

Relatório Técnico de Anomalias Eléctricas

Sistema Automatizado de Monitoramento

Desenvolvido em Python

RESUMO TÉCNICO

Total de Equipamentos: 8

Equipamentos Críticos: 3

Equipamentos em Atenção: 3

Equipamentos Normais: 2


CONCLUSÃO

Foram identificadas anomalias elétricas em equipamentos operando acima dos limites recomendados.


Recomenda-se inspeção técnica preventiva nos sistemas classificados como críticos.

A seguir os graficos analisados


Estado dos Equipamentos

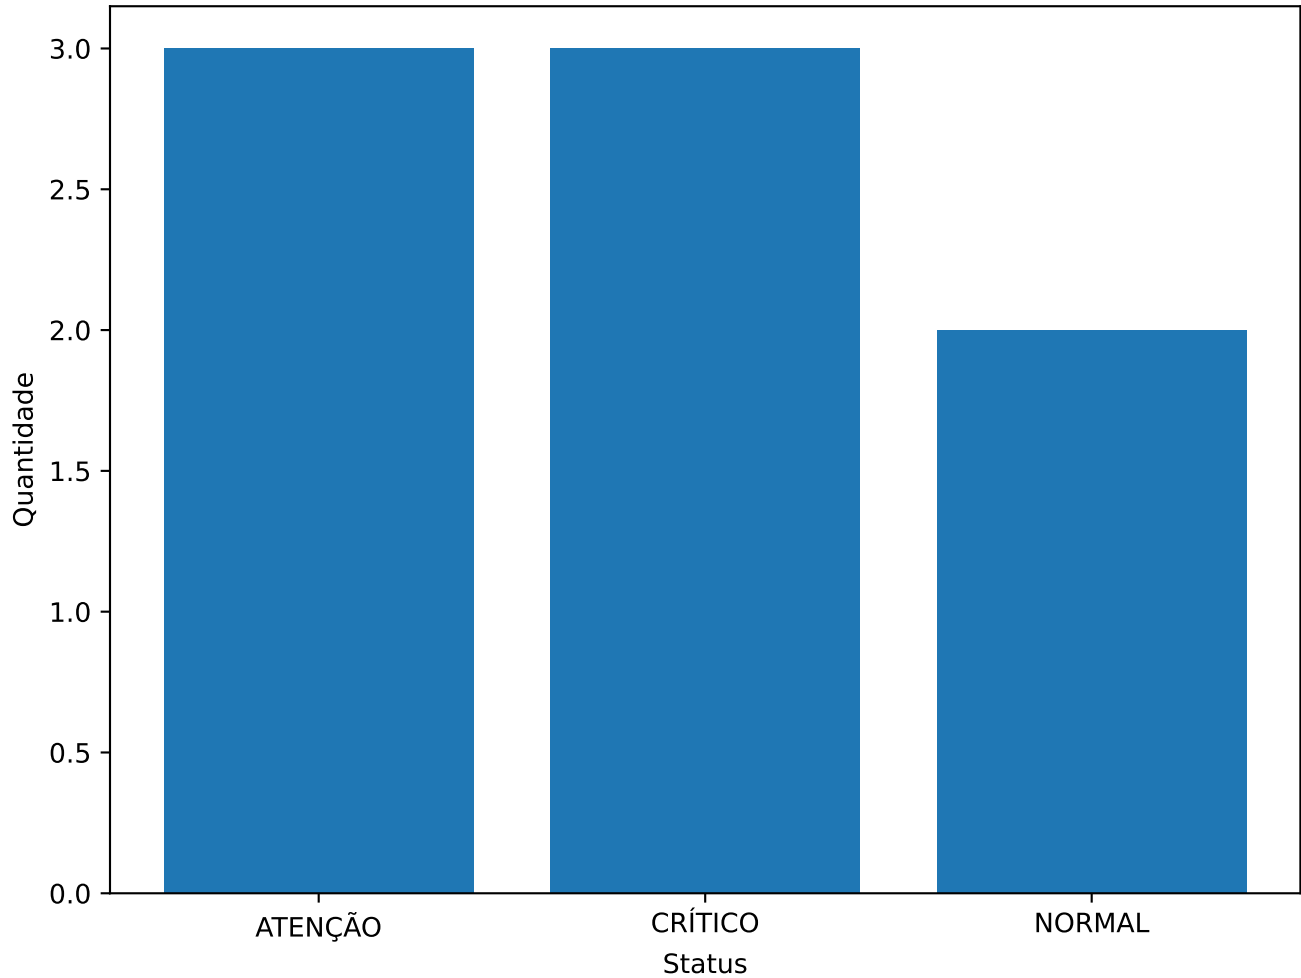


Porcertagem dos equipamentos que exigem atenção

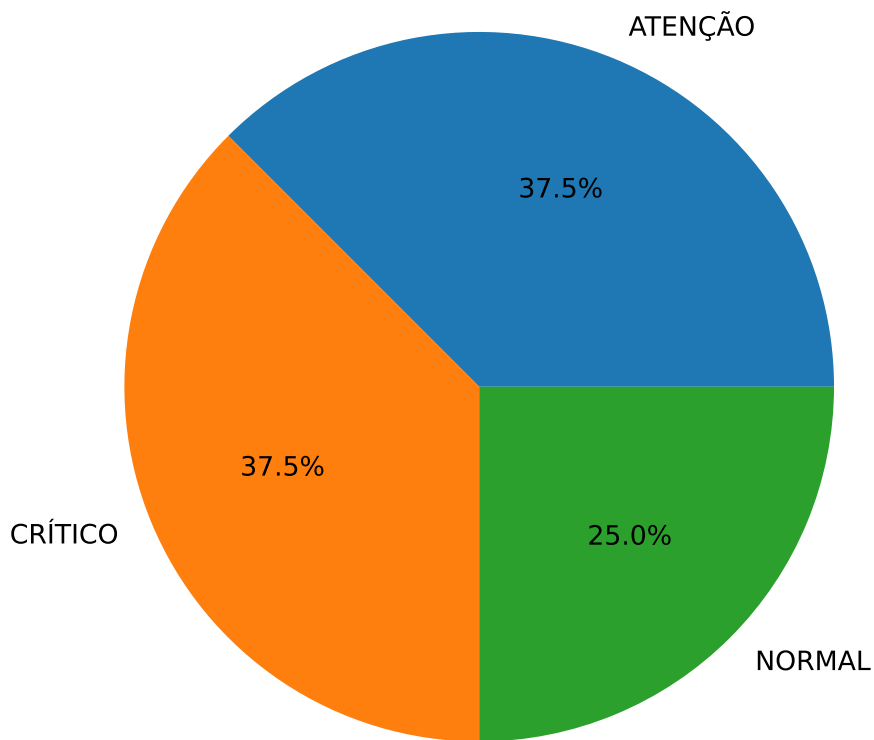

Corrente Nominal vs Corrente Medida

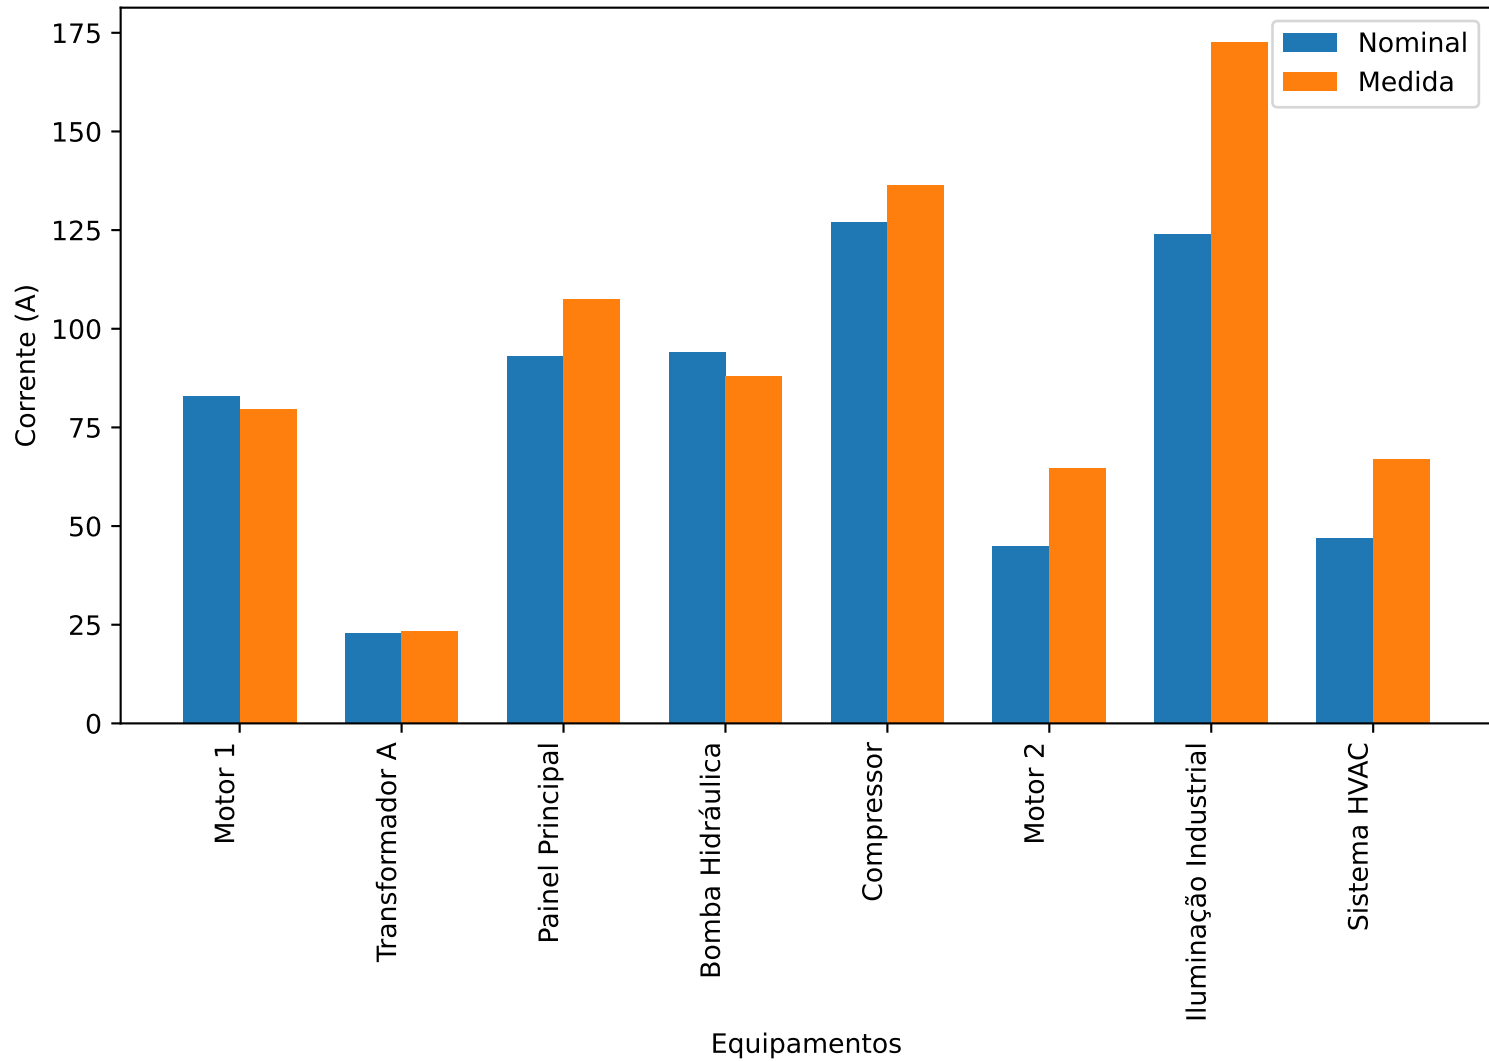

Potência dos Equipamentos

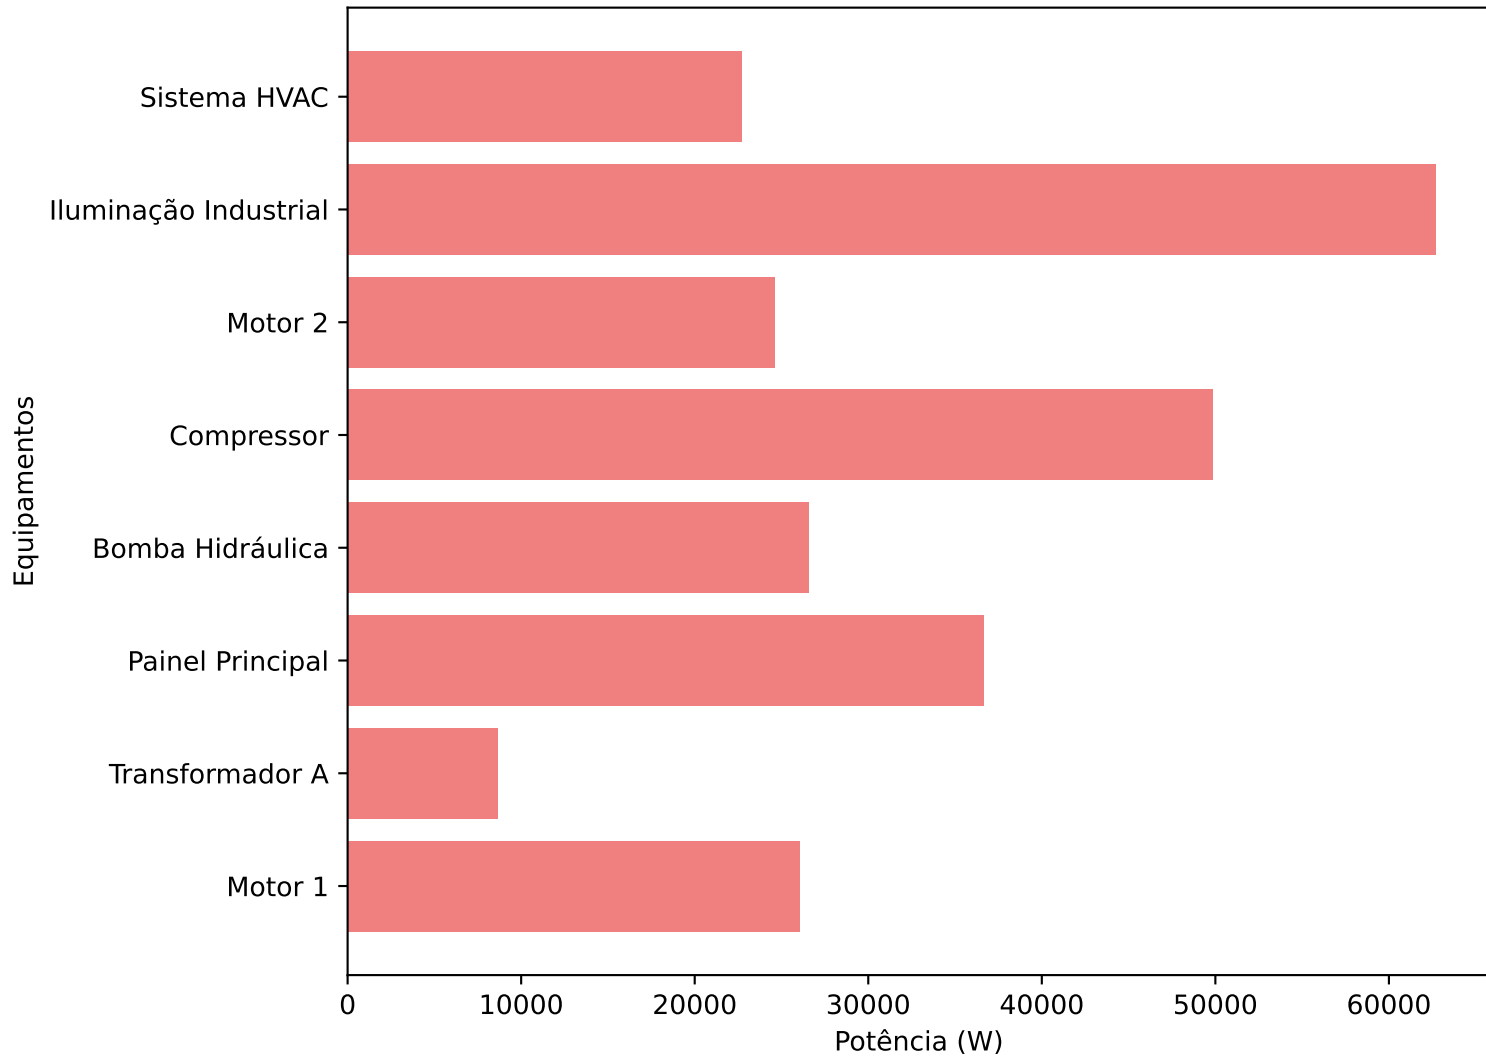

Porcentagem de Sobrecarga por Equipamento

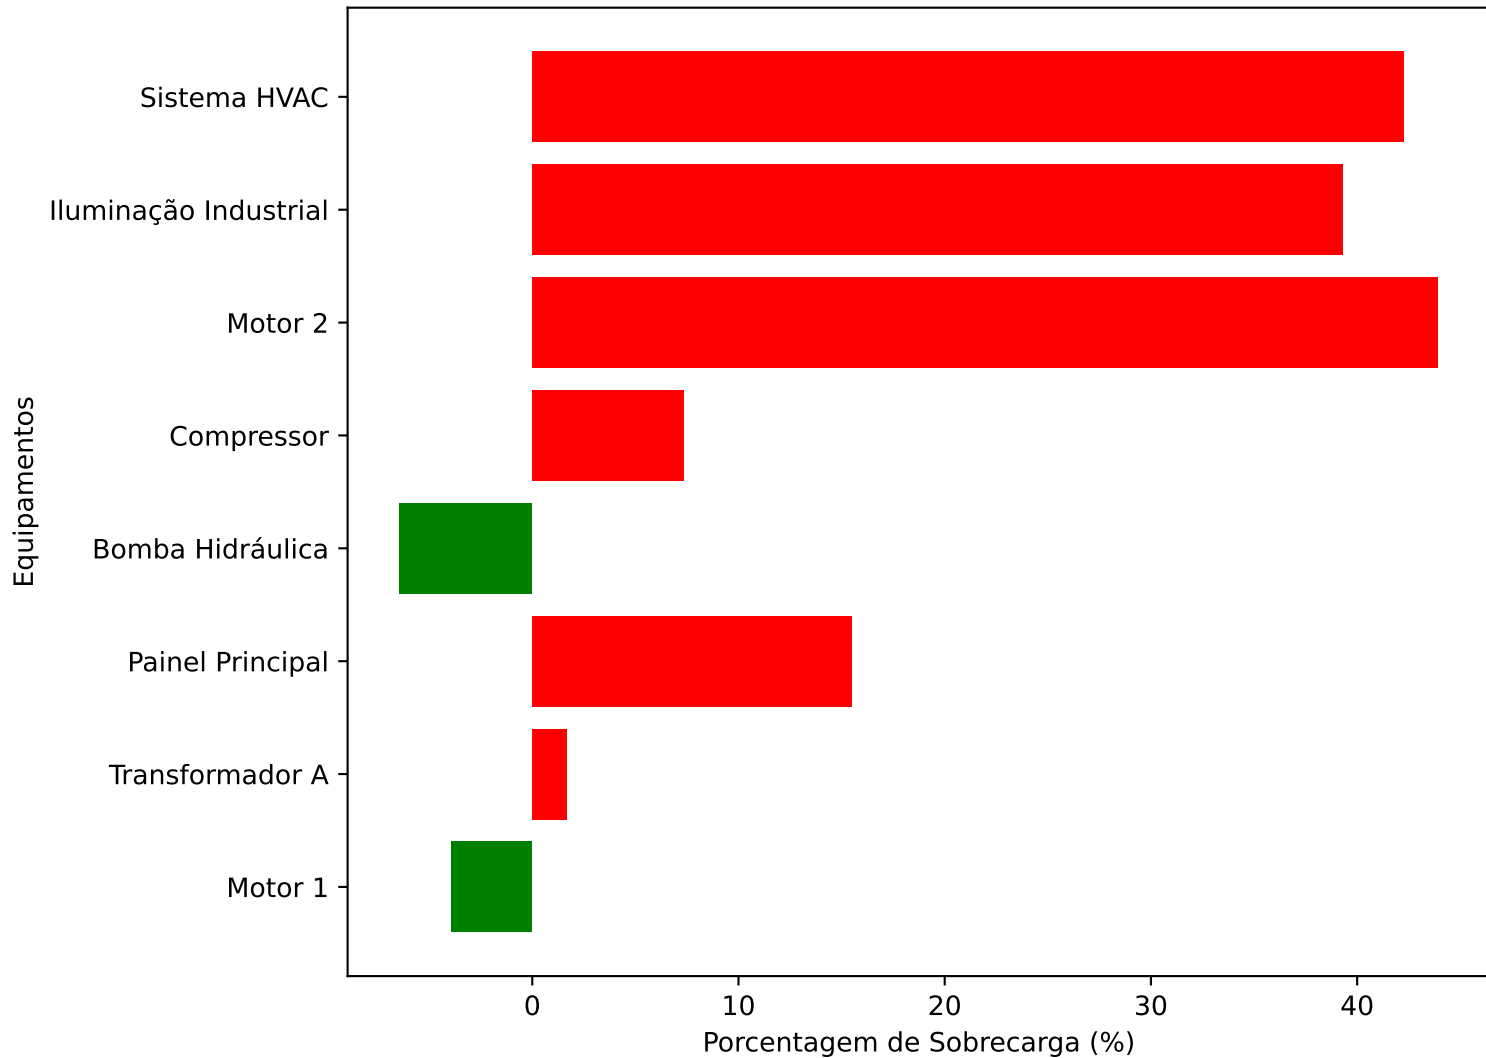


Tabela de Dados de Sobrecarga

Equipamento	Tensão (V)	Corrente Nominal (A)	Corrente Medida (A)	Potência (W)	Percentual de Sobrecarga (%)	Status	Requer_Atencao
Motor 1	327.0	83.0	79.74	26074.98	-3.9277108433735006	NORMAL	False
Transformador A	370.0	23.0	23.38	8650.6	1.652173913043474	ATENÇÃO	True
Painel Principal	341.0	93.0	107.43	36633.630000000005	15.516129032258071	ATENÇÃO	True
Bomba Hidráulica	302.0	94.0	87.95	26560.9	-6.436170212765954	NORMAL	False
Compressor	366.0	127.0	136.3	49885.8	7.3228346456693005	ATENÇÃO	True
Motor 2	380.0	45.0	64.77	24612.6	43.93333333333332	CRÍTICO	True
Iluminação Industrial	363.0	124.0	172.73	62700.99	39.298387096774185	CRÍTICO	True
Sistema HVAC	340.0	47.0	66.87	22735.800000000003	42.27659574468086	CRÍTICO	True