
BOZZA — cartiglio incompleto

| CODICE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | MARCA | MODELLO |
|---|---|---|---|---|
| GT-01 | Pompa di calore aria-acqua | 12 kW | Shenling | ThermaX R290 |
| CIR-01 | Pompa di circolazione nr 1 | – | – | – |
| CIR-02 | Pompa di circolazione nr 2 | – | – | – |
| CIR-03 | Pompa di ricircolo sanitario | – | – | – |
| CF-01 | Comando a filo dell'unità | – | – | – |

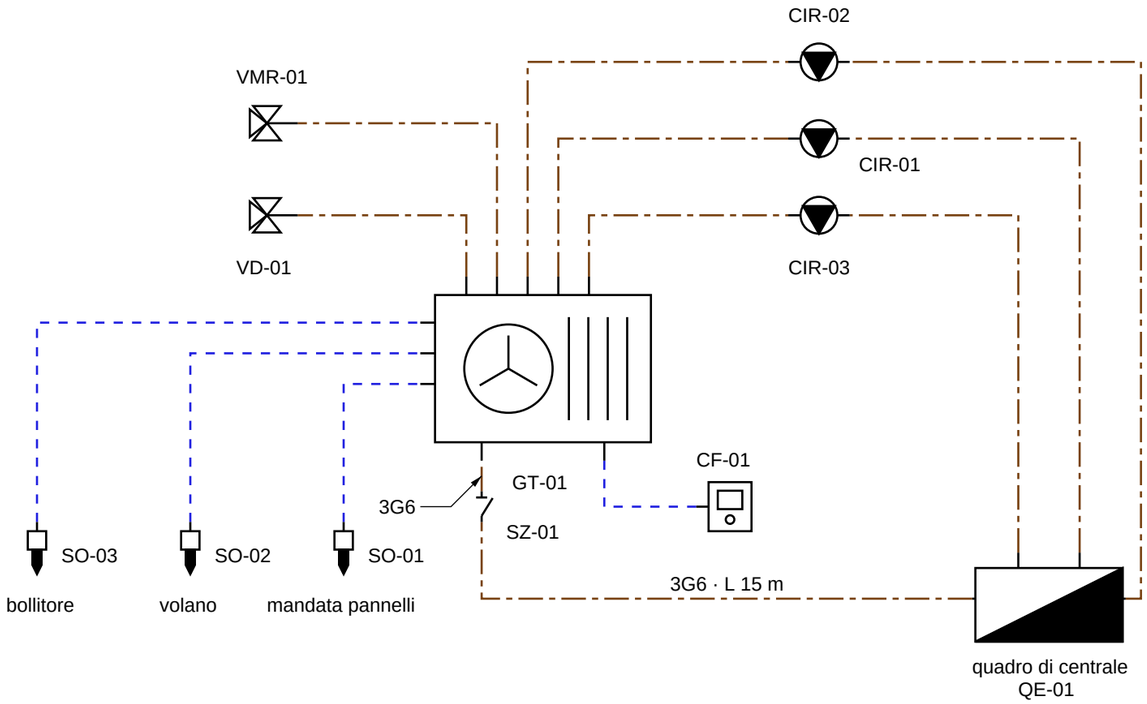


- Valvola deviatrice a tre vie
- Quadro elettrico
- Pompa di calore aria-acqua
- Sezionatore onnipolare
- Valvola miscelatrice a tre vie
- Pompa di circolazione
- Sonda di temperatura
- Comando a filo

- Bus di comando
- Alimentazione elettrica
- Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

Vedi la tavola «idraulica», dallo stesso schema

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMMITTENTE: DA DEFINIRE | PROGETTO: Centrale termica villetta con pompa di calore aria-acqua | SCALA: — | DATA: 30.10.2026 | APPROVATO |
| INDIRIZZO: DA DEFINIRE | TITOLO TAVOLA: DA DEFINIRE | REVISIONE: Rev. 00 | COMMESSA: DA DEFINIRE | VERIFICATO |
| | | | | DISEGNATO |

TAVOLA

DA DEFINIRE