
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	12 kW	Shenling	ThermaX R290
CIR-01	Pompa di circolazione nr 1	–	–	–
CIR-02	Pompa di circolazione nr 2	–	–	–
CIR-03	Pompa di ricircolo sanitario	–	–	–

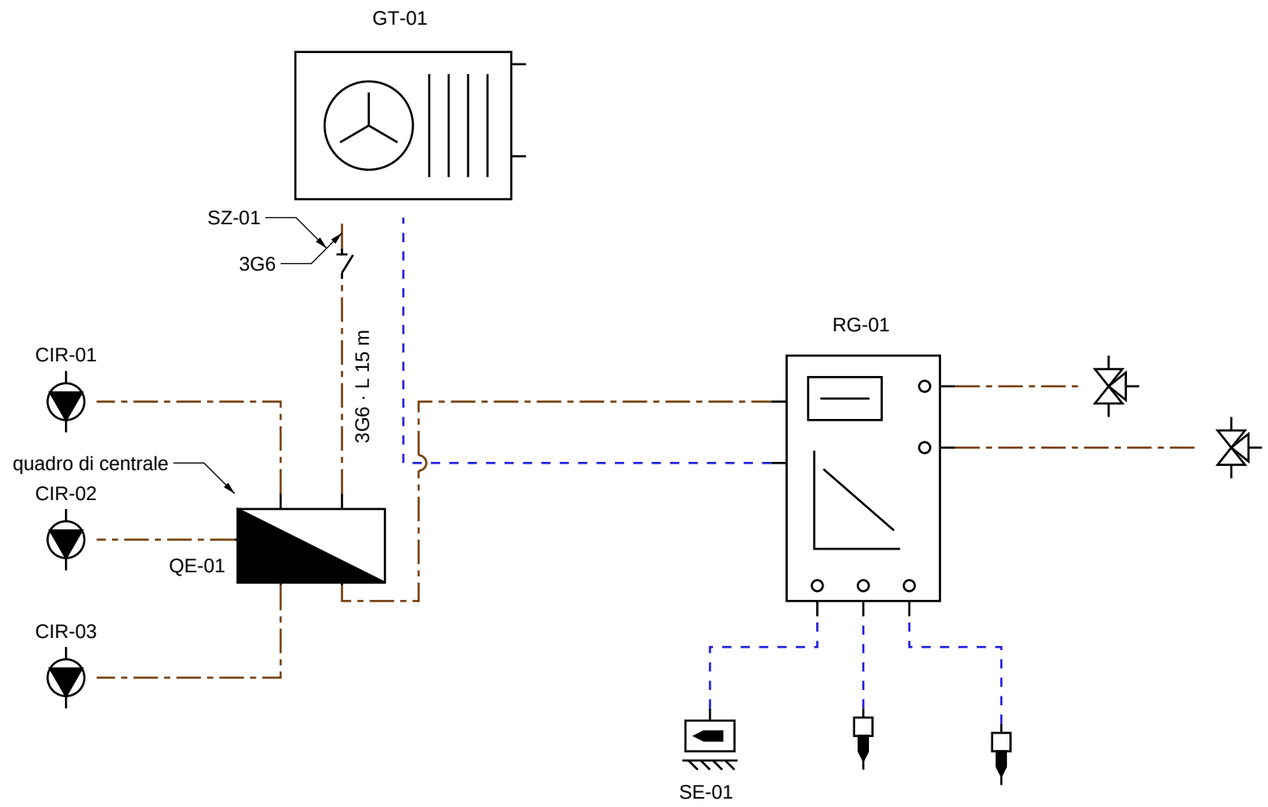

- Valvola deviatrice a tre vie
- Quadro elettrico
- Pompa di calore aria-acqua
- Sezionatore onnipolare
- Valvola miscelatrice a tre vie
- Sonda esterna
- Regolatore d'impianto
- Pompa di circolazione
- Sonda di temperatura

- Bus di comando
- Alimentazione elettrica
- Ø · L — sezione e lunghezza, dato del progettista
- Vedi — la tavola «idraulica», dallo stesso schema

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: DA DEFINIRE	PROGETTO: Centrale termica villetta con pompa di calore aria-acqua	SCALA: —	DATA: 29.10.2026	APPROVATO
INDIRIZZO: DA DEFINIRE	TITOLO TAVOLA: Elettrico e comando	REVISIONE: Rev. 00	COMMESSA: DA DEFINIRE	VERIFICATO / DISEGNATO

TAVOLA: **DA DEFINIRE**