CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
UE-01	Unità esterna split a pompa di calore	5,7 kW	Marca di prova	PRV-UE-57
UI-01	Unità interna canalizzata ad espansione diretta	5,7 kW · 1080 m³/h	Marca di prova	PRV-UI-57
CF-01	Comando a filo dell'unità	–	Marca di prova	PRV-CF

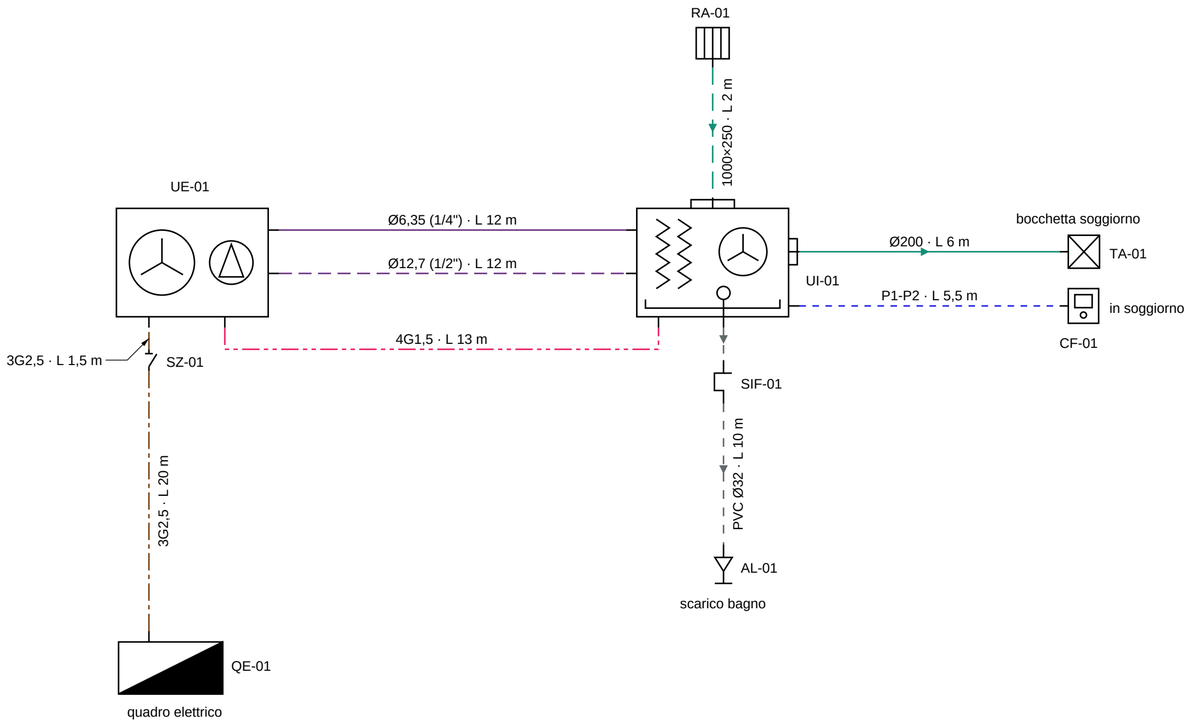


TABELLA DELLE TRATTE — dati del progettista

Tubazione	Da - a	Sezione	L m
r-liq	ue - ui	Ø6,35 (1/4")	12
r-gas	ue - ui	Ø12,7 (1/2")	12
a-mandata	ui - bocchetta	Ø200	6
a-ripresa	ripresa - ui	1000×250	2
c-1	ui - sifone	PVC Ø32	10
e-1a	quadro - sezionatore	3G2,5	20
e-1b	sezionatore - ue	3G2,5	1,5
e-link	ue - ui	4G1,5	13
e-bus	ui - comando	P1-P2	5,5

- Bocchetta di mandata con plenum di raccordo
- Allaccio allo scarico
- Sifone ispezionabile
- Unità interna canalizzata
- Quadro elettrico
- Sezionatore onnipolare
- Griglia di ripresa con plenum e filtro
- Unità esterna ad espansione diretta
- Comando a filo

- Condensa
- Bus di comando
- Collegamento fra le unità
- Alimentazione elettrica
- Refrigerante gas
- Refrigerante liquido
- Aria di ripresa
- Aria di mandata
- Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

NOTE DELLA TAVOLA DI PROVA

Rif.	Nota
A. Fluidi senza verso (proposta della sessione)	
A.1	Aria, refrigerante, condensa, alimentazione, collegamento e bus hanno una riga sola in legenda. Refrigerante, cavi e bus non portano la freccia di flusso: la macchina e' reversibile, e su un cavo la freccia non dice niente.
B. Scritte dei tratti	
B.1	Sezione e lunghezza sono dati del progettista, non un dimensionamento: la pendenza della condensa >= 1 % e l'isolamento >= 13 mm si leggono qui, e nel PDF diventano >=.
B.2	Quadro -> sezionatore -> unita' esterna: due cavi, due scritte.

COMPUTO DI PROVA — continua nella colonna accanto

Rif.	Voce	UM	Q.tà
C. Computo di prova (quantita' finte)			
C.1	Voce di prova numero 1	m	1,5
C.2	Voce di prova numero 2	m	3
C.3	Voce di prova numero 3	m	4,5
C.4	Voce di prova numero 4	m	6
C.5	Voce di prova numero 5	m	7,5
C.6	Voce di prova numero 6	m	9
C.7	Voce di prova numero 7	m	10,5
C.8	Voce di prova numero 8	m	12
C.9	Voce di prova numero 9	m	13,5
C.10	Voce di prova numero 10	m	15
C.11	Voce di prova numero 11	m	16,5
C.12	Voce di prova numero 12	m	18
C.13	Voce di prova numero 13	m	19,5
C.14	Voce di prova numero 14	m	21
C.15	Voce di prova numero 15	m	22,5
C.16	Voce di prova numero 16	m	24
C.17	Voce di prova numero 17	m	25,5
C.18	Voce di prova numero 18	m	27
C.19	Voce di prova numero 19	m	28,5
C.20	Voce di prova numero 20	m	30
C.21	Voce di prova numero 21	m	31,5
C.22	Voce di prova numero 22	m	33
C.23	Voce di prova numero 23	m	34,5
C.24	Voce di prova numero 24	m	36

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: Prova del motore (nessun cliente)
INDIRIZZO: DA DEFINIRE
PROGETTO: Prova REL-012 fase 1: aria, refrigerante, elettrico e comando
TITOLO TAVOLA: Tavola di prova — fluidi senza verso, scritte dei tratti, zone delle tabelle
SCALA: —
DATA: 29.10.2026
REVISIONE: Rev. 00
COMMESSA: REL-012
APPROVATO:
VERIFICATO:
DISEGNATO: Claude
TAVOLA: P.01