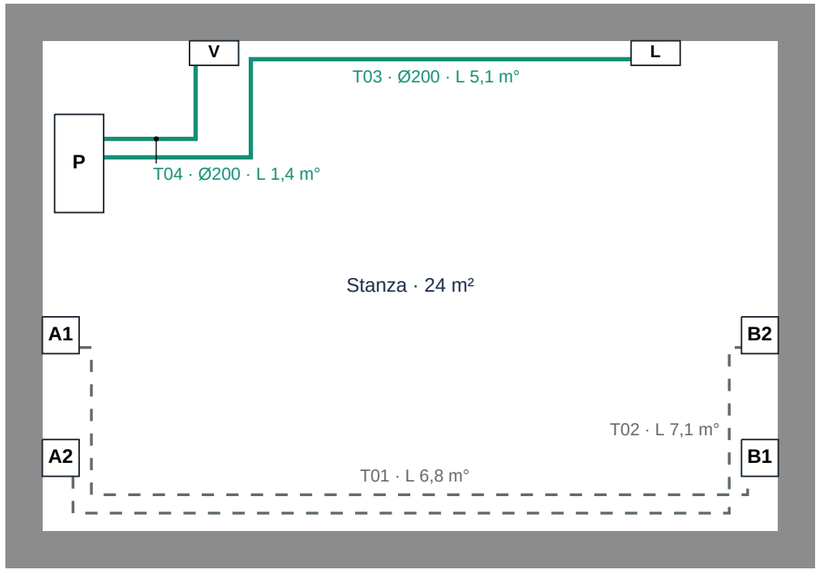


0 1 2 3 4 5 m

Scala 1:50

CASO DI PROVA: UN INCROCIO OBBLIGATO E UNO EVITABILE

Scala 1:50 su A3 · misure in metri

Percorsi indicativi, da verificare in sopralluogo.

LEGENDA

Aria di mandata

Condensa

Pezzo posato: ingombro e sigla

TRATTE

Tratta	Fluido	Da	A	Dim.	L prog.	L mis.	L quot.
T01	Condensa	A1	B1		—	6,8	10*°
T02	Condensa	A2	B2		—	7,1	10*°
T03	Aria di mandata	P	L	Ø200	—	5,1	7,5°
T04	Aria di mandata	P	V	Ø200	—	1,4	3°

L prog. del progettista, si quota; L mis. sul disegno, un controllo (! oltre il 15 %); L quot. = (L + 1 m) × 1,15 per eccesso a 0,5 m, regola della distinta; * minimo (frigo 12 m, condensa 10 m, bus 5 m, ramo aria 2 m, il cavo fra le unita' segue le linee frigo + 1 m); ° sulla misura, L prog. manca.

AVVISI

– Senza L prog., quotate sulla misura (°): tutte le tratte. Da riportare nel grafo, o da chiedere.

NOTE

1. Quote: canali, linee frigo e condensa in controsoffitto; cavi e bus in traccia, salvo dove la tabella dice altro. Salite e discese stanno nell'aggiunta della regola.
2. Sigle e numeri di tratta come lo schema funzionale e la distinta. Non controllati dal comando.
3. Una stanza 6 × 4 m. T01 e T02 hanno i capi alternati sui due muri, quindi si incrociano per forza: un sormonto e uno solo. T03 e T04 partono dallo stesso plenum: chi va lontano non deve sbarrare la strada a chi va vicino.

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: Caso di prova	PROGETTO: REL-014 - incrocio	SCALA: 1:50	DATA: 29.10.2026	APPROVATO	TAVOLA: P.02
INDIRIZZO: Nessuno	TITOLO TAVOLA: Caso di prova: un incrocio obbligato e uno evitabile	REVISIONE: Rev. 00	COMMESSA: PROVA-REL-014	VERIFICATO / DISEGNATO	