
BOZZA — cartiglio incompleto

| CODICE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | MARCA | MODELLO |
|---|---|---|---|---|
| GT-01 | Pompa di calore aria-acqua | 12 kW | Shenling | ThermaX R290 |
| VOL-01 | Volano termico a quattro attacchi | 100 l | – | – |
| BOL-01 | Bollitore ACS | 300 l | – | – |
| CIR-01 | Pompa di circolazione nr 1 | – | – | – |
| CIR-02 | Pompa di circolazione nr 2 | – | – | – |
| CIR-03 | Pompa di ricircolo sanitario | – | – | – |
| VE-01 | Vaso di espansione | – | – | – |

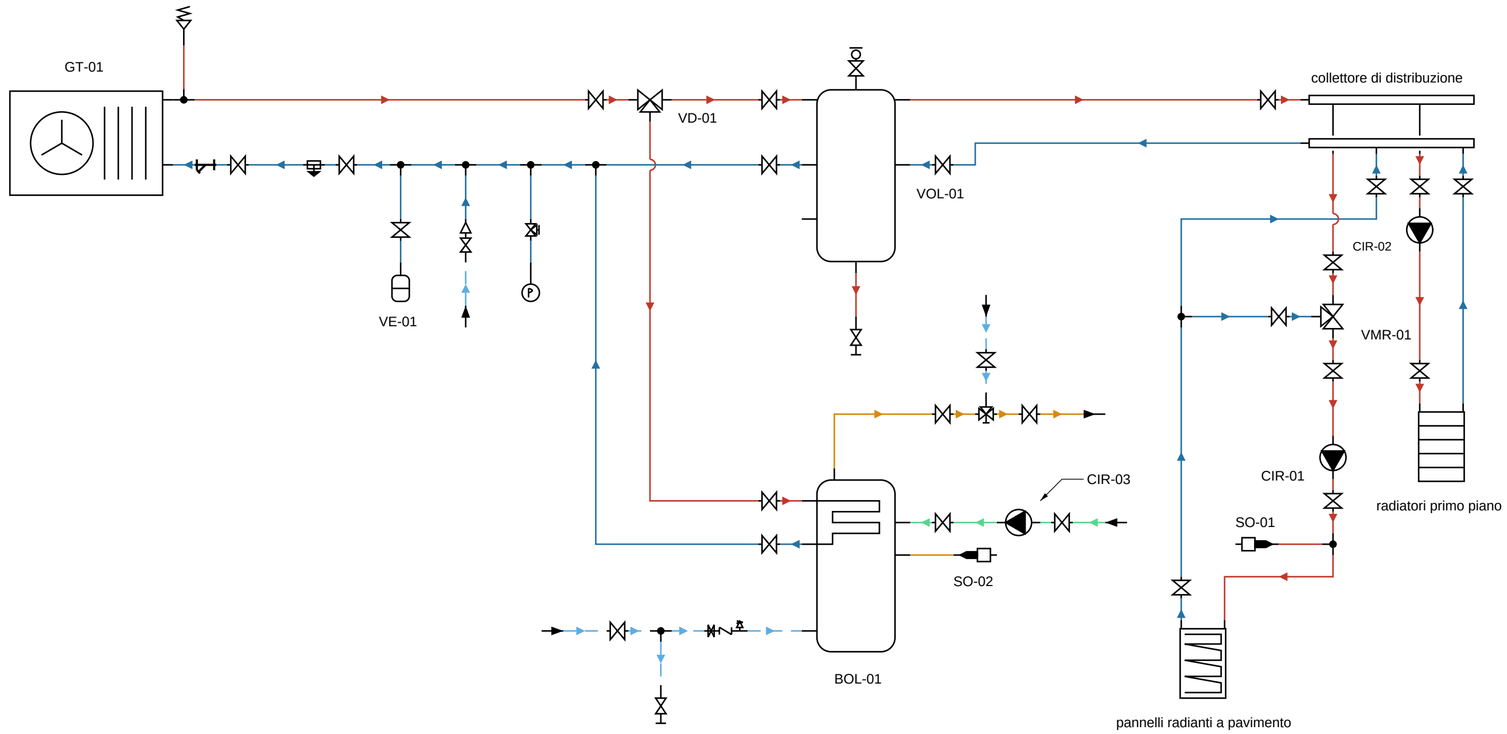


- Valvola di sfiato aria con rubinetto
- Volano termico a quattro attacchi
- Bollitore ACS
- Gruppo di sicurezza sanitario
- Defangatore
- Valvola deviatrice a tre vie
- Attacco di scarico
- Vaso di espansione
- Gruppo di riempimento
- Pompa di calore aria-acqua
- Valvola miscelatrice a tre vie
- Valvola miscelatrice termostatica
- Confine di rete
- Manometro
- Pompa di circolazione
- Radiatore
- Filtro a Y
- Derivazione a T
- Raccordo a T
- Sonda di temperatura
- Pannello radiante
- Rubinetto portamanometro a tre vie
- Valvola di intercettazione
- Valvola di sicurezza
- Collettore di zona con ritorno

- Acqua fredda sanitaria — andata
- Acqua calda sanitaria — andata
- Acqua calda sanitaria — ricircolo
- Acqua di riscaldamento — andata
- Acqua di riscaldamento — ritorno

Vedi la tavola «elettrico e comando», dallo stesso schema

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMITTENTE: DA DEFINIRE | PROGETTO: Centrale termica villetta con pompa di calore aria-acqua | SCALA: — | DATA: 29.10.2026 | APPROVATO | TAVOLA: DA DEFINIRE |
| INDIRIZZO: DA DEFINIRE | TITOLO TAVOLA: DA DEFINIRE | REVISIONE: Rev. 00 | COMMESSA: DA DEFINIRE | VERIFICATO | |
| | | | | DISEGNATO | |