| CODICE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | MARCA | MODELLO |
|---|---|---|---|---|
| UE-01 | Unità esterna split a pompa di calore | 5,7 kW | Marca di prova | PRV-UE-57 |
| UI-01 | Unità interna canalizzata ad espansione diretta | 5,7 kW · 1080 m³/h | Marca di prova | PRV-UI-57 |
| CF-01 | Comando a filo dell'unità | – | Marca di prova | PRV-CF |

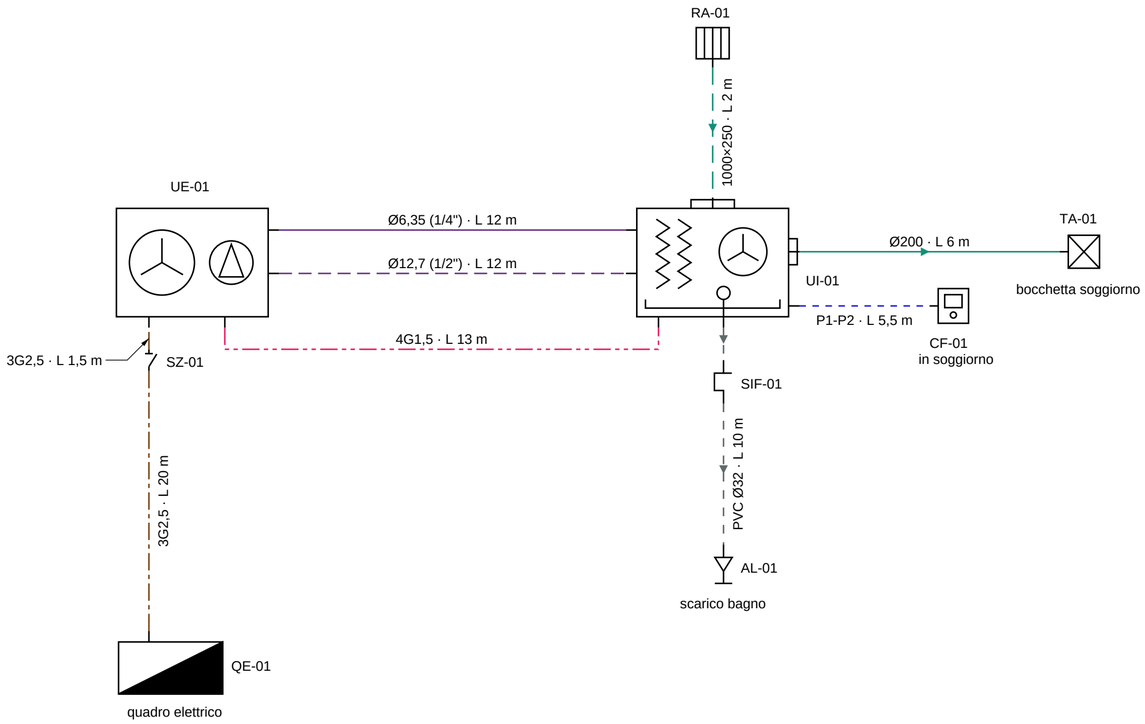



**TABELLA DELLE TRATTE — dati del progettista**

| Tubazione | Da - a | Sezione | L m |
|---|---|---|---|
| r-liq | ue - ui | Ø6,35 (1/4") | 12 |
| r-gas | ue - ui | Ø12,7 (1/2") | 12 |
| a-mandata | ui - bocchetta | Ø200 | 6 |
| a-ripresa | ripresa - ui | 1000×250 | 2 |
| c-1 | ui - sifone | PVC Ø32 | 10 |
| e-1a | quadro - sezionatore | 3G2,5 | 20 |
| e-1b | sezionatore - ue | 3G2,5 | 1,5 |
| e-link | ue - ui | 4G1,5 | 13 |
| e-bus | ui - comando | P1-P2 | 5,5 |

- Bocchetta di mandata con plenum di raccordo
- Allaccio allo scarico
- Sifone ispezionabile
- Unità interna canalizzata
- Quadro elettrico
- Sezionatore onnipolare
- Griglia di ripresa con plenum e filtro
- Unità esterna ad espansione diretta
- Comando a filo

- Condensa
- Bus di comando
- Collegamento fra le unità
- Alimentazione elettrica
- Refrigerante gas
- Refrigerante liquido
- Aria di ripresa
- Aria di mandata
- Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

**NOTE DELLA TAVOLA DI PROVA**

| Rif. | Nota |
|---|---|
| **A. Fluidi senza verso (proposta della sessione)** | |
| A.1 | Aria, refrigerante, condensa, alimentazione, collegamento e bus hanno una riga sola in legenda. Refrigerante, cavi e bus non portano la freccia di flusso: la macchina e' reversibile, e su un cavo la freccia non dice niente. |
| **B. Scritte dei tratti** | |
| B.1 | Sezione e lunghezza sono dati del progettista, non un dimensionamento: la pendenza della condensa >= 1 % e l'isolamento >= 13 mm si leggono qui, e nel PDF diventano >=. |
| B.2 | Quadro -> sezionatore -> unita' esterna: due cavi, due scritte. |

**COMPUTO DI PROVA — continua nella colonna accanto**

| Rif. | Voce | UM | Q.tà |
|---|---|---|---|
| **C. Computo di prova (quantita' finte)** | | | |
| C.1 | Voce di prova numero 1 | m | 1,5 |
| C.2 | Voce di prova numero 2 | m | 3 |
| C.3 | Voce di prova numero 3 | m | 4,5 |
| C.4 | Voce di prova numero 4 | m | 6 |
| C.5 | Voce di prova numero 5 | m | 7,5 |
| C.6 | Voce di prova numero 6 | m | 9 |
| C.7 | Voce di prova numero 7 | m | 10,5 |
| C.8 | Voce di prova numero 8 | m | 12 |
| C.9 | Voce di prova numero 9 | m | 13,5 |
| C.10 | Voce di prova numero 10 | m | 15 |
| C.11 | Voce di prova numero 11 | m | 16,5 |
| C.12 | Voce di prova numero 12 | m | 18 |
| C.13 | Voce di prova numero 13 | m | 19,5 |
| C.14 | Voce di prova numero 14 | m | 21 |
| C.15 | Voce di prova numero 15 | m | 22,5 |
| C.16 | Voce di prova numero 16 | m | 24 |
| C.17 | Voce di prova numero 17 | m | 25,5 |
| C.18 | Voce di prova numero 18 | m | 27 |
| C.19 | Voce di prova numero 19 | m | 28,5 |
| C.20 | Voce di prova numero 20 | m | 30 |
| C.21 | Voce di prova numero 21 | m | 31,5 |
| C.22 | Voce di prova numero 22 | m | 33 |
| C.23 | Voce di prova numero 23 | m | 34,5 |
| C.24 | Voce di prova numero 24 | m | 36 |