
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	10 kW	–	–
VOL-01	Volano termico a quattro attacchi	50 l	–	–
BOL-01	Bollitore ACS	200 l	–	–
CIR-01	Pompa di circolazione	–	–	–
VE-01	Vaso di espansione	–	–	–

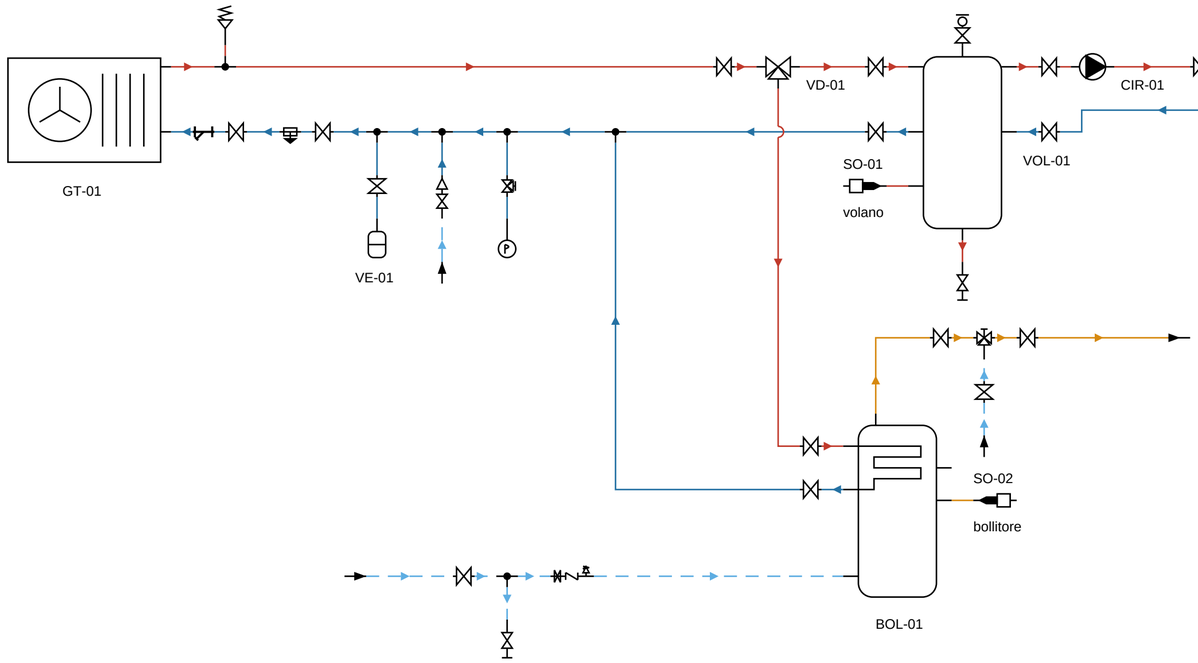

- Valvola di sfiato aria con rubinetto
- Volano termico a quattro attacchi
- Bollitore ACS
- Gruppo di sicurezza sanitario
- Defangatore
- Valvola deviatrice a tre vie
- Attacco di scarico
- Vaso di espansione
- Gruppo di riempimento
- Pompa di calore aria-acqua
- Valvola miscelatrice termostatica
- Confine di rete
- Manometro
- Pompa di circolazione
- Filtro a Y
- Derivazione a T
- Raccordo a T
- Sonda di temperatura
- Pannello radiante
- Rubinetto portamanometro a tre vie
- Valvola di intercettazione
- Valvola di sicurezza
- Collettore di zona con ritorno a sei vie

- Acqua fredda sanitaria — andata
- Acqua calda sanitaria — andata
- Acqua di riscaldamento — andata
- Acqua di riscaldamento — ritorno

Vedi tavola T2-E «elettrico e comando», dallo stesso schema

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: **Committente di prova**

INDIRIZZO: Via di Prova 2, Comune di Prova (XX)

PROGETTO: **Centrale a pompa di calore aria-acqua villetta**

TITOLO TAVOLA: **Schema funzionale centrale termica — idraulica**

SCALA: **—**

DATA: **30.10.2026**

REVISIONE: **Rev. 00**

COMMESSA: **PROVA-02**

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO

TAVOLA

T2