
BOZZA — cartiglio incompleto

CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
PDC-01	Pompa di calore aria-acqua nr 1	–	–	–
PDC-02	Pompa di calore aria-acqua nr 2	–	–	–
ACC-01	Accumulo combinato	–	–	–
CIR-01	Pompa di circolazione	–	–	–
VE-01	Vaso di espansione	–	–	–

NOTE

1. Isolamento delle tubazioni a celle chiuse, conduttività massima 0,040 W/mK, con gli spessori minimi dell'Allegato B del DPR 412/93: 30 mm per diametri esterni da 20 a 39 mm, 40 mm da 40 a 59 mm; all'esterno spessore pieno e protezione anti-UV.
2. Valvole antigelo nel punto più basso del tratto esterno, con lo scarico libero dove l'acqua non fa danni.
3. Valvole di sfogo aria automatiche in tutti i punti alti e rubinetti di scarico in tutti i punti bassi del circuito.
4. La valvola sotto il vaso d'espansione si blocca aperta (maniglia tolta o lucchetto).
5. Sonda del volano (T_BT) nel pozzetto a metà altezza. In cascata sonde e comando solo sulla macchina principale.

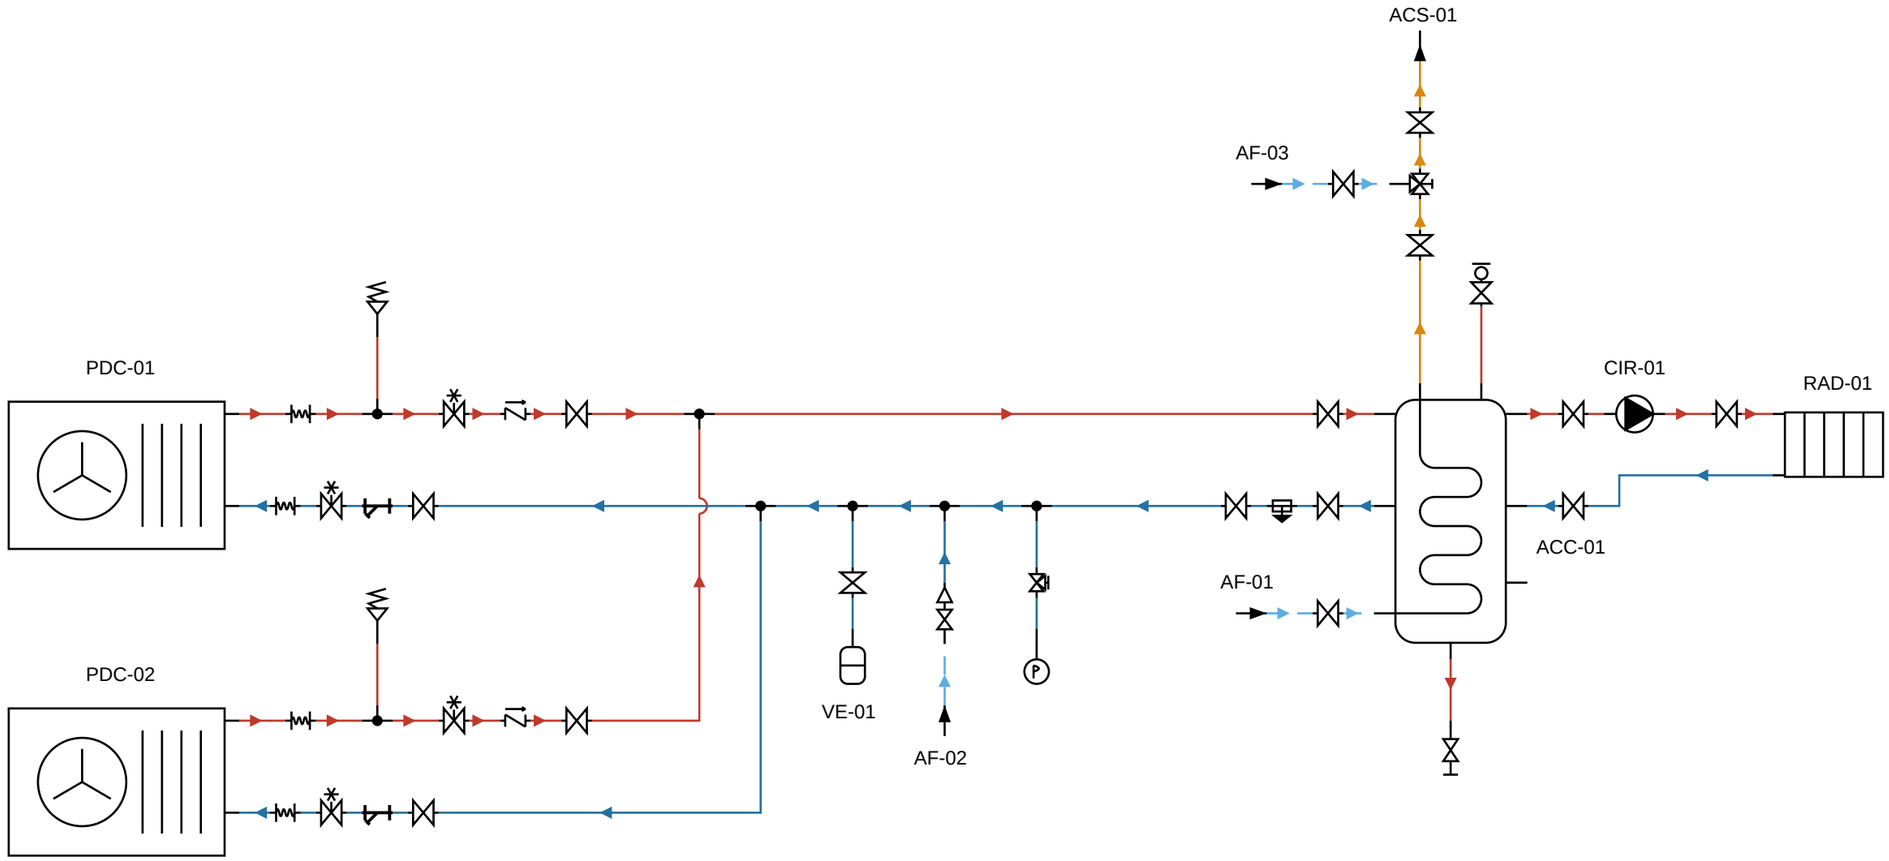

- Valvola di sfiato aria con rubinetto
- Accumulo combinato
- Defangatore
- Attacco di scarico
- Vaso di espansione
- Gruppo di riempimento con disconnettore
- Giunto antivibrante
- Pompa di calore aria-acqua
- Valvola miscelatrice termostatica
- Confine di rete
- Manometro
- Pompa di circolazione
- Radiatore
- Filtro a Y
- Derivazione a T
- Raccordo a T
- Valvola antigelo
- Valvola di ritegno
- Rubinetto portamanometro a tre vie
- Valvola di intercettazione
- Valvola di sicurezza

- Acqua fredda sanitaria — andata
- Acqua calda sanitaria — andata
- Acqua di riscaldamento — andata
- Acqua di riscaldamento — ritorno

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: Nove C	PROGETTO: Due pompe di calore in parallelo con accumulo combinato	SCALA: —	DATA: 06.08.2026	APPROVATO
INDIRIZZO: DA DEFINIRE	TITOLO TAVOLA: DA DEFINIRE	REVISIONE: Rev. 00	COMMESSA: PROVA	VERIFICATO
				DISEGNATO

TAVOLA: DA DEFINIRE