
| CODICE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | MARCA | MODELLO |
|---|---|---|---|---|
| GT-01 | Pompa di calore aria-acqua | 10 kW | – | – |
| VOL-01 | Volano termico a quattro attacchi | 50 l | – | – |
| BOL-01 | Bollitore ACS | 200 l | – | – |
| CIR-01 | Pompa di circolazione | – | – | – |
| VE-01 | Vaso di espansione | – | – | – |

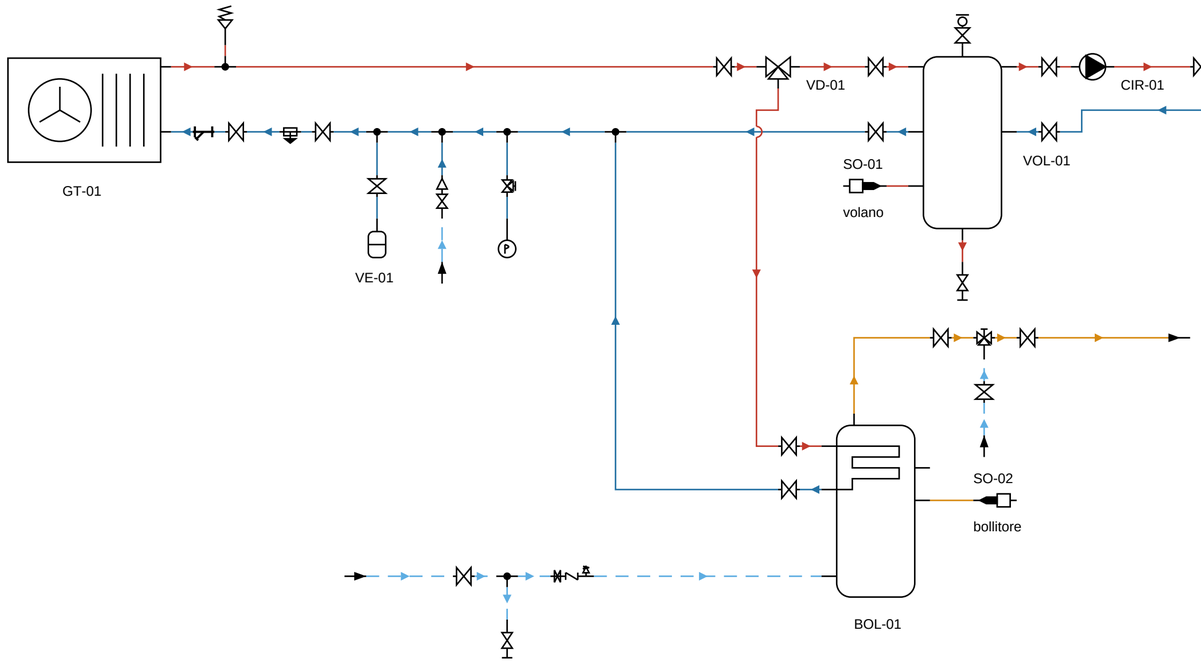


- Valvola di sfiato aria con rubinetto
- Volano termico a quattro attacchi
- Bollitore ACS
- Gruppo di sicurezza sanitario
- Defangatore
- Valvola deviatrice a tre vie
- Attacco di scarico
- Vaso di espansione
- Gruppo di riempimento
- Pompa di calore aria-acqua
- Valvola miscelatrice termostatica
- Confine di rete
- Manometro
- Pompa di circolazione
- Filtro a Y
- Derivazione a T
- Raccordo a T
- Sonda di temperatura
- Pannello radiante
- Rubinetto portamanometro a tre vie
- Valvola di intercettazione
- Valvola di sicurezza
- Collettore di zona con ritorno a sei vie

- Acqua fredda sanitaria — andata
- Acqua calda sanitaria — andata
- Acqua di riscaldamento — andata
- Acqua di riscaldamento — ritorno

Vedi tavola T2-E «elettrico e comando», dallo stesso schema

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: **Committente di prova**

INDIRIZZO: Via di Prova 2, Comune di Prova (XX)

PROGETTO: **Centrale a pompa di calore aria-acqua villetta**

TITOLO TAVOLA: **Schema funzionale centrale termica — idraulica**

SCALA: **—**

DATA: **30.10.2026**

REVISIONE: **Rev. 00**

COMMESSA: **PROVA-02**

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO

TAVOLA **T2**