
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Caldaia a condensazione	100 kW	–	–
GT-02	Pompa di calore aria-acqua nr 1	45 kW	–	–
GT-03	Pompa di calore aria-acqua nr 2	45 kW	–	–
VOL-01	Volano termico a quattro attacchi	800 l	–	–
BOL-01	Bollitore ACS	500 l	–	–
CIR-01	Pompa di circolazione	–	–	–
CIR-02	Pompa di ricircolo sanitario	–	–	–
VE-01	Vaso di espansione	–	–	–
VE-02	Vaso di espansione sanitario	–	–	–

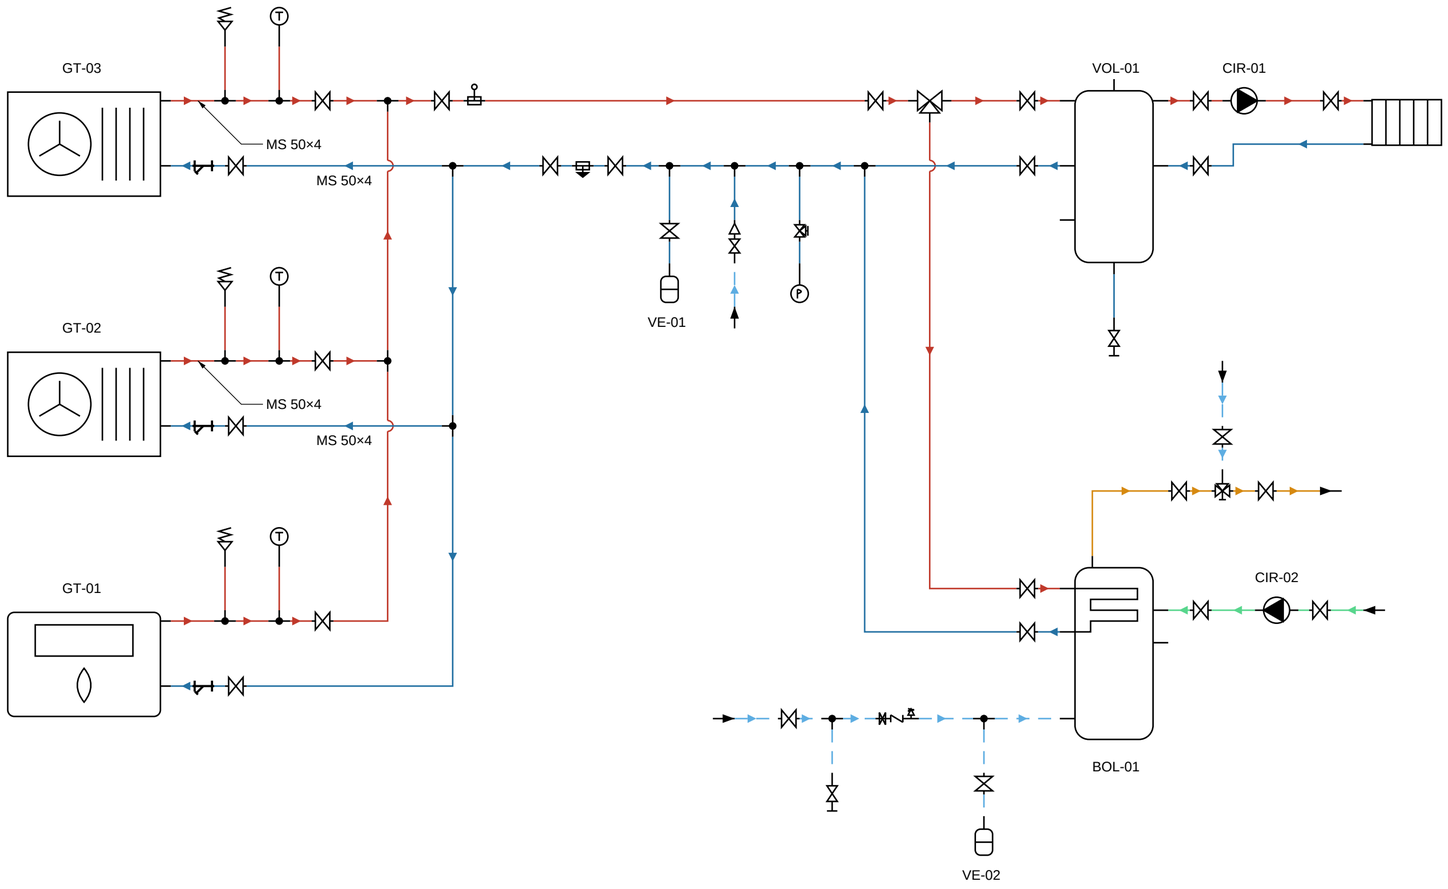

- Separatore d'aria
- Volano termico a quattro attacchi
- Bollitore ACS
- Gruppo di sicurezza sanitario
- Defangatore
- Valvola deviatrice a tre vie
- Attacco di scarico
- Vaso di espansione
- Gruppo di riempimento con disconnettore
- Caldaia a condensazione
- Pompa di calore aria-acqua
- Valvola miscelatrice termostatica
- Confine di rete
- Manometro
- Pompa di circolazione
- Radiatore
- Filtro a Y
- Derivazione a T
- Raccordo a T
- Termometro
- Rubinetto portamanometro a tre vie
- Valvola di intercettazione
- Valvola di sicurezza

- Acqua fredda sanitaria — andata
- Acqua calda sanitaria — andata
- Acqua calda sanitaria — ricircolo
- Acqua di riscaldamento — andata
- Acqua di riscaldamento — ritorno
- MS multistrato, diametro esterno × spessore

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: **Condominio di prova**

INDIRIZZO: Via di Prova 7, 00000 Comune di Prova (XX)

PROGETTO: **Riqualificazione di una centrale condominiale con pompe di calore in cascata e caldaia esistente**

TITOLO TAVOLA: **Schema funzionale della centrale termica**

SCALA: **—**

DATA: **29.09.2026**

REVISIONE: **Rev. 00**

COMMESSA: **PROVA-REL-001**

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO

TAVOLA

T1