
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	–	Shenling	ThermaX R290
CIR-01	Pompa di circolazione nr 1	–	–	–
CIR-02	Pompa di circolazione nr 2	–	–	–
CIR-03	Pompa di ricircolo sanitario	–	–	–
VMR-01	Valvola miscelatrice a tre vie	–	–	–
VD-01	Valvola deviatrice a tre vie	–	–	–
QE-01	Quadro elettrico	–	–	–
KA-CIR-01	Relè d'appoggio 10 A nr 1	–	–	–
KA-CIR-02	Relè d'appoggio 10 A nr 2	–	–	–
KA-CIR-03	Relè d'appoggio 10 A nr 3	–	–	–
CF-01	Comando a filo dell'unità	–	–	–
SO-01	Sonda di temperatura nr 1	–	–	–
SO-02	Sonda di temperatura nr 2	–	–	–
SO-03	Sonda di temperatura sanitaria	–	–	–

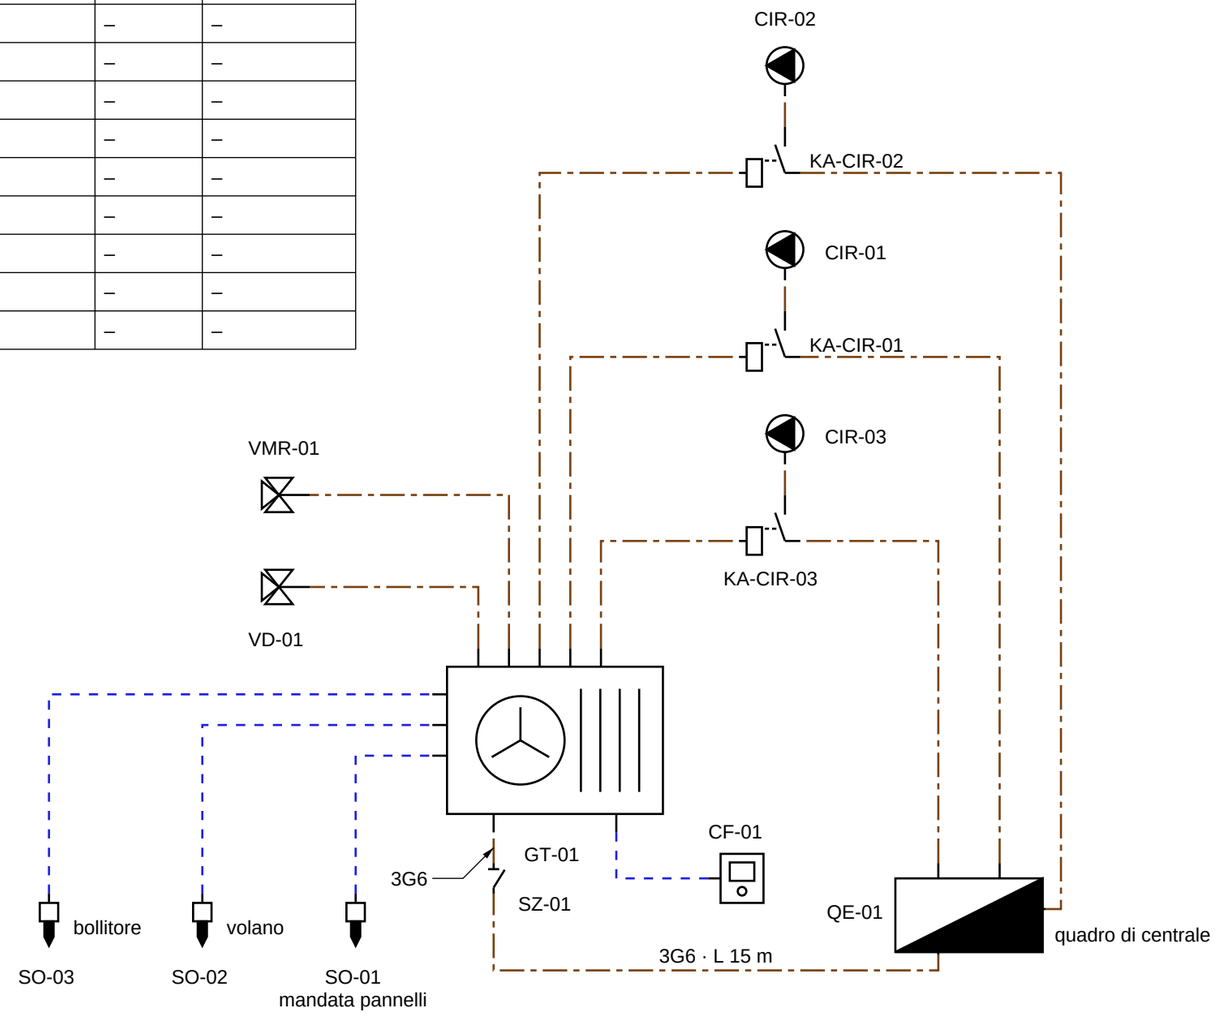

Valvola deviatrice a tre vie

Quadro elettrico

Pompa di calore aria-acqua

Relè d'appoggio 10 A

Sezionatore onnipolare

Valvola miscelatrice a tre vie

Pompa di circolazione

Sonda di temperatura

Comando a filo

Bus di comando

Alimentazione elettrica

Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

Vedi la tavola «idraulica», dallo stesso schema

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: DA DEFINIRE	PROGETTO: Centrale termica villetta con pompa di calore aria-acqua	SCALA: —	DATA: 30.10.2026	APPROVATO
INDIRIZZO: DA DEFINIRE	TITOLO TAVOLA: DA DEFINIRE	REVISIONE: Rev. 00	COMMESSA: DA DEFINIRE	VERIFICATO
				DISEGNATO

TAVOLA

DA DEFINIRE