REL-012 — i simboli nuovi, per l'approvazione del PO

Ogni simbolo al doppio, con le porte marcate e nominate, e accanto a misura vera (1:1). Colore della porta = dominio: blu acqua, verde aria, viola refrigerante, grigio condensa, rosso comando (alimentazione, collegamento, bus). Pallino pieno = porta obbligatoria, vuoto = facoltativa. Sulla tavola il moncone di una porta che nessuna linea collega non si disegna; qui il corpo e' intero.

Dal kit aria-aria del PO (I-224) — proposta della sessione del 29/10, forma da approvare

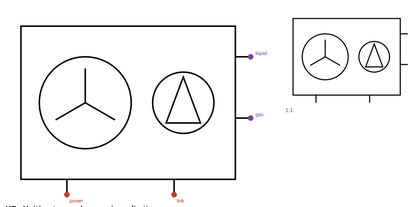

UE · Unità esterna ad espansione diretta

split-outdoor-unit · 40 x 30 mm · rotazioni [0]

kit AA-01, da approvare

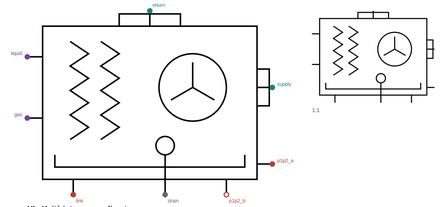

UI · Unità interna canalizzata

ducted-indoor-unit · 40 x 30 mm · rotazioni [0]

kit AA-01, da approvare

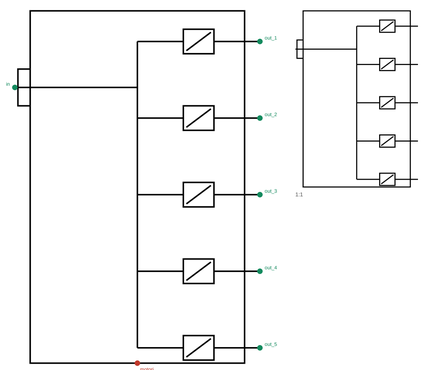

PLZ · Plenum motorizzato di zona a cinque serrande

zoning-plenum-5 · 40 x 57.5 mm · rotazioni [0]

kit AA-01, da approvare

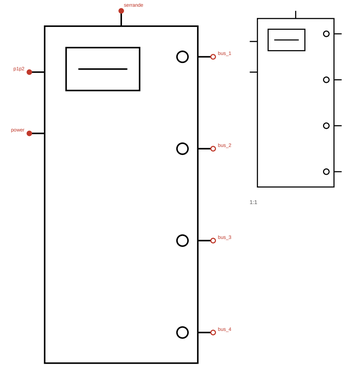

CZ · Centrale di zona

zone-controller · 30 x 60 mm · rotazioni [0]

kit AA-01, da approvare



QE · Quadro elettrico

electrical-panel · 25 x 15 mm · rotazioni [0]

kit AA-01, da approvare



TA · Bocchetta di mandata con plenum di raccordo

air-diffuser · 10 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

kit AA-01, da approvare



RA · Griglia di ripresa con plenum e filtro

return-grille · 10 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

kit AA-01, da approvare

SIF · Sifone ispezionabile

condensate-trap · 10 x 5 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

kit AA-01, da approvare

AL · Allaccio allo scarico

condensate-outlet · 5 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

kit AA-01, da approvare

SZ · Sezionatore onnipolare

isolator-switch · 5 x 5 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

kit AA-01, da approvare

TZ · Termostato di zona

room-thermostat · 10 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

kit AA-01, da approvare



CF · Comando a filo

wired-remote · 10 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

kit AA-01, da approvare

Comando nell'idronico (I-226) — proposte della sessione, forma e sigla da approvare

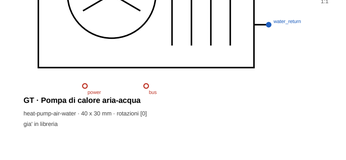

RG · Regolatore d'impianto

plant-controller · 30 x 45 mm · rotazioni [0]

proposta REL-012 fase 3, da approvare

SO · Sonda di temperatura

temperature-probe · 5 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

proposta REL-012 fase 3, da approvare

SE · Sonda esterna

outdoor-temperature-probe · 10 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

proposta REL-012 fase 3, da approvare

Dal collaudo T1 (REL-012) — i plenum di zona da due a sei serrande, lo stesso disegno del cinque

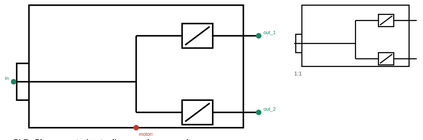

PLZ · Plenum motorizzato di zona a due serrande

zoning-plenum-2 · 40 x 20 mm · rotazioni [0]

proposta dopo il collaudo T1, da approvare

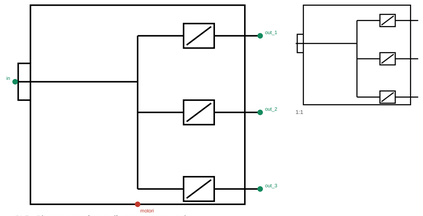

PLZ · Plenum motorizzato di zona a tre serrande

zoning-plenum-3 · 40 x 32.5 mm · rotazioni [0]

proposta dopo il collaudo T1, da approvare

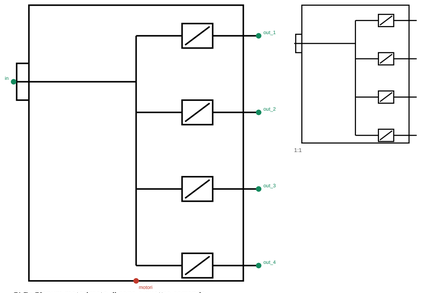

PLZ · Plenum motorizzato di zona a quattro serrande

zoning-plenum-4 · 40 x 45 mm · rotazioni [0]

proposta dopo il collaudo T1, da approvare

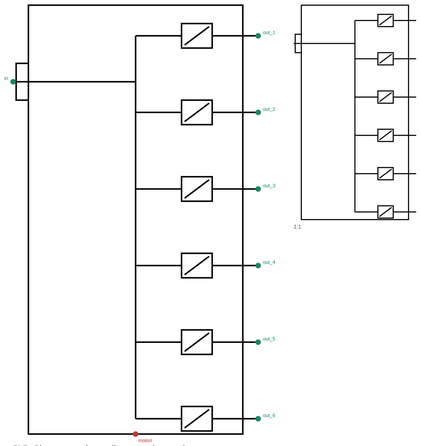

PLZ · Plenum motorizzato di zona a sei serrande

zoning-plenum-6 · 40 x 70 mm · rotazioni [0]

proposta dopo il collaudo T1, da approvare

Per confronto: simboli idronici gia' approvati

GT · Pompa di calore aria-acqua

heat-pump-air-water · 40 x 30 mm · rotazioni [0]

gia' in libreria



CIR · Pompa di circolazione

pump-circulator · 10 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

gia' in libreria

TM · Termometro

thermometer · 5 x 10 mm · rotazioni [0, 90, 180, 270]

gia' in libreria