
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	230 V 1~ · 30 A · 3G6	Shenling	ThermaX R290
CIR-01	Pompa di circolazione nr 1	–	–	–
CIR-02	Pompa di circolazione nr 2	–	–	–
CIR-03	Pompa di ricircolo sanitario	–	–	–
VMR-01	Valvola miscelatrice a tre vie	–	–	–
VD-01	Valvola deviatrice a tre vie	–	–	–
QE-01	Quadro elettrico	–	–	–
QF-01	Interruttore magnetotermico differenziale	2P C32 · Idn 30 mA tipo B	–	–
KA-CIR-01	Relè d'appoggio 10 A nr 1	–	–	–
KA-CIR-02	Relè d'appoggio 10 A nr 2	–	–	–
KA-CIR-03	Relè d'appoggio 10 A nr 3	–	–	–
CF-01	Comando a filo dell'unità	–	–	–
SO-01	Sonda di temperatura nr 1	–	–	–
SO-02	Sonda di temperatura nr 2	–	–	–
SO-03	Sonda di temperatura sanitaria	–	–	–

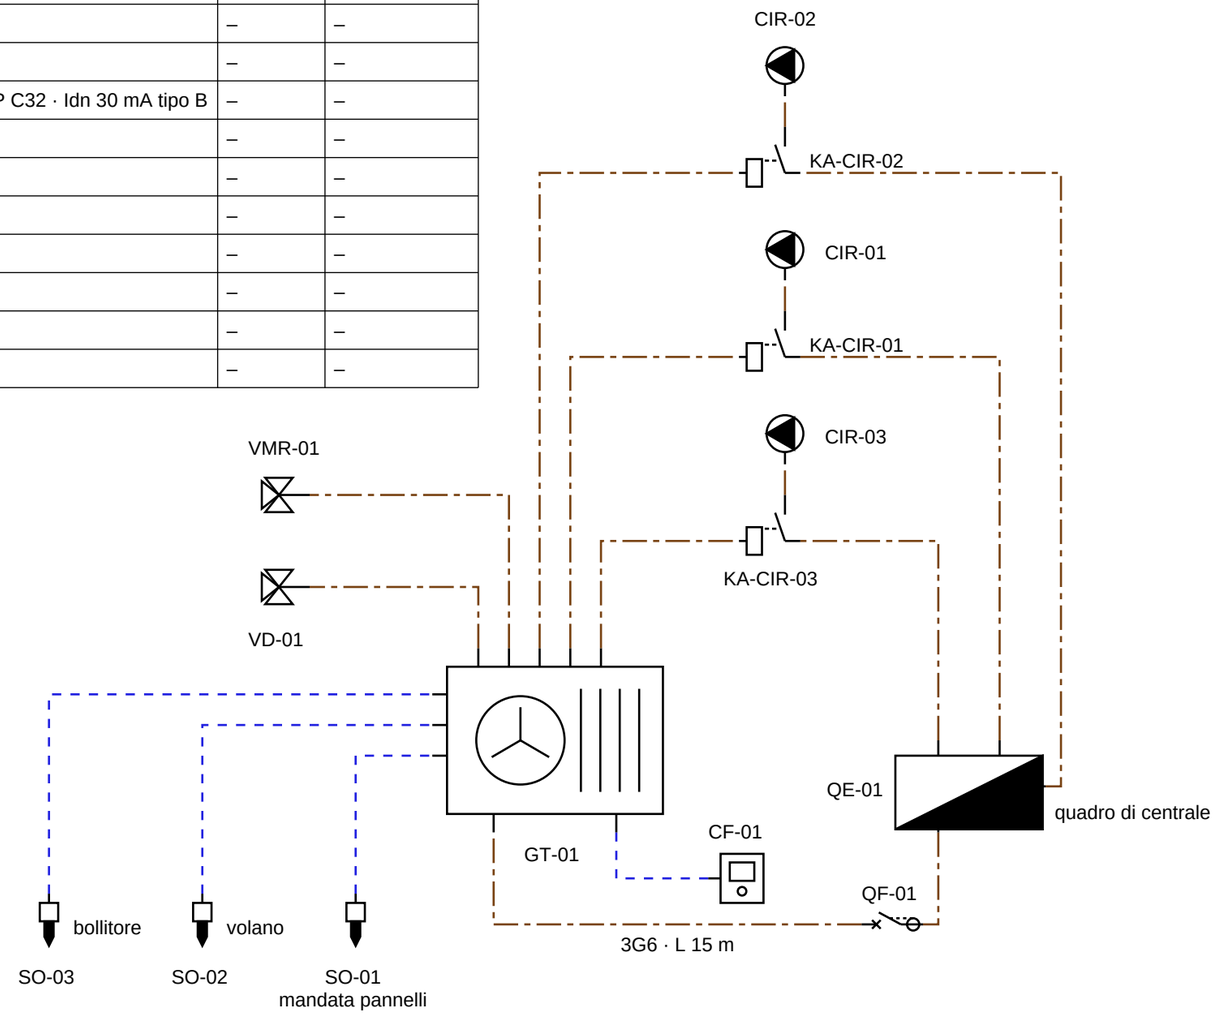

Interruttore magnetotermico differenziale

Valvola deviatrice a tre vie

Quadro elettrico

Pompa di calore aria-acqua

Relè d'appoggio 10 A

Valvola miscelatrice a tre vie

Pompa di circolazione

Sonda di temperatura

Comando a filo

Bus di comando

Alimentazione elettrica

Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

Vedi la tavola «idraulica», dallo stesso schema

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: **DA DEFINIRE**

INDIRIZZO: DA DEFINIRE

PROGETTO: **Centrale termica villetta con pompa di calore aria-acqua**

TITOLO TAVOLA: **DA DEFINIRE**

SCALA: **—**

DATA: **30.10.2026**

REVISIONE: **Rev. 00**

COMMESSA: **DA DEFINIRE**

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO

TAVOLA

DA DEFINIRE