
CASO DI PROVA: UN MURO SENZA APERTURE

Scala 1:50 su A3 · misure in metri

Percorsi indicativi, da verificare in sopralluogo.



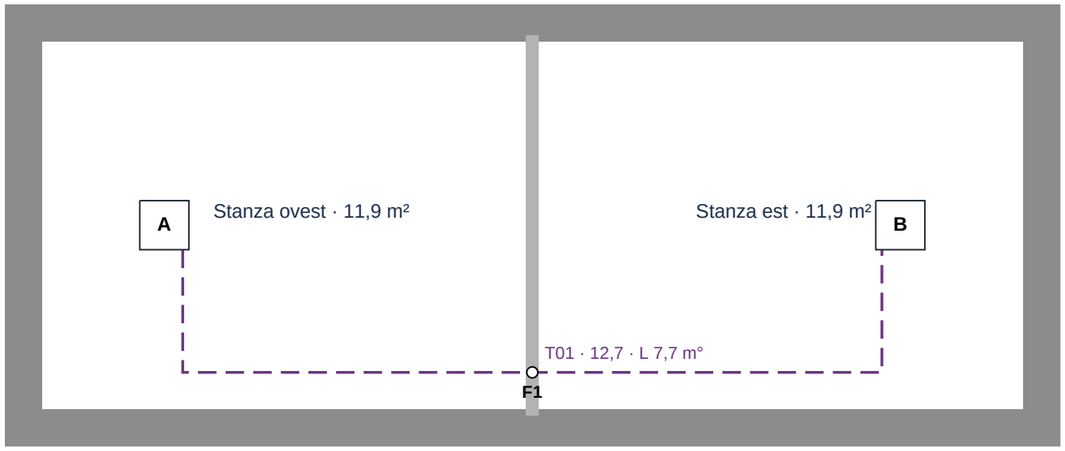

Scala 1:50

LEGENDA

Refrigerante gas

Foratura (F1, F2…: elenco sotto)

Pezzo posato: ingombro e sigla

TRATTE

Tratta	Fluido	Da	A	Dim.	L prog.	L mis.	L quot.
T01	Frigo, gas	A	B	12,7	—	7,7	12*°

L prog. del progettista, si quota; L mis. sul disegno, un controllo (! oltre il 15 %); L quot. = (L + 1 m) × 1,15 per eccesso a 0,5 m, regola della distinta; * minimo (frigo 12 m, condensa 10 m, bus 5 m, ramo aria 2 m, il cavo fra le unita' segue le linee frigo + 1 m); ° sulla misura, L prog. manca.

AVVISI

– Senza L prog., quotate sulla misura (°): T01. Da riportare nel grafo, o da chiedere.

FORATURE

F1 · T01 · tramezza tramezza · controsoffitto

NOTE

1. Quote: canali, linee frigo e condensa in controsoffitto; cavi e bus in traccia, salvo dove la tabella dice altro. Salite e discese stanno nell'aggiunta della regola.
2. Sigle e numeri di tratta come lo schema funzionale e la distinta. Non controllati dal comando.
3. Due stanze divise da una tramezza senza aperture: il tracciato la deve forare, e la foratura va in uscita.

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: Caso di prova	PROGETTO: REL-014 - muro	SCALA: 1:50	DATA: 29.10.2026	APPROVATO	TAVOLA: P.03
INDIRIZZO: Nessuno	TITOLO TAVOLA: Caso di prova: un muro senza aperture	REVISIONE: Rev. 00	COMMESSA: PROVA-REL-014	VERIFICATO / DISEGNATO	