
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	12 kW	Shenling	ThermaX R290
CIR-01	Pompa di circolazione nr 1	–	–	–
CIR-02	Pompa di circolazione nr 2	–	–	–
CIR-03	Pompa di ricircolo sanitario	–	–	–
CF-01	Comando a filo dell'unità	–	–	–

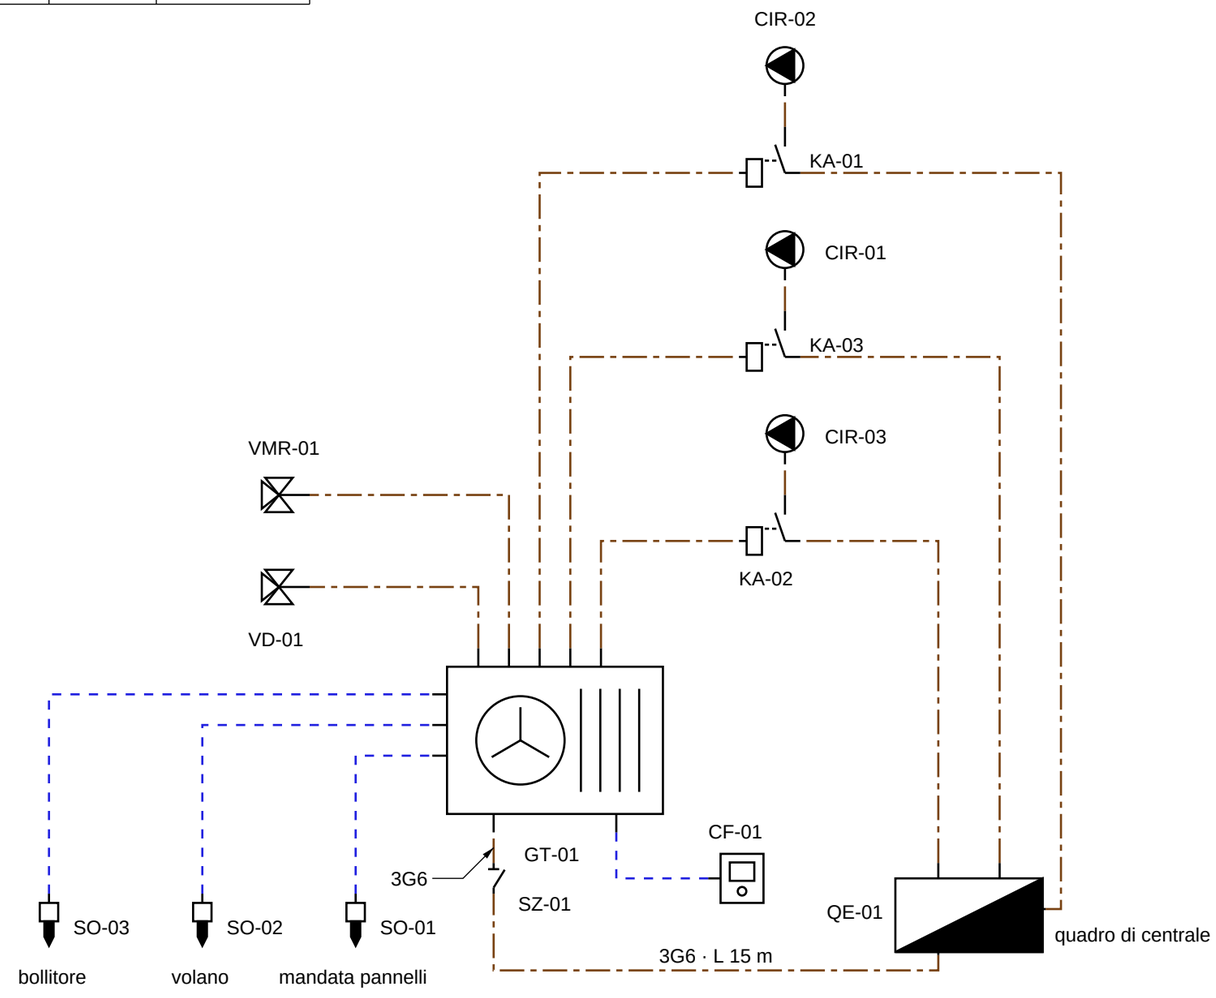

Valvola deviatrice a tre vie

Quadro elettrico

Pompa di calore aria-acqua

Relè d'appoggio 10 A

Sezionatore onnipolare

Valvola miscelatrice a tre vie

Pompa di circolazione

Sonda di temperatura

Comando a filo

Bus di comando

Alimentazione elettrica

Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

Vedi la tavola «idraulica», dallo stesso schema

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: **DA DEFINIRE**

INDIRIZZO: DA DEFINIRE

PROGETTO: **Centrale termica villetta con pompa di calore aria-acqua**

TITOLO TAVOLA: **DA DEFINIRE**

SCALA: **—**

DATA: **30.10.2026**

REVISIONE: **Rev. 00**

COMMESSA: **DA DEFINIRE**

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO

TAVOLA

DA DEFINIRE