
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	–	–	–
TE-01	Ventilconvettore canalizzato nr 1	–	–	–
TE-02	Ventilconvettore canalizzato nr 2	–	Marca di prova	FCC-30 di prova
TE-03	Ventilconvettore canalizzato nr 3	–	Marca di prova	FCC-30 di prova
QE-01	Quadro elettrico	–	–	–
TZ-01	Termostato di zona nr 1	–	–	–
TZ-02	Termostato di zona nr 2	–	–	–
TZ-03	Termostato di zona nr 3	–	–	–

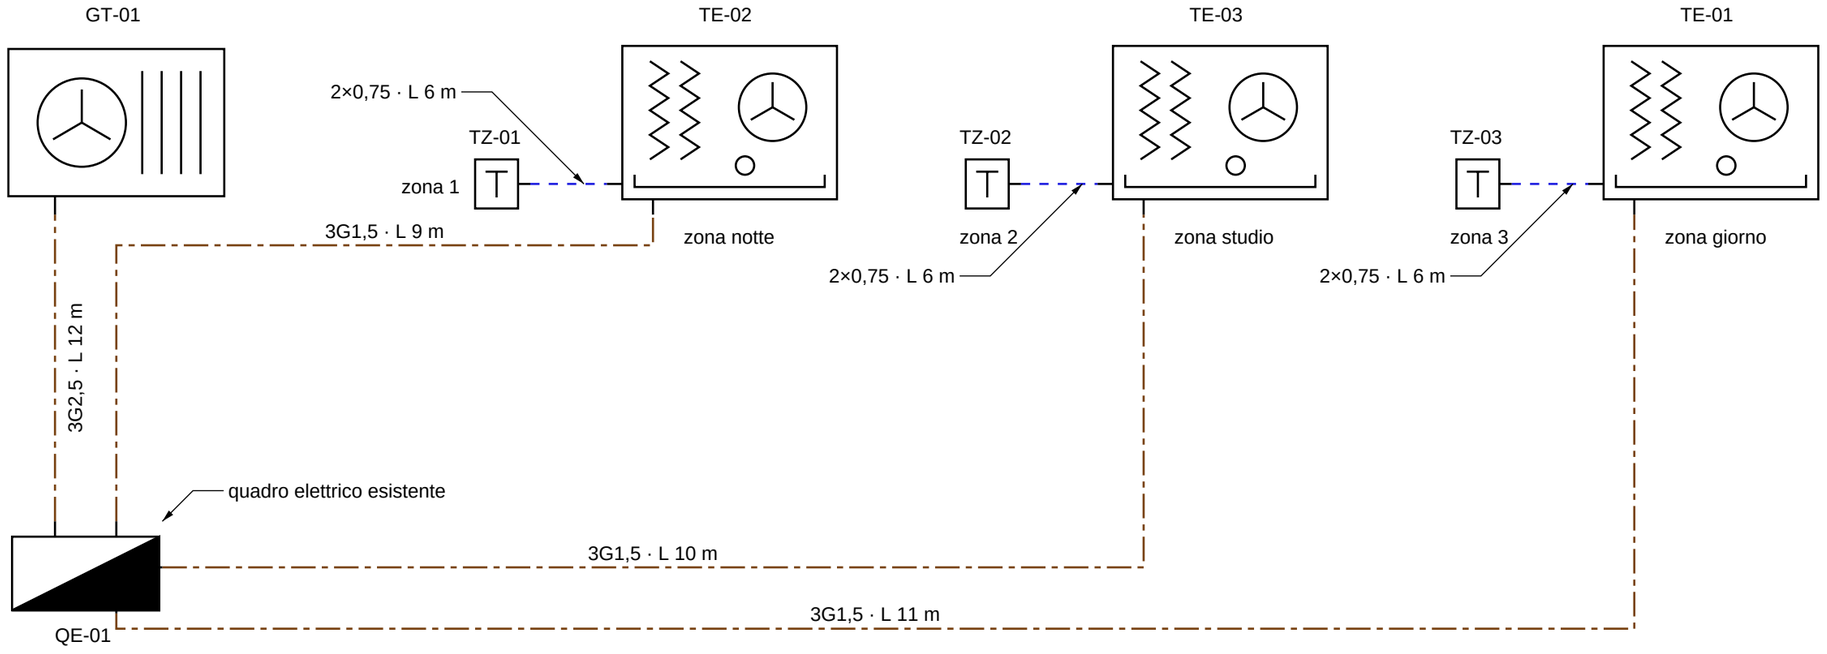

Quadro elettrico

Ventilconvettore canalizzato

Pompa di calore aria-acqua

Termostato di zona

Bus di comando

Alimentazione elettrica

Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

Vedi tavola M.01 «idraulica», dallo stesso schema

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: **Committente (dati omessi)**

INDIRIZZO: Indirizzo omesso

PROGETTO: **Tre ventilconvettori canalizzati idronici con plenum di mandata**

TITOLO TAVOLA: **Schema funzionale — ventilconvettori canalizzati idronici — elettrico e comando**

SCALA: **—**

DATA: **13.11.2026**

REVISIONE: **Rev. 00**

COMMESSA: **PROVA-A**

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO: Nove C

TAVOLA: **M.01-E**