
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	9 kW	–	–
TE-02	Ventilconvettore canalizzato nr 1	3 kW	Marca di prova	FCC-30 di prova
TE-03	Ventilconvettore canalizzato nr 2	3 kW	Marca di prova	FCC-30 di prova
VE-01	Vaso di espansione	–	–	–

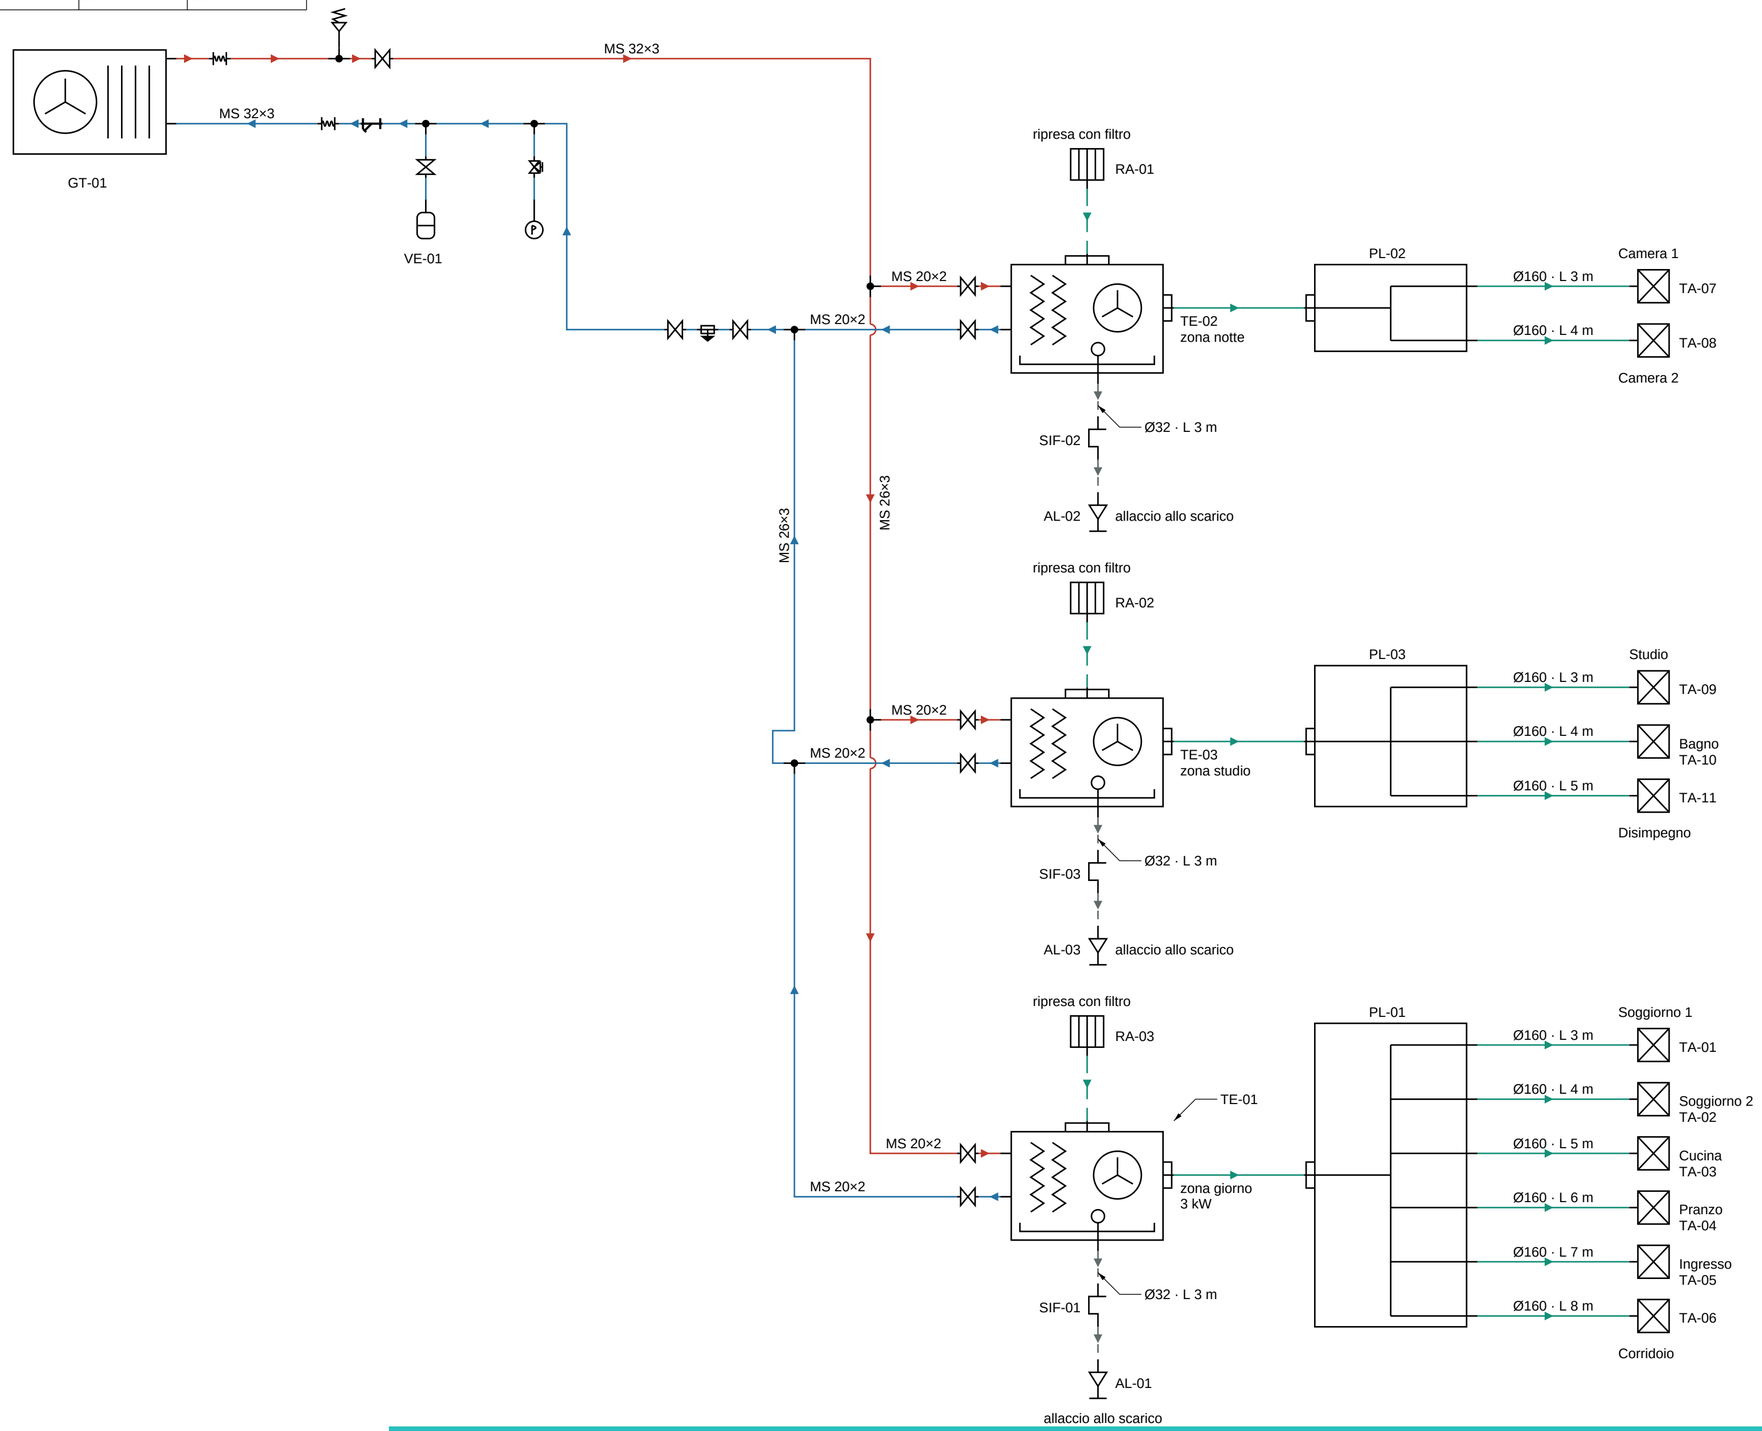

- Bocchetta di mandata con plenum di raccordo
- Allaccio allo scarico
- Sifone ispezionabile
- Defangatore
- Vaso di espansione
- Ventilconvettore canalizzato
- Giunto antivibrante
- Pompa di calore aria-acqua
- Manometro
- Griglia di ripresa con plenum e filtro
- Filtro a Y
- Plenum di mandata a due uscite
- Plenum di mandata a tre uscite
- Plenum di mandata a sei uscite
- Derivazione a T
- Raccordo a T
- Rubinetto portamanometro a tre vie
- Valvola di intercettazione
- Valvola di sicurezza

- Condensa
- Acqua di riscaldamento — andata
- Acqua di riscaldamento — ritorno
- Aria di ripresa
- Aria di mandata

MS multistrato, diametro esterno × spessore

Ø · L sezione e lunghezza, dato del progettista

Vedi tavola M.01-E «elettrico e comando», dallo stesso schema

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: **Committente (dati omessi)**

INDIRIZZO: Indirizzo omesso

PROGETTO: **Tre ventilconvettori canalizzati idronici con plenum di mandata**

TITOLO TAVOLA: **Schema funzionale — ventilconvettori canalizzati idronici — idraulica**

SCALA: **—**

DATA: **13.11.2026**

REVISIONE: **Rev. 00**

COMMESSA: **PROVA-A**

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO: Nove C

TAVOLA: **M.01**