
CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	5 kW	–	–
TE-01	Ventilconvettore canalizzato	5 kW	Marca di prova	FCC-50 di prova
PLZ-01	Plenum motorizzato di zona a quattro serrande	–	Marca di prova	plenum motorizzato a 4 serrande
CZ-01	Centrale di zona	–	Marca di prova	centrale di zona
VE-01	Vaso di espansione	–	–	–

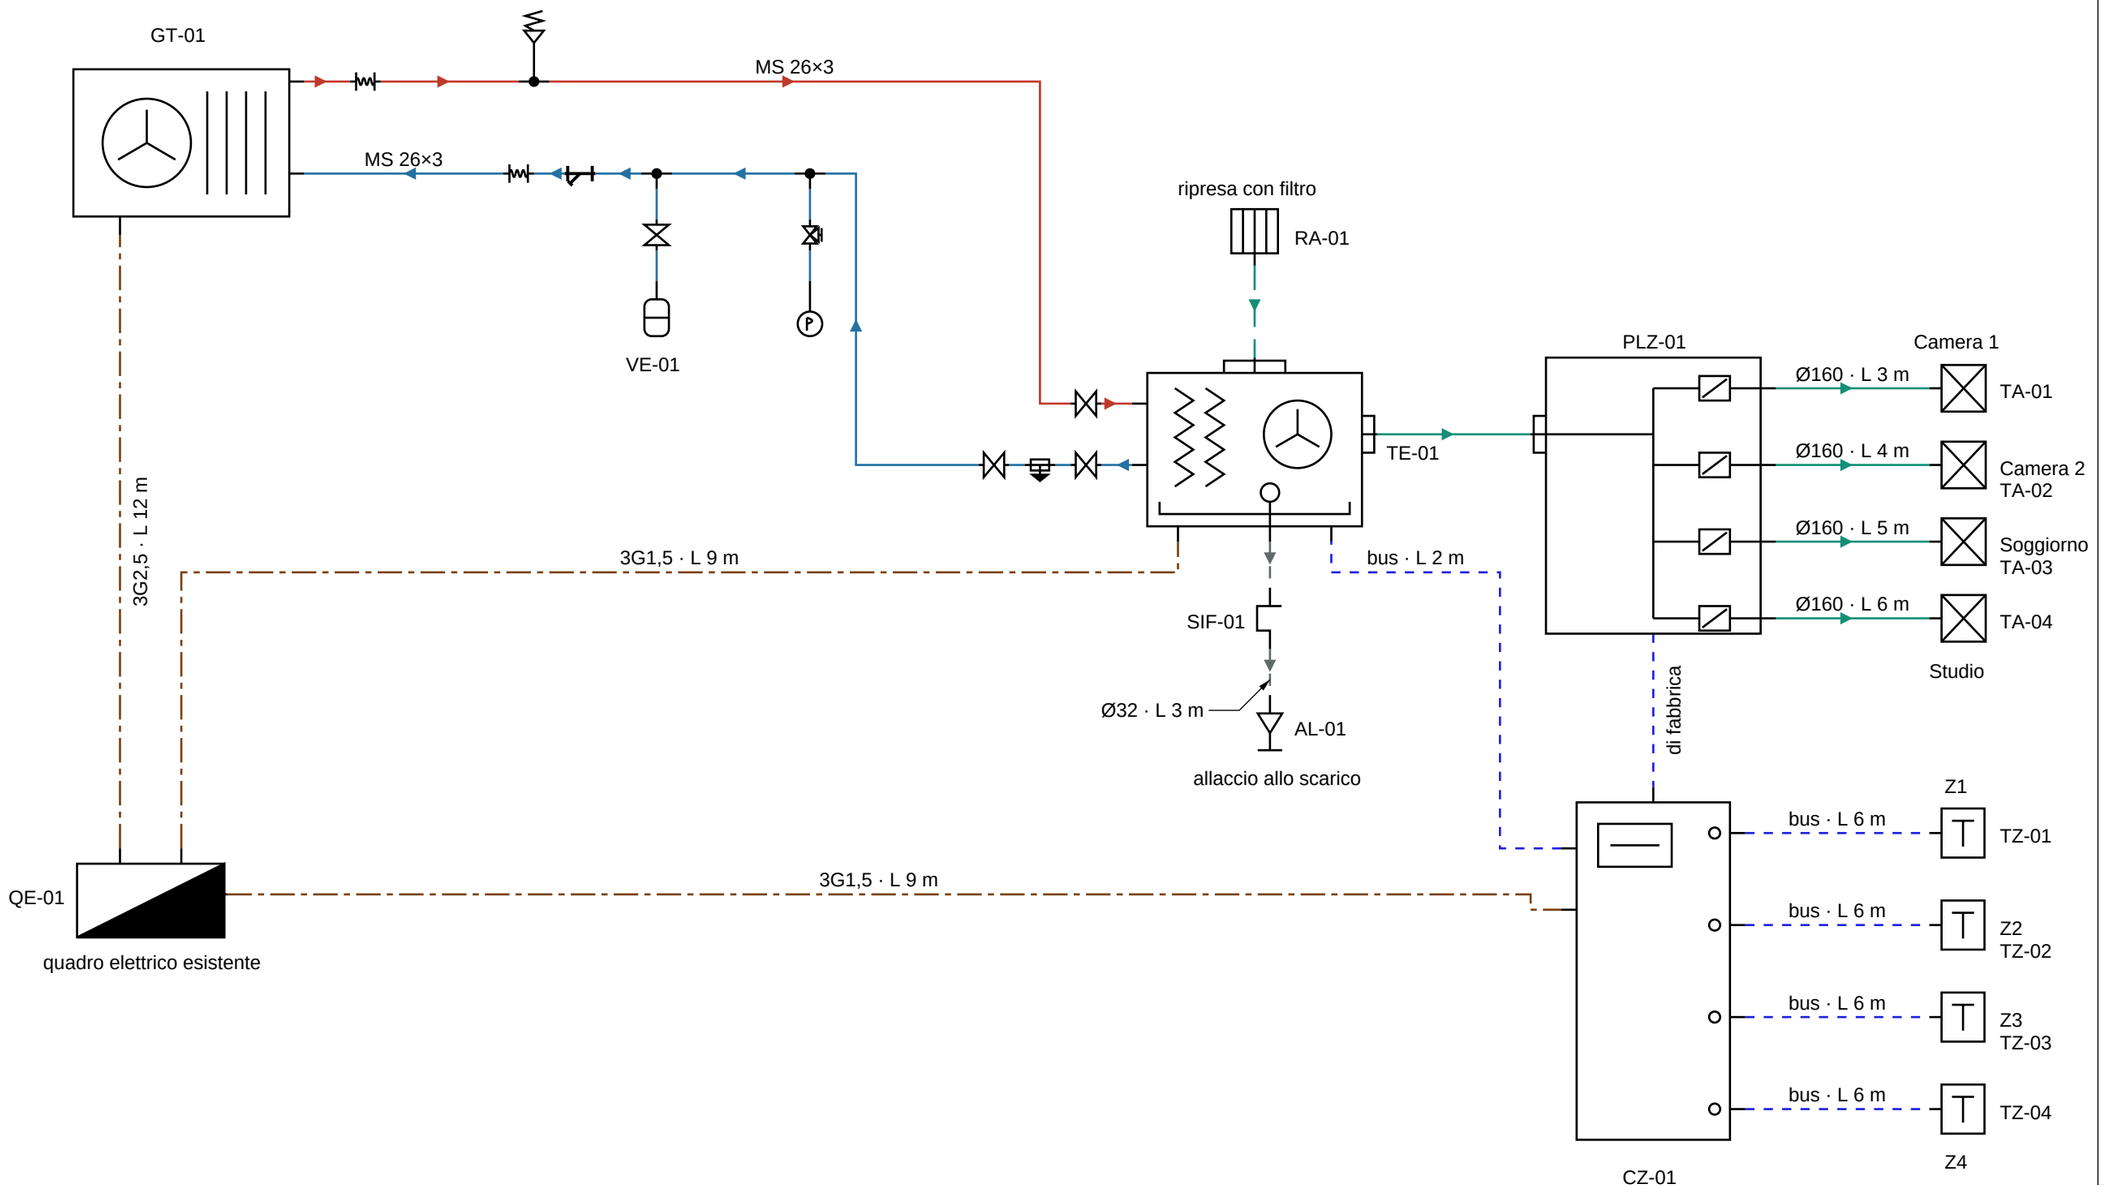

- Bocchetta di mandata con plenum di raccordo
- Allaccio allo scarico
- Sifone ispezionabile
- Defangatore
- Quadro elettrico
- Vaso di espansione
- Ventilconvettore canalizzato
- Giunto antivibrante
- Pompa di calore aria-acqua
- Manometro
- Griglia di ripresa con plenum e filtro
- Termostato di zona
- Filtro a Y
- Derivazione a T
- Rubinetto portamanometro a tre vie
- Valvola di intercettazione
- Valvola di sicurezza
- Centrale di zona
- Plenum motorizzato di zona a quattro serrande

- Condensa
- Bus di comando
- Acqua di riscaldamento — andata
- Acqua di riscaldamento — ritorno
- Alimentazione elettrica
- Aria di ripresa
- Aria di mandata

MS — multistrato, diametro esterno × spessore

Ø · L — sezione e lunghezza, dato del progettista

novec — VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.	COMMITTENTE: **Committente (dati omessi)**	PROGETTO: **Ventilconvettore canalizzato idronico con plenum motorizzato di zona**	SCALA: **—**	DATA: **13.11.2026**	APPROVATO / VERIFICATO / DISEGNATO: Nove C
	INDIRIZZO: Indirizzo omesso	TITOLO TAVOLA: **Schema funzionale — ventilconvettori canalizzati idronici**	REVISIONE: **Rev. 00**	COMMESSA: **PROVA-B**	TAVOLA: **M.02**