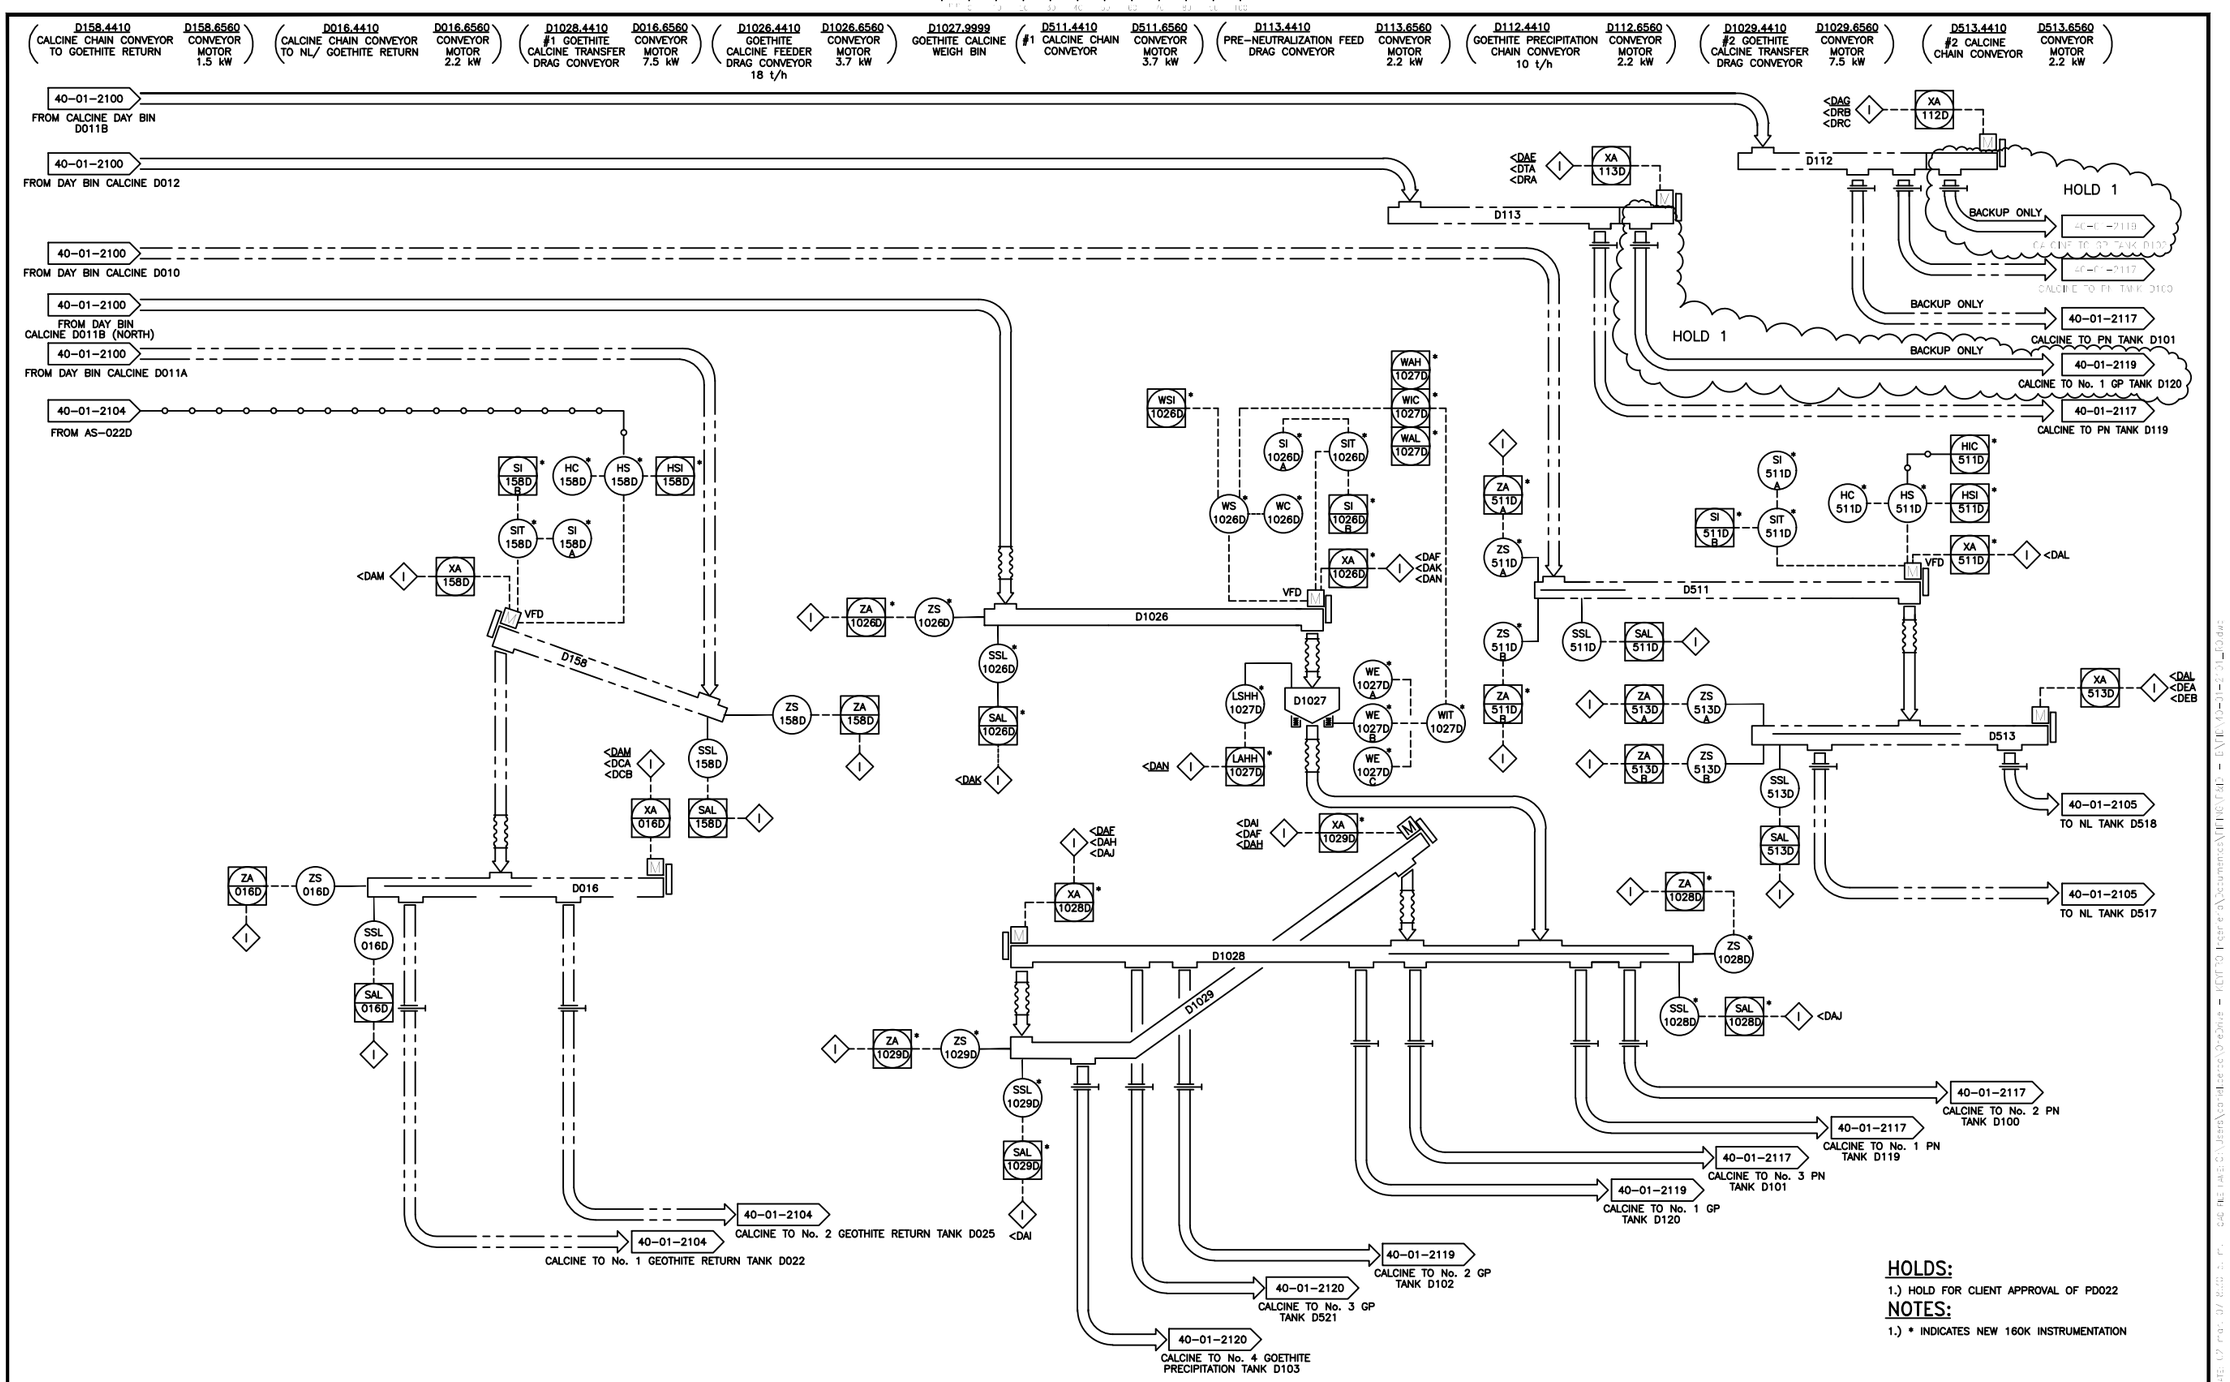

HOLDS:

1.) HOLD FOR CLIENT APPROVAL OF PD022

NOTES:

1.) * INDICATES NEW 160K INSTRUMENTATION

REV	DESCRIPCION	DIB	DIBUJO	REVISO	DISEÑO	DISEÑO	INGENIERIA	INGENIERIA	PROYECTO
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	22-FEB-07	PM	CDM	CDM	JHM	TMC		
3	ISSUED FOR APPROVAL	22-DEC-06	DJ	DS/HF	SP	DS/HF	JBS/JL	JL	
2	ISSUED FOR INTERNAL REVIEW	01-OCT-06	DJ	MDV					

REV	NO. DE PLANO	CLIENTE

APROBACION – INGENIERIA

amec

Votorantim | Metais

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION – CLIENTE

NO. HOJA – SUELTA

152505 | ESCALA NTS

160K PROJECT
AREA 40
LEACHING –
CALCINE DISTRIBUTION P&ID (SHT 2/2)

PLANO Nº 40-01-2101 | REV. 0