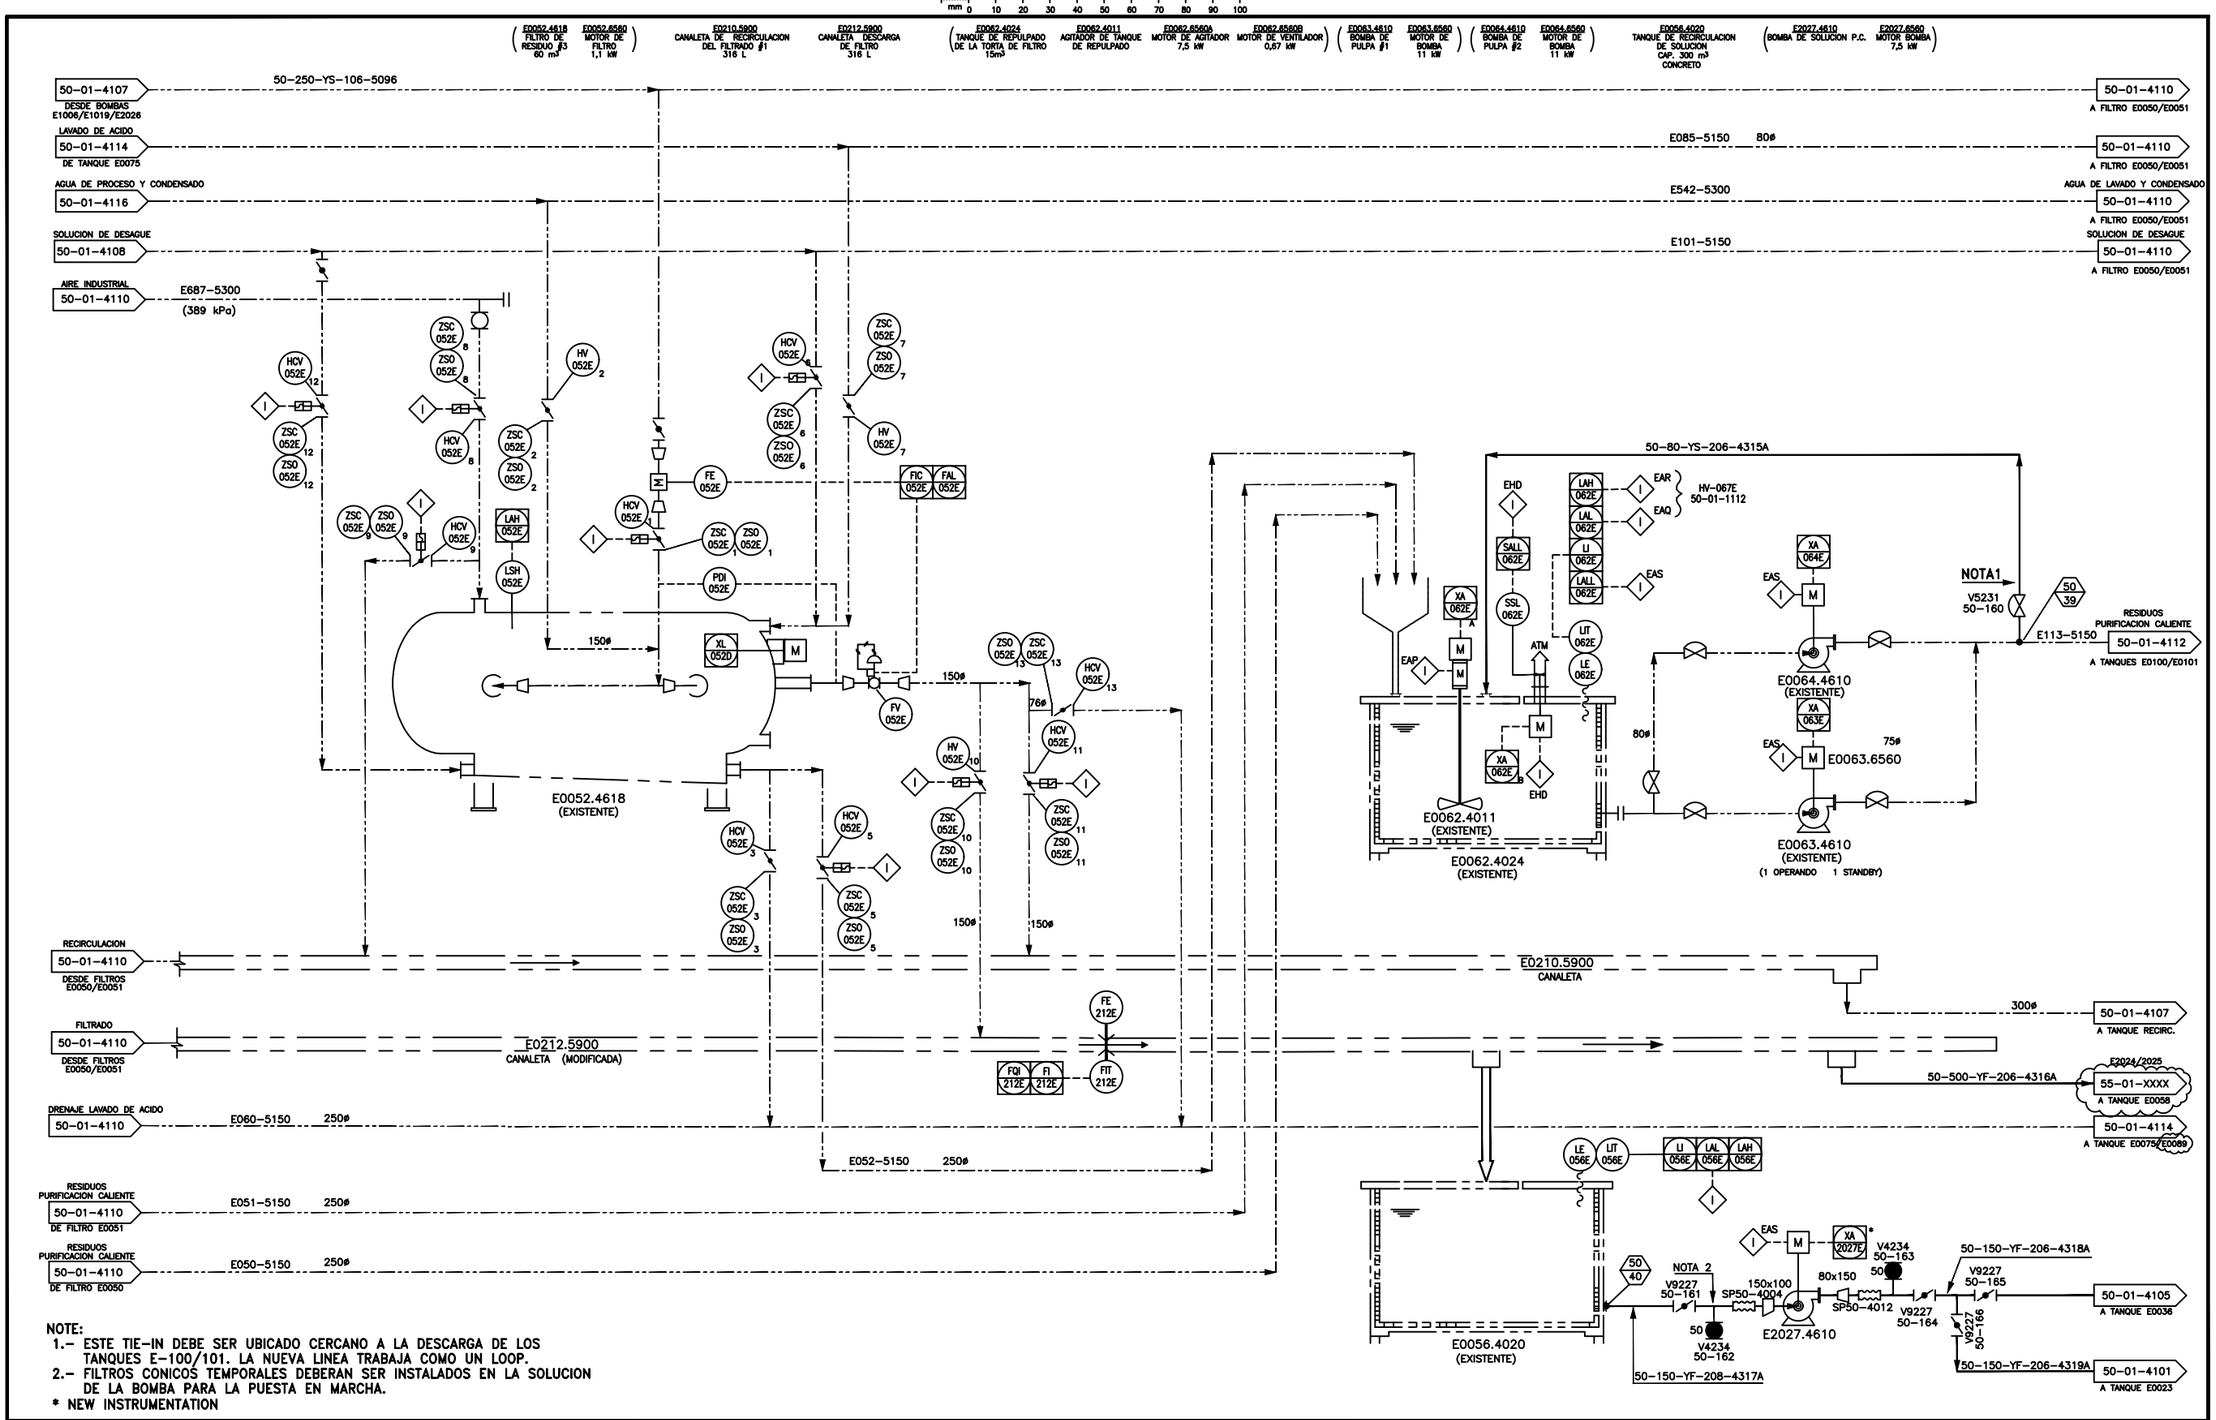

NOTE:
1.- ESTE TIE-IN DEBE SER UBICADO CERCANO A LA DESCARGA DE LOS TANQUES E-100/101. LA NUEVA LINEA TRABAJA COMO UN LOOP.
2.- FILTROS CONICOS TEMPORALES DEBERAN SER INSTALADOS EN LA SOLUCION DE LA BOMBA PARA LA PUESTA EN MARCHA.
* NEW INSTRUMENTATION

REV.	DESCRIPCION	FECHA	DIBUJO	DISEÑO	CHEQUEO	JEFE DISC.	COORD. ING.	GERENTE ING.
A	EMITIDO PARA COORDINACION INTERNA	28.SEP.07	M.R.	L.R./M.R.	L.R.	G.R.	G.C.	S.T.

ITEM	Nº DE PLANO	PLANOS DE REFERENCIA
	50-01-4002	PFD PURIFICACION ETAPA CALIENTE

APROBACION – INGENIERIA	
GERENTE INGENIERIA	S. THORNTON
COORD. INGENIERIA	G. CASTELLANOS
JEFE DISCIPLINA	G. ROJAS
CHEQUEO	L. REYES
DISEÑO	L. REYES/M. REYES
DIBUJO	M. REYES

amec

AL ENCIERRAR UNA SOLICITUD DE TRANSMISION DE DATOS POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE SER RESPONSABLE POR LOS USUARIOS DE NUESTRO ACUERDO ORIGINAL, ASUMIRA, DEBIDO A QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN MEDIOS ELECTRONICOS PUEDE DETERIORARSE SIN SER DETECTADA O SER MODIFICADA SIN EL CONOCIMIENTO DEL CONSULTOR, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR LA COMPATIBILIDAD, COMPLETITUD O CORRECTITUD DE LA RESPUESTA.

Votorantim | Metais
Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION-CLIENTE

Nº PLANO-CLIENTE

Nº PROYECTO 155339

ESCALA S/E

PROYECTO 320K
AREA 50 – PURIFICACION CALIENTE
RESIDUOS DE FILTROS
P&ID

PLANO Nº 50-01-4111

REV. A

FORMATO – A1