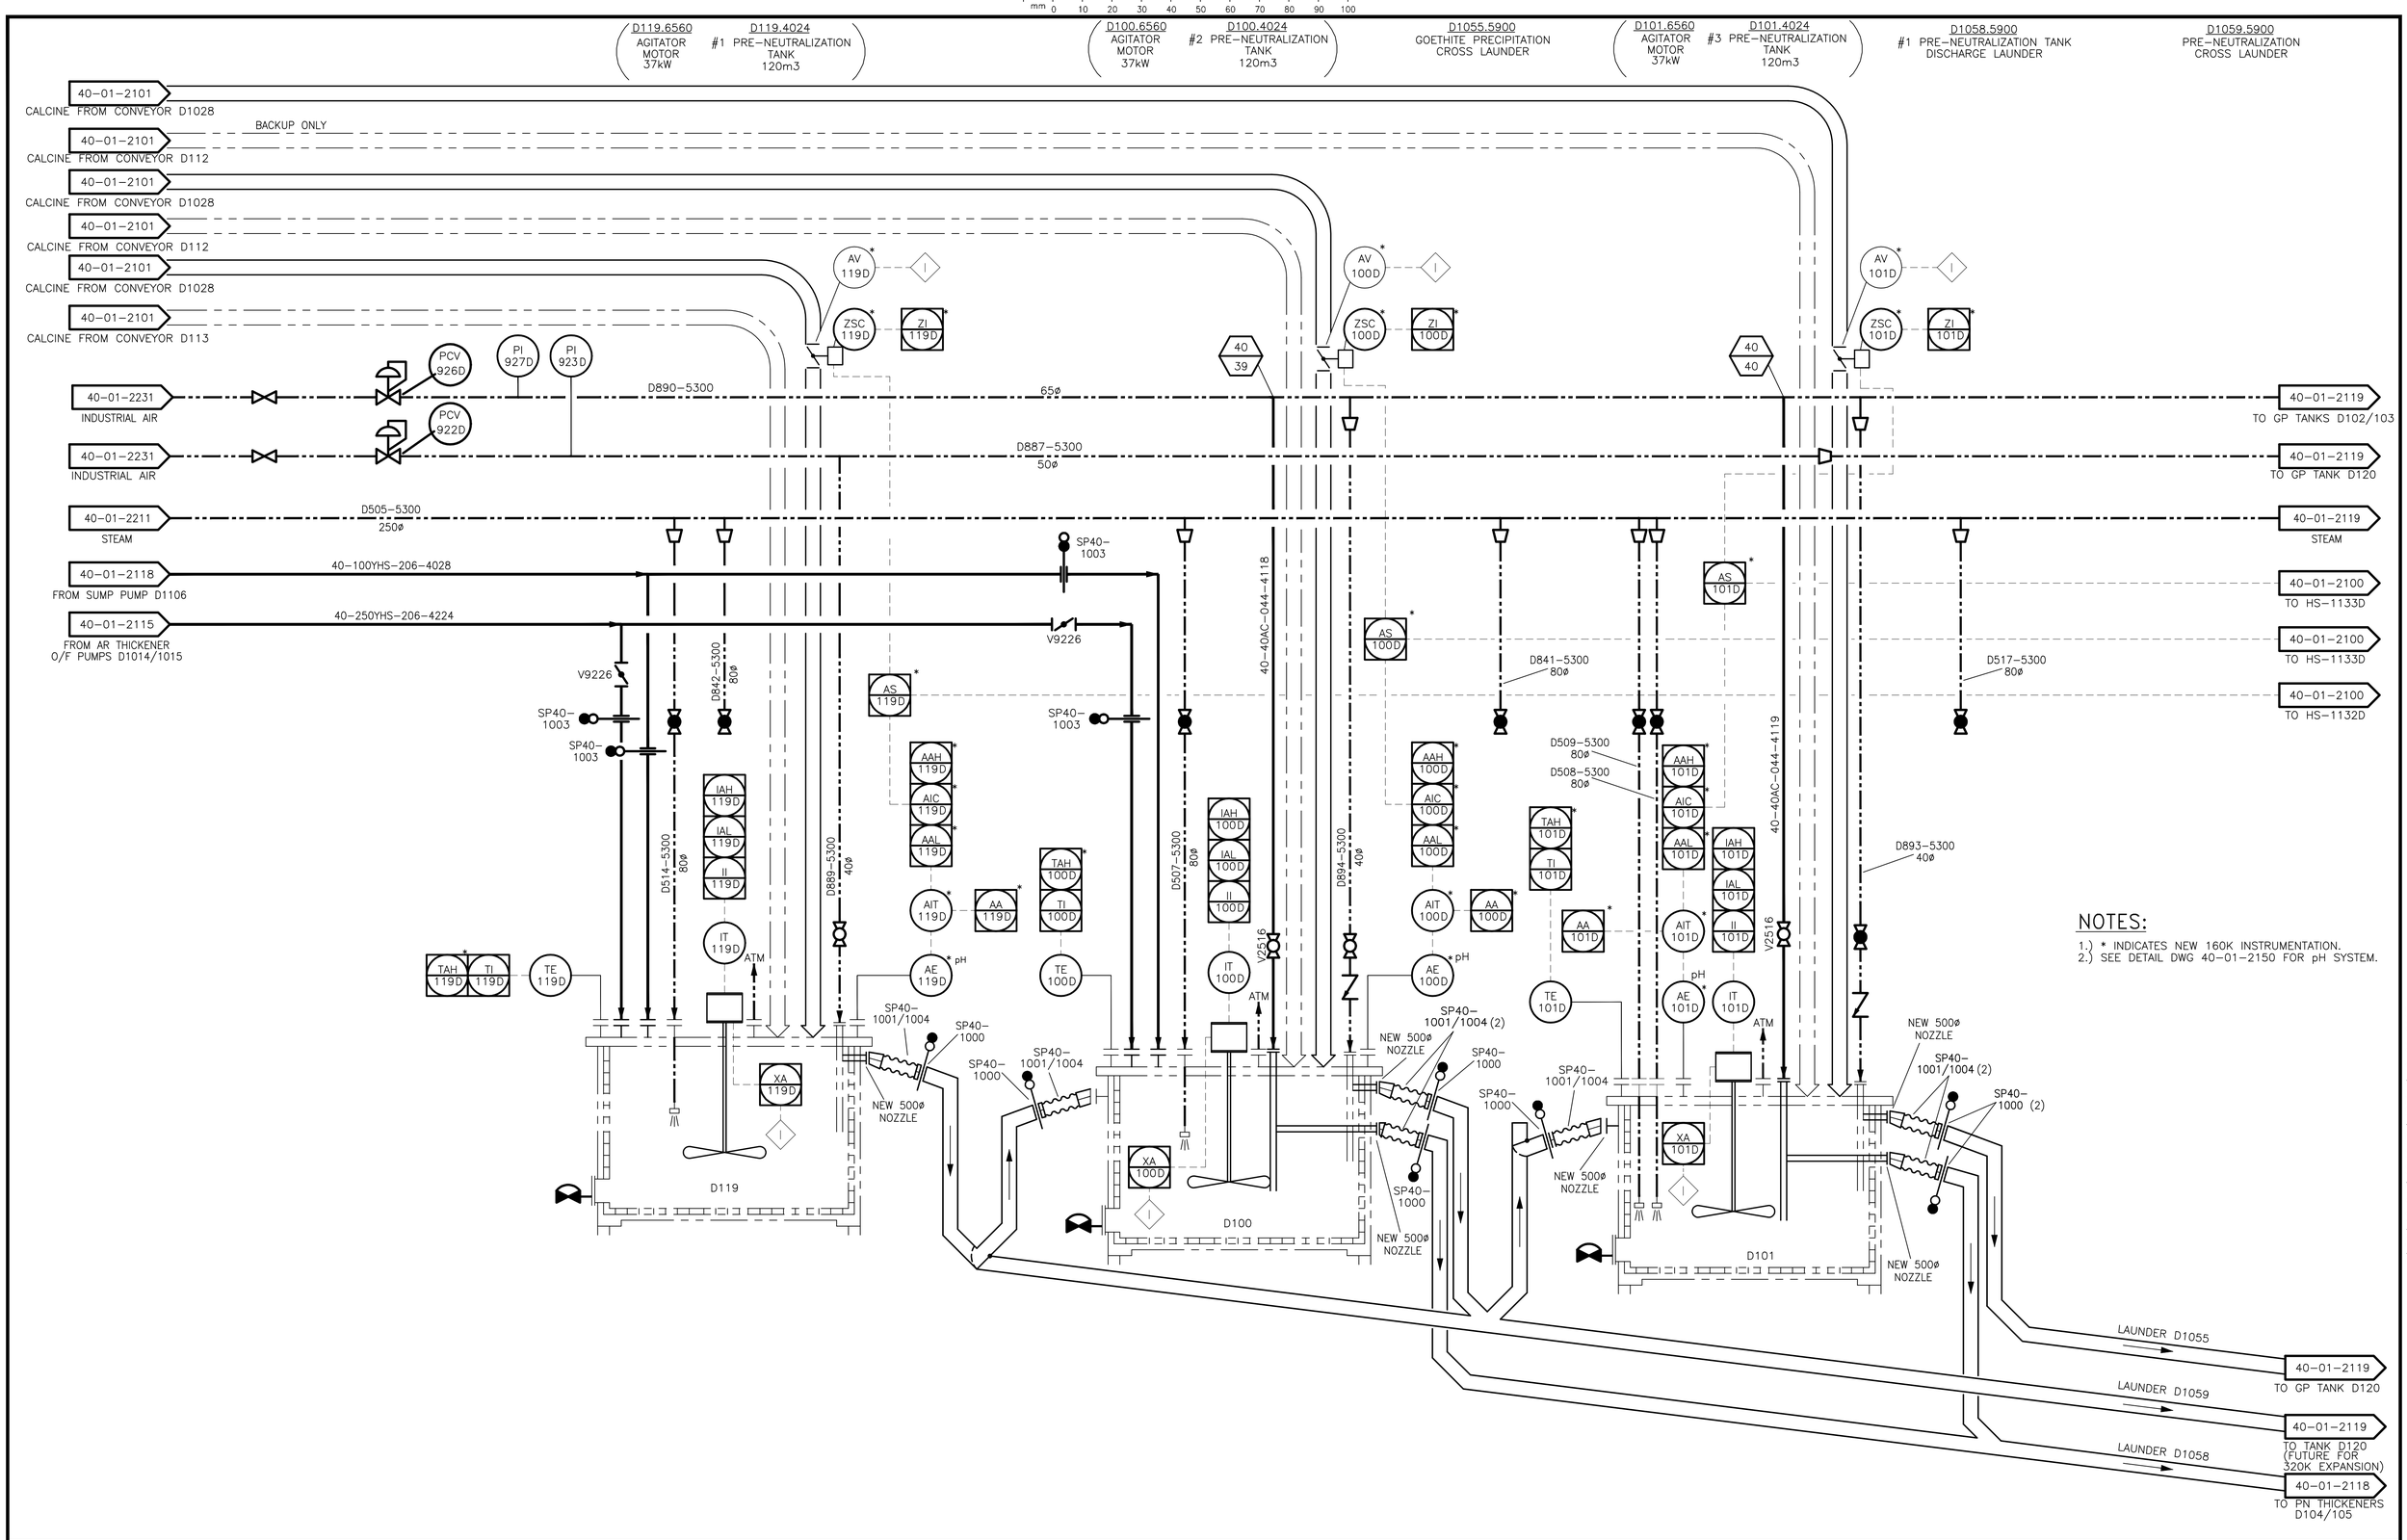

NOTES:

1.) * INDICATES NEW 160K INSTRUMENTATION.
2.) SEE DETAIL DWG 40-01-2150 FOR pH SYSTEM.

REV.	DESCRIPCION	FECHA (DD MMM YY)	DIBUJO	DISEÑO	CHEQUEO	JEFE DISCIPLINA	GERENTE INGENIERIA	GERENTE PROYECTO
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	28 FEB 07	PW	MDM				
B	ISSUED FOR APPROVAL	08 DEC 06	GJL	JDS/HRM	RPH	JDS/HRM	JDS/JM	JM
A	ISSUED FOR INTERNAL REVIEW	10 OCT 06	PW	MDM				

ITEM	N° DE PLANO	PLANOS DE REFERENCIA

APROBACION – INGENIERIA		(DD MMM YY)
GERENTE PROYECTO		
GERENTE INGENIERIA		
JEFE DISCIPLINA		
CHEQUEO		
DISEÑO	MDM	21 SEP 06
DIBUJO	PW	21 SEP 06

amec

AL EFECTUAR UNA SOLICITUD DE TRANSMISION DE DATOS POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE SER RESPONSABLE POR LOS USUARIOS DE NUESTRO ACUERDO ORIGINAL, ASIMISMO, DEBIDO A QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN MEDIOS ELECTRONICOS PUEDE DETERIORARSE SIN SER DETECTADA O SER MODIFICADA SIN EL CONOCIMIENTO DEL CONSULTOR, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR LA COMPATIBILIDAD, COMPLETITUD O CORRECCION DE LA INFORMACION.

Votorantim | Metais

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION–CLIENTE

N° PLANO–CLIENTE

N° PROYECTO	ESCALA
152505	NTS

160K PROJECT
AREA 40
LEACHING –
PRE-NEUTRALIZATION P&ID (SHT 1/2)

PLANO N° 40-01-2117 REV. 0

CAD FILE NAME: P:\TRL\10 CAD\10.10 Pip\AREA40\40-01-2117.dwg

LAST UPDATE: 01 Mar 07 2:51 PM