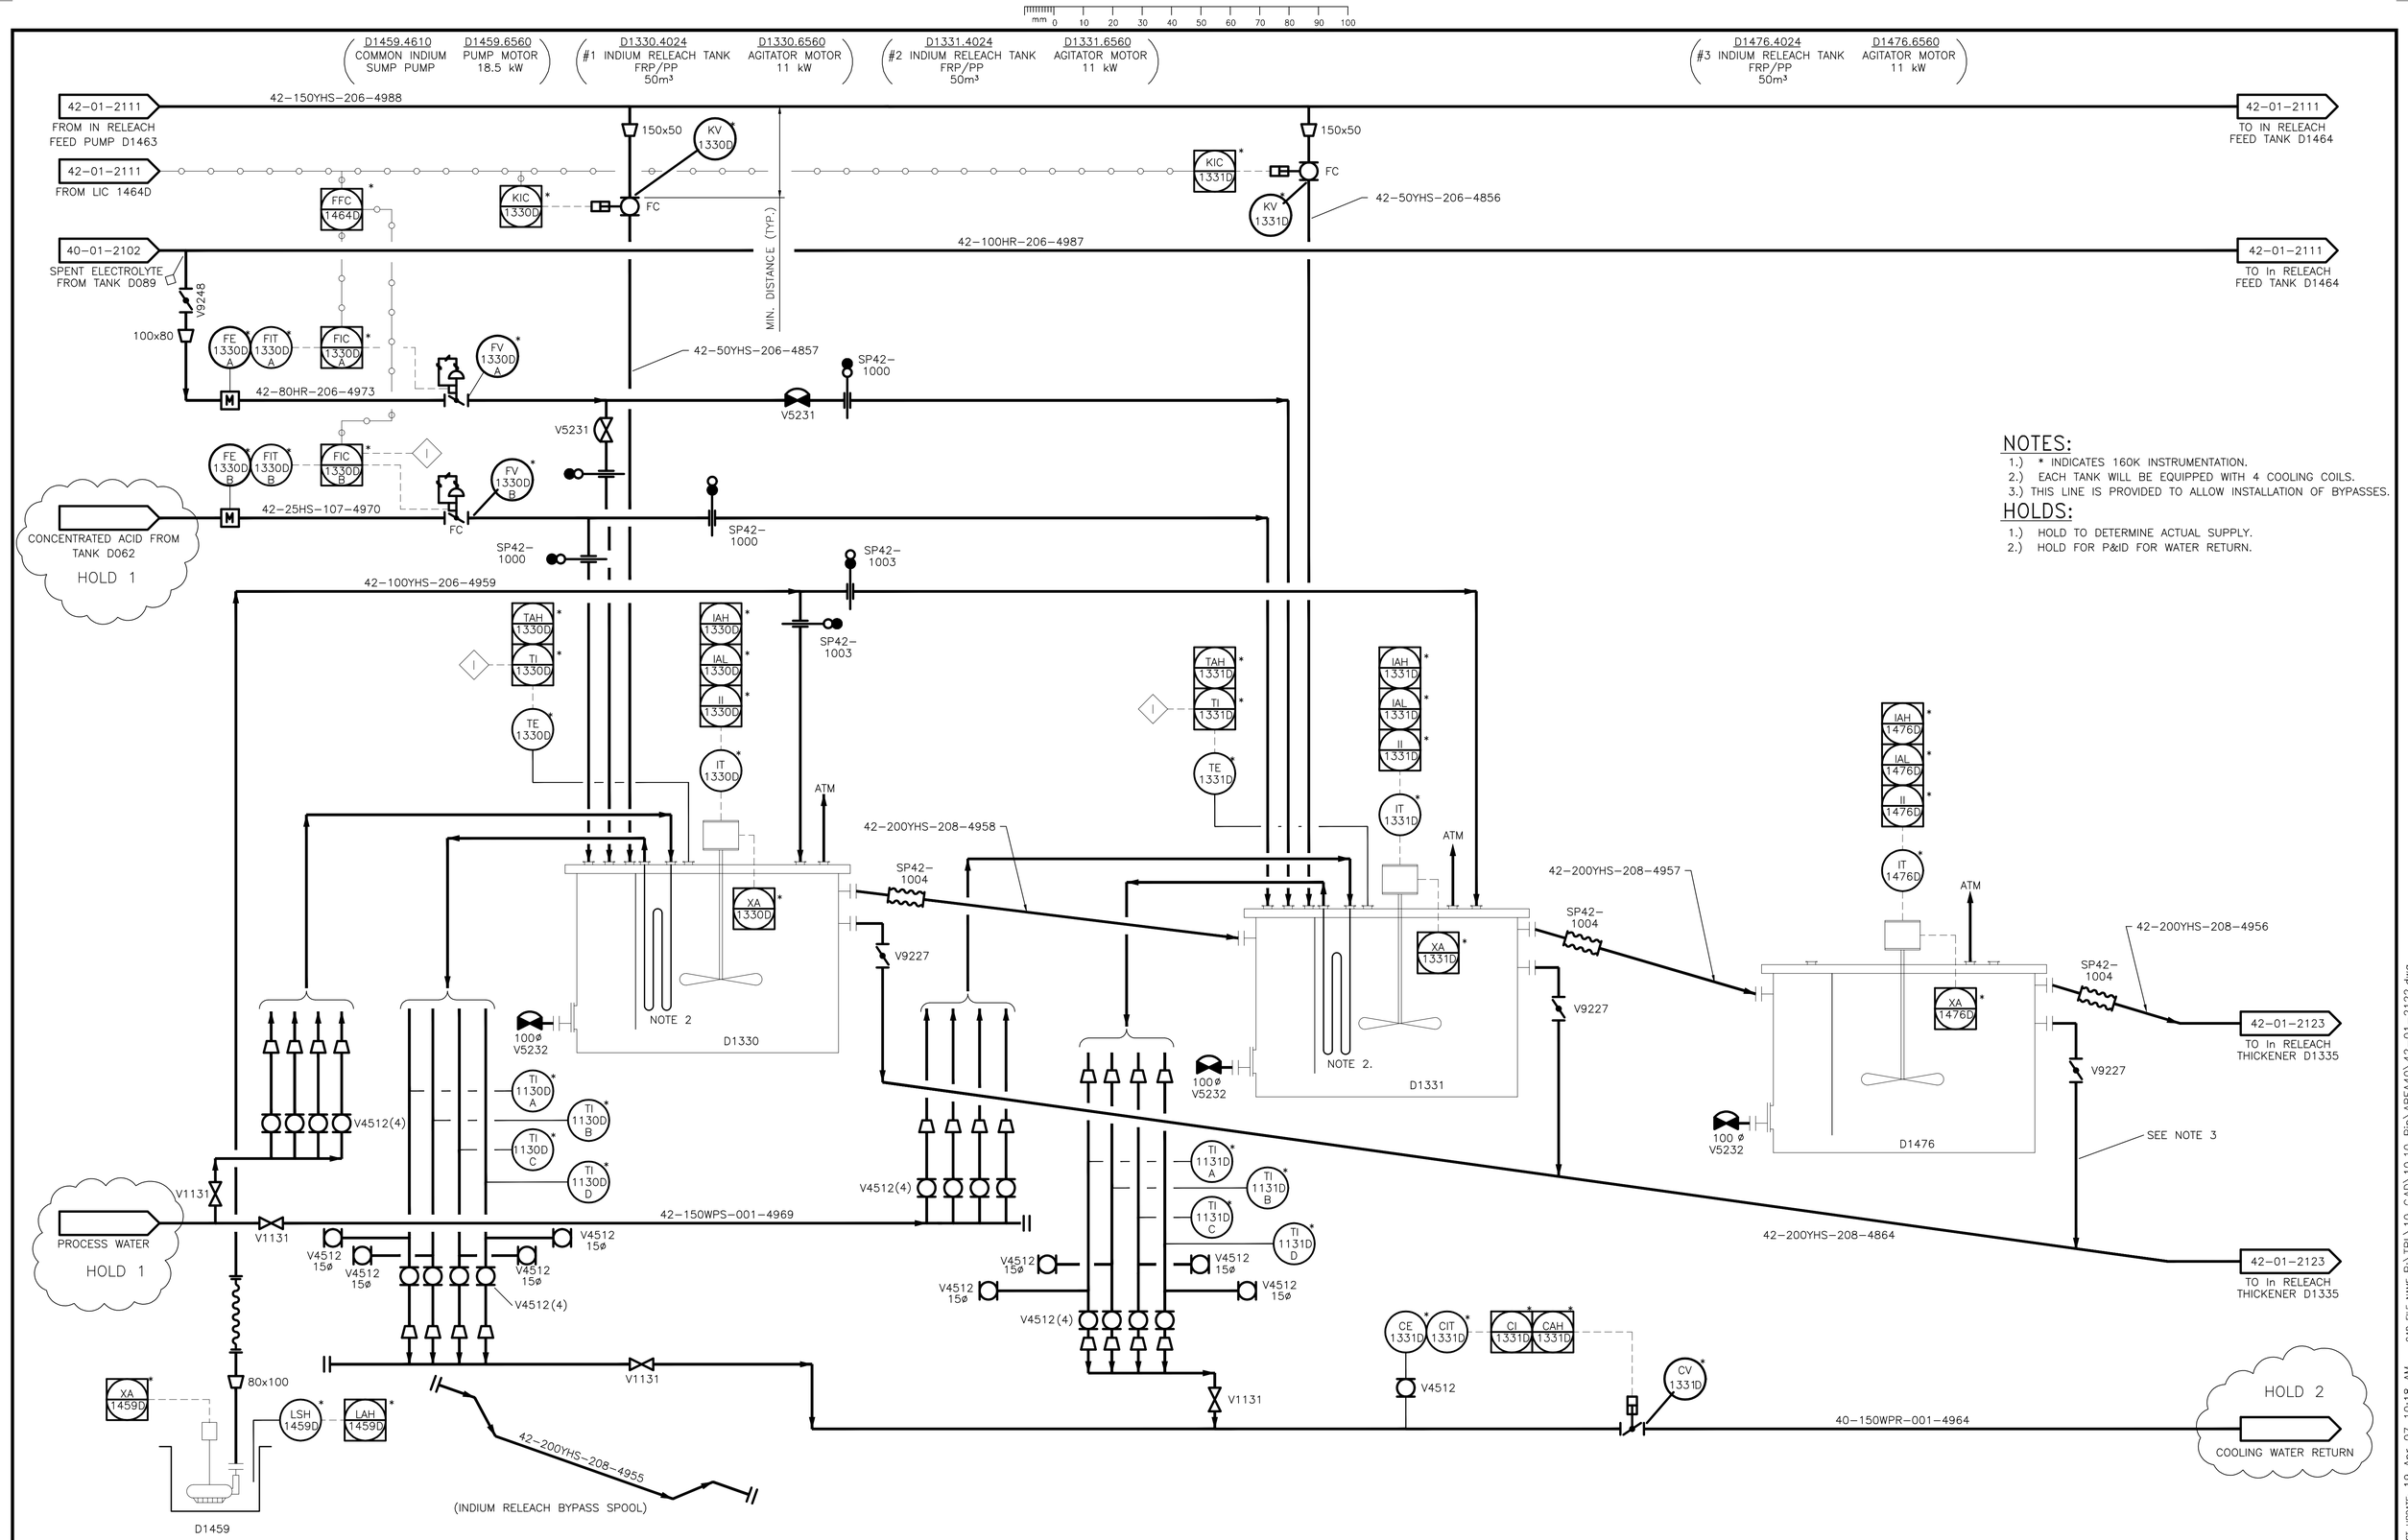

NOTES:

1.) * INDICATES 160K INSTRUMENTATION.
2.) EACH TANK WILL BE EQUIPPED WITH 4 COOLING COILS.
3.) THIS LINE IS PROVIDED TO ALLOW INSTALLATION OF BYPASSES.

HOLDS:

1.) HOLD TO DETERMINE ACTUAL SUPPLY.
2.) HOLD FOR P&ID FOR WATER RETURN.

REV.	DESCRIPCION	FECHA (DD MMM YY)	DIBUJO	DISEÑO	CHEQUEO	JEFE DISCIPLINA	GERENTE INGENIERIA	GERENTE PROYECTO
C	ISSUED FOR APPROVAL	19 APR 07	PW	MDM				
B	ISSUED FOR APPROVAL	21 MAR 07	RDB	MDM	HRM	HRM	JDS	
A	ISSUED FOR INTERNAL REVIEW	24 JAN 07	GJL	MDM	HRM	HRM	JDS	

ITEM	N° DE PLANO	PLANOS DE REFERENCIA

APROBACION – INGENIERIA		(DD MMM YY)
GERENTE PROYECTO		
GERENTE INGENIERIA		
JEFE DISCIPLINA		
CHEQUEO		
DISEÑO	MDM	22 JAN 07
DIBUJO	G. Lupieri	22 JAN 07

amec

AL EFECTUAR UNA SOLICITUD DE TRANSMISION DE DATOS POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE SER RESPONSABLE POR LOS USUARIOS DE NUESTRO ACUERDO ORIGINAL, ASIMISMO, DEBIDO A QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN MEDIOS ELECTRONICOS PUEDE DETERIORARSE SIN SER DETECTADA O SER MODIFICADA SIN EL CONOCIMIENTO DEL CONSULTOR, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR LA COMPATIBILIDAD, COMPLETITUD O CORRECCION DE LA INFORMACION.

Votorantim | Metais

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION–CLIENTE

N° PLANO–CLIENTE

N° PROYECTO 152505

ESCALA NTS

160K PROJECT
AREA 42
INDIUM –
INDIUM RELEACH P&ID (SHT 2/3)

PLANO N° 42-01-2122

REV. C

LAST UPDATE: 19 Apr 07 10:18 AM CAD FILE NAME: P:\TRL\10 CAD\10.10 Pip\AREA40\42-01-2122.dwg