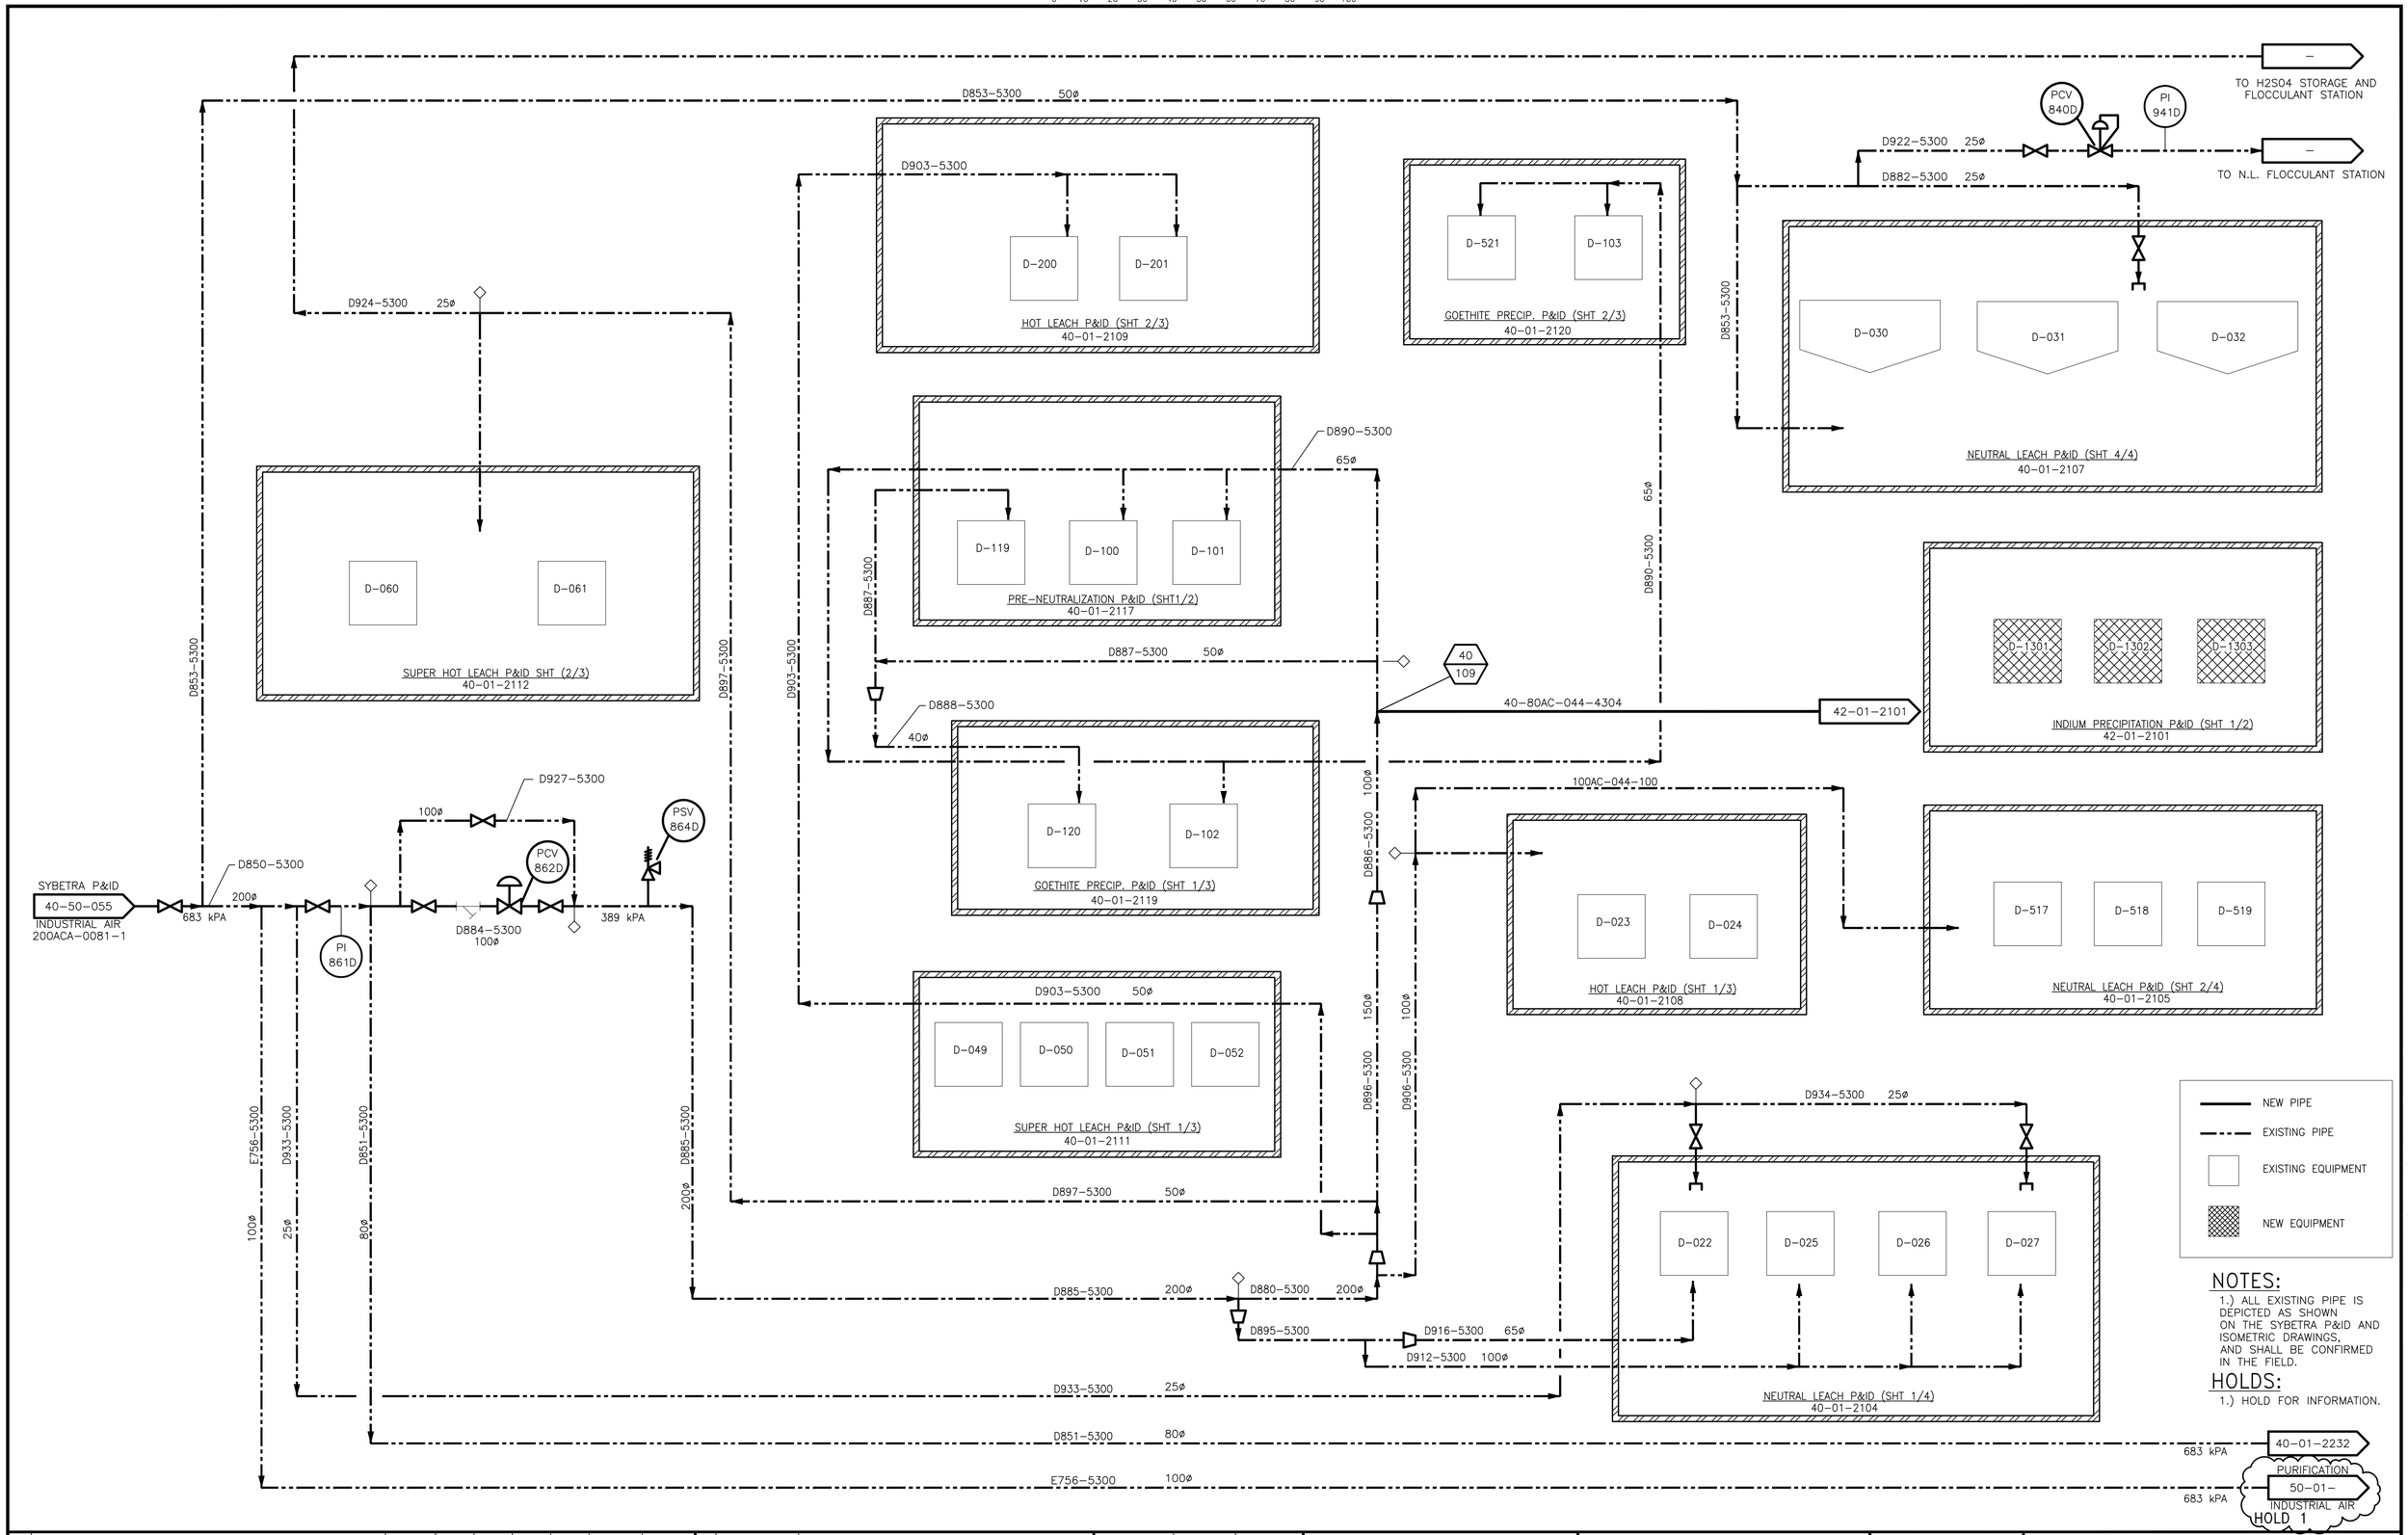

NOTES:

1.) ALL EXISTING PIPE IS DEPICTED AS SHOWN ON THE SYBETRA P&ID AND ISOMETRIC DRAWINGS, AND SHALL BE CONFIRMED IN THE FIELD.

HOLDS:

1.) HOLD FOR INFORMATION.

REV.	DESCRIPCION	FECHA (DD MMM YY)	DIBUJO	DISEÑO	CHEQUEO	JEFE DISCIPLINA	GERENTE INGENIERIA	GERENTE PROYECTO
0	ISSUED FOR CONSTRUCTION	16 MAR 07	PW	MDM	MDM	HRM	JDS/	
A	ISSUED FOR INTERNAL REVIEW	21 FEB 07	PW	MDM	MDM	HRM	KWF	

ITEM	N° DE PLANO	PLANOS DE REFERENCIA

APROBACION – INGENIERIA		(DD MMM YY)
GERENTE PROYECTO		
GERENTE INGENIERIA	JDS/	
JEFE DISCIPLINA	HRM	16 MAR 07
CHEQUEO	MDM	16 MAR 07
DISEÑO	MDM	26 JAN 07
DIBUJO	G. Lupieri	26 JAN 07

amec

AL EFECTUAR UNA SOLICITUD DE TRANSMISION DE DATOS POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE SER RESPONSABLE POR LOS USUARIOS DE NUESTRO ACUERDO ORIGINAL. ASIMISMO, DEBIDO A QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN MEDIOS ELECTRONICOS PUEDE DETERIORARSE SIN SER DETECTADA O SER MODIFICADA SIN EL CONOCIMIENTO DEL CONSULTOR, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR LA COMPATIBILIDAD, COMPLETITUD O CORRECCION DE LA INFORMACION.

Votorantim | Metais

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION–CLIENTE

N° PLANO–CLIENTE

N° PROYECTO 152505

ESCALA NTS

160K PROJECT
AREA 40
LEACHING –
INDUSTRIAL AIR DIST. P&ID (SHT 1/2)

PLANO N° 40-01-2231

REV. 0

LAST UPDATE: 16 Mar 07 3:24 PM CAD FILE NAME: P:\TRL\10 CAD\10.10 Pip\AREA40\40-01-2231.dwg