


BSMD-VPP-PMCC-CN-001-0344-P-PI-101



344-TK-001  
ESPESADOR CONCENTRADO DE Mo

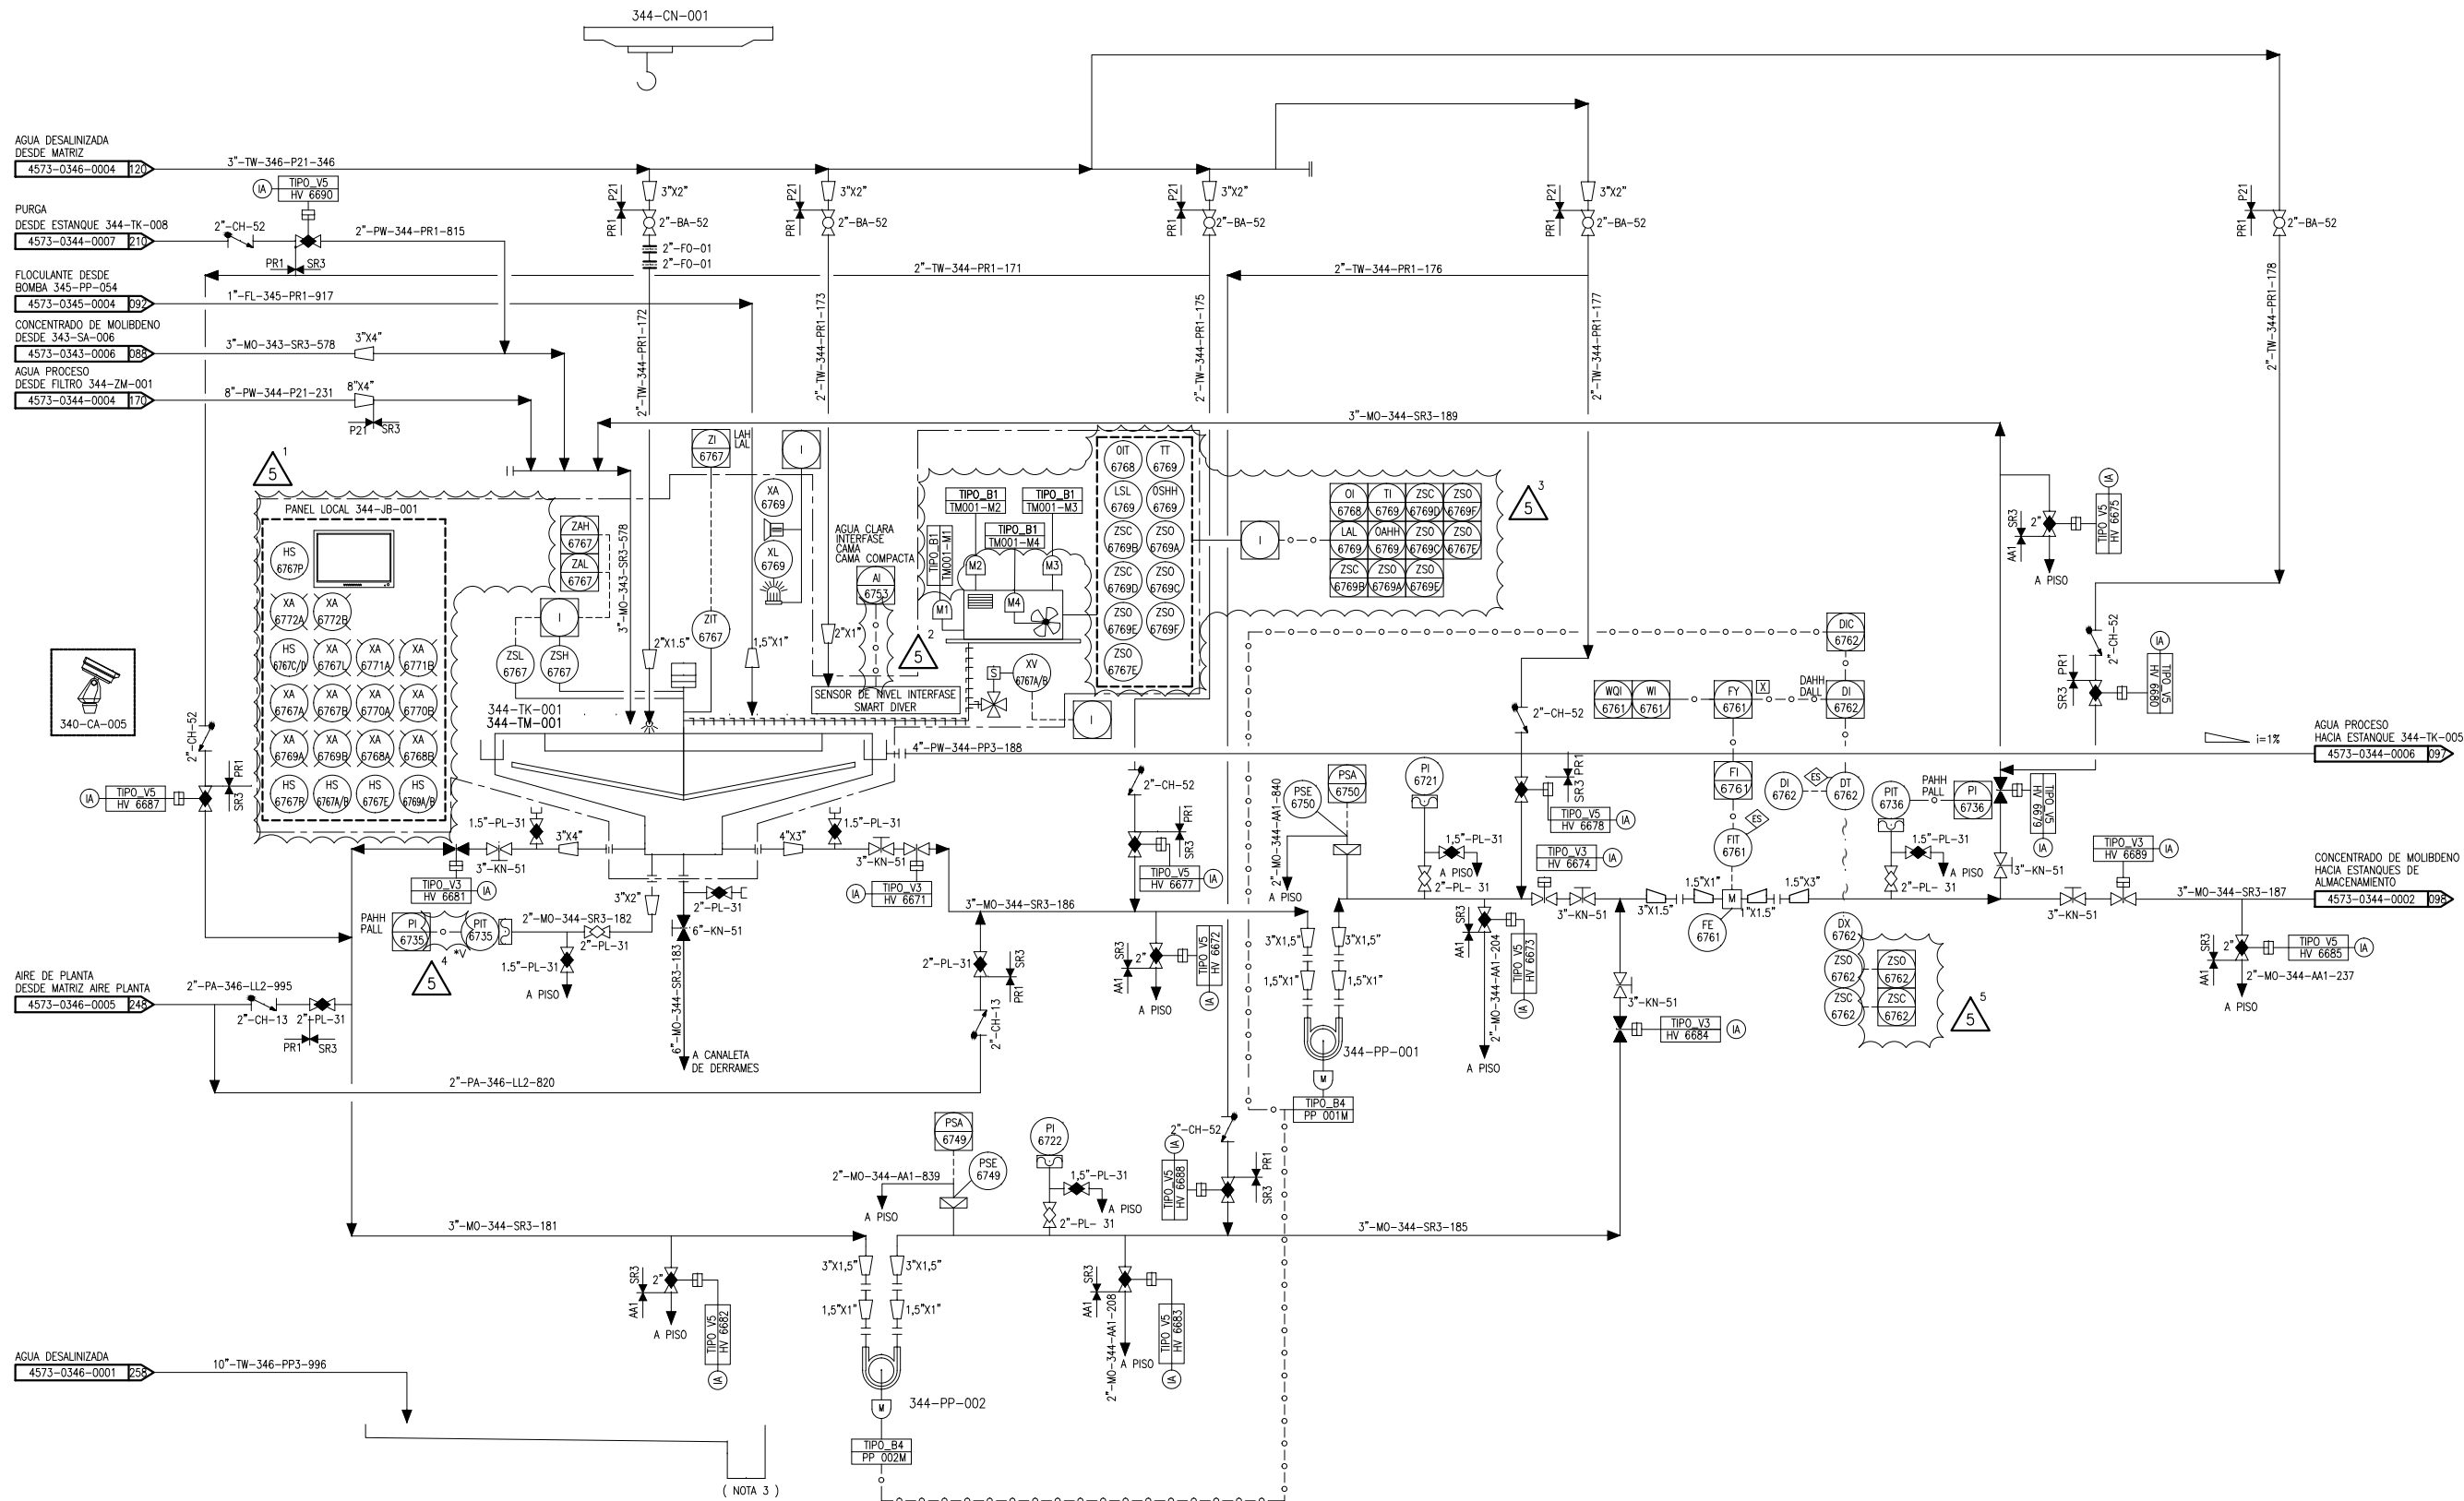


344-TM-001  
SISTEMA MOTRIZ RASTRA ESPESADOR  
CONCENTRADO Mo  
5.5+1.1 KW  
5.5 + 0.75 KW (ST.BY)

344-CN-001  
TECLE MANTENCION ESPESADOR  
CONCENTRADO Mo  
2t  
3,7 KW

344-PP-001  
BOMBA DESCARGA ESPESADOR  
CONCENTRADO Mo  
Q<sub>nominal</sub> = 0,9 m<sup>3</sup>/hr @ 19,3 mcf  
1,5 KW VDF

344-PP-002  
BOMBA DESCARGA ESPESADOR  
CONCENTRADO Mo  
Q<sub>nominal</sub> = 0,9 m<sup>3</sup>/hr @ 19,3 mcf  
1,5 KW VDF

NOTAS:  
1.- VER DETALLE DE SERVICIOS EN P&ID VENDOR.  
2.- PARA ESQUEMA MONTAJE PI VER DOCUMENTO BSMD-VPP-PMCC-CN-001-0340-I-RP-003.  
(4573-0340-II-INF-0002).  
3.- DRENAJE EVENTUAL DEL SUMIDERO DE AGUA DESALINIZADA EN PRETIL SECTOR  
ESPESADORES INTERMEDIO Y DE MOLY.

REFERENCIAS	PLANO N°	DESCRIPCION	REGIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION	REGIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION		NOMBRE	FECHA	FIRMA	CLIENTE											
	000-T-PI-001	SIMBOLOGIA CARERAS Y EQUIPOS (REVISION 1)		1	14.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO		4	19.08.16	A.P.Z.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Modifica lo indicado	PROYECTO	A.PORLETE	19.08.16	DESCRIPCION CONTRATO PRINCIPAL PROYECTO PLANTA DE MOLIBDENO, MINERA CENTINELA AREA 0344 DESAGUADO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CONCENTRADO MO ESPESADOR CONCENTRADO MO					C.ELLMEN	19.08.16	FECHA JULIO 2016	N° PROYECTO 4573	ESCALA NA	REVISION 5		
	0340-I-DW-001/0340-II-PLA-0001	PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 1 DE 2		2t	06.05.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO		5t	04.01.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Revisión JP	DISEÑO	J.CAMPOS	19.08.16												COD. CLIENTE BSMD-VYP-PMCC-CN-001-0344-P-PI-101	COD. ARCADIS 4573-0344-PI-PID-0001
	0340-II-DW-002/0340-II-PLA-0002	PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 2 DE 2		2	07.05.16	C.G.U.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO		5	23.01.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Modifica lo indicado	REVISO	HARRAGADA	19.08.16													
				3t	02.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO		0t	02.12.15	P.C.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión JP	JEFE INGENIERIA	W.BUSTOS	19.08.16													
			3	03.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO	0	14.12.15	P.C.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Apto Para Construcción	APROBACION BESALCO 1	C.ELLMEN																
			4t	27.07.16	C.R.S.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO	1t	13.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión JP	APROBACION BESALCO 2	E.GARCIA																