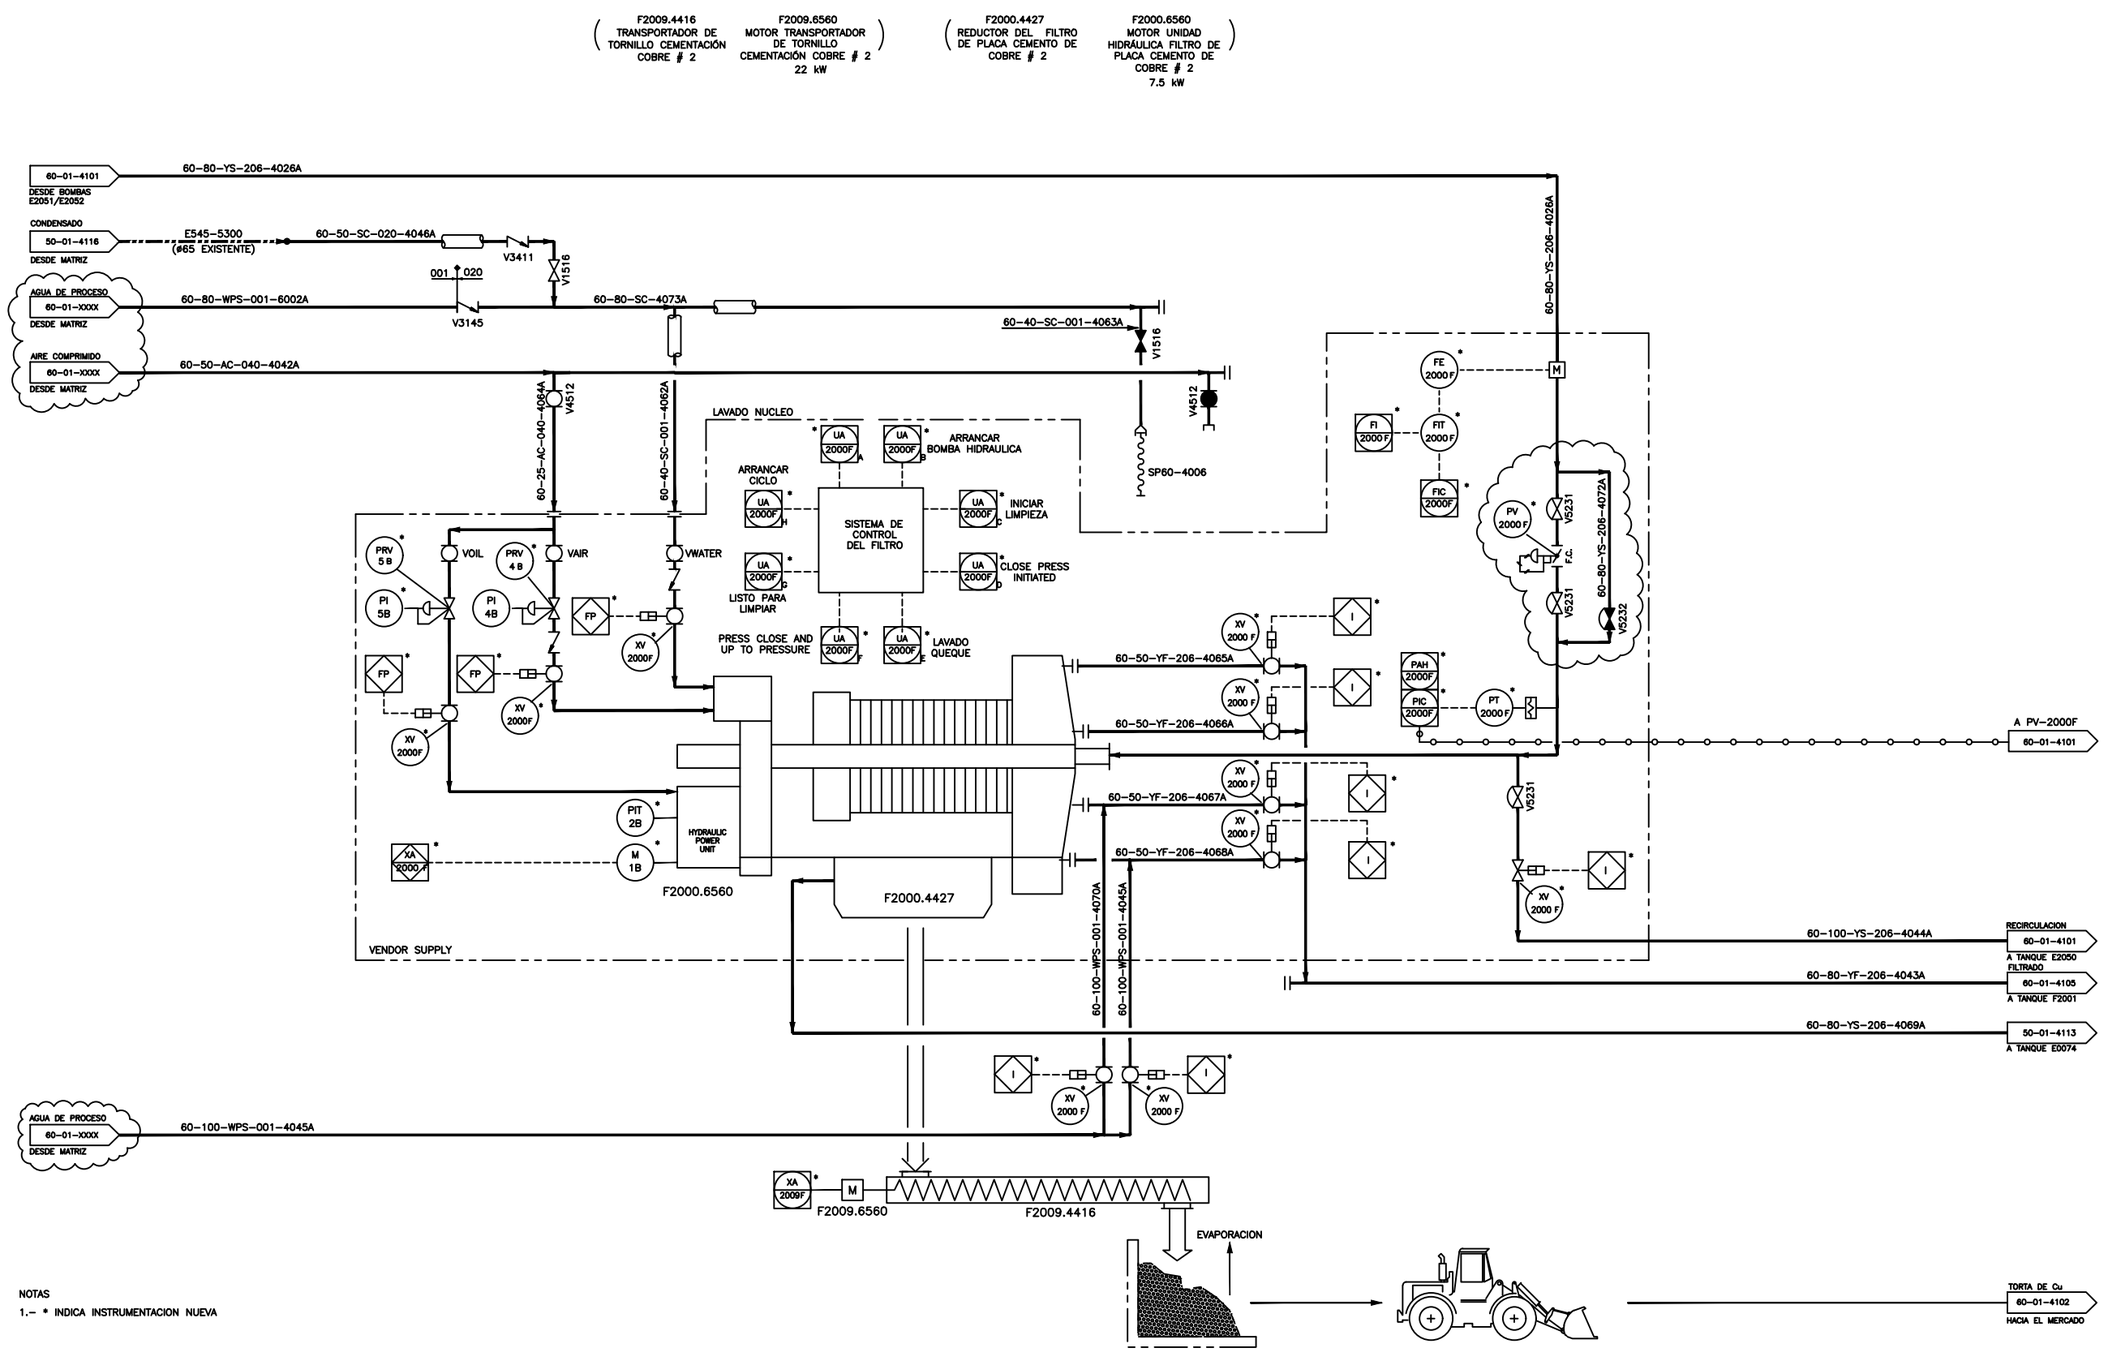

NOTAS

1.- * INDICA INSTRUMENTACION NUEVA

REV.	DESCRIPCION	FECHA	DIBUJO	DISEÑO	CHEQUEO	JEFE DISC.	COORD. ING.	GERENTE ING.
B	EMITIDO PARA APROBACION	21.NOV.07	M.R./L.J.	M.R./C.G	M.R./C.G	G.R./V.C	G.C.	S.T.
A	EMITIDO PARA COORDINACION INTERNA	28.SEP.07	M.R.	M.R.	M.R.	G.R.	G.C.	S.T.

ITEM	Nº DE PLANO	PLANOS DE REFERENCIA
	60-01-4001	PFD Cd PLANT (Cu REPULP/Zm, Cd LEACH)

APROBACION – INGENIERIA	
GERENTE INGENIERIA	S. THORNTON
COORD. INGENIERIA	G. CASTELLANOS
JEFE DISCIPLINA	G. ROJAS
CHEQUEO	M. RUIZ
DISEÑO	M.REYES/M.RUIZ
DIBUJO	M. REYES

amec

AL EFECTUAR UNA SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE DATOS POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO, LA COMPAÑÍA QUE RECIBE LA INFORMACIÓN ACEPTA QUE AMEC NO PUEDA SER RESPONSABLE POR LOS CAMBIOS DE NUESTRO ACUERDO ORIGINAL. ASIMISMO, DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PUEDE DETERIORARSE SIN SER DETECTADA O SER MODIFICADA SIN EL CONOCIMIENTO DEL COMPILADOR, LA COMPAÑÍA QUE RECIBE LA INFORMACIÓN ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR LA COMPATIBILIDAD, COMPLETITUD O CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Votorantim | Metais

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION–CLIENTE

Nº PLANO–CLIENTE

Nº PROYECTO 155339

ESCALA S/E

PROYECTO 320K
AREA 60 – CADMIO
FILTRACION CEMENTO DE COBRE (2 DE 2)
P&ID

PLANO Nº 60-01-4103

REV. B

FORMATO – A1