





BSMD-VYP-PMCC-CN-001-0344-P-PI-102

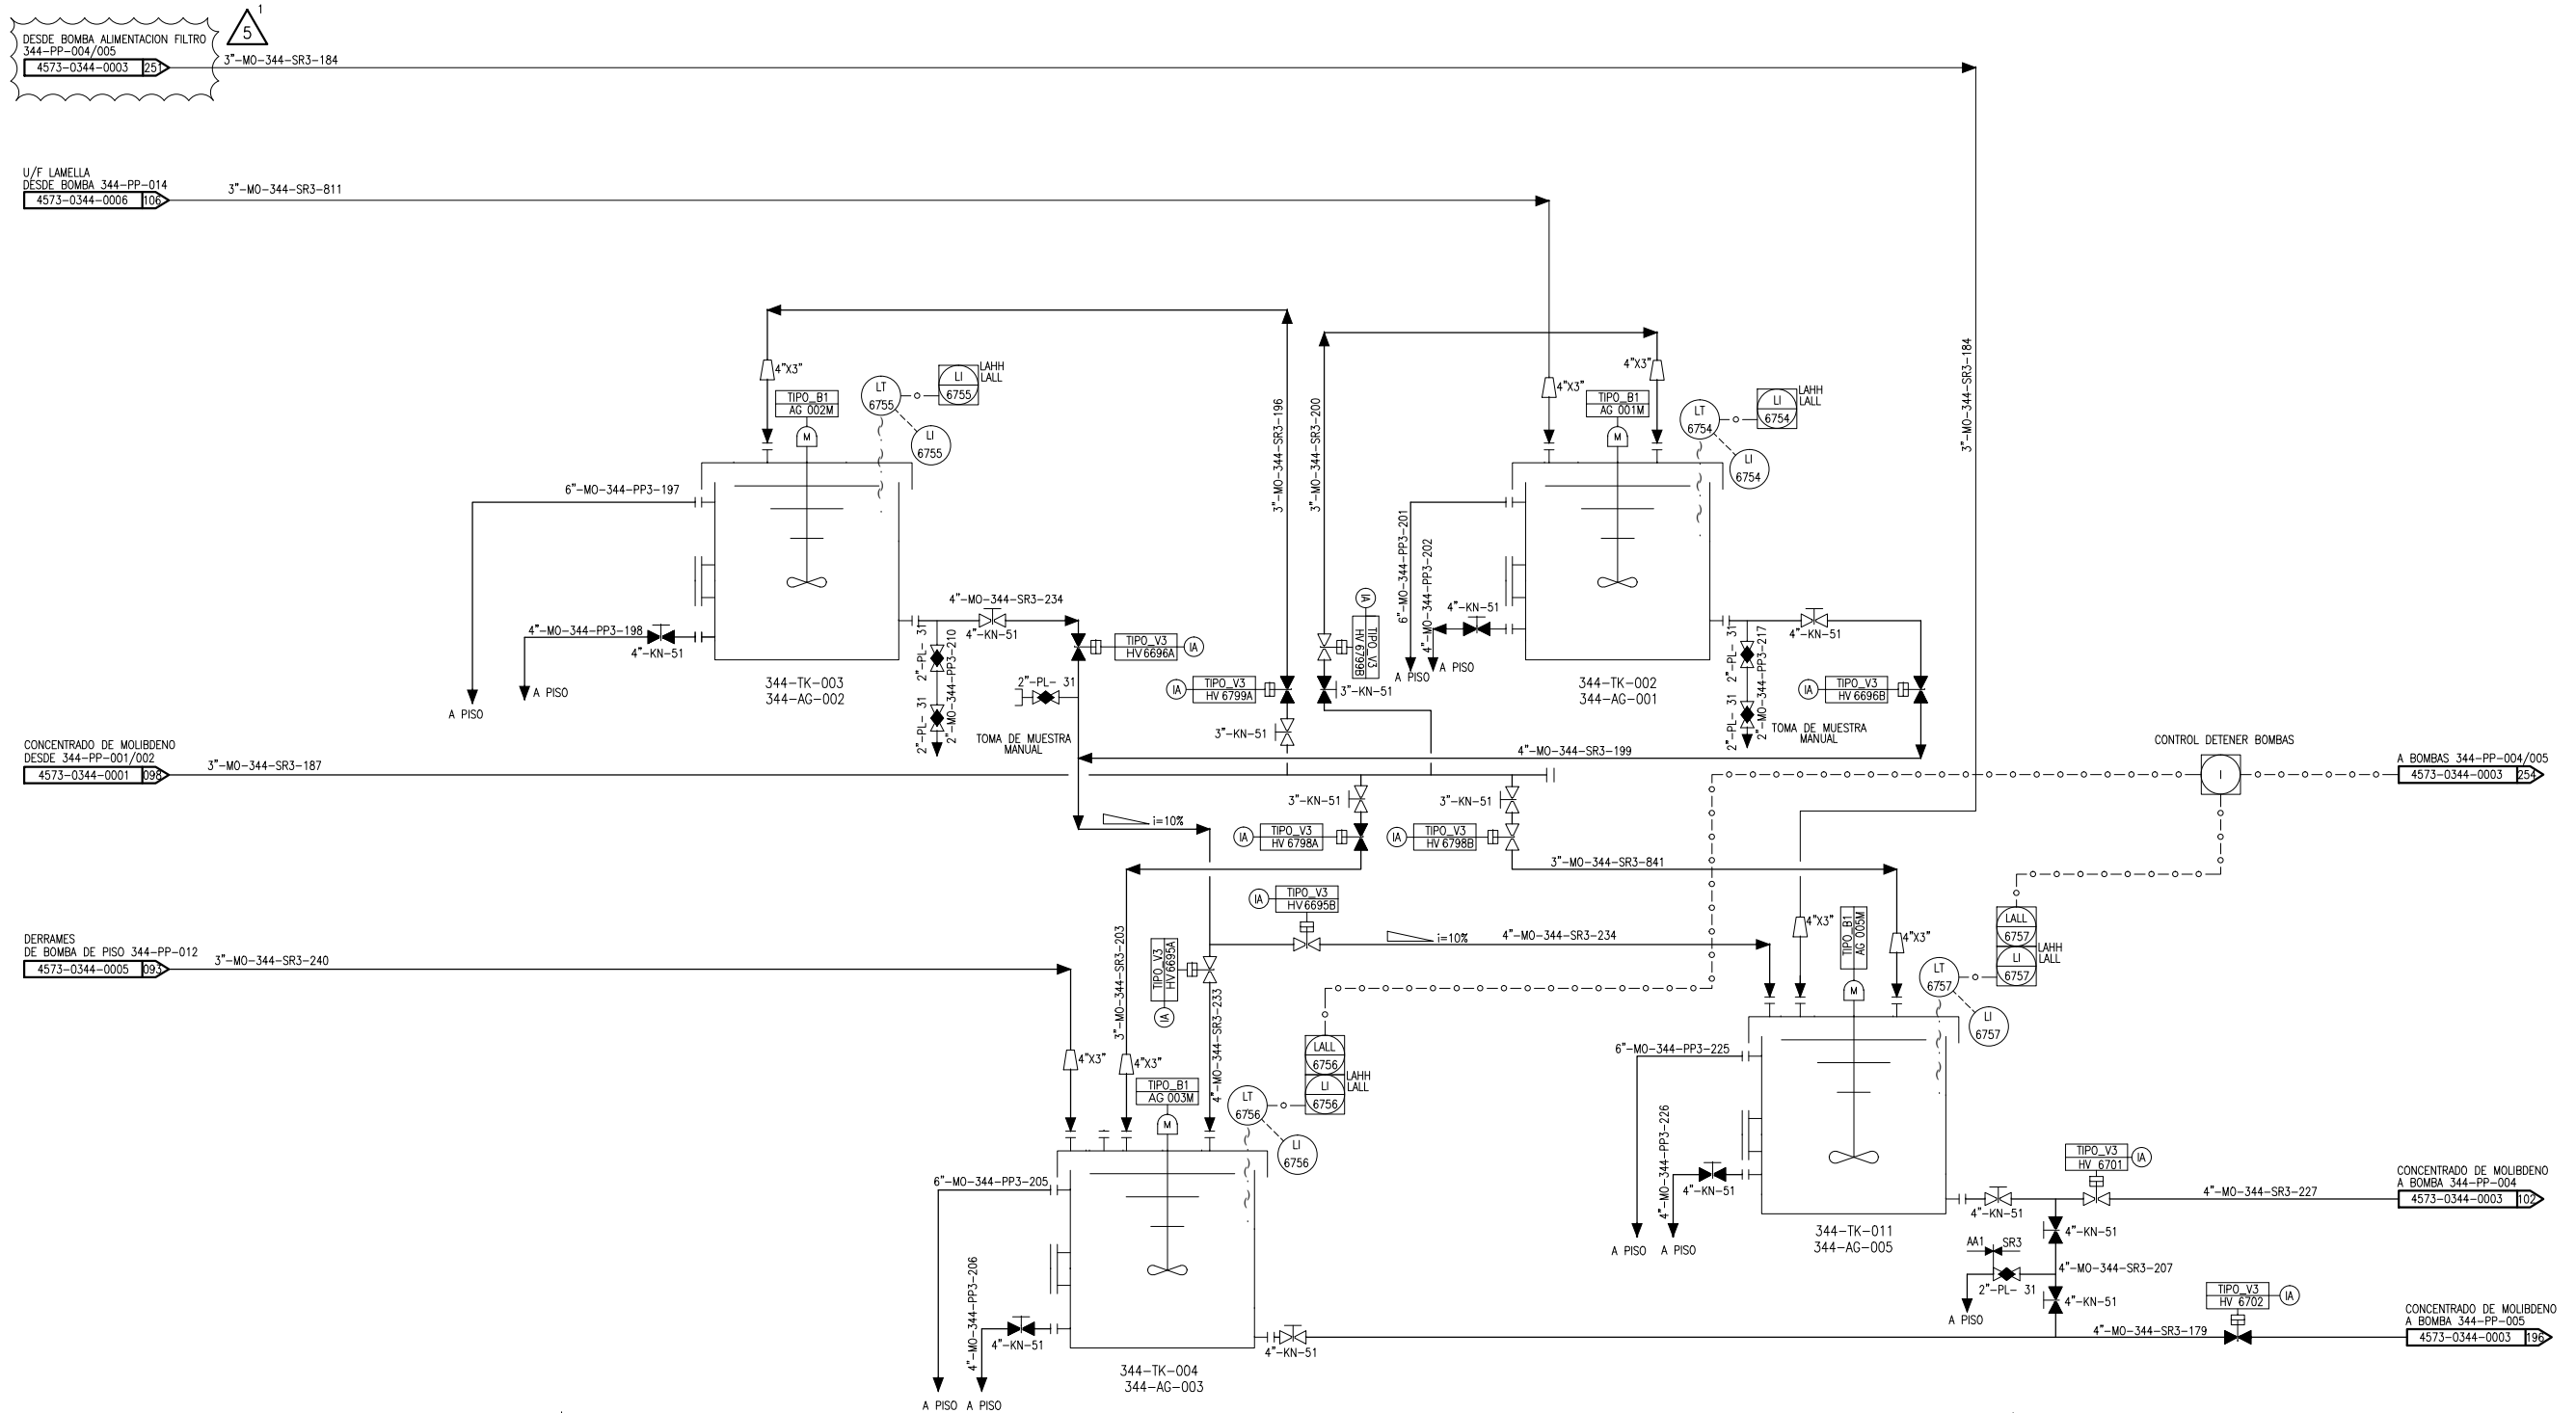

(NOTA 1)

NOTAS:
1.- PRETIL CONJUNTO CON ESTANQUES AGUA DE LAVADO, TELAS, AGUA LAVADO QUEQUE Y MANIFOLD.

344-TK-002 ESTANQUE ALMACENAMIENTO CONCENTRADO Mo V = 28 m3		344-AG-001 AGITADOR ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO CONCENTRADO Mo 7.5 KW		344-TK-003 ESTANQUE ALMACENAMIENTO CONCENTRADO Mo V = 28 m3		344-AG-002 AGITADOR ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO CONCENTRADO Mo 7.5 KW		344-TK-004 ESTANQUE ALMACENAMIENTO CONCENTRADO Mo V = 28 m3		344-AG-003 AGITADOR ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO CONCENTRADO Mo 7.5 KW		344-TK-011 ESTANQUE ALIMENTACION FILTRO DE Mo V = 28 m3		344-AG-005 AGITADOR ESTANQUE ALIMENTACION FILTRO DE Mo 7.5 KW																									
REFERENCIAS	PLANO N°	DESCRIPCION				REVISIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION				REVISIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION				REVISIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION							
	000-T-PI-001	SIMBOLOGIA CARERAS Y EQUIPOS (REVISION 1)					1	14.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					5H	30.01.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Revisión JP					5	01.02.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Modifica lo indicado							
	0340-I-DW-001/0340-II-PLA-0001	PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 1 DE 2					2	06.05.16	F.G.D.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					B	05.11.15	A.P.Z.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión y Aprobación BSMD					0I	02.12.15	P.C.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión JP							
	0340-I-DW-002/0340-II-PLA-0002	PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 2 DE 2					3I	02.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					0	14.15.15	P.C.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Apto Para Construcción					11	13.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión JP							
							3	03.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					REVISIONES	1	14.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					REVISIONES	1	14.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					
						4I	11.07.16	C.R.S.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					REVISIONES	5I	30.01.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Revisión JP					REVISIONES	5I	30.01.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Revisión JP						
						4	05.08.16	C.R.S.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO					REVISIONES	5	01.02.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Modifica lo indicado					REVISIONES	5	01.02.17	P.S.V.	M.R.J./R.R.	W.B.N.	Modifica lo indicado						

CLIENTE							
DESCRIPCION		CONTRATO PRINCIPAL PROYECTO PLANTA DE MOLIBDENO, MINERA CENTINELA		FECHA		N° PROYECTO	
AREA 0344		DESAGUADO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CONCENTRADO MO		JULIO 2016		4573	
CLASIFICACION DE MO		ESCALA		NA		REVISION	
COD. CLIENTE		BSMD-VYP-PMCC-CN-001-0344-P-PI-102		COD. ARCADIS		4573-0344-PI-PID-0002	

1

5