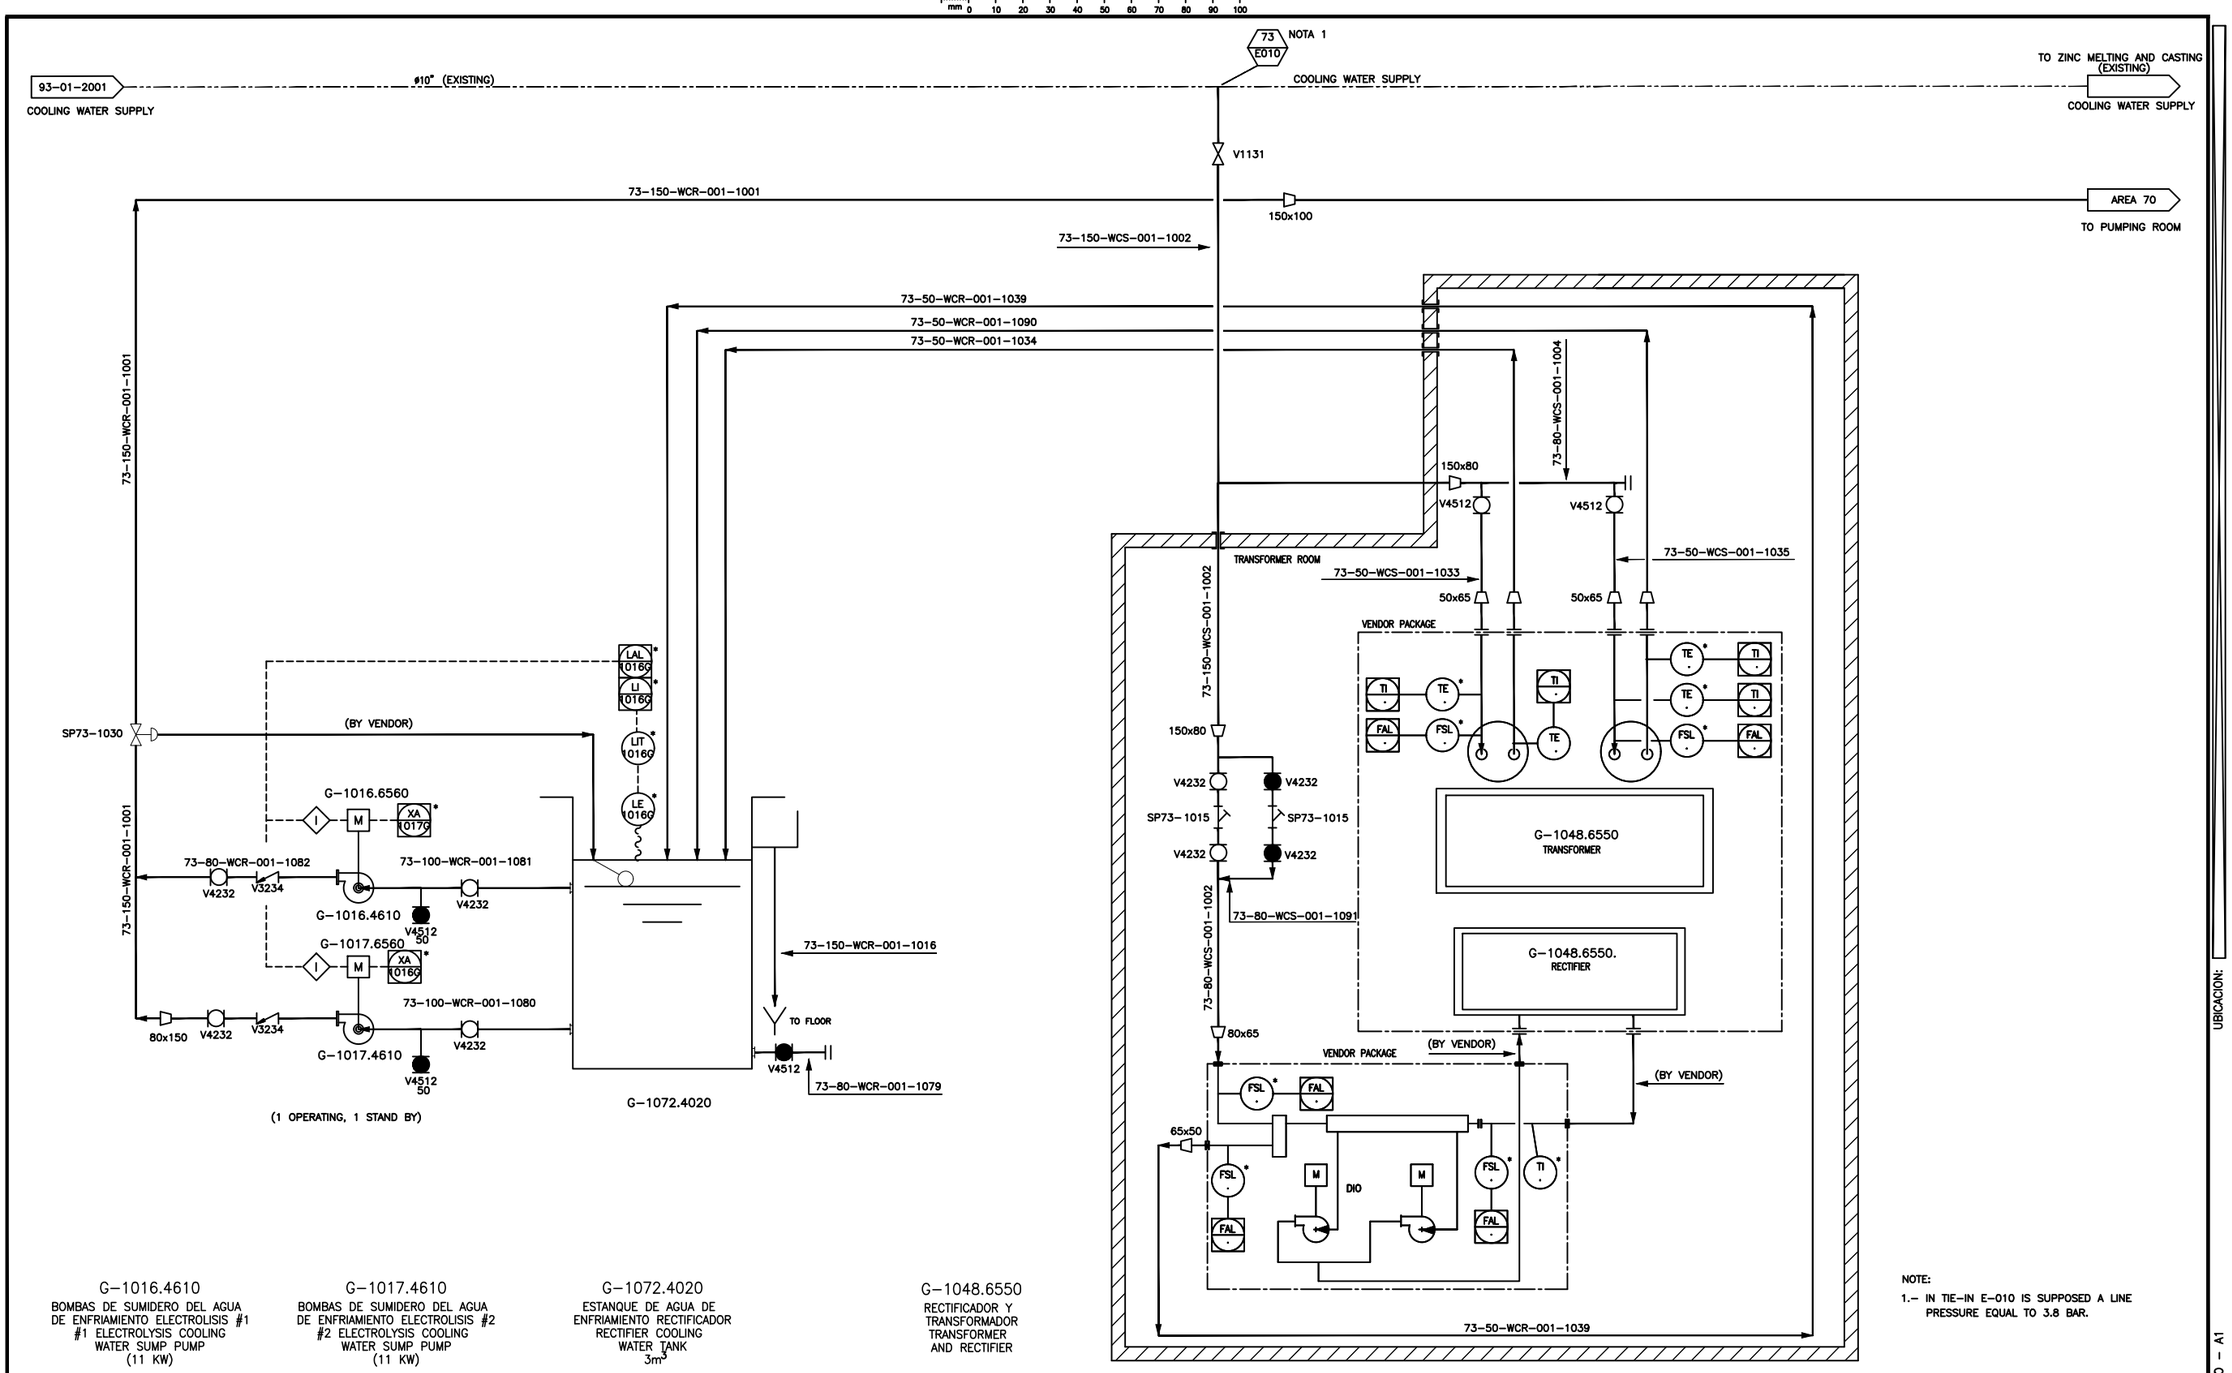

G-1016.4610
BOMBAS DE SUMIDERO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO ELECTROLISIS #1
#1 ELECTROLYSIS COOLING WATER SUMP PUMP
(11 KW)

G-1017.4610
BOMBAS DE SUMIDERO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO ELECTROLISIS #2
#2 ELECTROLYSIS COOLING WATER SUMP PUMP
(11 KW)

G-1072.4020
ESTANQUE DE AGUA DE ENFRIAMIENTO RECTIFICADOR
RECTIFIER COOLING WATER TANK
$3m^3$

G-1048.6550
RECTIFICADOR Y TRANSFORMADOR
TRANSFORMER AND RECTIFIER

NOTE:
1.- IN TIE-IN E-010 IS SUPPOSED A LINE PRESSURE EQUAL TO 3.8 BAR.

REV.	DESCRIPCION	FECHA	DIBUJO	DISEÑO	CHEQUEO	JEFE DISCIPLINA	GERENTE INGENIERIA	GERENTE PROYECTO
2	REVISION GENERAL	05.04.07	C.R.	L.R.	L.R.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
1	REVISION GENERAL	19.03.07	S.O.	L.R.	L.R.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
0	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	22.01.07	S.O.	J.D.	S.S.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
B	EMITIDO PARA APROBACION	11.12.06	L.J.	J.A.	J.A.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
A	EMITIDO PARA COORDINACION INTERNA	03.10.06	L.J.	F.S.	F.S.	V.C.	J.M.	R.A.

ITEM	Nº DE PLANO	PLANOS DE REFERENCIA
	73-01-2001	PFD CELLHOUSE Nº2 AUXILIARY SYSTEMS

APROBACION – INGENIERIA		
GERENTE PROYECTO	R.A.	25/01/07
GERENTE INGENIERIA	J.M.	25/01/07
JEFE DISCIPLINA	V.C./S.S.	25/01/07
CHEQUEO	L.R.	25/01/07
DISEÑO	L.R.	25/01/07
DIBUJO	S.O.	25/01/07

amec

AL EFECTUAR UNA SOLICITUD DE TRANSMISION DE DATOS POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE SER RESPONSABLE POR LOS ERRORES DE NUESTRO ACUERDO ORIGINAL, ADEMAS, DEBIDO A QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN MEDIOS ELECTRONICOS PUEDE DETERIORARSE SIN SER DETECTADA O SER MODIFICADA SIN EL CONOCIMIENTO DEL CONSULTOR, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR LA COMPATIBILIDAD, COMPLETITUD O CORRECCION DE LA INFORMACION.

Votorantim | Metais
Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION-CLIENTE
25/01/07

Nº PLANO-CLIENTE

Nº PROYECTO 152505
ESCALA N/S

PROYECTO 160K
AREA 73 – CELLHOUSE
#2 CELL HOUSE TR SETS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM

PLANO Nº 73-01-2009
REV. 2

UBICACION:
FORMATO – A1