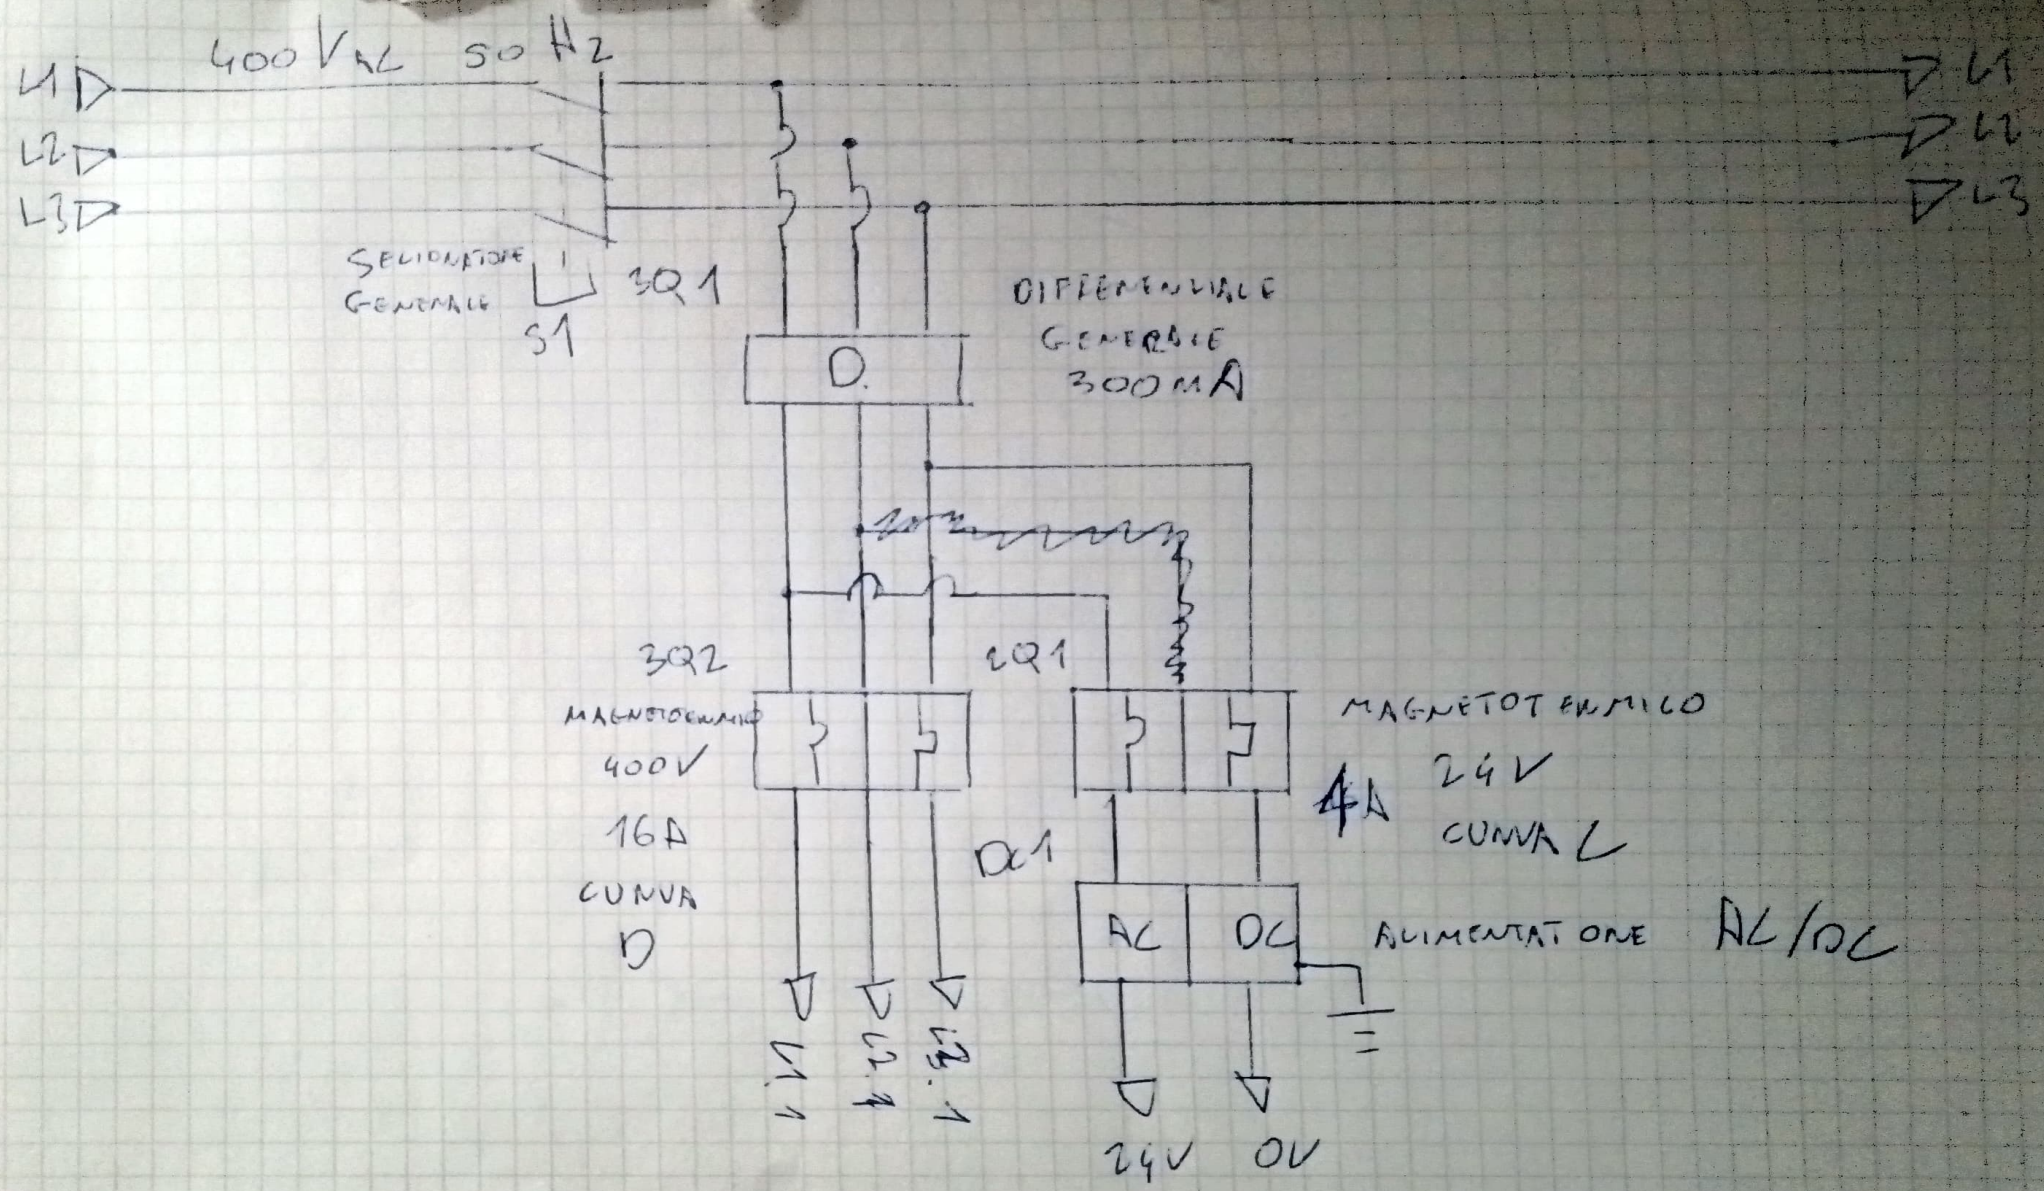
400 VAC 50 Hz
L1
L2
L3
SELEZIONATORE GENERALE
S1
3Q1
D.
DIFFERENZIALE GENERALE 300 mA
3Q2
MAGNETOTERMICO 400V 16A CURVA D
2Q1
MAGNETOTERMICO 24V 4A CURVA C
Q1
AC
DC
ALIMENTAZIONE AC/DC
L1.1
L2.1
L3.1
24V
0V