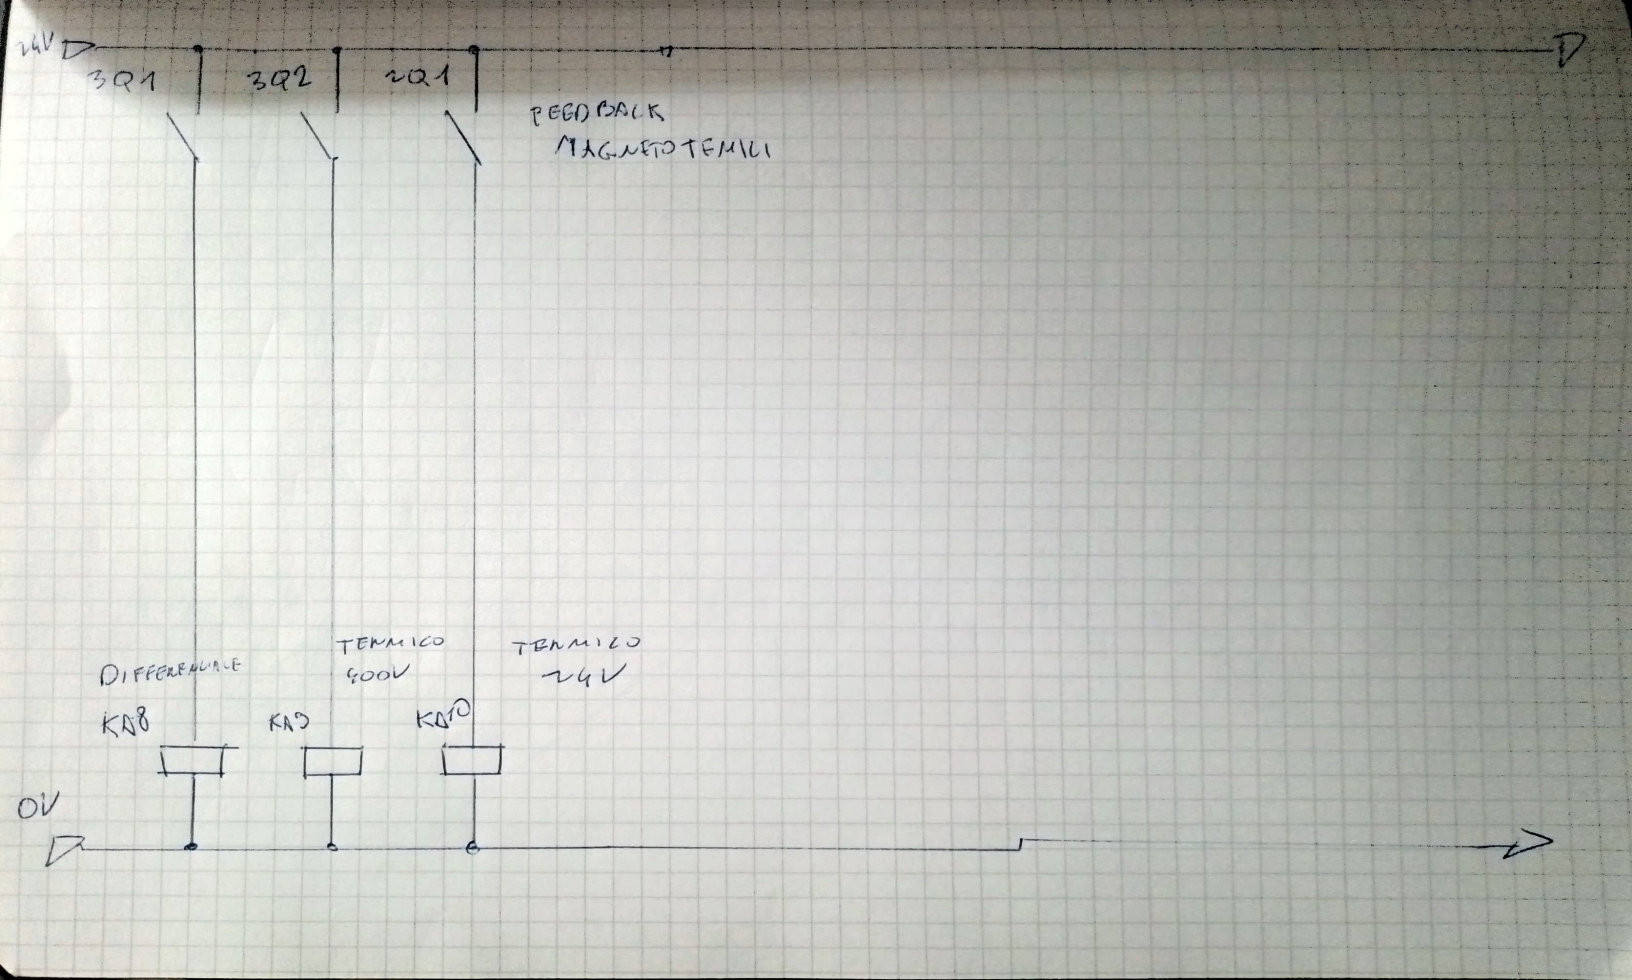
24V
3Q1
3Q2
2Q1
FEEDBACK
MAGNETOTERMICI
DIFFERENZIALE
KA8
TERMICO
400V
KA9
TERMICO
24V
KA10
0V