
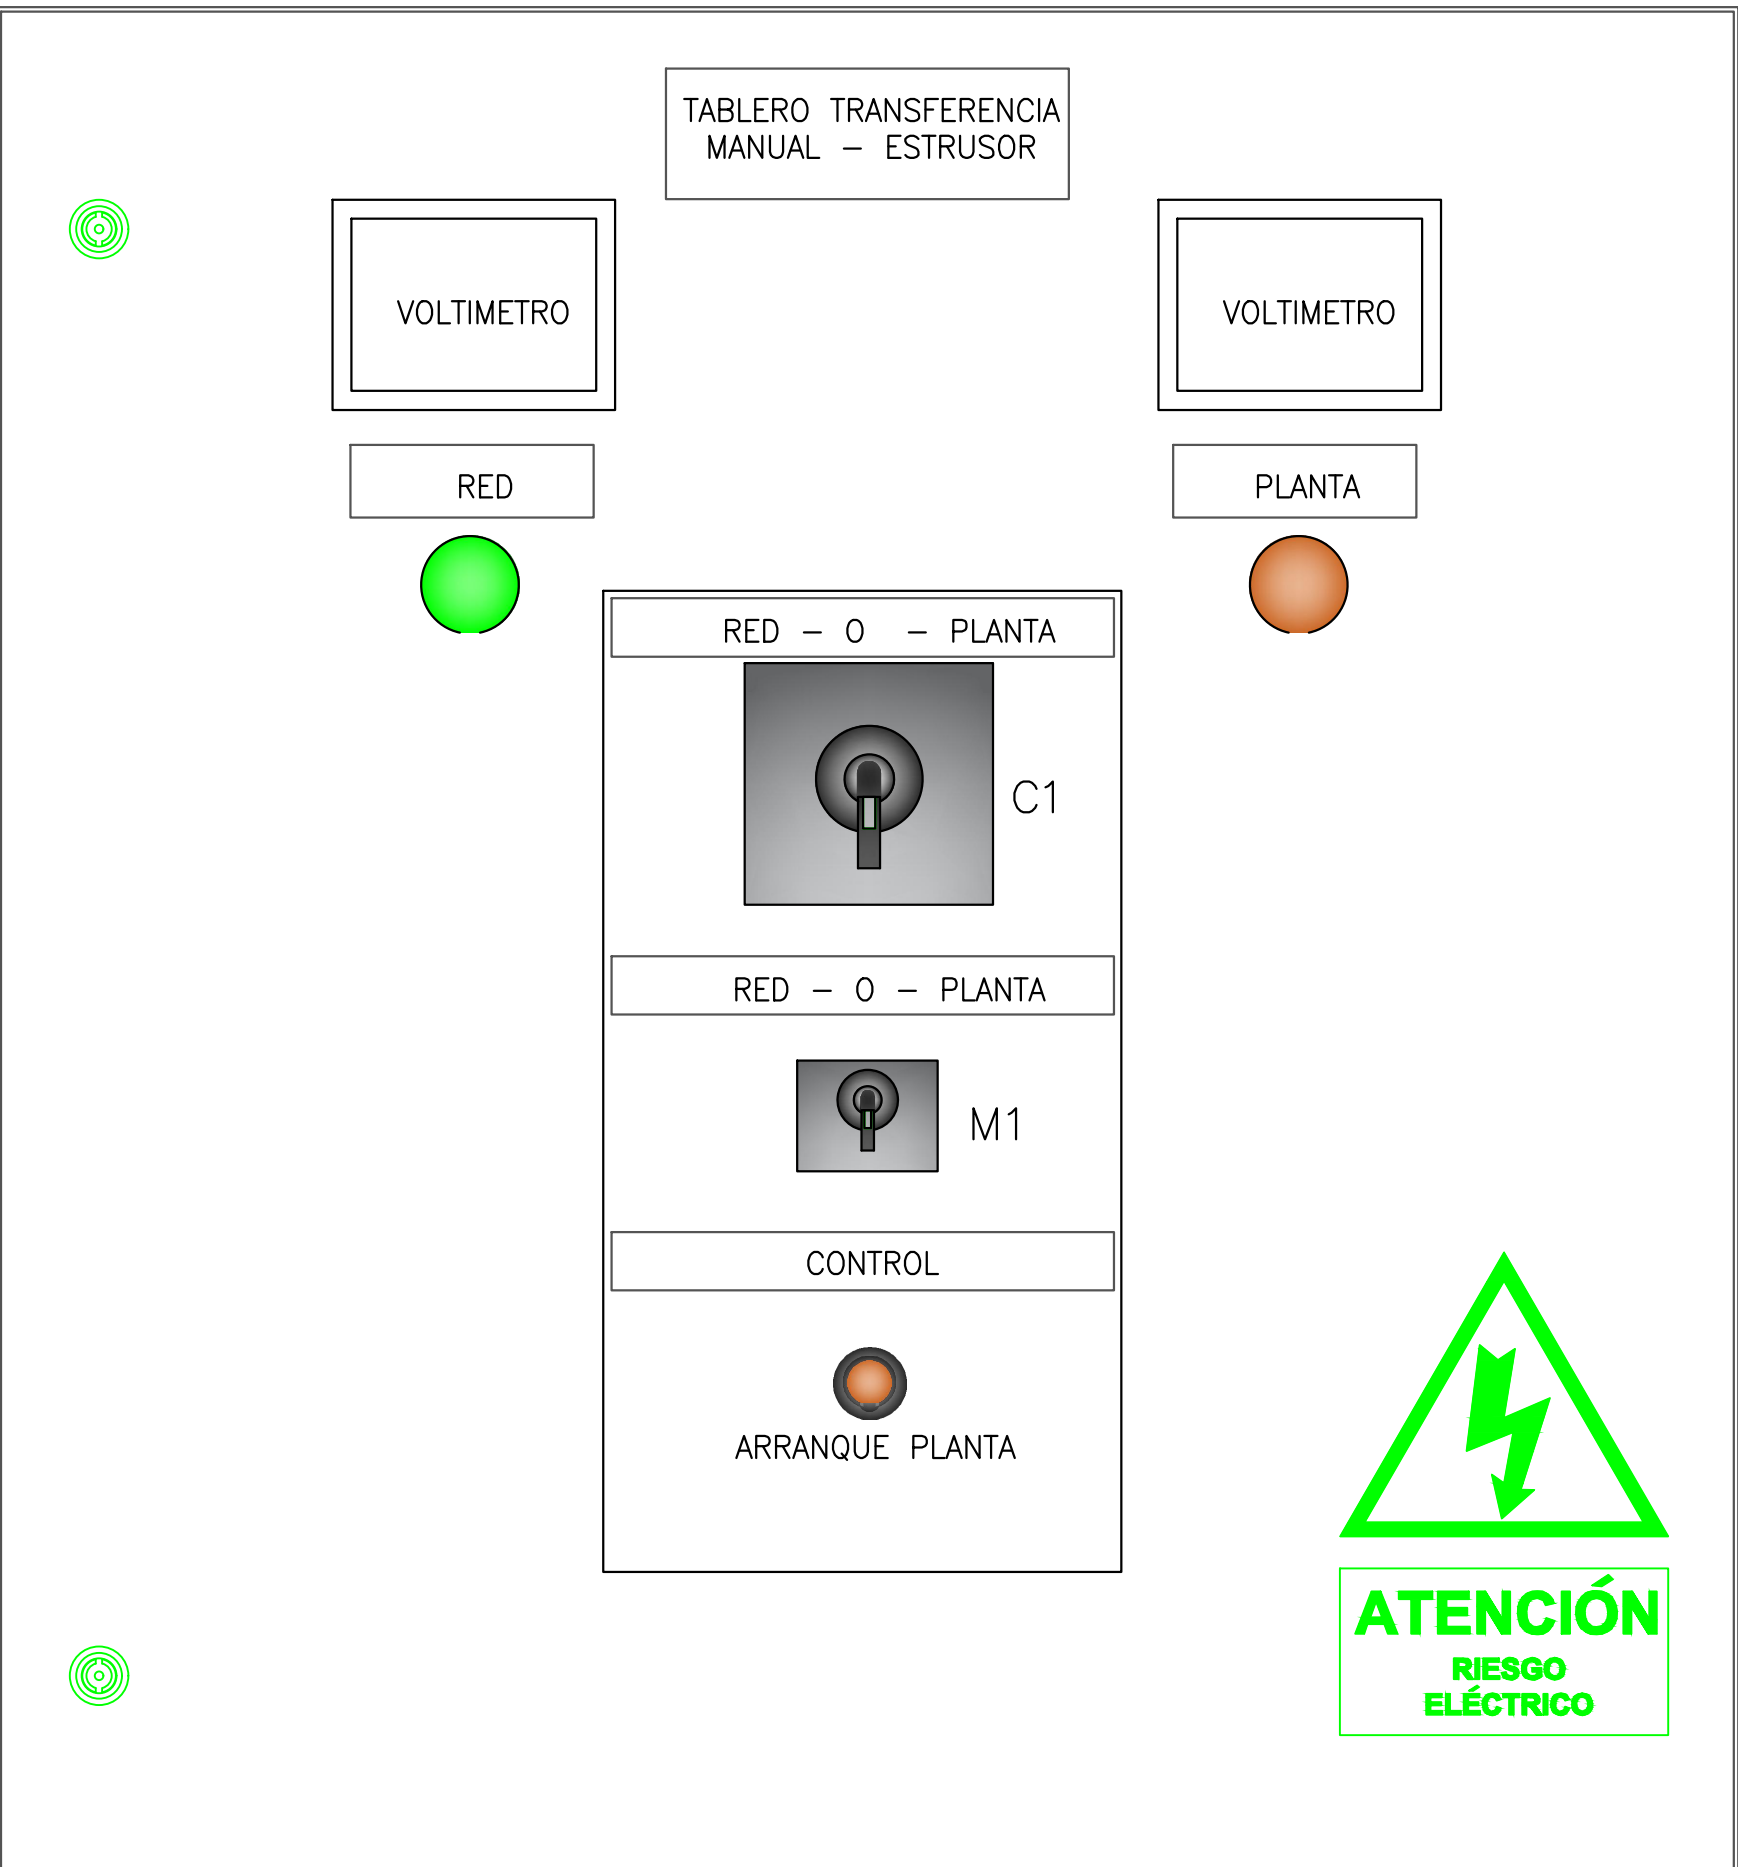


DETALLE PUERTA TROQUELADA


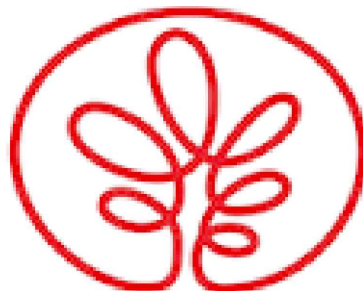


DETALLE FRENTE MUERTO

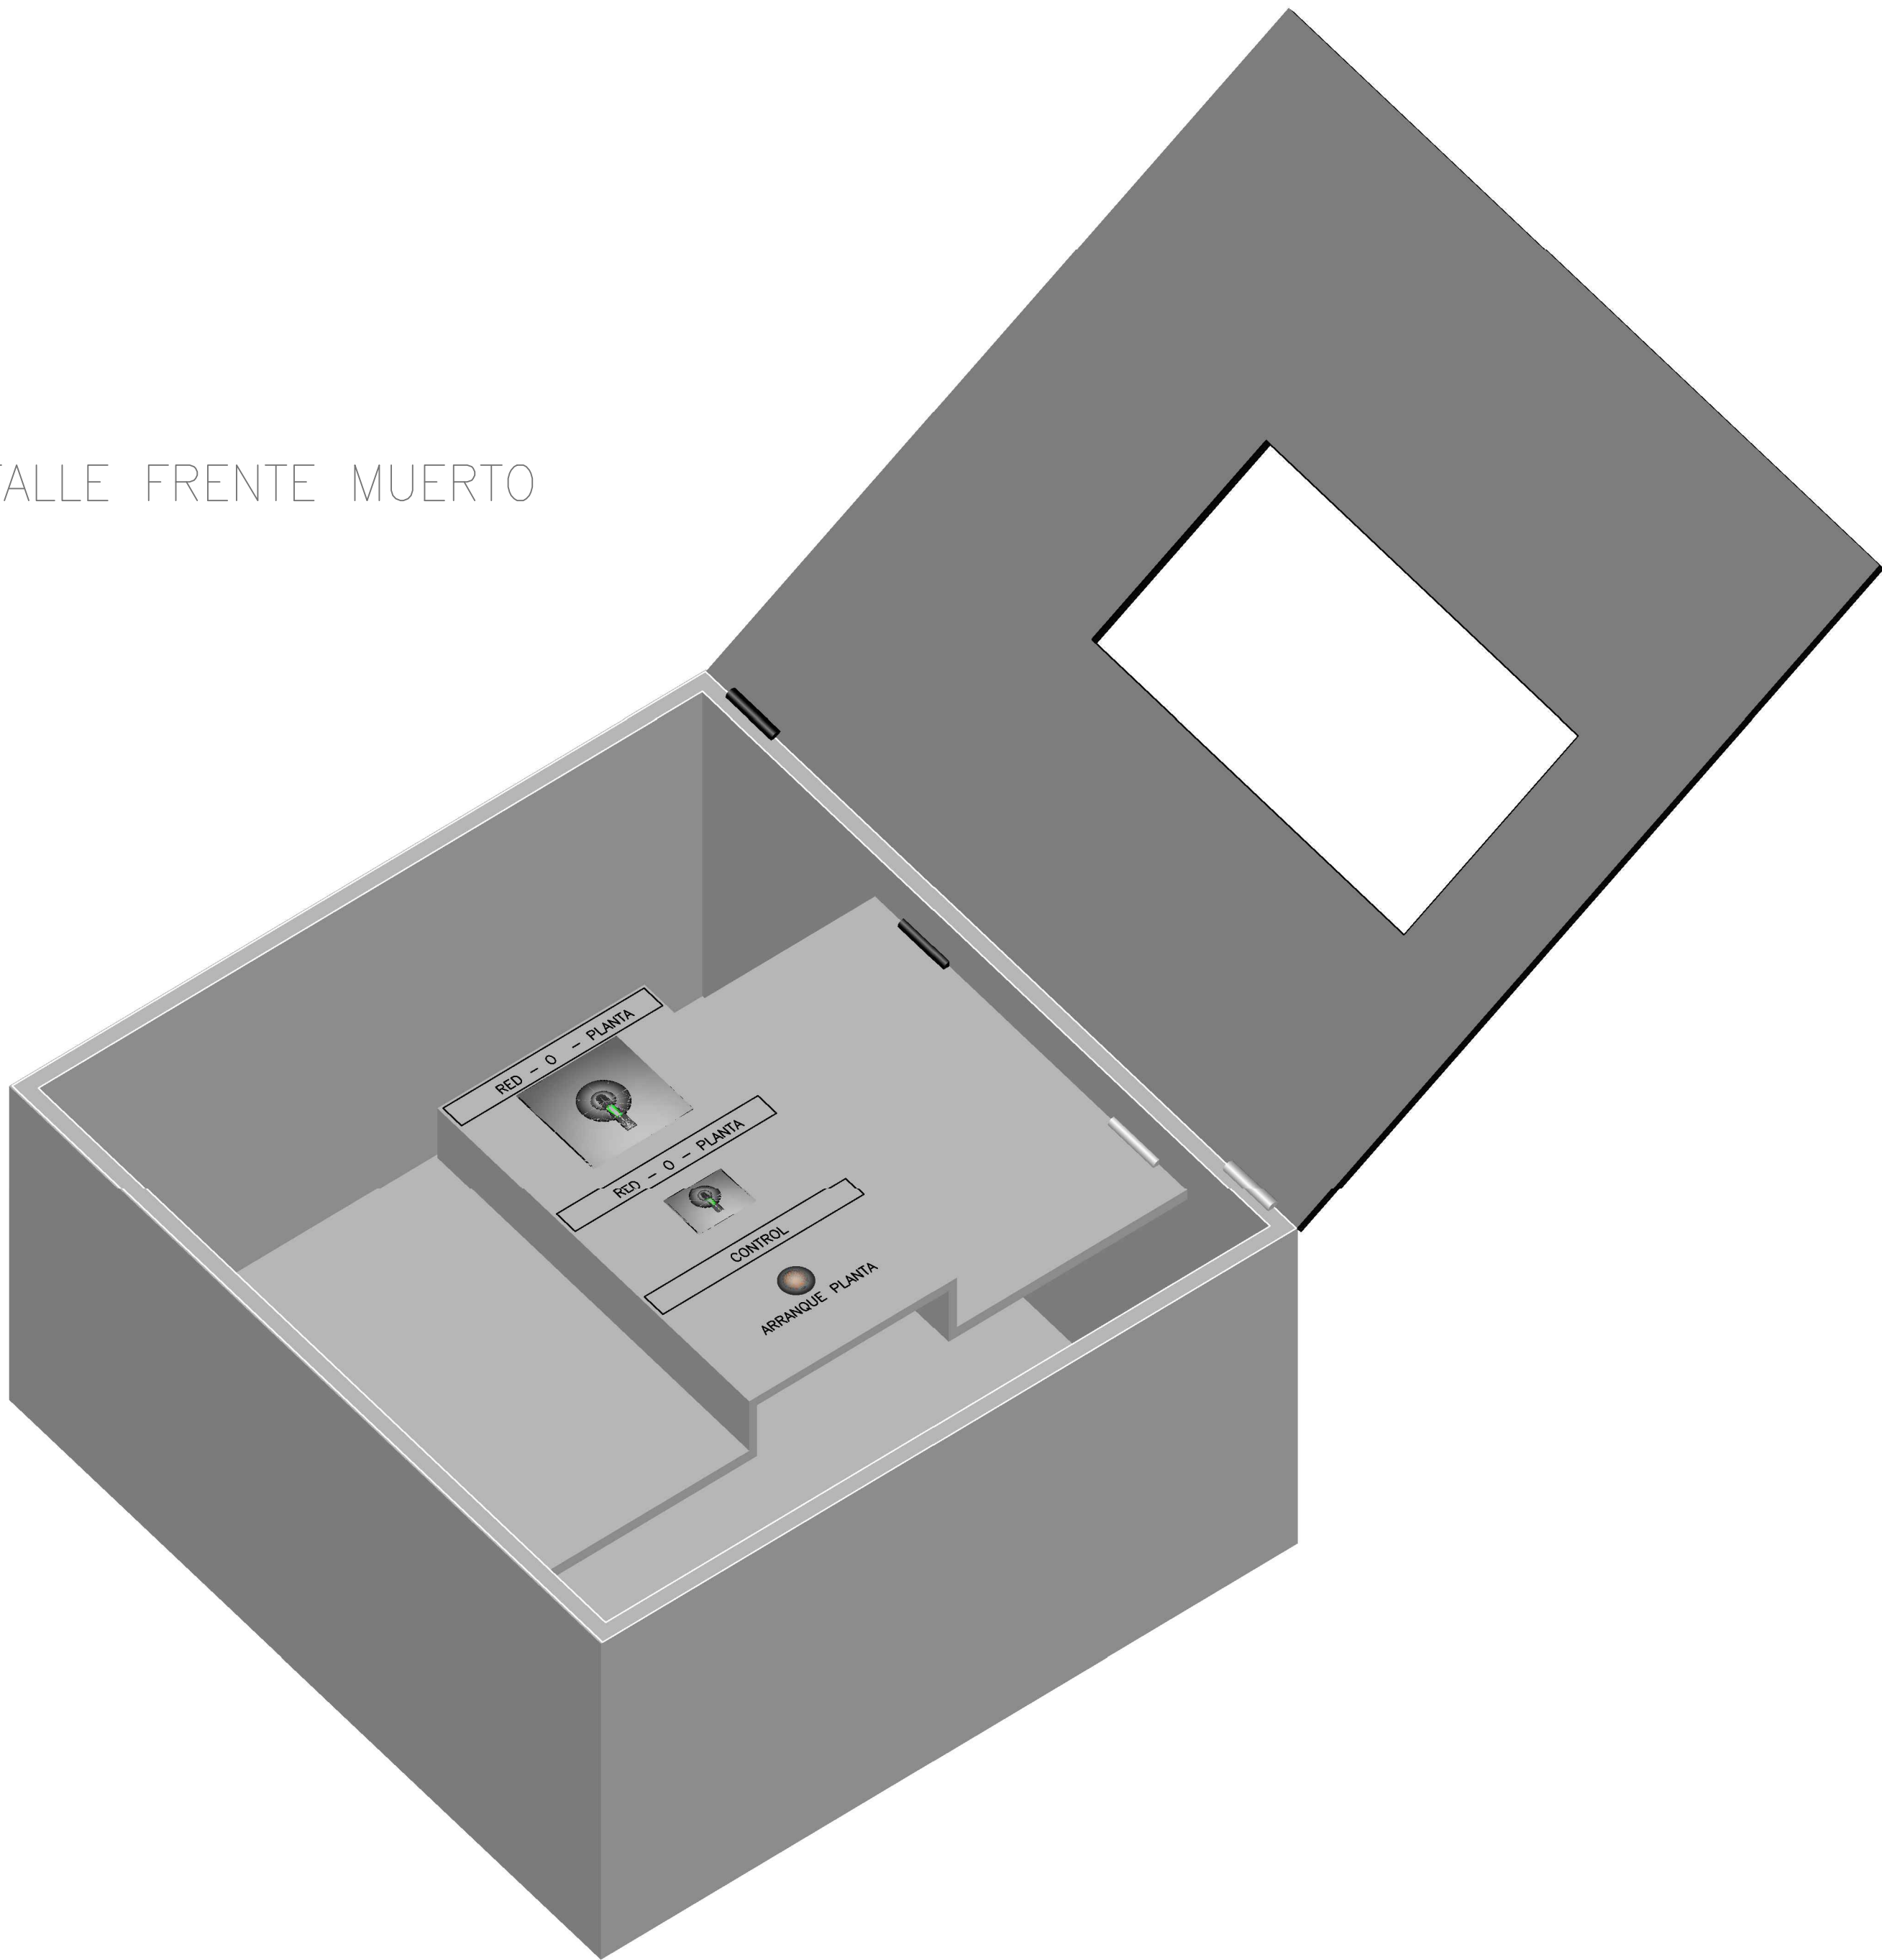

NOTAS:

- 1. SE DEBEN CONTEMPLAR BORNERAS DE POTENCIA Y CONTROL
- 2. DIMENSIONAR EL TABLERO DE ACUERDO A LOS EQUIPOS A INSTALAR

0	PARA COMENTARIOS	—	—	SEP/2016
REV.	DESCRIPCION	REVISO	APROBO	FECHA
<div>ELECTRO INDUSTRIAL LTDA</div>				
<div> <i>Alimentos Polar</i></div>				
TABLERO TRANSFERENCIA ELECTRICA MANUAL CAÑON EXTRUSOR MASCOTAS –APC				
LEVANTO: EI LTDA		ESCALA: NINGUNA	FECHA: SEP/16	
DIBUJO: A.F.C		PLANO No.  POLAR–EL–EX–BT–01		REV.  0
REVISO: D.A.F				
APROBO: POLAR				