

DIAGRAMA ELECTRICO


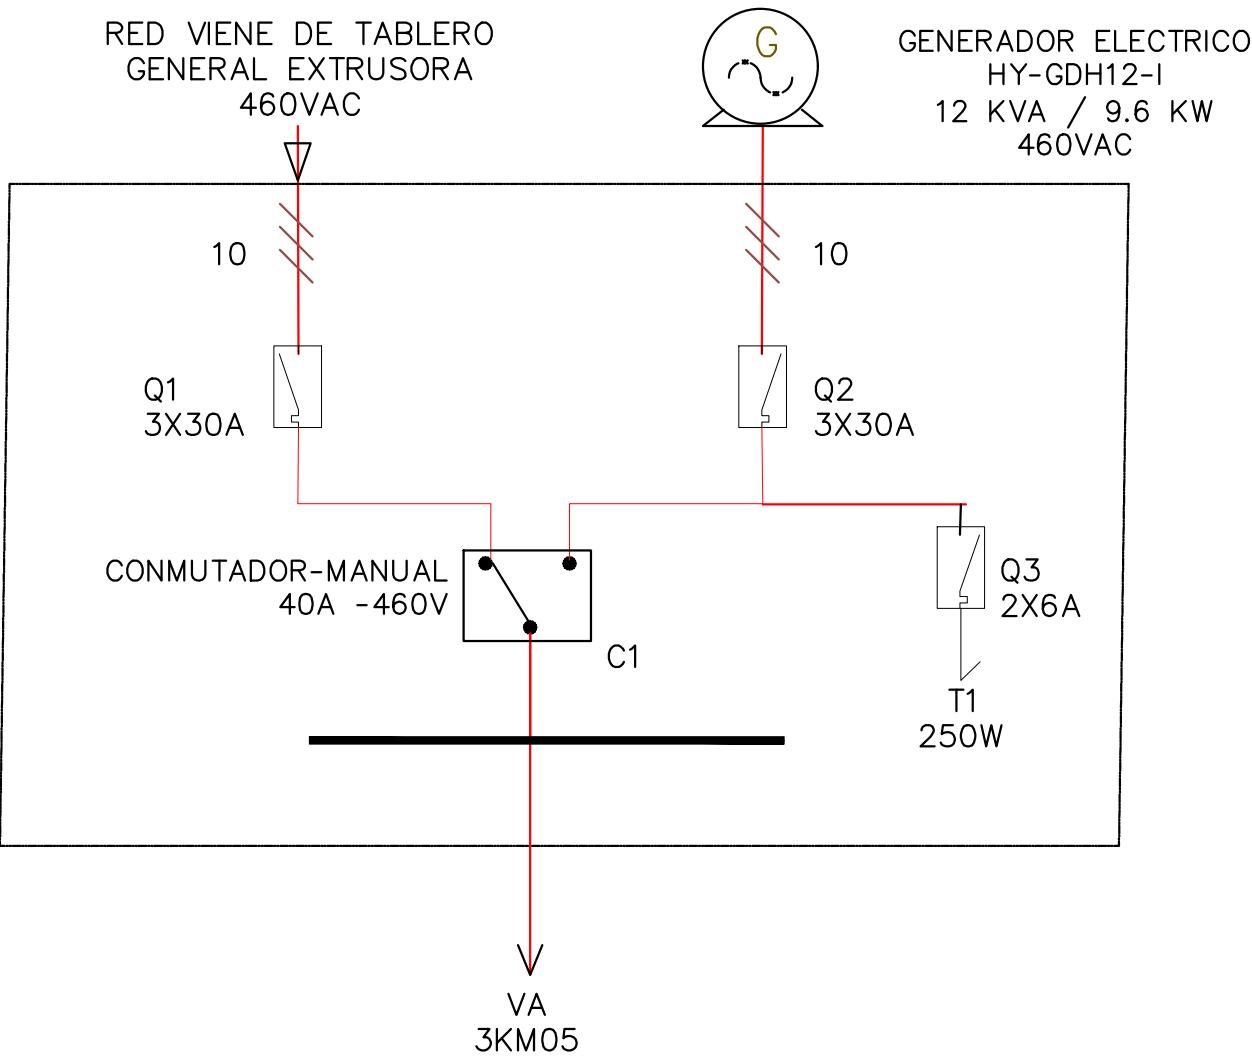




DIAGRAMA CONTROL

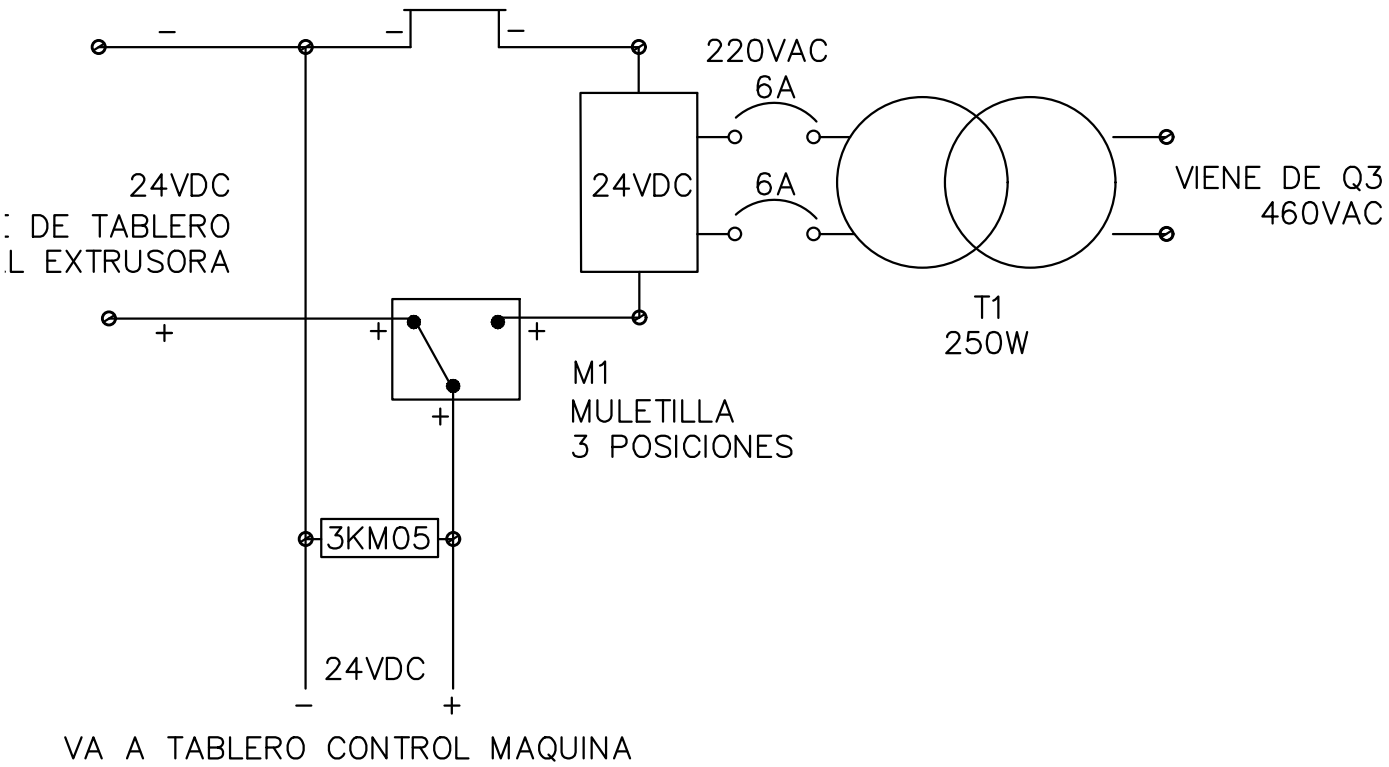

NOTAS:

1. SE DEBEN CONTEMPLAR BORNERAS DE POTENCIA Y CONTROL
2. DIMENSIONAR EL TABLERO DE ACUERDO A LOS EQUIPOS A INSTALAR

0	PARA COMENTARIOS	-	-	SEP/2016
REV.	DESCRIPCION	REVISO	APROBO	FECHA
 ELECTRO INDUSTRIAL LTDA				
 Alimentos Polar				
TABLERO TRANSFERENCIA ELECTRICA MANUAL CAÑON EXTRUSOR MASCOTAS -APC				
LEVANTO: EI LTDA	ESCALA: NINGUNA	FECHA: SEP/16		
DIBUJO: A.F.C	PLANO No.	REV.		
REVISO: D.A.F	POLAR-EL-EX-BT-01			0
APROBO: POLAR				