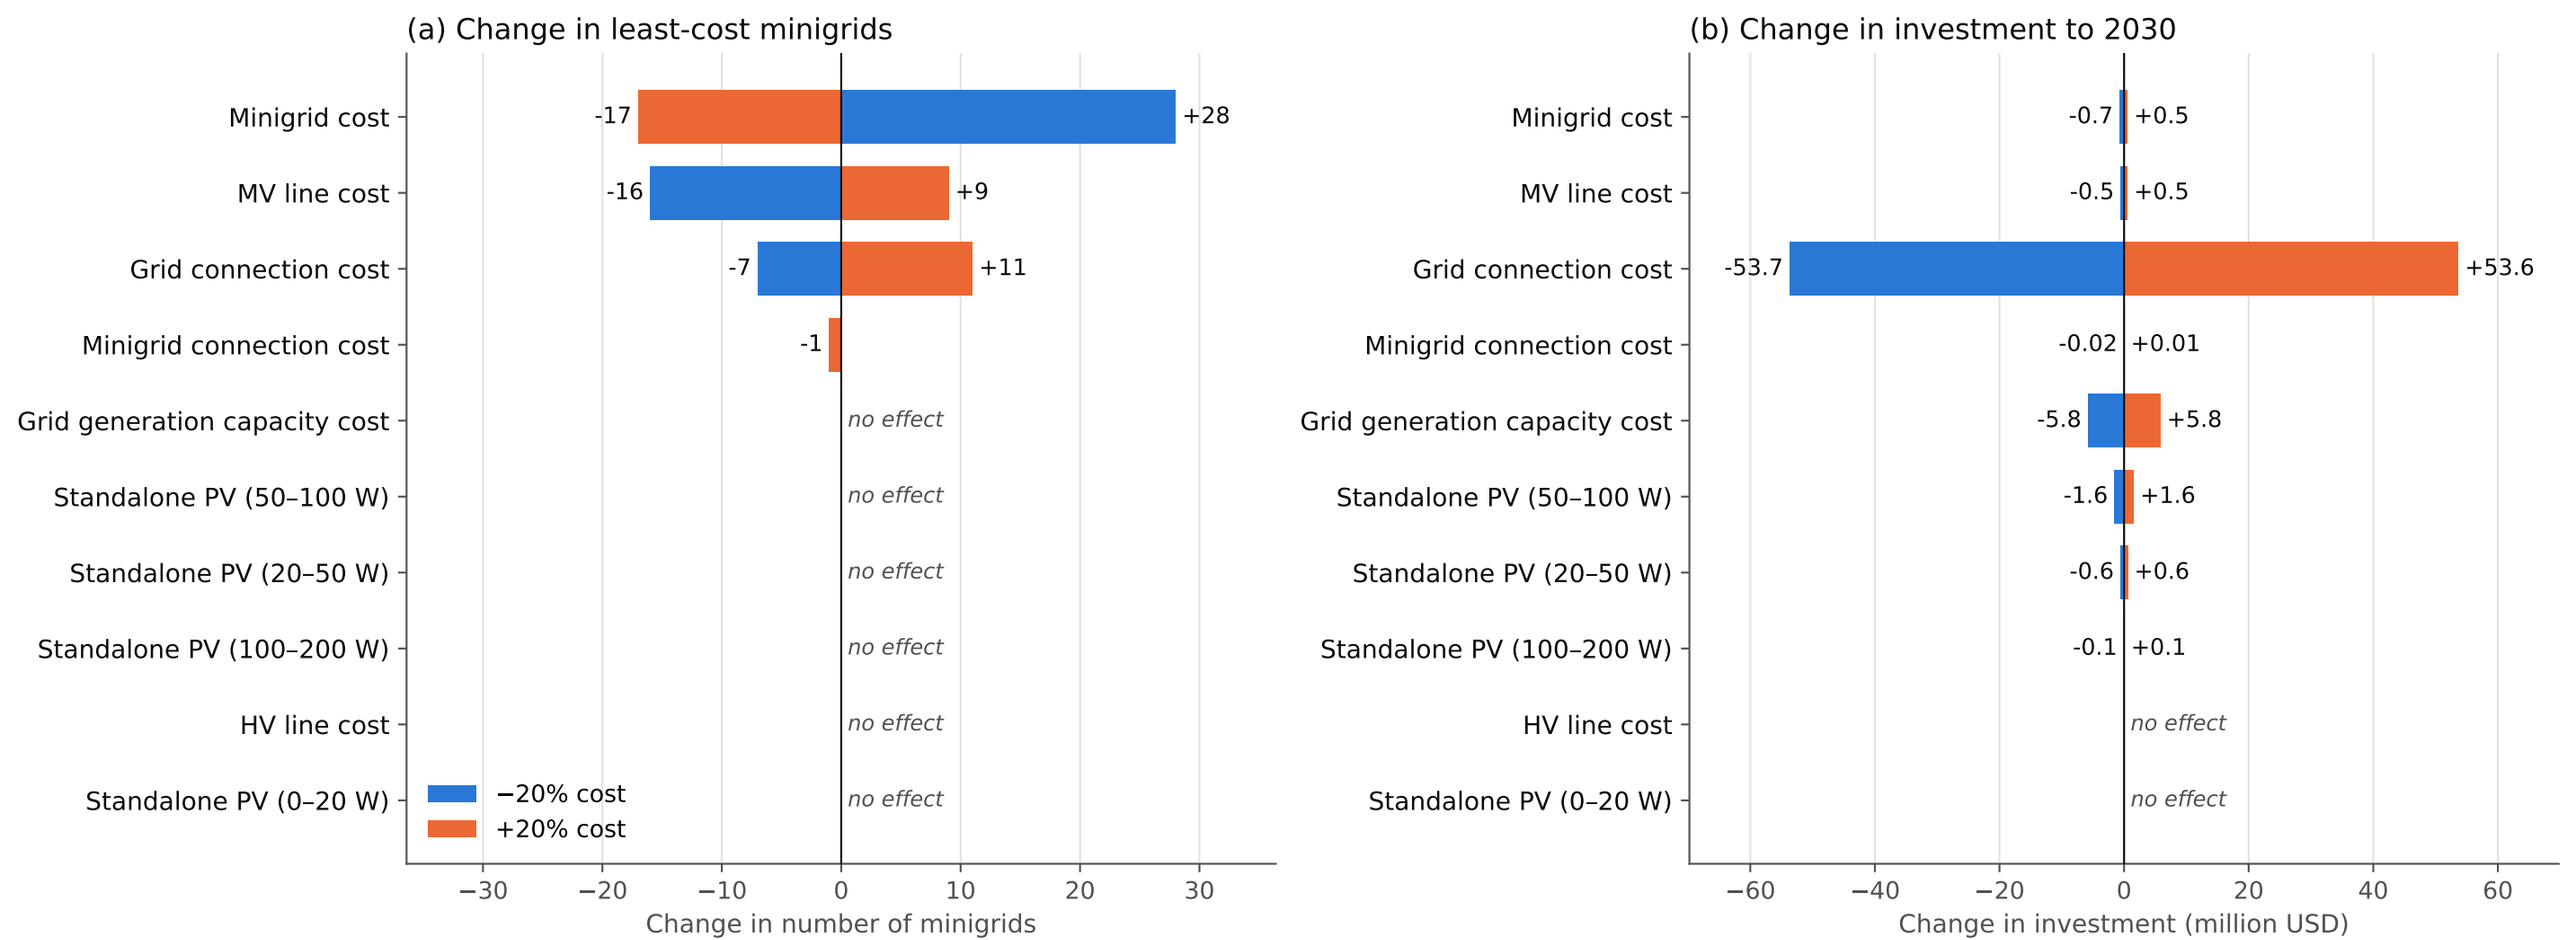
(a) Change in least-cost minigrids
Minigrid cost
MV line cost
Grid connection cost
Minigrid connection cost
Grid generation capacity cost
Standalone PV (50–100 W)
Standalone PV (20–50 W)
Standalone PV (100–200 W)
HV line cost
Standalone PV (0–20 W)
-17
+28
-16
+9
-7
+11
-1
no effect
−20% cost
+20% cost
−30
−20
−10
0
10
20
30
Change in number of minigrids
(b) Change in investment to 2030
-0.7
+0.5
-0.5
+0.5
-53.7
+53.6
-0.02
+0.01
-5.8
+5.8
-1.6
+1.6
-0.6
+0.6
-0.1
+0.1
−60
−40
−20
0
20
40
60
Change in investment (million USD)