




Technické požiadavky na podklad a montáž prístrešku

Platné pre všetky prístrešky Koverta. Podklad si môžete pripraviť sami podľa týchto požiadaviek a dodaného projektu, alebo ho na želanie zhotovíme my.

Vydanie 6. 10. 2026

01 Monolitické betónové základové pätky

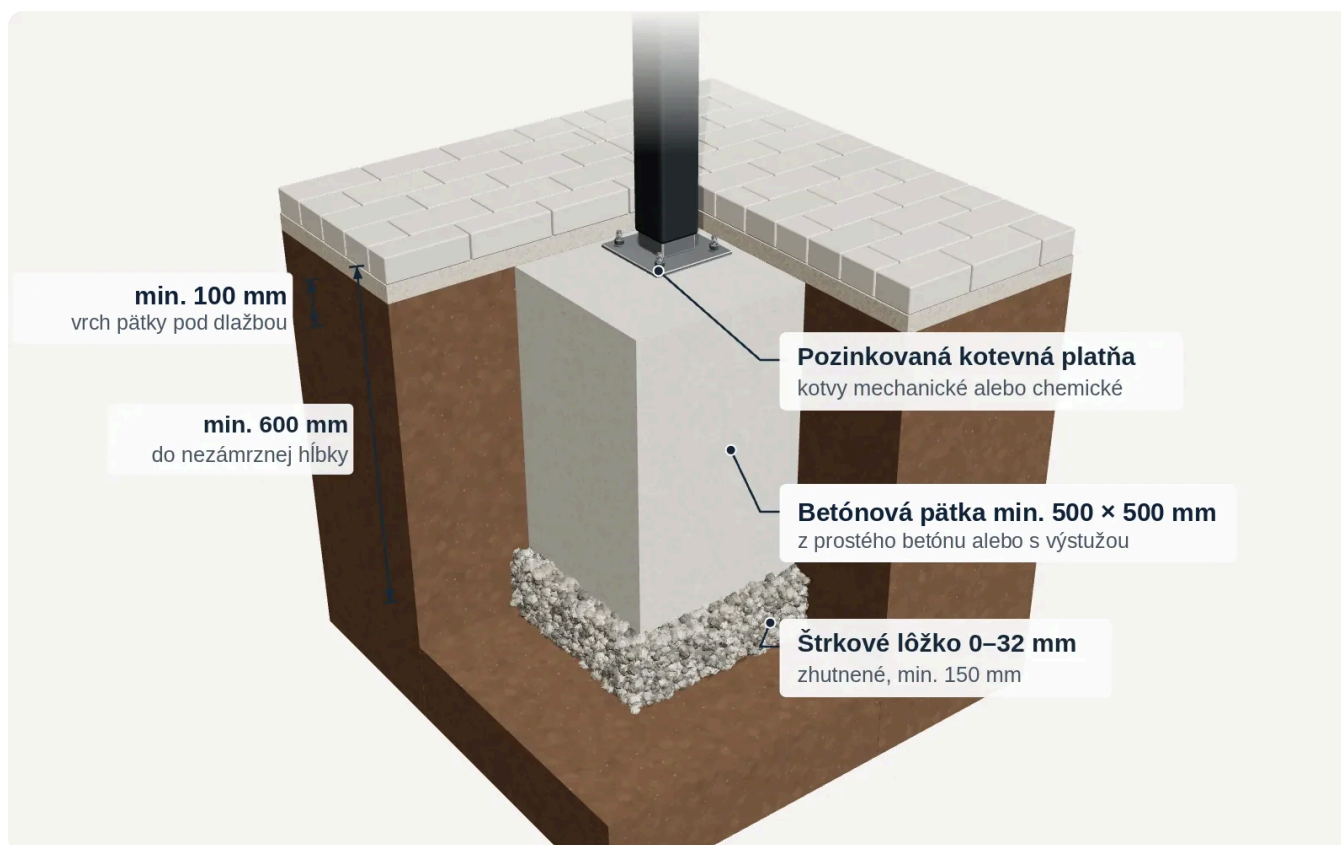


Rozmery	min. 500 × 500 mm (šírka × dĺžka); presné rozmery a počet pätiiek závisia od zvoleného prístrešku a sú v projekte
Hĺbka založenia	do nezámrznej hĺbky, minimálne však 600 mm
Vrch pätky	min. 100 mm pod hornou hranou dlažby (60 mm dlažba + 40 mm drvené kamenivo 4–8 mm)
Podklad	štrkové lôžko, lomový kameň – makadam 0–32 mm, min. hrúbka 150 mm, zhutnené
Výstuž	betonárska výstuž $\varnothing 10$ / 150 × 150 mm vo všetkých smeroch (výstuž odfotiť alebo naznačiť na betóne kvôli neskoršiemu vŕtaniu kotiev)
Betón	STN EN 206-1 – C20/25 XC2, XF2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3

Pätky je možné zhotoviť s použitím betónových debniacich tvárnic, výkopom do rastlého terénu zaliateho prostým betónom alebo železobetónom, prípadne kombináciou oboch možností.

Dlažbu a podkladné vrstvy v mieste ocelevej konštrukcie osadte až po zakotvení konštrukcie. Maximálny sklon plochy státia je 1,0–1,5 %, sklon vyhotovte v kratšom smere.

02 Monolitická betónová základová doska

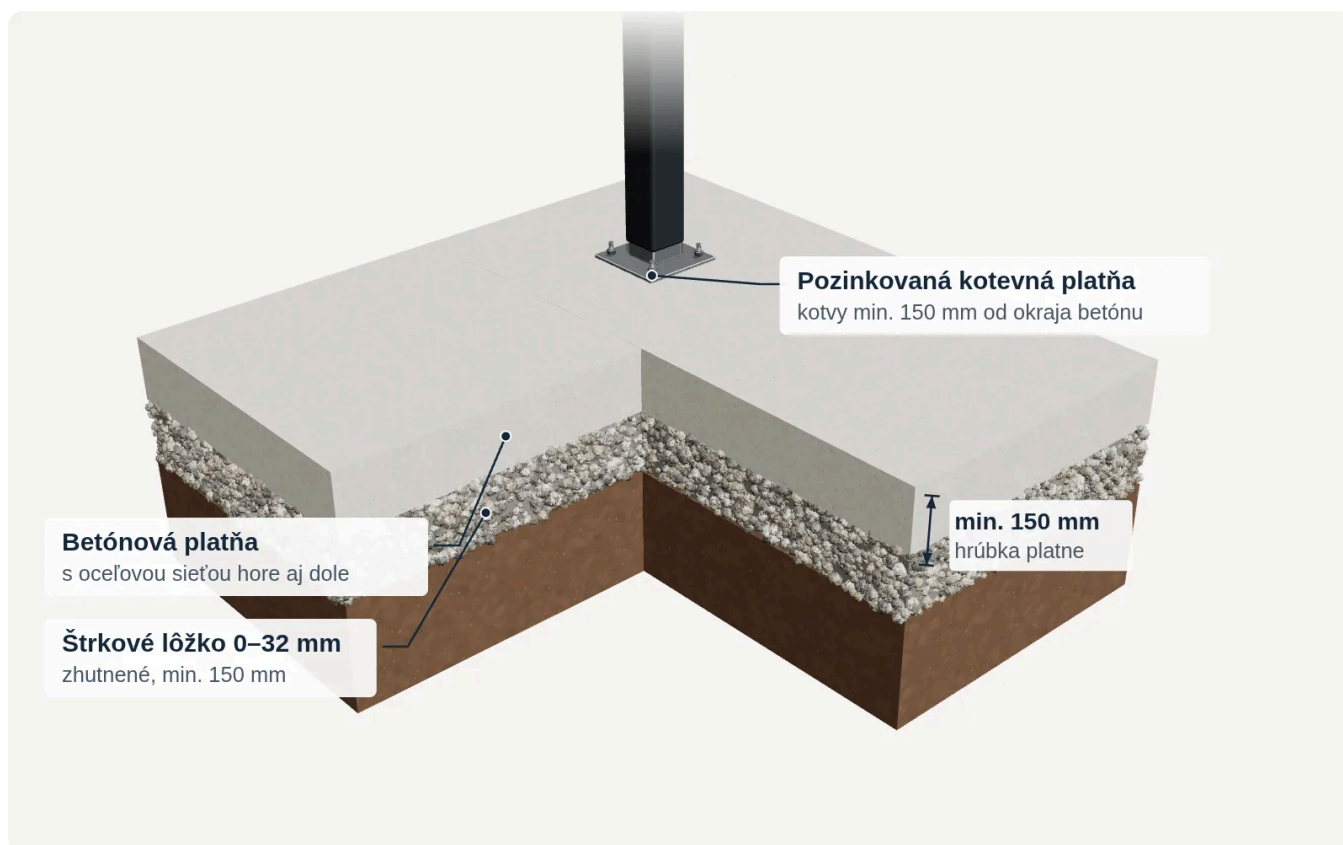


Rozmery	minimálna hrúbka 150 mm, šírka × dĺžka podľa zvoleného prístrešku
Podklad	štrkové lôžko, lomový kameň – makadam 0–32 mm, min. hrúbka 150 mm, zhutnené
Výstuž	zváraná oceľová výstuž, KARI rohož $\varnothing 8$ / 150 × 150 mm pri oboch povrchoch
Betón	STN EN 206-1 – C20/25 XC2, XF2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3

Vodorovný podklad je základná požiadavka pre úspešnú montáž a dodržanie kolmosti stĺpov. Maximálny sklon plochy státia je 1,0–1,5 %, sklon vyhotovte v kratšom smere. Pri doske priliehajúcej k existujúcej budove treba zabezpečiť dilatačnú medzeru.

Hrúbka dosky je dôležitá pre pevné ukotvenie: stĺpy sa kotvia mechanickými alebo chemickými kotvami, ktoré vyžadujú minimálnu hĺbku betónu. Minimálna vzdialenosť kotvy od okraja betónu je 150 mm.

03 Monolitické betónové základové pásy

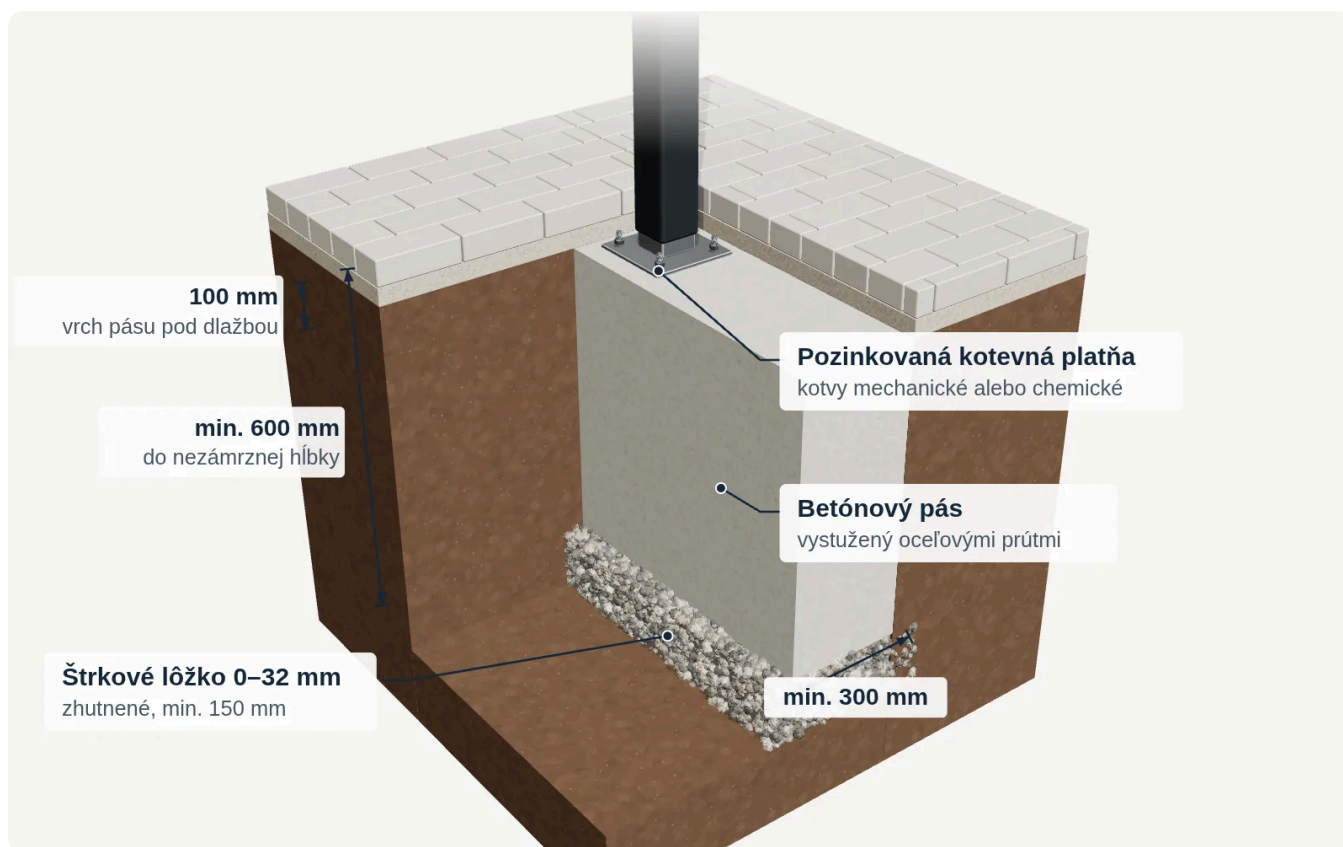

Rozmery	min. šírka 300 mm, min. hĺbka 600 mm, minimálne však do nezámrznej hĺbky; celkové rozmery podľa zvoleného prístrešku
Podklad	štrkové lôžko, lomový kameň – makadam 0–32 mm, min. hrúbka 150 mm, zhutnené
Výstuž	3 + 2 + 3 $\varnothing 10$ hlavná výstuž, strmene $\varnothing 8$ / 250 mm (výstuž odpotiť alebo naznačiť na betóne v mieste kotvenia)
Betón	STN EN 206-1 – C20/25 XC2, XF2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3

Základový pás musí byť po celej dĺžke výškovo dorovnaný. Vodorovnosť je základná požiadavka pre úspešnú montáž a dodržanie kolmosti stĺpov. Maximálny sklon plochy státia je 1,0–1,5 %, sklon vyhotovte v kratšom smere.

04 Všeobecné podmienky pre všetky druhy podkladu

1. Os základových konštrukcií osadíte na os stĺpov oceľovej konštrukcie, maximálna odchýlka ± 50 mm.
2. Výškové odsadenie hornej hrany dvoch susedných základov je maximálne ± 50 mm v smere sklonu a ± 10 mm v smere rovinnosti.
3. Odchýlka vodorovnosti hornej hrany základov v mieste kotvenia je maximálne ± 5 mm.
4. Spodnú hranu základových konštrukcií osadíte do nezámrznej hĺbky, minimálne však 600 mm.
5. Ak niektorú z uvedených požiadaviek nie je možné dodržať, vopred o tom informujte realizátora oceľovej konštrukcie.

Presné rozmery, počet a rozmiestnenie základov dostanete v projekte spolu s cenovou ponukou. S prípravou podkladu vám radi poradíme: +421 948 482 266, obchod@koverta.sk.