


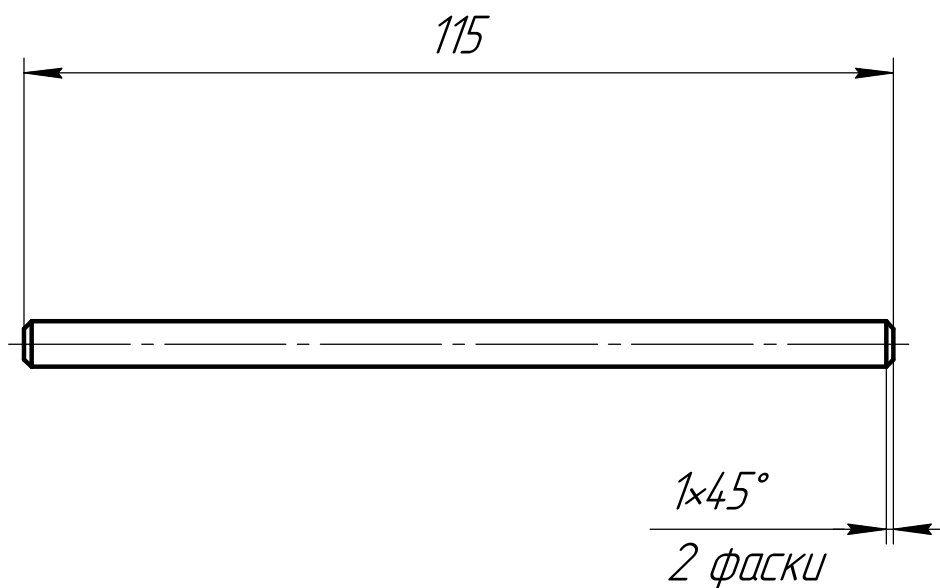

1. Наружний діаметр не обробляємо.

|          |      |          |       |      |                         |  |      |        |         |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------|--|------|--------|---------|
|          |      |          |       |      | Направляющая            |  |      |        |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Направляющая            |  | Лист | Масса  | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                         |  |      |        | 0,03    |
| Пров.    |      |          |       |      |                         |  | Лист | Листов | 1       |
| Т.контр. |      |          |       |      | Сталь 10 ГОСТ 1050-2013 |  |      |        |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                         |  |      |        |         |
| Утв.     |      |          |       |      |                         |  |      |        |         |