


Запуск

Главный экран

154,21 mm

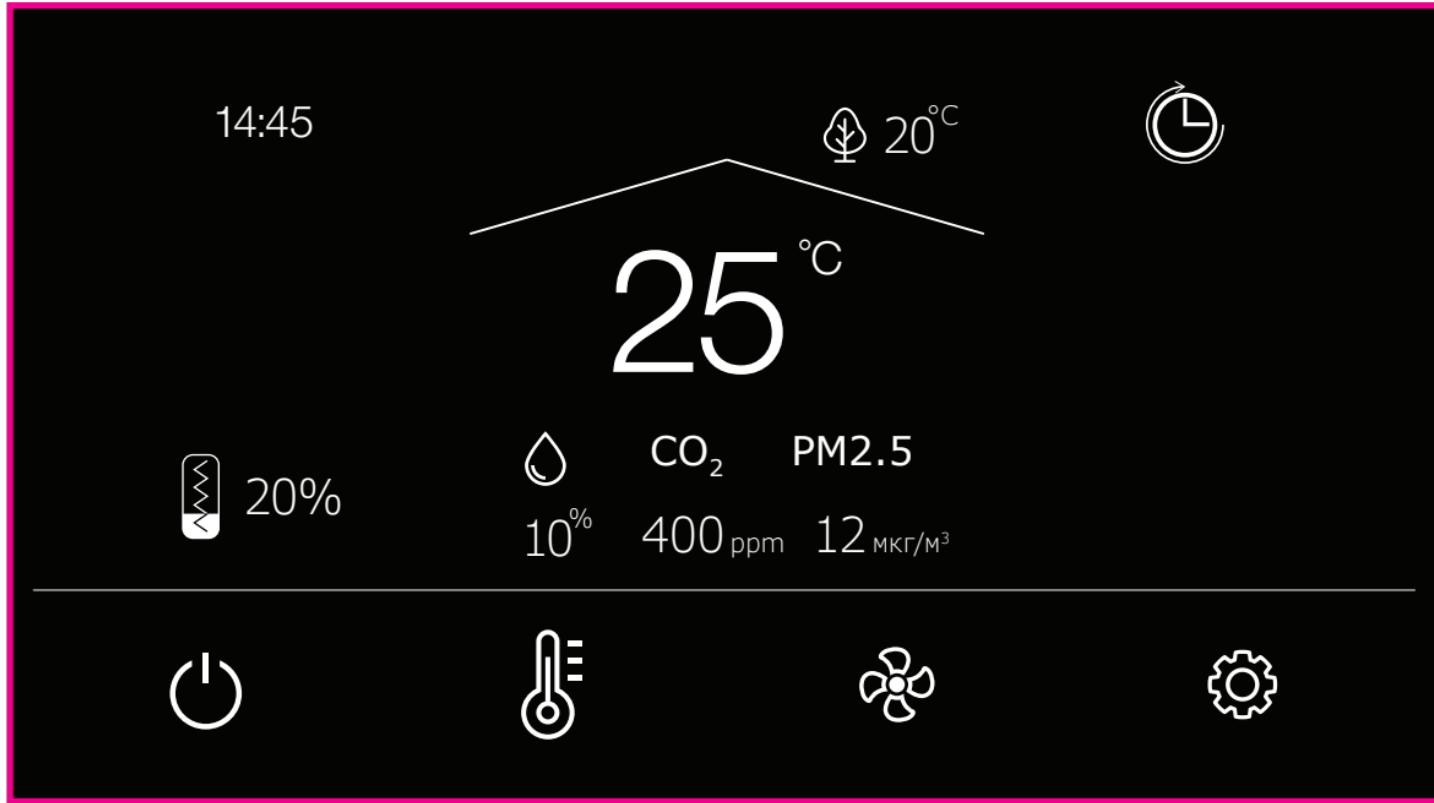


ЭКРАН ОСНОВНОГО МЕНЮ



Температура



Скорость

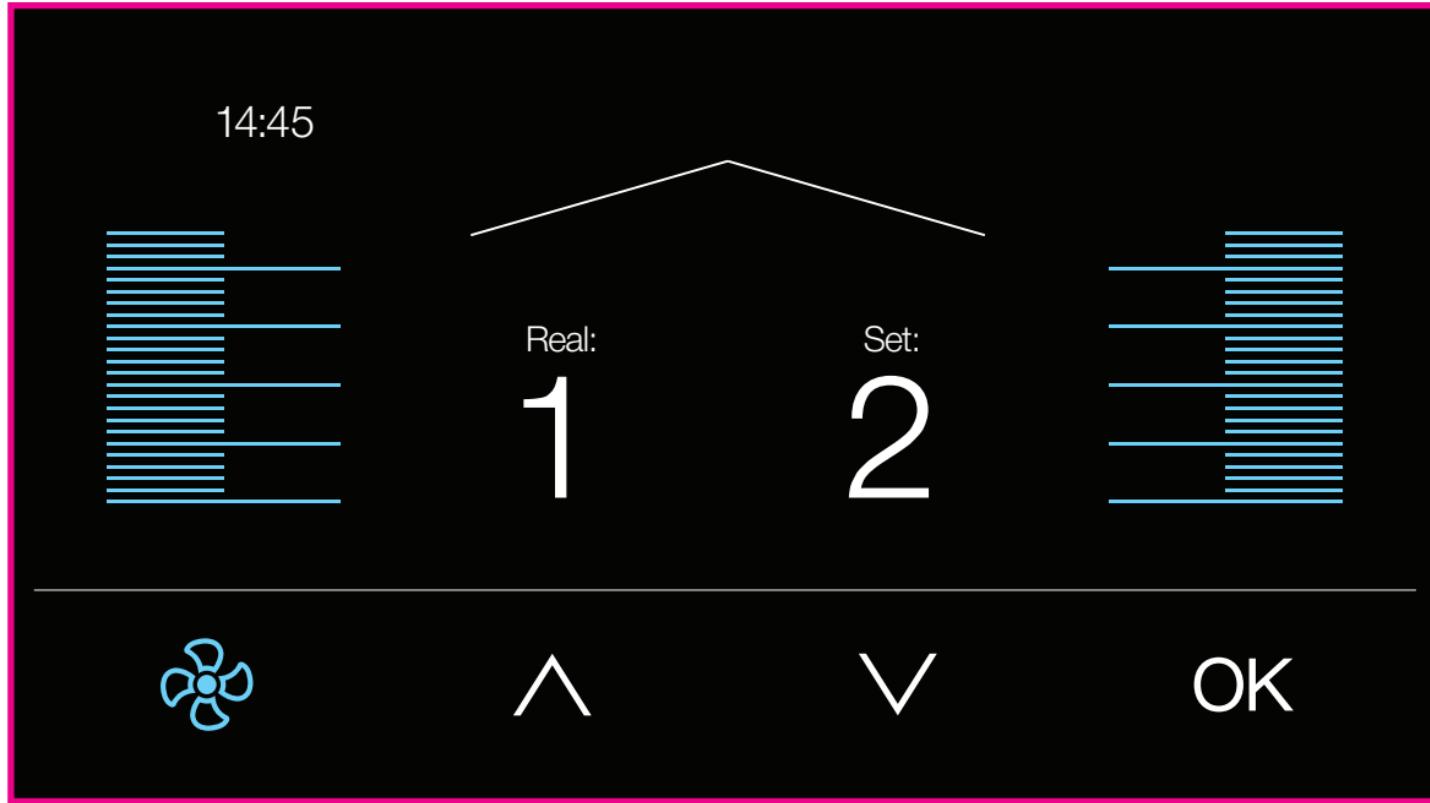

меню «Скорость»




Настройки



ЧАСЫ



ТАЙМЕР



НАСТРОЙКА



КОНФИГУРАЦИЯ



ГРАФИК



ДИСПЕЧЕРИЗАЦИЯ



ТЕМЫ




ВИЗУАЛИЗАЦИЯ




меню «Настройки»




Установка времени и даты

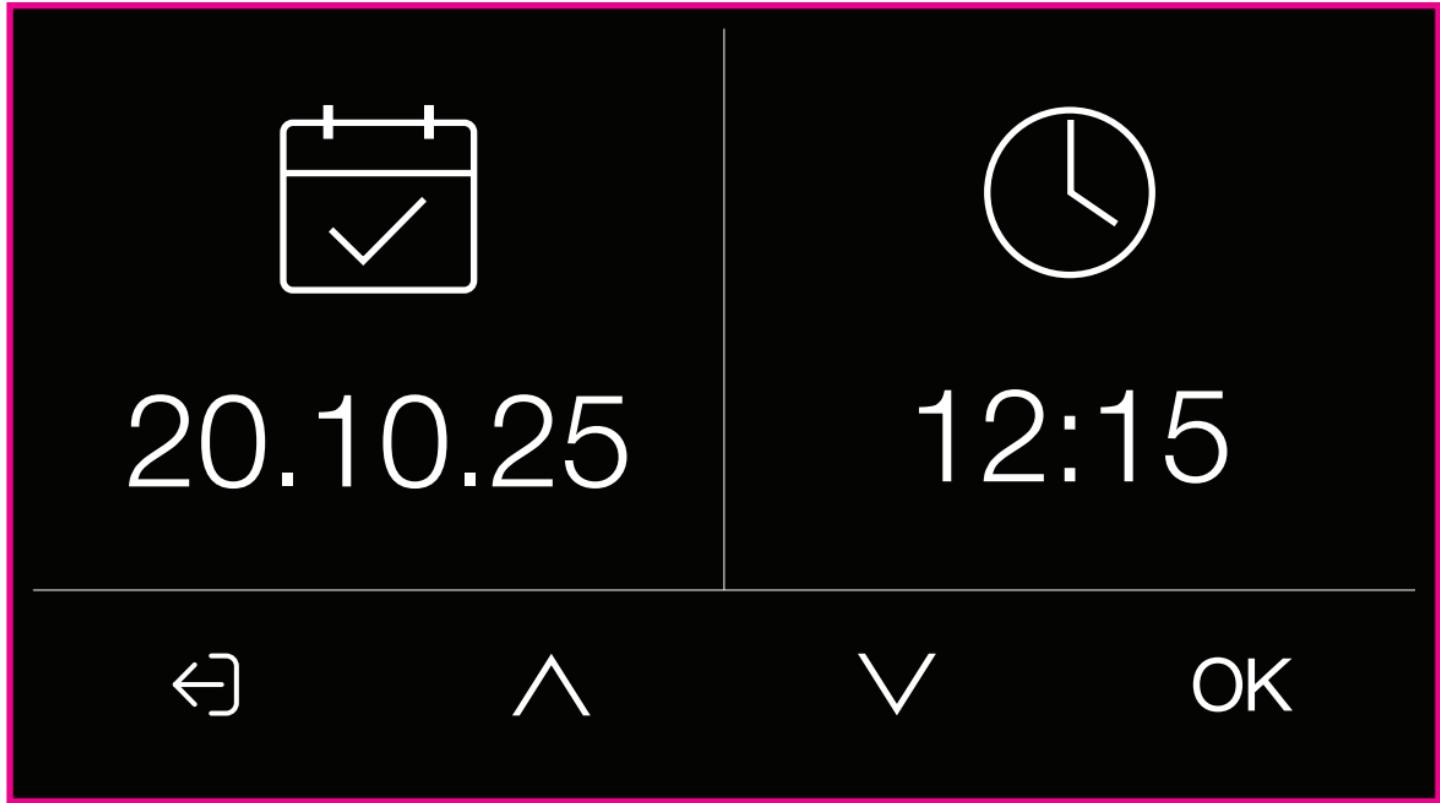

меню «Установка времени и
даты»

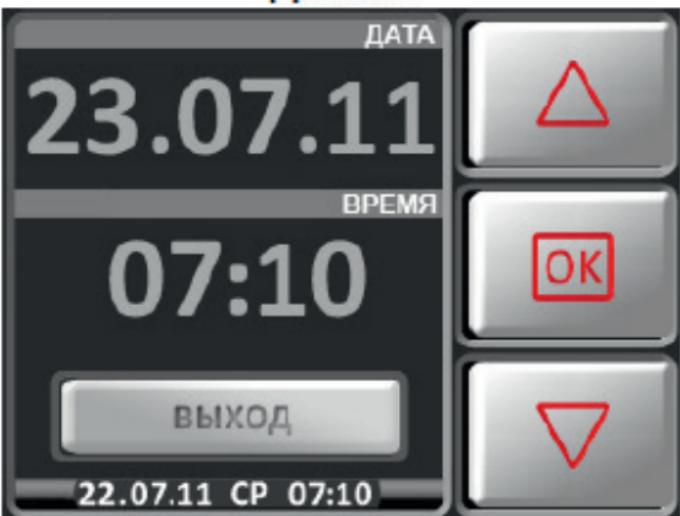


Диалог “Сохранить изменения”

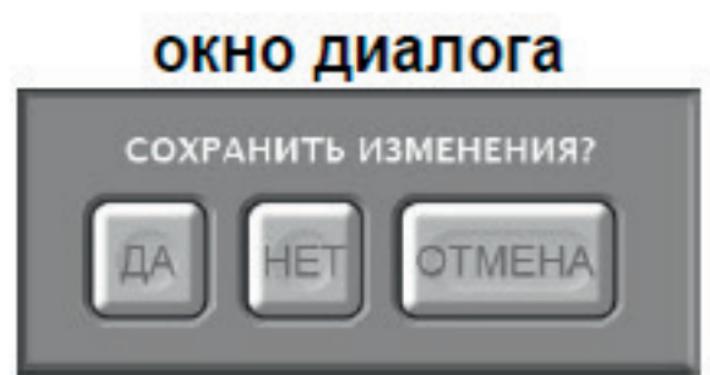

Установка таймера - выключение




меню «Установка таймера» основное

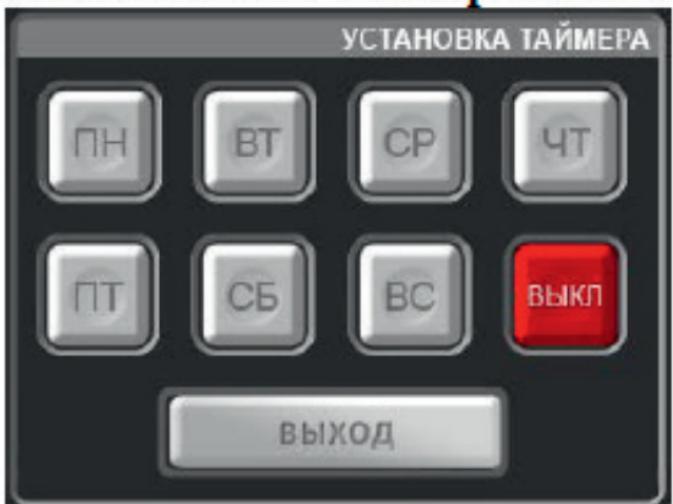

Установка таймера - включение



меню «Установка таймера» основное
с включенным таймером

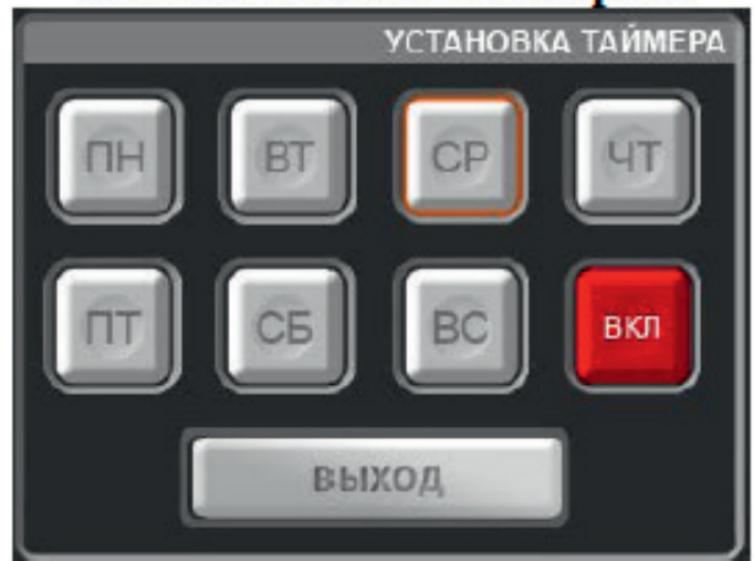


Установка параметров таймера


| | ⌚ | ☀ | 🌀 |
|---|-------|---------|-----|
| 1 | 00:00 | 25.0 °C | N/A |
| 2 | 06:00 | 25.0 °C | N/A |
| 3 | 12:00 | 25.0 °C | N/A |
| 4 | 20:40 | 25.0 °C | N/A |

← ⌈ ⌋ OK

меню «Установка таймера» на день недели

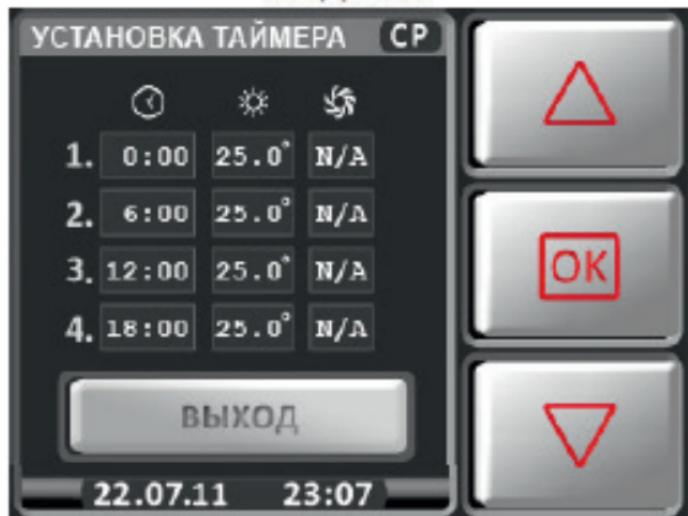

Основное окно с включенным таймером

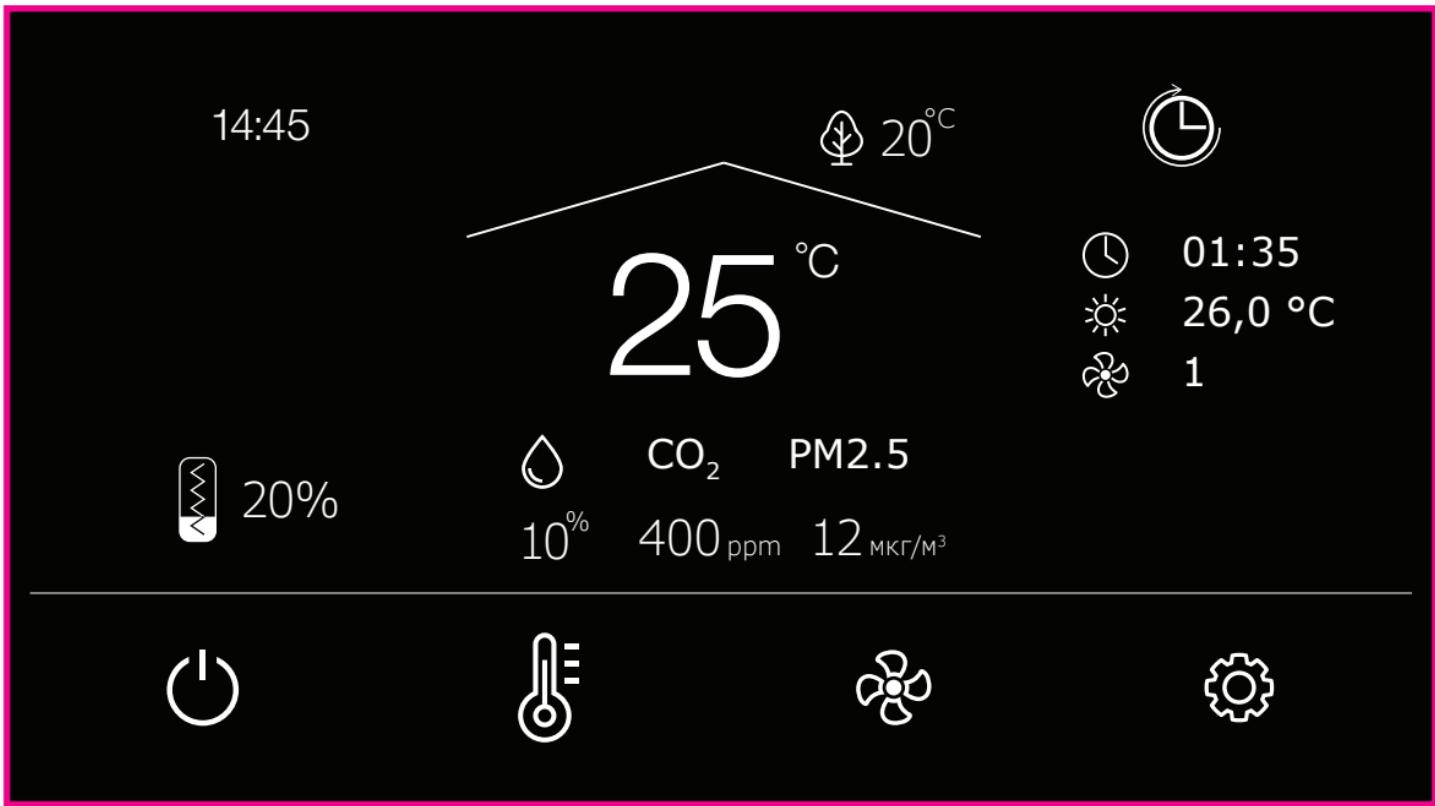

ОСНОВНОЕ ОКНО С ВКЛЮЧЕННЫМ
ТАЙМЕРОМ



График температур


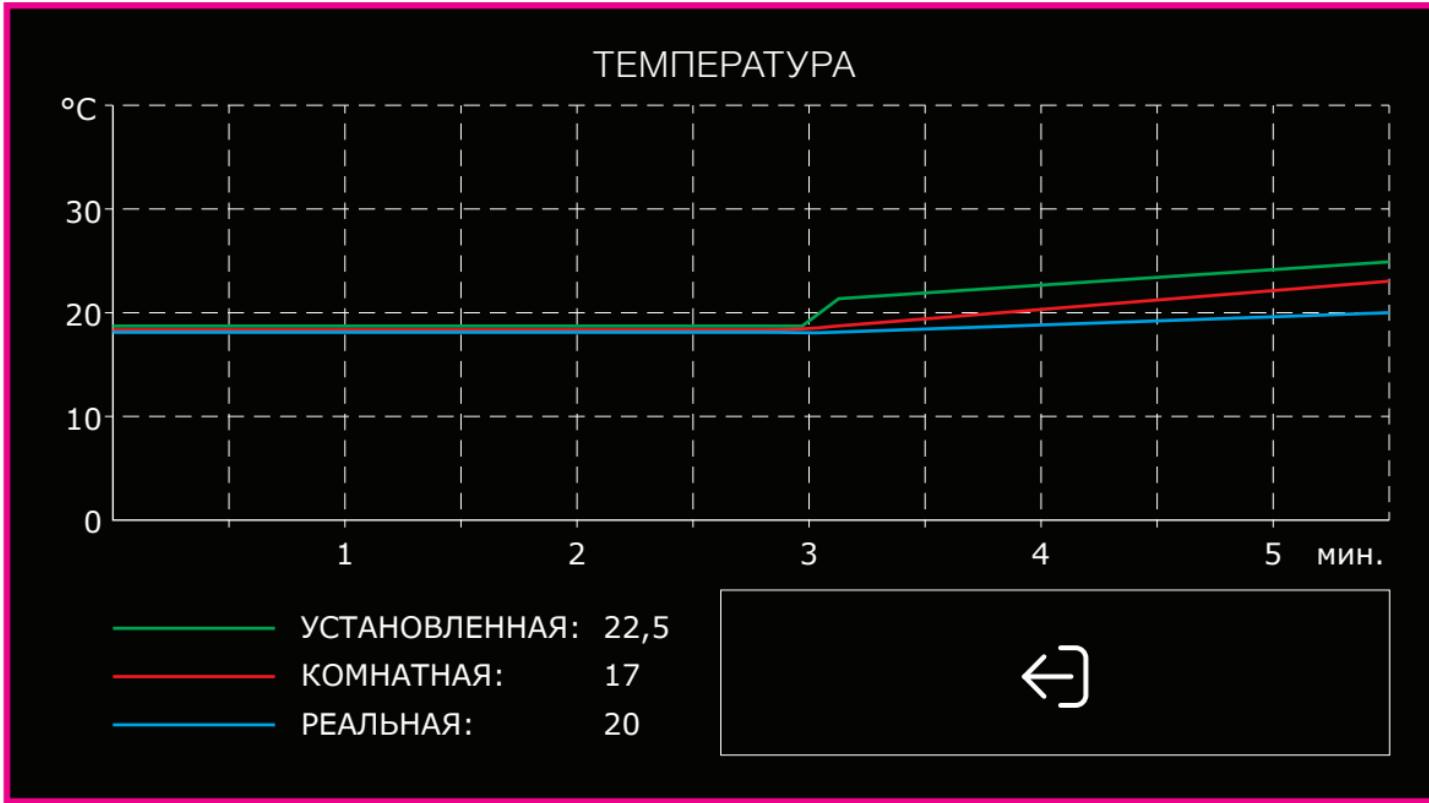


график температур

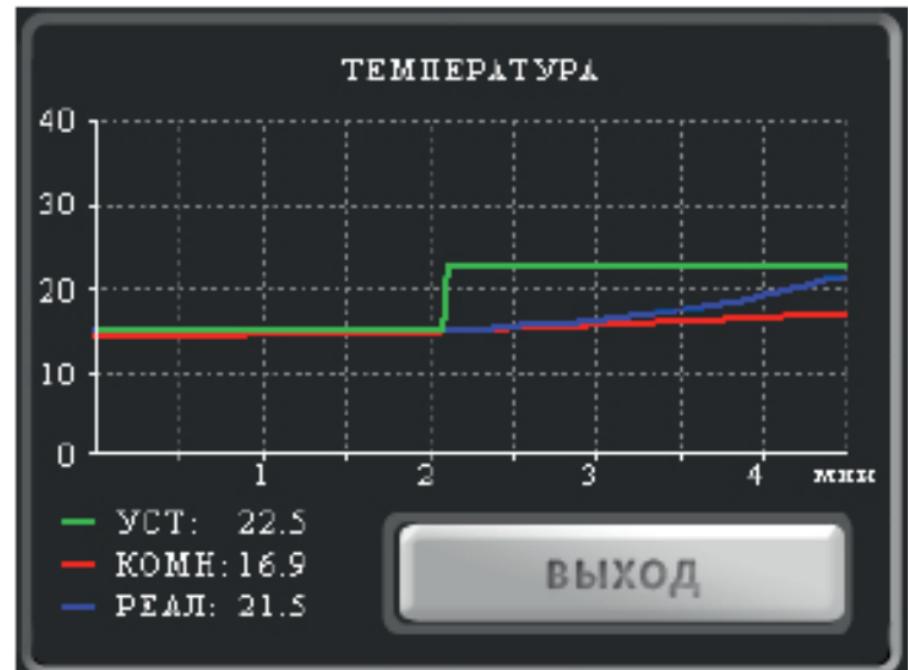

Конфигурация системы

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

КОНФИГУРАЦИЯ

НАСТРОЙКИ

ПИД-РЕГУЛЯТОР

ТИПЫ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ДАТЧИКОВ

КАЛИБРОВКА
ДАТЧИКОВ

ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ
ДАТЧИКОВ

ПАРАМЕТРЫ
MODBUS



Меню «Конфигурация системы»

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

1. КОНФИГУРАЦИЯ
2. НАСТРОЙКИ
3. ПИД-РЕГУЛЯТОР
4. ТИПЫ ТЕМП. ДАТЧИКОВ
5. КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ
6. ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ
7. ПАРАМЕТРЫ MODBUS

ВЫХОД



Запрос пароля

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

_____ 

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 0 | - | OK |

Запрос пароля

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ:

_____ 

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 0 | - | OK |