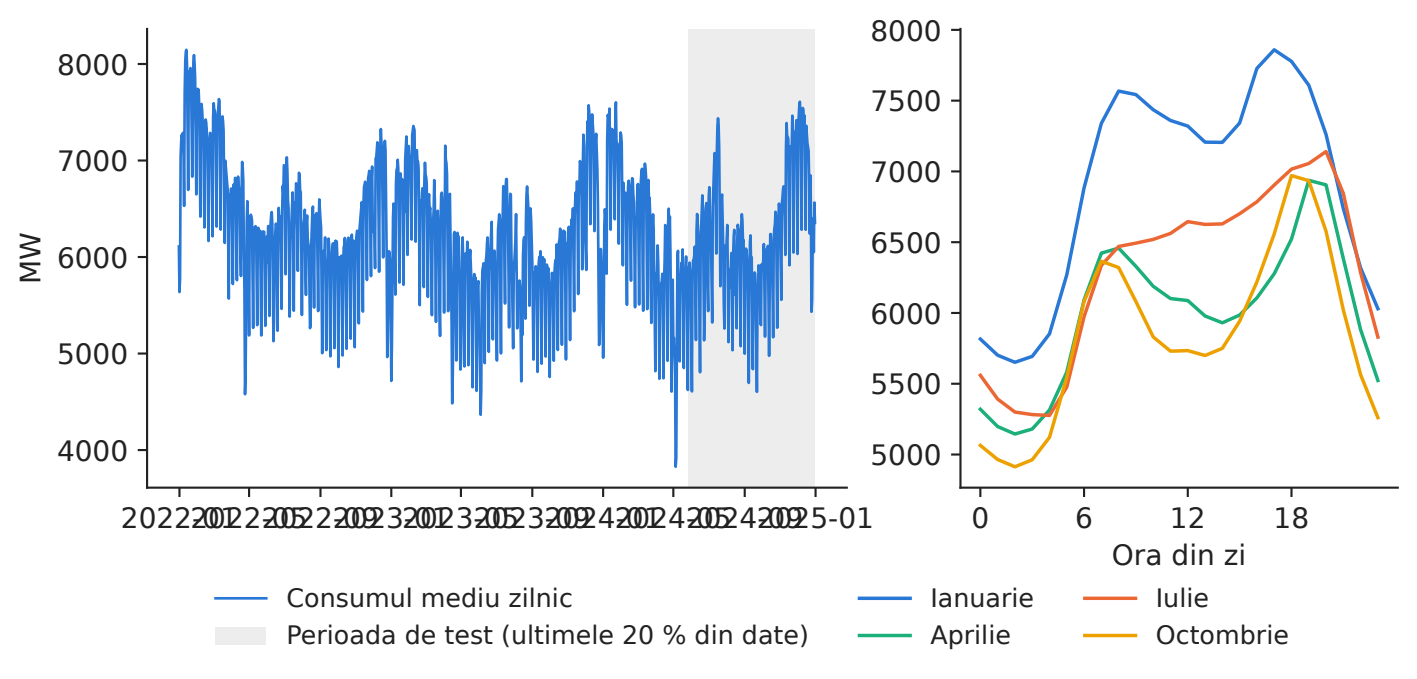
MW
8000
7000
6000
5000
4000
2022-01
2022-05
2022-09
2023-01
2023-05
2023-09
2024-01
2024-05
2024-09
2025-01
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
0
6
12
18
Ora din zi
Consumul mediu zilnic
Perioada de test (ultimele 20 % din date)
Ianuarie
Aprilie
Iulie
Octombrie