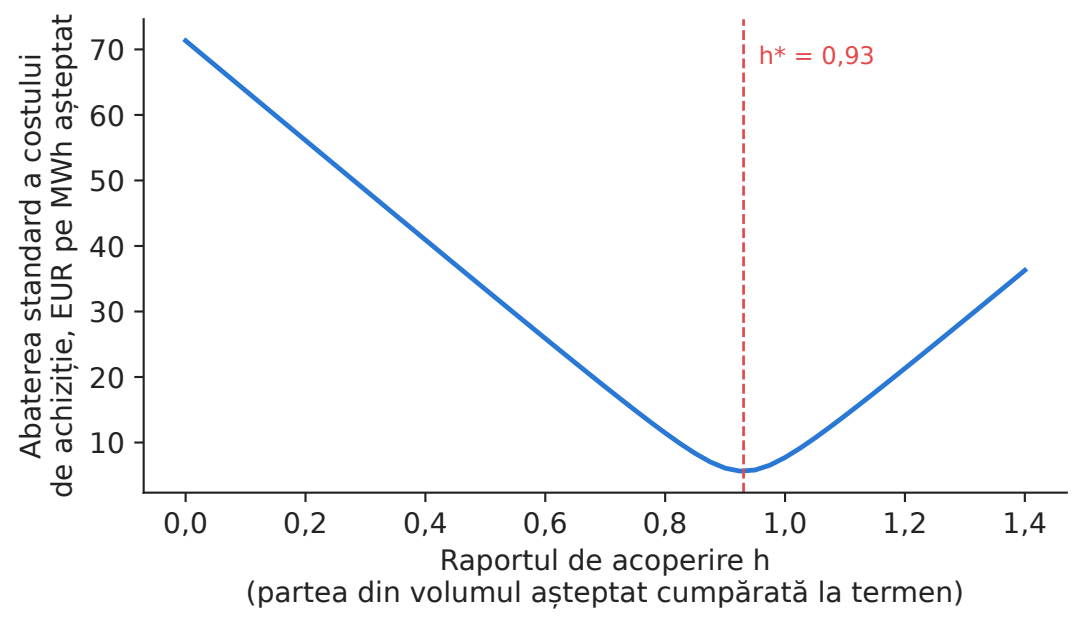
Abaterea standard a costului
de achiziție, EUR pe MWh așteptat
70
60
50
40
30
20
10
h* = 0,93
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Raportul de acoperire h
(partea din volumul așteptat cumpărată la termen)