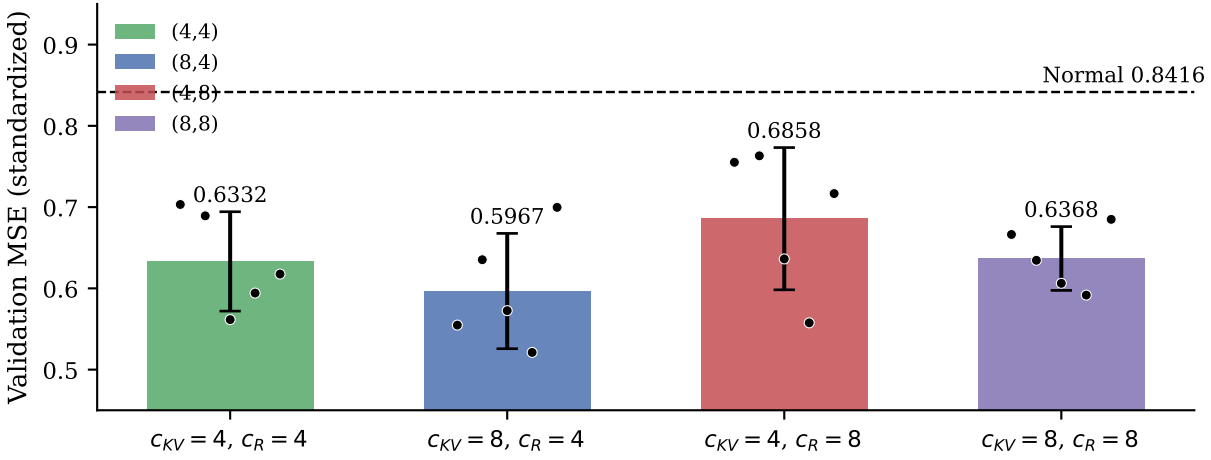
Validation MSE (standardized)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
(4,4)
(8,4)
(4,8)
(8,8)
Normal 0.8416
0.6332
0.5967
0.6858
0.6368
$c_{KV} = 4$, $c_R = 4$
$c_{KV} = 8$, $c_R = 4$
$c_{KV} = 4$, $c_R = 8$
$c_{KV} = 8$, $c_R = 8$