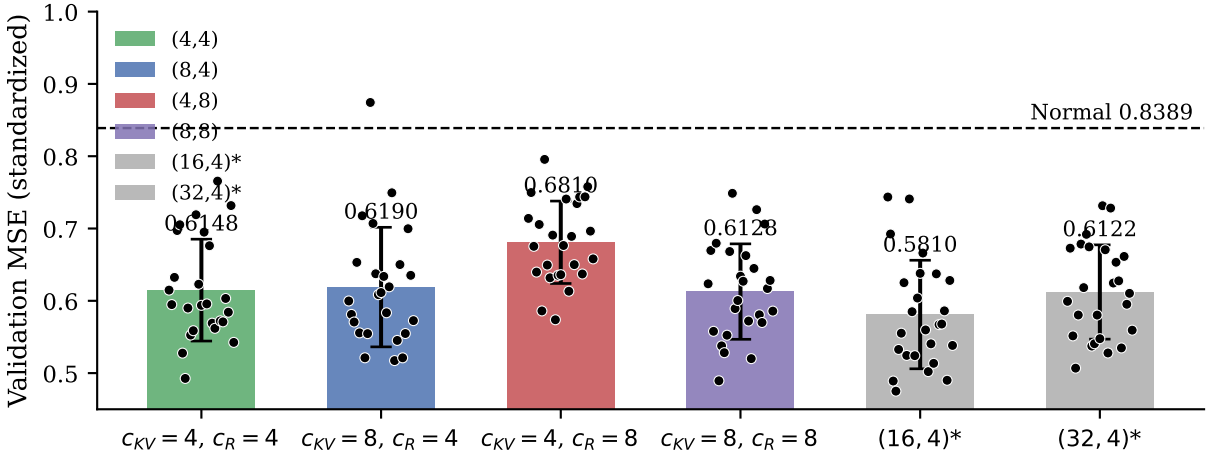
Validation MSE (standardized)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
(4,4)
(8,4)
(4,8)
(8,8)
(16,4)*
(32,4)*
Normal 0.8389
0.6148
0.6190
0.6810
0.6128
0.5810
0.6122
$c_{KV} = 4,\ c_R = 4$
$c_{KV} = 8,\ c_R = 4$
$c_{KV} = 4,\ c_R = 8$
$c_{KV} = 8,\ c_R = 8$
(16, 4)*
(32, 4)*