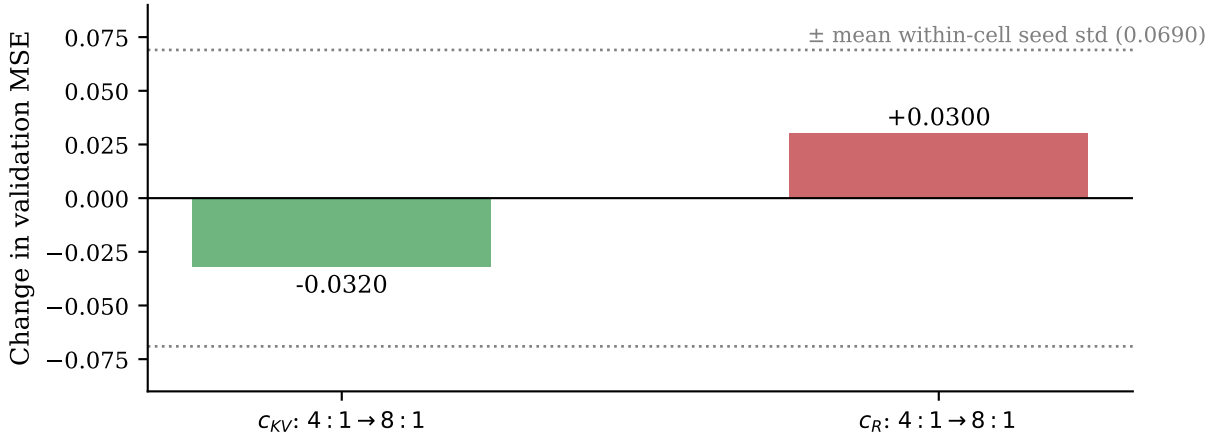
Change in validation MSE
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
± mean within-cell seed std (0.0690)
+0.0300
-0.0320
$c_{KV}$: 4 : 1 → 8 : 1
$c_R$: 4 : 1 → 8 : 1