

# Simulação Estática e Dinâmica de uma Unidade de Tratamento de Águas Ácidas em Refinaria de Petróleo: Estudo da Torre Esgotadora de H<sub>2</sub>S

Francisco Davi Belo Rodrigues<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro - RJ, Brasil

E-mail: davibelo@eq.ufrj.br

26 de novembro de 2025

## Highlights

- Desenvolvimento de modelos estáticos e dinâmicos de uma UTAA em Aspen Plus V14 e Aspen Plus Dynamics V14.
- Análise do comportamento da torre esgotadora de H<sub>2</sub>S para diversas concentrações de contaminantes na alimentação.
- Estudo do ponto de operação crítico próximo ao limite de fervura da torre e suas implicações operacionais.
- Avaliação de estratégias de operação visando maximizar recuperação de H<sub>2</sub>S, minimizar NH<sub>3</sub> no gás ácido e reduzir consumo energético.

## Abstract

The treatment of sour water in petroleum refineries is a critical challenge due to the need to comply with stringent environmental restrictions and ensure the operational efficiency of downstream units, such as Sulfur Recovery Units (SRU). This work presents the development and analysis of steady-state and dynamic models of a two-column Sour Water Treatment Unit (SWTU), with particular focus on the H<sub>2</sub>S stripper column. The simulations were developed using Aspen Plus V14 and Aspen Plus Dynamics V14, encompassing the selection of thermodynamic models, equipment specifications, and process operating conditions. The system behavior was investigated for various contaminant concentrations in the feed stream, with emphasis on the critical operating region near the column boiling limit. The objective is to understand the trade-offs between maximizing H<sub>2</sub>S recovery in the acid gas, minimizing NH<sub>3</sub> content to avoid ammonium salt deposition in the SRU, and reducing energy consumption in the reboiler. The results provide insights for operational optimization and lay the groundwork for future model-based control strategies.

## Resumo

O tratamento de águas ácidas em refinarias de petróleo é um desafio crítico devido à necessidade de cumprir rigorosas restrições ambientais e garantir a eficiência operacional das unidades downstream, como as Unidades de Recuperação de Enxofre (URE). Este trabalho apresenta o desenvolvimento e análise de modelos estáticos e dinâmicos de uma Unidade de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA) de duas torres, com foco particular na torre esgotadora de H<sub>2</sub>S. As simulações foram desenvolvidas utilizando Aspen Plus V14 e Aspen Plus Dynamics V14, abrangendo a seleção de modelos termodinâmicos, especificações de equipamentos e condições operacionais do processo. O comportamento do sistema foi investigado para diversas concentrações de contaminantes na alimentação, com ênfase na região de operação crítica próxima ao limite de fervura da coluna. O objetivo é compreender os trade-offs entre maximizar a recuperação de H<sub>2</sub>S no gás ácido, minimizar o teor de NH<sub>3</sub> para evitar deposição de sais de amônio na URE, e reduzir o consumo energético no refeedor. Os resultados fornecem subsídios para otimização operacional e estabelecem as bases para futuras estratégias de controle baseadas em modelo.

**Palavras-chave**— Tratamento de águas ácidas; Refinaria de petróleo; Aspen Plus; Aspen Plus Dynamics; Torre esgotadora; H<sub>2</sub>S; Simulação de processos.

**Keywords**— Sour water treatment; Petroleum refinery; Aspen Plus; Aspen Plus Dynamics; Stripper column; H<sub>2</sub>S; Process simulation.

## 1 Introdução

O tratamento de águas ácidas é um processo essencial nas refinarias de petróleo, uma vez que os efluentes líquidos provenientes de diversas unidades de processamento contêm contaminantes dissolvidos, principalmente sulfeto de hidrogênio ( $\text{H}_2\text{S}$ ), amônia ( $\text{NH}_3$ ) e dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ). Esses contaminantes devem ser removidos antes do descarte ou reúso da água, atendendo tanto às exigências ambientais quanto aos requisitos de qualidade para unidades a jusante.

A Unidade de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA) típica é composta por duas torres de destilação operando em série: a primeira coluna (torre esgotadora de  $\text{H}_2\text{S}$ ) é responsável pela remoção preferencial do  $\text{H}_2\text{S}$ , gerando um gás ácido rico em enxofre que será enviado para a Unidade de Recuperação de Enxofre (URE); a segunda coluna (torre esgotadora de  $\text{NH}_3$ ) remove a amônia remanescente. A operação da primeira coluna é particularmente delicada, pois envolve objetivos conflitantes: (i) maximizar a recuperação de  $\text{H}_2\text{S}$  no gás ácido para alimentação da URE, (ii) minimizar o teor de  $\text{NH}_3$  nesse gás para evitar problemas como deposição de sais de amônio ( $\text{NH}_4\text{HS}$ ) que podem causar entupimentos e corrosão na URE, e (iii) operar dentro de uma faixa estreita de condições que evite eventos como disparo de temperatura na torre que aumenta o arraste de  $\text{NH}_3$  [1].

Adicionalmente, a eficiência energética é uma preocupação crescente no setor de refino, demandando soluções que reduzam o consumo de energia térmica, particularmente a carga térmica do refeedor da torre esgotadora. Nesse contexto, a simulação de processos utilizando ferramentas como Aspen Plus e Aspen Plus Dynamics torna-se fundamental para compreender o comportamento do sistema, explorar estratégias de otimização e desenvolver estratégias de controle avançadas.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver modelos rigorosos, tanto em regime permanente (Aspen Plus V14) quanto dinâmico (Aspen Plus Dynamics V14), de uma UTAA de duas torres, com foco na torre esgotadora de  $\text{H}_2\text{S}$ . A partir desses modelos, será possível reproduzir o comportamento do sistema para diversas concentrações de contaminantes na alimentação e estudar o sistema em torno do ponto de limite de estabilidade térmica da torre. Os modelos desenvolvidos fornecerão a base para trabalhos futuros que visam treinar redes neurais a partir de dados dinâmicos e implementar estratégias de controle preditivo não linear utilizando redes neurais (NN NMPC) para controle avançado da planta.

## 2 Revisão Bibliográfica

### 2.1 Processo de Tratamento de Águas Ácidas

A literatura técnica sobre tratamento de águas ácidas em refinarias destaca a importância crítica da primeira coluna da UTAA para o desempenho global do sistema. Conforme identificado por Knust (2013) [1], a operação da torre esgotadora de  $\text{H}_2\text{S}$  apresenta desafios únicos relacionados à seletividade da separação  $\text{H}_2\text{S}/\text{NH}_3$  e aos limites operacionais impostos pela fenomenologia do processo.

### 2.2 Modelagem Termodinâmica de Sistemas com Eletrólitos

A modelagem termodinâmica de sistemas de águas ácidas representa um desafio significativo devido à presença de eletrólitos fracos em solução aquosa que sofrem dissociação parcial. A predição precisa do equilíbrio líquido-vapor (ELV) e das propriedades termodinâmicas é essencial para o projeto, operação e otimização de unidades de tratamento de águas ácidas em refinarias de petróleo e plantas de processamento de gás natural.

#### 2.2.1 Desenvolvimento e Histórico do Modelo GPSWAT

O modelo GPSWAT (*Gas Processors Association Sour Water*) foi desenvolvido em 1990 pela Gas Processors Association (GPA) especificamente para aplicações em sistemas de águas ácidas [6, 5]. O desenvolvimento deste modelo foi motivado pela necessidade de correlações termodinâmicas precisas e robustas para o projeto e operação de sistemas de tratamento de águas contaminadas com gases ácidos na indústria de refino e processamento de gás natural.

Antes do desenvolvimento do GPSWAT, os modelos disponíveis para sistemas de águas ácidas apresentavam limitações em termos de faixas de aplicabilidade, precisão em condições industriais típicas, ou complexidade computacional excessiva [5]. O GPSWAT foi concebido para suprir essas lacunas, fornecendo uma ferramenta prática para engenheiros de processo com parâmetros bem estabelecidos e validados experimentalmente.

#### 2.2.2 Fundamentação Termodinâmica

O GPSWAT baseia-se em correlações empíricas ajustadas a extensos bancos de dados experimentais de equilíbrio de fases para soluções aquosas contendo eletrólitos fracos. O modelo incorpora os seguintes aspectos fundamentais:

- **Equilíbrios químicos:** representação dos equilíbrios de dissociação/protonação de eletrólitos fracos ( $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{HCN}$ , entre outros) em solução aquosa.
- **Equilíbrio líquido-vapor:** cálculo dos coeficientes de fugacidade na fase vapor e das atividades na fase líquida, considerando as não-idealidades introduzidas pela presença de espécies iônicas.

- **Especiação iônica:** determinação das concentrações de espécies moleculares e iônicas presentes ( $\text{HS}^-$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ , etc.).
- **Propriedades termodinâmicas:** estimativa de entalpias, capacidades caloríficas e outras propriedades necessárias para balanços de energia e projeto de equipamento.

A formulação do GPSWAT utiliza uma abordagem baseada na atividade da água com correções empíricas para interações soluto-solvente, permitindo convergência robusta mesmo em condições próximas aos limites operacionais [7].

### 2.2.3 Componentes e Reações Consideradas

O GPSWAT foi desenvolvido para sistemas aquosos contendo, tipicamente:

- Água ( $\text{H}_2\text{O}$ )
- Sulfeto de hidrogênio ( $\text{H}_2\text{S}$ )
- Amônia ( $\text{NH}_3$ )
- Dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ )
- Monóxido de carbono ( $\text{CO}$ )
- Dissulfeto de carbono ( $\text{CS}_2$ )
- Mercaptanos ( $\text{CH}_3\text{SH}$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$ )
- Gases leves (hidrocarbonetos,  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$ , etc.)

Os equilíbrios ácido/base principais considerados incluem:



Além desses equilíbrios, o GPSWAT inclui correções empíricas para atividades e fugacidades que refletem interações específicas entre solutos e água, diferindo de modelos genéricos de equação de estado.

### 2.2.4 Limites de Aplicabilidade

O GPSWAT foi validado experimentalmente e é considerado confiável nas seguintes faixas operacionais [5]:

- **Temperatura:** 20 °C a 250 °C
- **Pressão:** 0,1 bar a 70 bar
- **Concentração de  $\text{H}_2\text{S}$ :** até 5 wt
- **Concentração de  $\text{NH}_3$ :** até 10 wt
- **Concentração de  $\text{CO}_2$ :** até 5 wt
- **pH:** faixa típica de interesse para águas ácidas (aprox. 6–10)

Essas faixas cobrem as condições usuais de torres esgotadoras de  $\text{H}_2\text{S}$  e  $\text{NH}_3$  em refinarias e plantas de processamento de gás. Fora dessas faixas, ou na presença de sais/solventes não contemplados no ajuste original, recomenda-se validação adicional.

### 2.2.5 Vantagens e Limitações

Vantagens:

- Especificidade para sistemas de águas ácidas, com parâmetros ajustados a dados experimentais industriais.
- Capacidade de prever ELV, especiação química e propriedades termodinâmicas simultaneamente.
- Implementação madura em simuladores comerciais (Aspen Plus, HYSYS, PRO/II), com boa robustez numérica.

Limitações e cuidados:

- Natureza empírica: extrapolações fora das faixas de validação podem introduzir erros.
- Composição limitada ao conjunto de dados de ajuste: impurezas não previstas podem reduzir a acurácia.
- Em sistemas com múltiplos equilíbrios concorrentes, a convergência numérica pode exigir inicialização cuidadosa e análise de tolerâncias.

### 2.2.6 Adequação ao presente trabalho

Para este trabalho, simulação de uma torre esgotadora de  $\text{H}_2\text{S}$  em uma UTAA de refinaria, o GPSWAT é apropriado pelos seguintes motivos:

- As condições operacionais da torre (60–180 °C; 5–7 bar) estão dentro dos limites de validação do modelo.
- Os componentes principais ( $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CO}_2$ ) estão contemplados no modelo.
- As concentrações típicas de entrada ( $\text{H}_2\text{S}$ : 500–5000 ppm;  $\text{NH}_3$ : 1000–10000 ppm;  $\text{CO}_2$ : 100–2000 ppm) enquadram-se nas faixas de aplicabilidade.
- Implementação no Aspen Plus é bem documentada, facilitando integração com módulos estáticos e dinâmicos.

## 2.3 Simulação Dinâmica de Colunas de Destilação

A simulação dinâmica de colunas de destilação tem sido amplamente estudada na literatura, com ênfase em aspectos como convergência numérica e inicialização de modelos. Trabalhos como o de Secchi et al. (1993) [10] apresentam modelagens matemáticas rigorosas para processos de destilação, destacando a necessidade de métodos numéricos eficientes para resolver as equações diferenciais e algébricas que descrevem o comportamento dinâmico das colunas.

A inicialização de modelos dinâmicos a partir de soluções estacionárias é uma prática consolidada para aumentar a robustez e acelerar a convergência. Conforme discutido em modelos simplificados para colunas binárias [11], perfis estacionários de composição, temperatura e pressão obtidos por simuladores estáticos podem ser transferidos para o modelo dinâmico, reduzindo discrepâncias iniciais e mitigando o risco de divergência do integrador. Essa estratégia é especialmente recomendada para modelos de equilíbrio de estágio, em que a solução estacionária fornece um ponto de partida fisicamente consistente para a simulação transitória.

## 3 Metodologia

### 3.1 Estratégia de Simulação

A estratégia de simulação adotada neste trabalho segue uma abordagem sequencial:

1. Desenvolvimento do modelo estático em Aspen Plus V14
2. Análise de sensibilidade e validação do modelo estático
3. Exportação do modelo estático convergido para Aspen Plus Dynamics V14
4. Configuração e convergência do modelo dinâmico
5. Simulações dinâmicas para diferentes cenários de alimentação

### 3.2 Modelagem Estática no Aspen Plus V14

#### 3.2.1 Seleção do Modelo Termodinâmico

A escolha do modelo termodinâmico é fundamental para a representação adequada do sistema, que envolve eletrólitos fracos ( $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CO}_2$ ) em solução aquosa. Para este trabalho, foi selecionado o modelo GPSWAT (*Gas Processors Association águas ácidas*), desenvolvido especificamente pela GPA em 1990 para sistemas de águas ácidas [6, 5].

Conforme discutido na Section 2, o modelo GPSWAT é particularmente adequado para aplicações em torres esgotadoras de águas ácidas.

A implementação do modelo GPSWAT no Aspen Plus V14 inclui todos os parâmetros de interação binária necessários e as correlações de propriedades para os componentes de interesse, garantindo previsões confiáveis do equilíbrio líquido-vapor e das propriedades termodinâmicas ao longo da torre esgotadora.

### 3.2.2 Configuração do Modelo no Aspen Plus

Como o objetivo do trabalho é identificar os pontos de limite de estabilidade térmica da torre esgotadora para diferentes composições de alimentação, o modelo construído focou exclusivamente na simulação da torre esgotadora de  $H_2$ .

O modelo da torre esgotadora foi construído utilizando o bloco **RadFrac** do Aspen Plus, configurado da seguinte forma:

- Calculation Type: Equilibrium
- Number of stages: 30
- Murphree efficiency (all stages): 70%
- Condenser: None
- Reboiler: Kettle
- Valid Phases: Vapor-Liquid
- Convergence: Standard
- Operation specifications: Reboiler Duty = 2.31 Gcal/h
- Feed streams stages: 14 (sour water) and 7 (stripped water)
- Product streams stages: 1 (vapor) and 30 (liquid)
- Pressure Stage 1: 6 kgf/cm<sup>2</sup> (m)
- Column pressure drop: 0.2 kgf/cm<sup>2</sup> (m)
- Reboiler Utility: Medium Pressure Steam (175°C, 127psia)
- Pumparound Draw stage: 2
- Pumparound Return stage: 1 (Source Phase, 6kg/cm<sup>2</sup> (m))
- Pumparound Drawoff type: Partial. 7000 kg/h, 60°C

Foram definidas 2 correntes de alimentação da torre: água ácida (estágio 14) e água tratada (estágio 7)

A especificação da corrente de água ácida foi definida como:

- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 122°C
- Pressure: 8.3 kgf/cm<sup>2</sup> (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 50000 kg/h
- Composition: Mass Fraction:  $H_2S$  0,0035%,  $NH_3$  0,003%,  $H_2O$  99,9935%

A especificação da corrente de água tratada de alimentação na torre esgotadora foi definida como:

- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 100°C
- Pressure: 11.5 kgf/cm<sup>2</sup> (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 3000 kg/h
- Composition: Mass Fraction:  $NH_3$  5E-6% (5ppm)  $H_2O$  100%

Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelo "pumparound" além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de  $NH_3$ .

### 3.2.3 Análise de Sensibilidade

Para analisar a influência da carga térmica aplicada à coluna, considerando diferentes concentrações de contaminantes na alimentação e variações na vazão mássica de alimentação, foram definidos seis casos de estudo:

- Caso 1: Máximo  $H_2S$  / Máximo  $NH_3$  (Composição Mássica  $H_2S$  3500ppm,  $NH_3$  3000ppm)
- Caso 2: 50%  $H_2S$  / Máximo  $NH_3$  (Composição Mássica  $H_2S$  1750ppm,  $NH_3$  3000ppm)
- Caso 3: Máximo  $H_2S$  / 50%  $NH_3$  (Composição Mássica  $H_2S$  3500ppm,  $NH_3$  1500ppm)
- Caso 4: 50%  $H_2S$  / 50%  $NH_3$  (Composição Mássica  $H_2S$  1750ppm,  $NH_3$  1500ppm)
- Caso 5: Vazão Mássica de alimentação reduzida em 5%
- Caso 6: Vazão Mássica de alimentação aumentada em 5%
- Caso 7: Temperatura de operação reduzida em 2,5%
- Caso 8: Temperatura de operação aumentada em 2,5%

### 3.2.4 Métricas utilizadas

As métricas utilizadas nas análises que virão a seguir foram definidas da seguinte forma: a recuperação de  $\text{H}_2\text{S}$  corresponde à razão entre a quantidade de  $\text{H}_2\text{S}$  direcionada ao gás ácido e o total presente na alimentação; já a perda de  $\text{NH}_3$  corresponde à razão entre a quantidade de  $\text{NH}_3$  arrastada para o gás ácido e o total introduzido na alimentação.

## 4 Resultados e Discussão

### 4.1 Comportamento Geral

A Figura 1 e 2 apresentam o comportamento geral da torre esgotadora de  $\text{H}_2\text{S}$  em função da carga térmica do refeedor. Observa-se claramente a existência de um *trade-off* operacional fundamental: o aumento da carga térmica promove maior vaporização de  $\text{H}_2\text{S}$  (aumentando a recuperação), porém simultaneamente eleva a temperatura na torre, favorecendo também a vaporização de  $\text{NH}_3$ .

Na Figura 1, nota-se que a recuperação de  $\text{H}_2\text{S}$  aumenta rapidamente com o incremento da carga térmica, atingindo patamares próximos a 100% para valores de carga térmica em torno de 2,4 Gcal/h para uma perda de  $\text{NH}_3$  entre 2 a 4% nos casos 1 a 4.

Na Figura 1 também percebe-se o fenômeno crítico de arraste de amônia: após a recuperação completa de  $\text{H}_2\text{S}$ , qualquer aumento adicional na carga térmica resulta na elevação da perda de  $\text{NH}_3$  para o gás ácido.

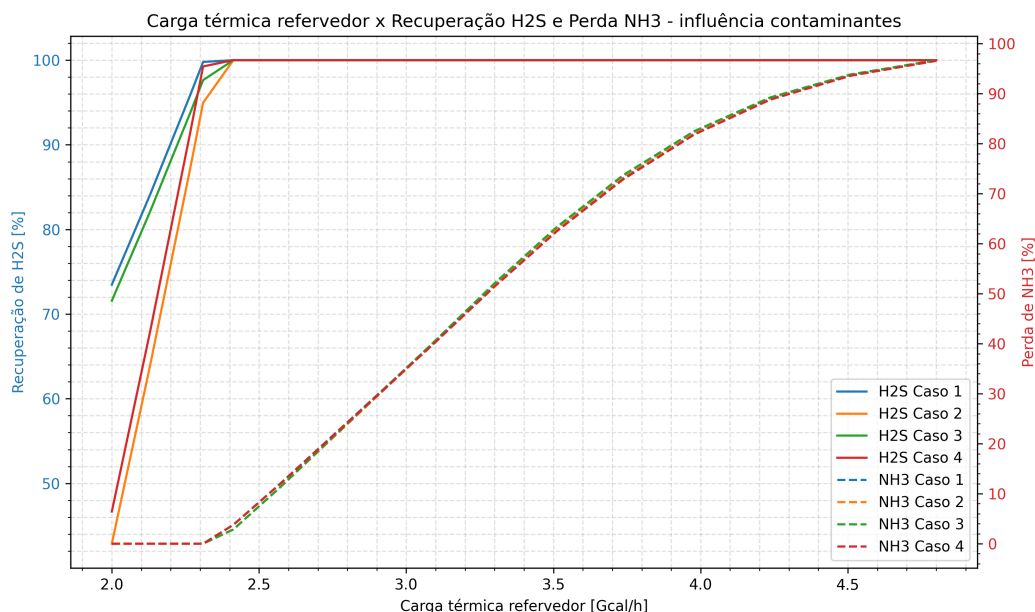


Figura 1: Carga térmica x recuperação de  $\text{H}_2\text{S}$  e perda de  $\text{NH}_3$

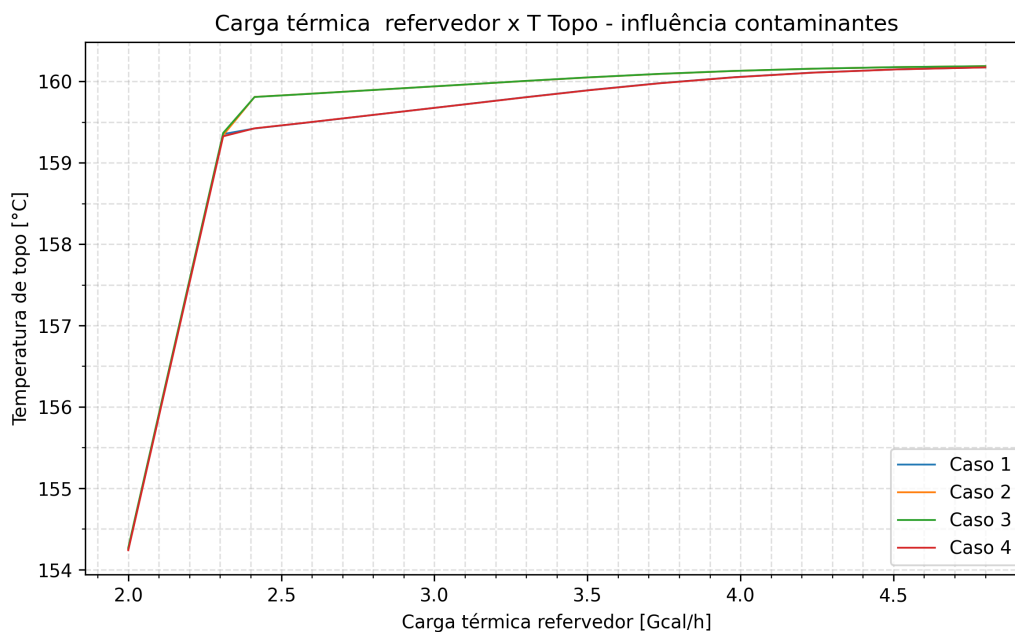


Figura 2: Carga térmica x Temperatura do topo da coluna

Adicionalmente, a Figura 2 evidencia o comportamento térmico da coluna à medida que a carga térmica do refeedor é aumentada. Observa-se um crescimento acentuado da temperatura de topo até aproximadamente o ponto em que a recuperação de  $H_2S$  se torna completa. Esse regime inicial apresenta elevada sensibilidade da temperatura de topo em relação à carga térmica aplicada, refletindo a forte dependência entre a vaporização progressiva de  $H_2S$  e o balanço energético da coluna. Após esse ponto, nota-se uma mudança clara no perfil da curva: a temperatura de topo passa a variar de forma significativamente mais suave, mesmo com aumentos adicionais relevantes na carga térmica.

A combinação das Figuras 1 e 2 revela, portanto, que a operação da torre apresenta dois regimes bem definidos: (i) um regime inicial de alta sensibilidade térmica, associado ao aumento rápido da recuperação de  $H_2S$ , e (ii) um regime subsequente de baixa sensibilidade, que se estabelece após a recuperação atingir valores próximos ao máximo, quando a temperatura de topo se torna menos responsiva a incrementos de carga térmica.

A Figura 3 apresenta a variação da temperatura de fundo da torre esgotadora em função da carga térmica do refeedor para os casos de 1 a 4. Observa-se que, na região de operação considerada ótima (intervalo de cargas térmicas associado à recuperação praticamente completa de  $H_2S$  e a perdas ainda moderadas de  $NH_3$ ), a temperatura de fundo não exibe um comportamento claramente linear em relação à carga térmica. Em outras palavras, o ganho estático aparente entre uma possível variável manipulada (carga térmica) e a temperatura de fundo não se mantém aproximadamente constante ao longo desse intervalo.

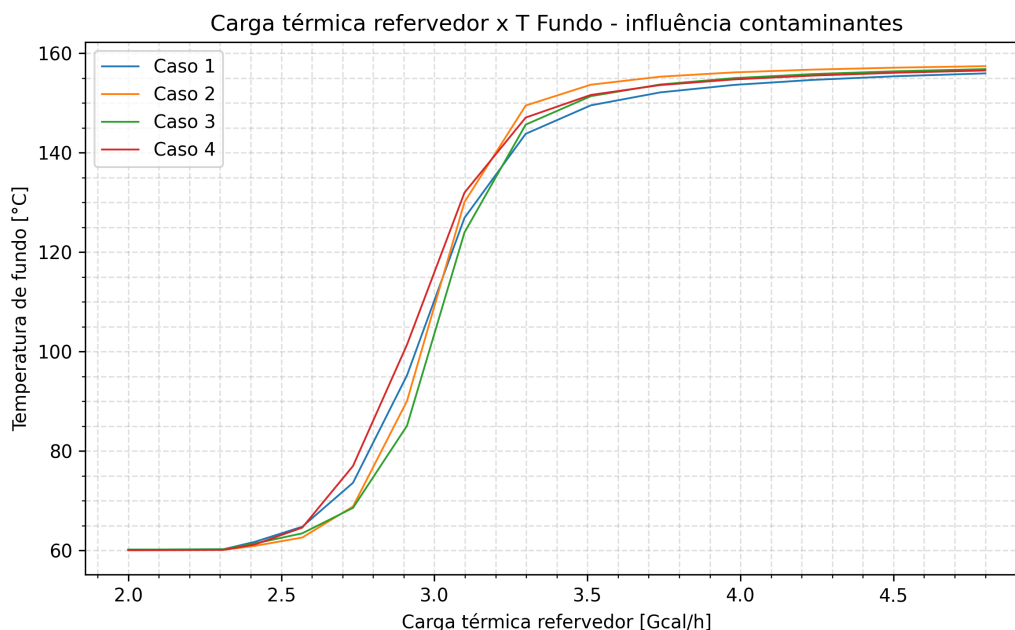


Figura 3: Carga térmica x temperatura do fundo - Influência Contaminantes

## 4.2 Influência dos contaminantes

Adicionalmente, analisando a Figura 1, verifica-se que, nos casos em que a razão  $H_2S/NH_3$  foi mantida constante (casos 1 e 4), o ponto de máxima recuperação de  $H_2S$  permaneceu próximo a 2,3 Gcal/h, apesar das diferenças notáveis no início das curvas.

A temperatura de topo (Figura 2) organiza-se em dois padrões distintos: as curvas dos casos 1 e 4 se sobrepõem, assim como as dos casos 2 e 3, formando dois grupos bem definidos. Ressalta-se que os casos 1 e 4 compartilham a mesma razão  $H_2S/NH_3$  na alimentação, indicando que essa razão tem papel relevante no comportamento térmico do topo da coluna.

### 4.2.1 Influência da vazão de carga

A análise dos Casos 1, 5 e 6 (Figuras 4 a 6) investiga o efeito de variações na vazão mássica de alimentação, mantendo-se constante a composição e temperatura.

A Figura 4 evidencia que o aumento da vazão de alimentação (Caso 6, +5%) desloca a curva de recuperação para a direita, indicando que é necessária maior carga térmica no reator para atingir determinado nível de recuperação de  $H_2S$ . Esse comportamento é esperado, pois uma maior vazão mássica implica maior quantidade absoluta de  $H_2S$  a ser vaporizada, demandando mais energia. Por outro lado, a redução da vazão (Caso 5, -5%) desloca a curva para a esquerda, permitindo atingir recuperação completa com menor carga térmica.

Os perfis de temperatura de fundo (Figura 6) demonstram que, para uma mesma carga térmica, vazões menores resultam em temperaturas de fundo mais elevadas, coerente com a menor quantidade de massa a ser aquecida para uma mesma energia. A temperatura de topo (Figura 5) segue tendência similar, porém com menor amplitude de variação, principalmente na região após a recuperação completa de  $H_2S$ .



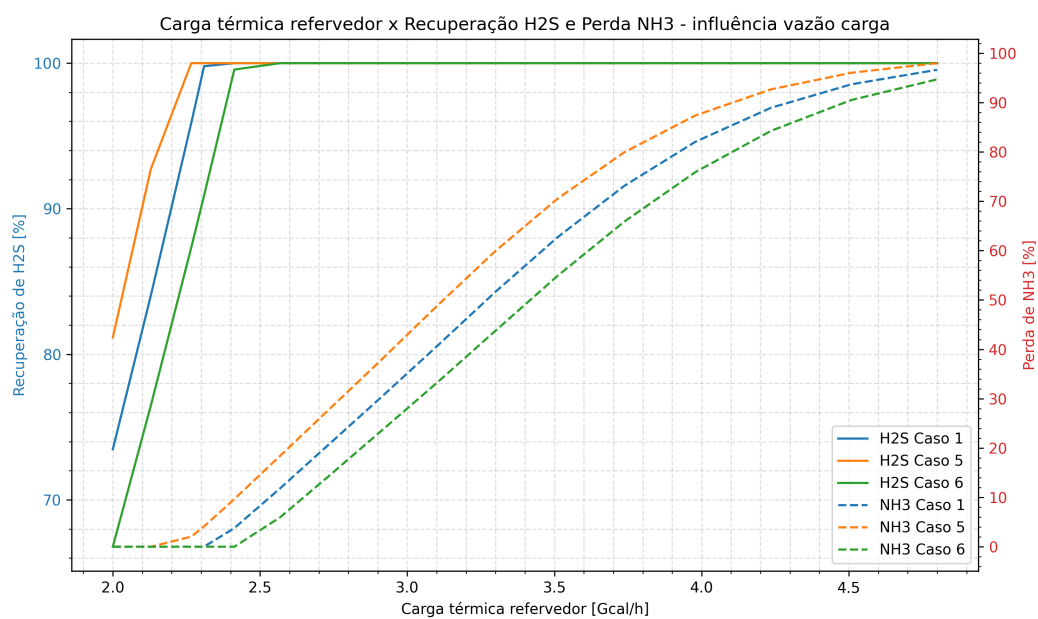


Figura 4: Carga térmica x recuperação de H<sub>2</sub>S e perda de NH<sub>3</sub>

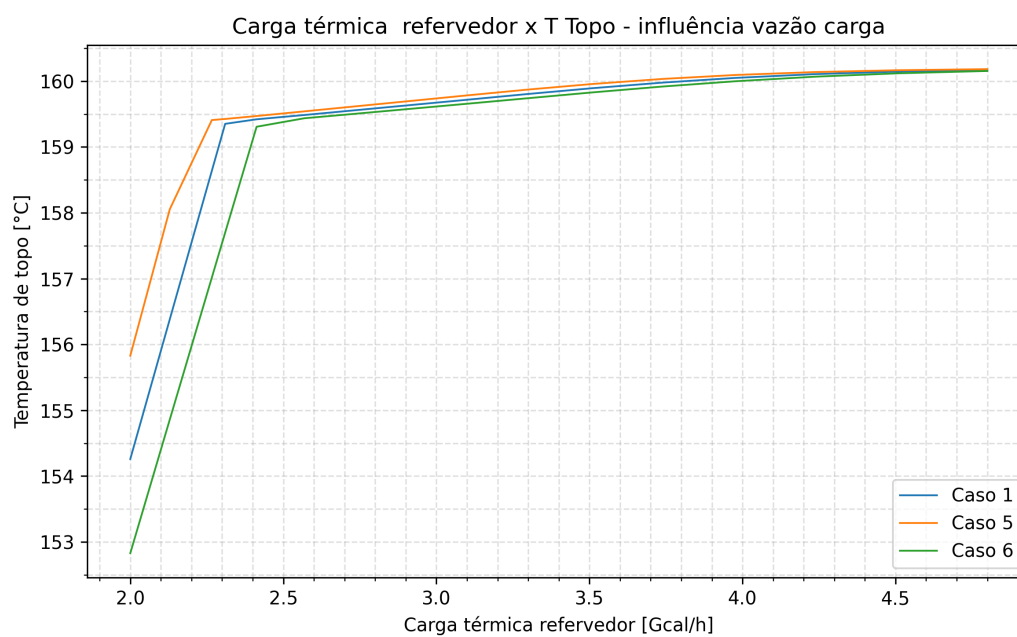


Figura 5: Carga térmica x Temperatura do topo da coluna

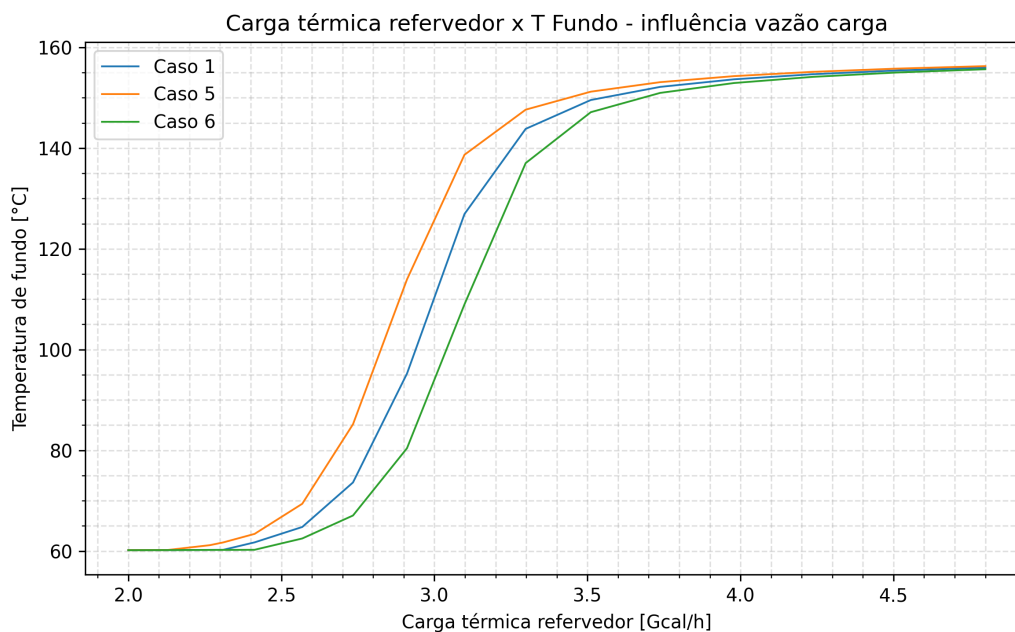


Figura 6: Carga térmica x temperatura do fundo - Influência Vazão da Carga

#### 4.2.2 Influência da temperatura da carga

A análise dos Casos 1, 7 e 8 (Figuras 7 a 9) investiga o efeito da temperatura da corrente de alimentação sobre o desempenho da torre esgotadora. A temperatura da alimentação tem impacto significativo no balanço energético global da coluna, uma vez que alimentações mais quentes reduzem a demanda de energia do reator para atingir determinada condição de operação.

Conforme observado na Figura 7, para uma mesma recuperação de  $H_2S$  alvo, alimentações mais quentes (Caso 8) requerem menor carga térmica no reator em comparação a alimentações mais frias (Caso 7). Esse comportamento é intuitivo: parte da energia necessária para vaporizar os componentes leves já é fornecida pela entalpia da corrente de alimentação, reduzindo o trabalho do reator. Quantitativamente, uma alimentação pré-aquecida pode reduzir em até 10-15% a carga térmica necessária para atingir recuperação completa de  $H_2S$ .

A Figura 7 demonstra que a temperatura de alimentação também influencia o arraste de  $NH_3$ . Para uma mesma carga térmica do reator, alimentações mais quentes tendem a apresentar maior perda de  $NH_3$ . Esse fenômeno ocorre porque o perfil de temperatura ao longo da torre é mais elevado quando a alimentação entra mais quente, favorecendo a volatilização da amônia nos estágios superiores à alimentação. Portanto, embora o pré-aquecimento da alimentação reduza o consumo energético do reator, ele deve ser cuidadosamente controlado para evitar arraste excessivo de  $NH_3$  ao gás ácido.

Os perfis de temperatura de fundo (Figura 8) mostram que, para uma mesma carga térmica, alimentações mais quentes resultam em temperaturas de fundo ligeiramente superiores. Esse efeito é coerente com o balanço energético global da coluna. Já a temperatura de topo (Figura 9) apresenta comportamento similar, sendo mais elevada nos casos com alimentação pré-aquecida, reforçando a correlação entre temperatura de alimentação e perfil térmico geral da torre.

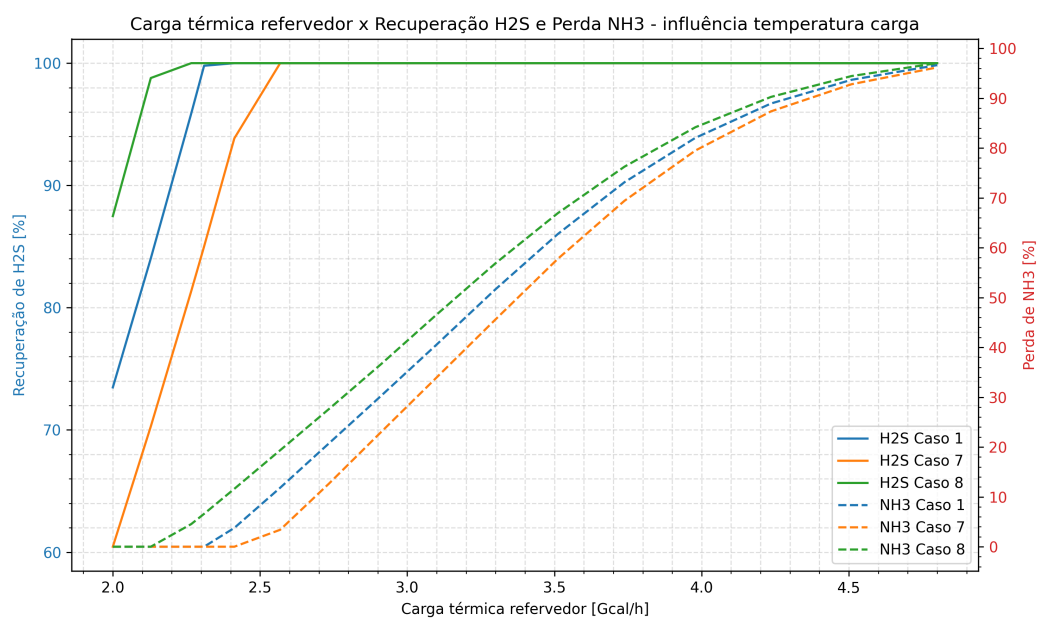


Figura 7: Carga térmica x recuperação de H<sub>2</sub>S e perda de NH<sub>3</sub> - Influência da temperatura da carga

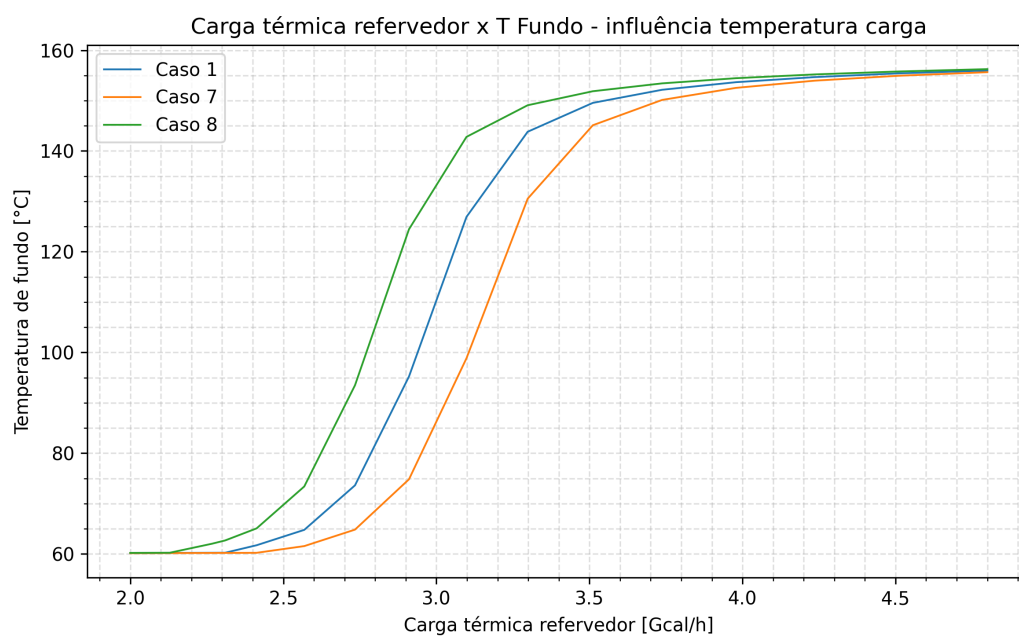


Figura 8: Carga térmica x temperatura do fundo - Influência da temperatura da carga

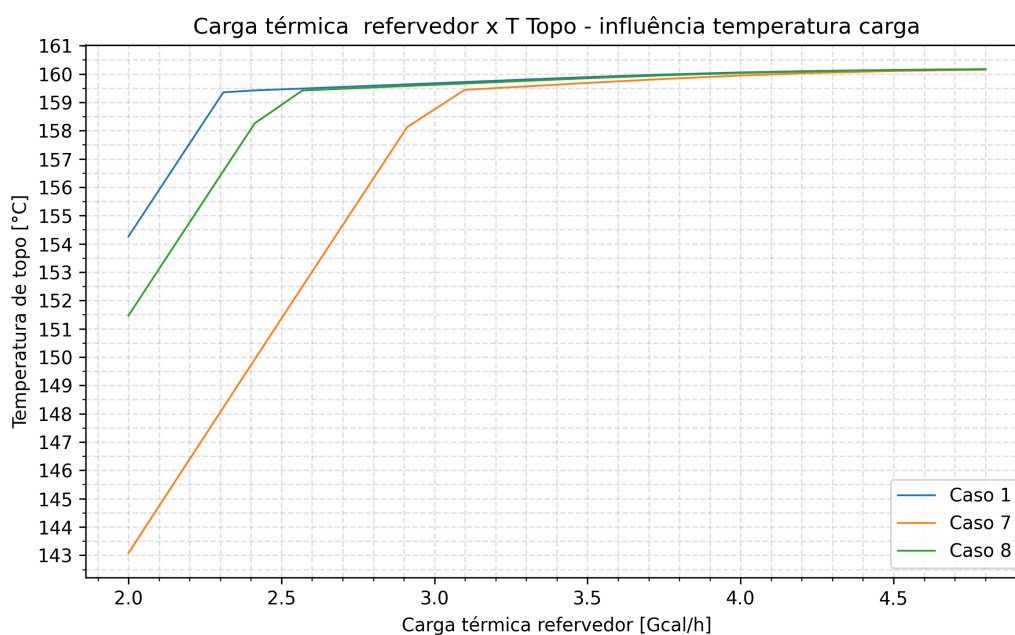


Figura 9: Carga térmica x temperatura do topo - Influência da temperatura da carga

## A Reprodutibilidade

O código-fonte, dados e arquivos de simulação para reproduzir as figuras e tabelas estarão disponíveis em: <https://github.com/davibelo/EQE776-Modelagem-e-Simulacao-de-Processos/tree/main/trabalho%20final>

## Referências

- [1] Knust, K. (2013). [Referência completa do trabalho citado sobre UTAA — adicionar detalhes bibliográficos completos]
- [2] Chen, C.-C.; Britt, H. I.; Boston, J. F.; Evans, L. B. (1982). Local composition model for excess Gibbs energy of electrolyte systems. *AIChE Journal*, 28(4), 588–596. doi:10.1002/aic.690280410.
- [3] Rawlings, J. B.; Mayne, D. Q.; Diehl, M. (2017). *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*, 2nd ed. Nob Hill Publishing.
- [4] Hagan, M. T.; Demuth, H. B.; Beale, M. H.; De Jesús, O. (2014). *Neural Network Design*, 2nd ed. Martin Hagan.
- [5] Kohl, A. L.; Nielsen, R. B. (1997). *Gas Purification*, 5th ed. Gulf Publishing Company.
- [6] Gas Processors Association. (1990). *GPSWAT Model Documentation*. GPA Research Report.
- [7] Palmer, D. A.; Fernández-Prini, R.; Harvey, A. H. (Eds.). (2004). *Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures: Physical Chemistry in Water, Steam and Hydrothermal Solutions*. Elsevier Ltd. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/book/9780080444714/aqueous-systems-at-elevated-temperatures-and-pressures>.
- [8] Aspen Technology, Inc. (2023). *Aspen Plus User Guide, Version 14*. Bedford, MA. Disponível em: <https://www.aspentech.com/en/resources/documentation/aspen-plus>.
- [9] Aspen Technology, Inc. (2023). *Aspen Plus Dynamics User Guide, Version 14*. Bedford, MA. Disponível em: <https://www.aspentech.com/en/resources/documentation/aspen-plus-dynamics>.
- [10] SECCHI, A. R.; LAGANIER, F. S.; MORARI, M. Dynamic process simulation using a concurrent differential and algebraic solver. *Computers & Chemical Engineering*, v. 17, supl. 1, p. S467–S472, 1993. DOI: 10.1016/0098-1354(93)80267-Q.
- [11] VIEIRA, R. C.; BISCAIA JR., E. C. Direct methods for consistent initialization of DAE systems. *Computers & Chemical Engineering*, v. 25, p. 1299–1311, 2001. DOI: 10.1016/S0098-1354(01)00702-5.