
GERADOR CENTRAL

DC 12V

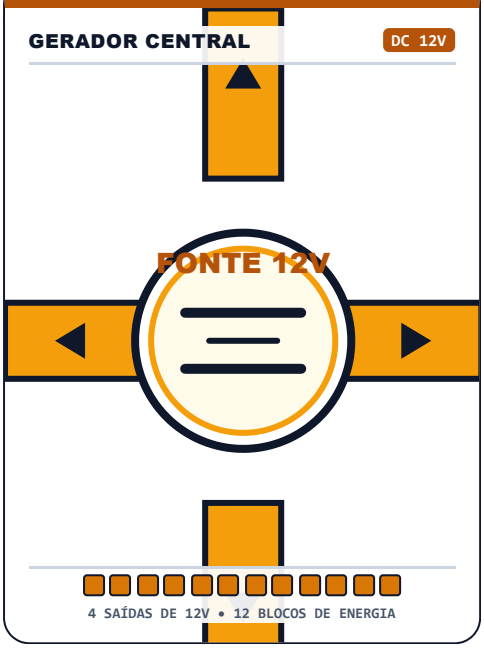


4 SAÍDAS DE 12V • 12 BLOCOS DE ENERGIA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM

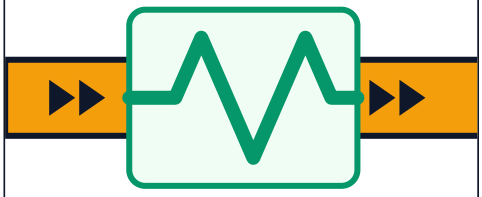


+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM

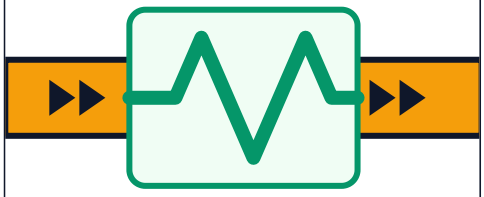


+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM

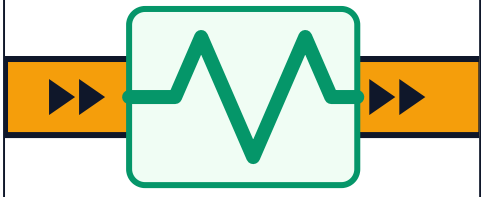


+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM

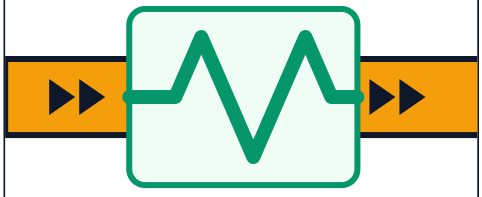


+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM

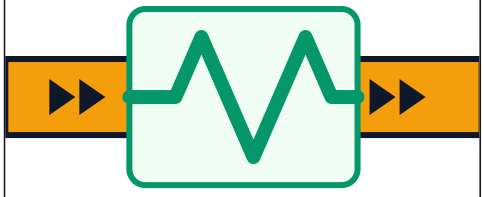

+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω


R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

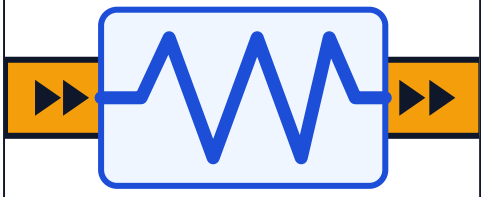

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

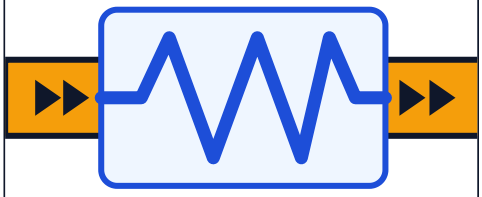

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

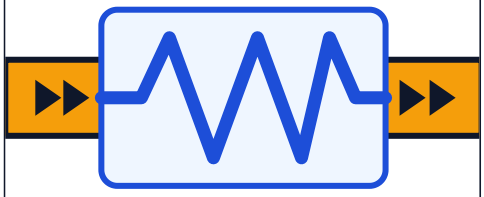

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

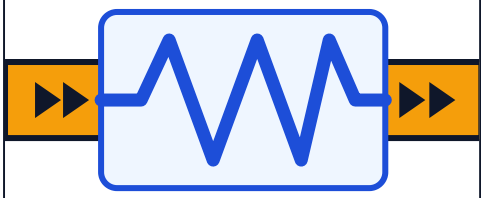

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

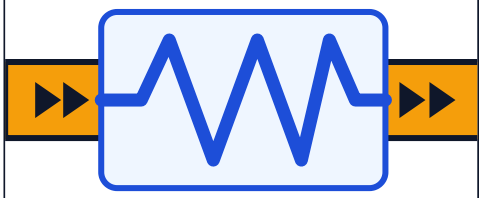

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

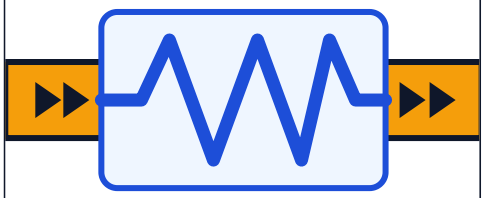

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

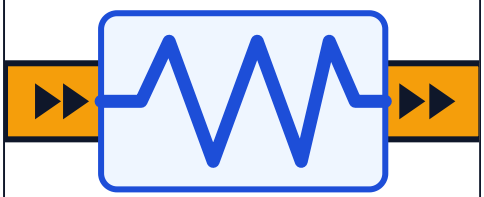

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS

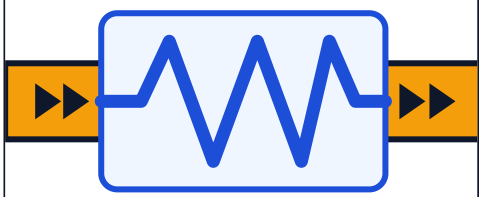

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO
3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO
3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO
3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO
3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO
3 Ω


R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

LED PILOTO
3V // 1Ω


Vnom = 3 VOLTS

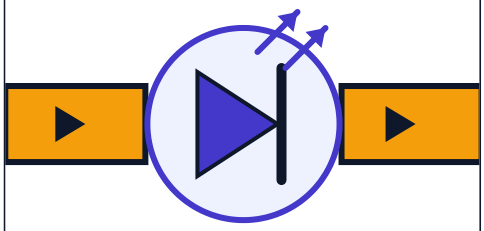

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO
3V // 1Ω


Vnom = 3 VOLTS

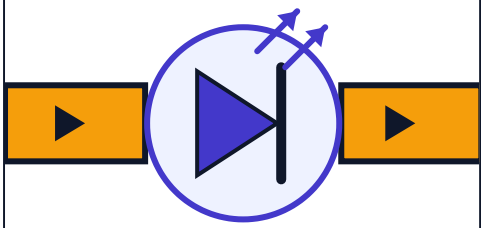

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO
3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS

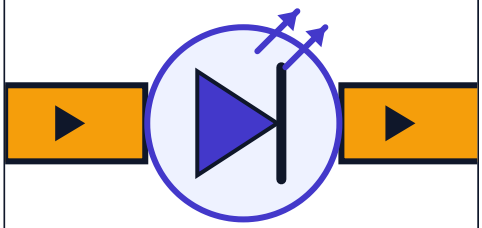

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω


Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω


Vnom = 4 VOLTS

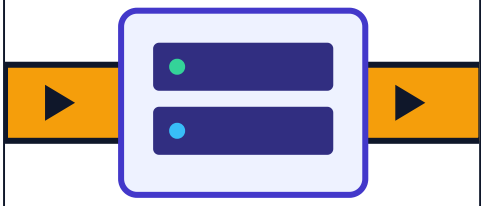

META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS

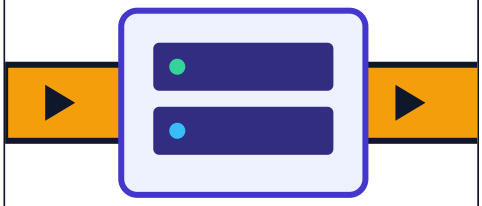

META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω


Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω


Vnom = 6 VOLTS

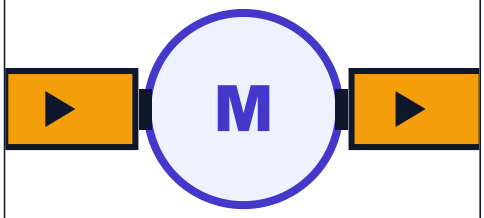

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω


Vnom = 6 VOLTS

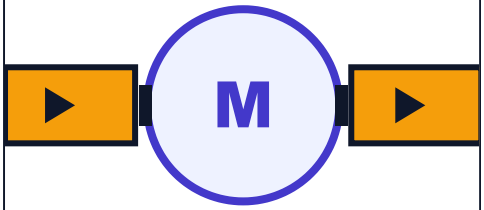

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω


Vnom = 6 VOLTS

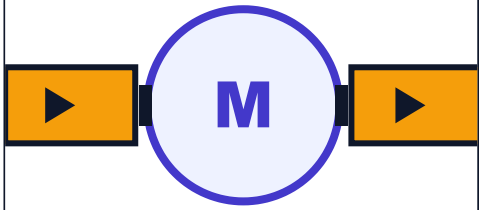

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

TOMÓGRAFO UTI
12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS

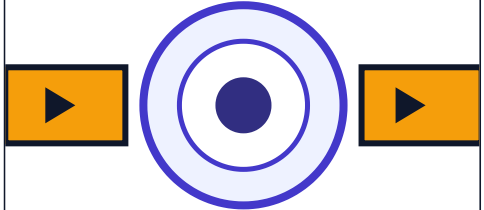


META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS

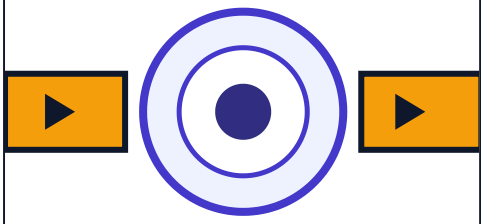


META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS

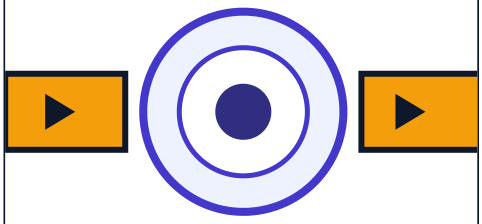


META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

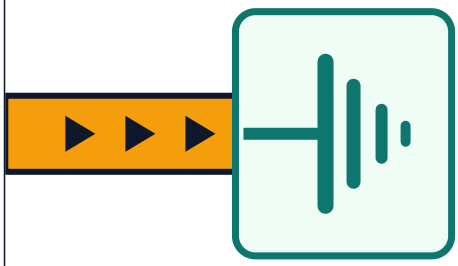


FECHAMENTO • CONTE OS BLOCOS DA LINHA!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

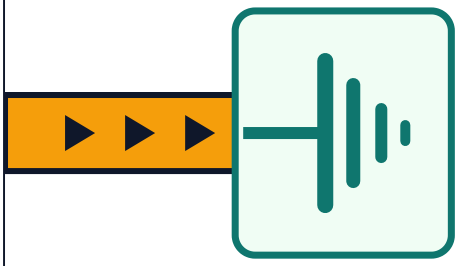


FECHAMENTO • CONTE OS BLOCOS DA LINHA!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

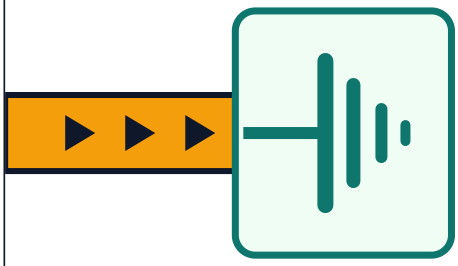


FECHAMENTO • CONTE OS BLOCOS DA LINHA!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

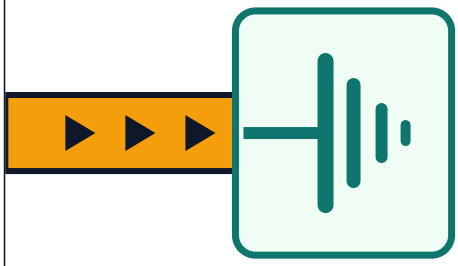


FECHAMENTO • CONTE OS BLOCOS DA LINHA!

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A

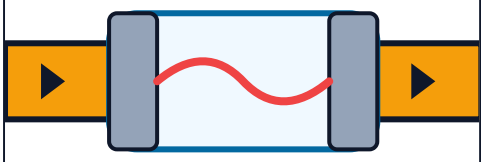


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A

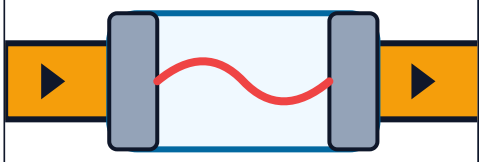


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A

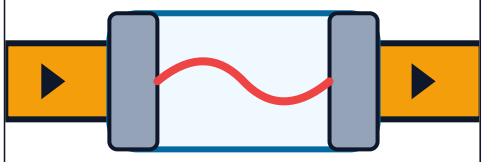


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO


Imax = 1.0 A

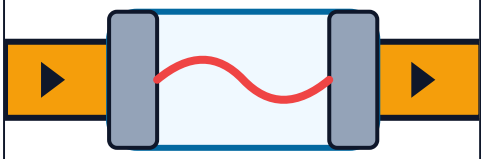

SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

NÓ PARALELO (Y)


BIFURCAÇÃO

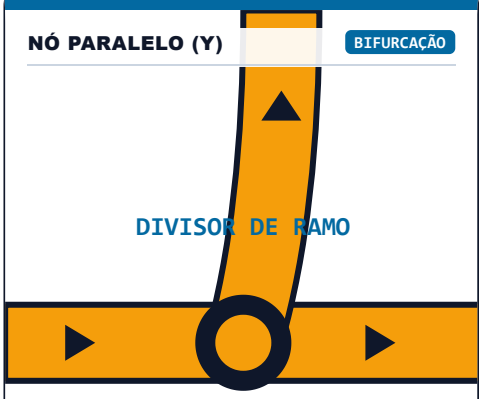

BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y)


BIFURCAÇÃO

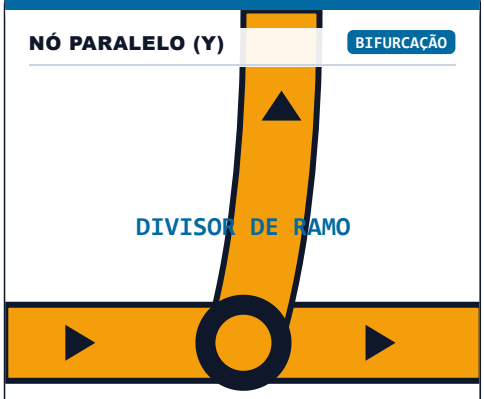

BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y)


BIFURCAÇÃO

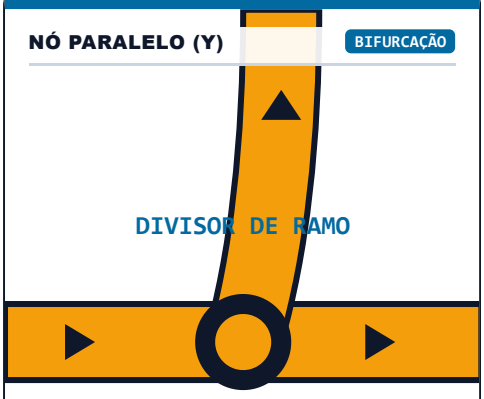

BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y)


BIFURCAÇÃO

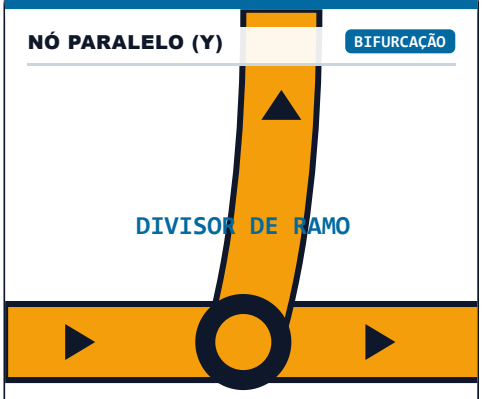

BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

SETOR 1

APAGÃO

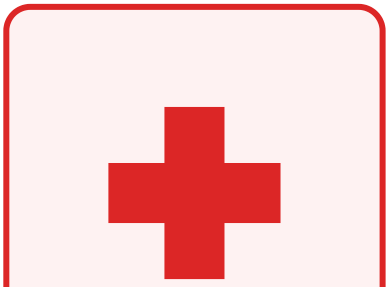

HOSPITAL REGIONAL

META: TOMÓGRAFO (12V)

VIRE AO ENERGIZAR E ATERRAR COM SUCESSO!

SETOR 2

APAGÃO



CENTRAL DE DADOS

META: SERVIDOR (4V)

VIRE AO ENERGIZAR E ATERRAR COM SUCESSO!

SETOR 3

APAGÃO




TRATAMENTO DE ÁGUA

META: MOTOR DE BOMBA (6V)

VIRE AO ENERGIZAR E ATERRAR COM SUCESSO!

SETOR 4

APAGÃO

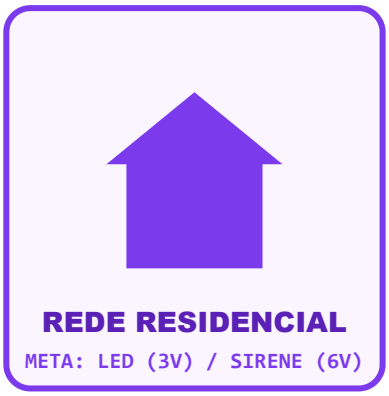

REDE RESIDENCIAL

META: LED (3V) / SIRENE (6V)

VIRE AO ENERGIZAR E ATERRAR COM SUCESSO!