
12V GERADOR CENTRAL

FONTE DC

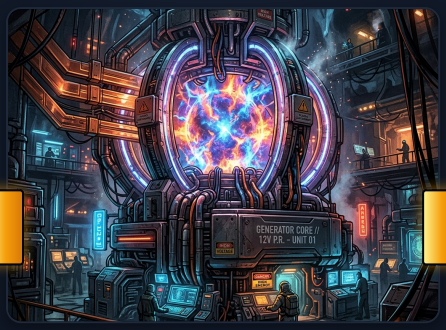


Fonte de Alimentação: Fornece **12V contínuos** e suporta até 12 blocos de carga nos 4 setores da metrópole.

12V

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

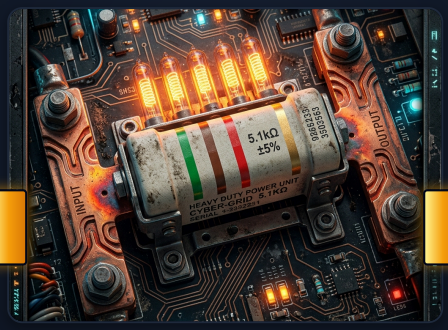


Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

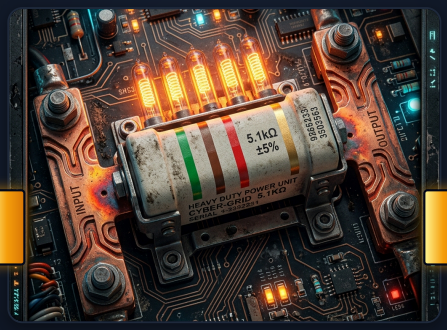


Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

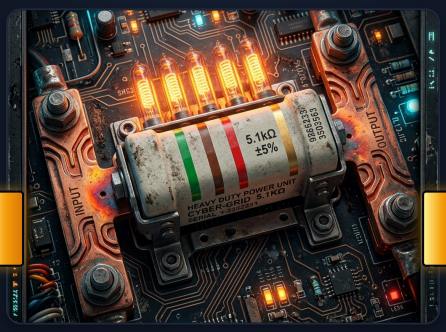


Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

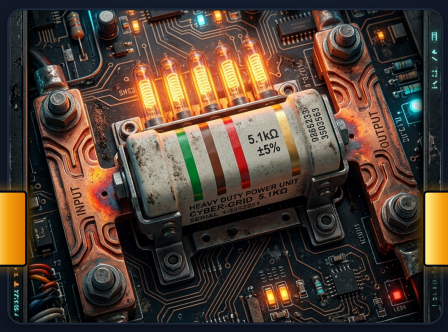


Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

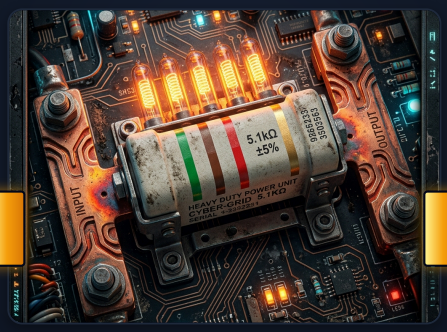


Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

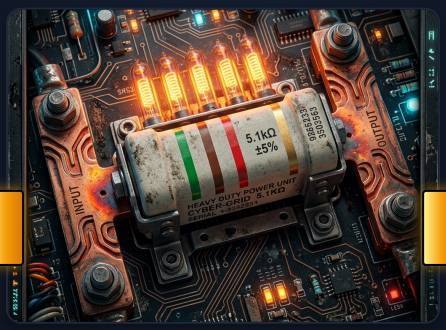


Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

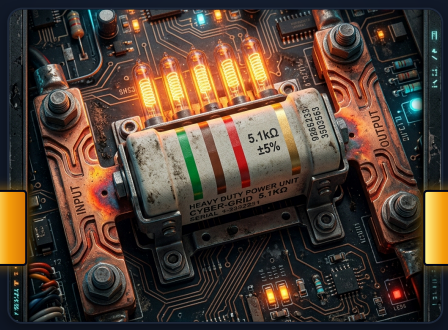


Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω

1Ω RESISTOR LEVE

1 OHM

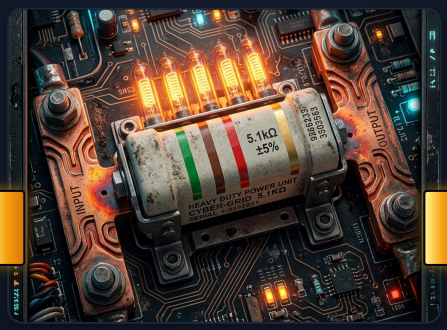

Divisor de Tensão: Adiciona **1 Bloco (1Ω)** à resistência total do ramo. Mantém a corrente segura.

1Ω


2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS



Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω


2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS

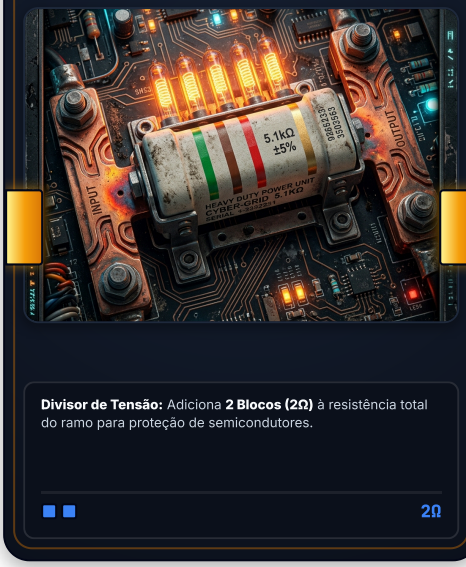

Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω

2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS

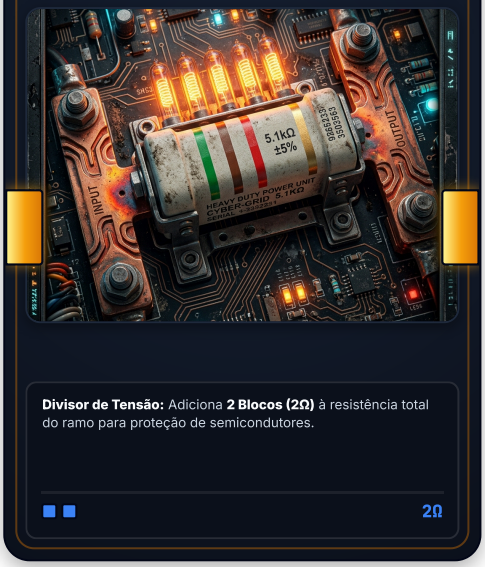

Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω


2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS



Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω

2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS

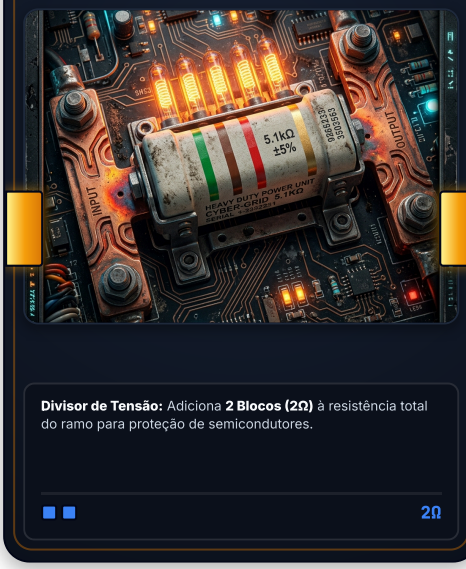

Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω

2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS



Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω

2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS



Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω

2Ω RESISTOR MÉDIO — 2 OHMS



Divisor de Tensão: Adiciona **2 Blocos (2Ω)** à resistência total do ramo para proteção de semicondutores.

■ ■ 2Ω

3Ω RESISTOR PESADO — 3 OHMS



Divisor de Tensão: Adiciona **3 Blocos (3Ω)** ao ramo. Essencial para casar cargas de 3V e 4V.

■ ■ ■ 3Ω


3Ω RESISTOR PESADO — 3 OHMS



Divisor de Tensão: Adiciona **3 Blocos (3Ω)** ao ramo. Essencial para casar cargas de 3V e 4V.

■ ■ ■ 3Ω


3Ω RESISTOR PESADO — 3 OHMS

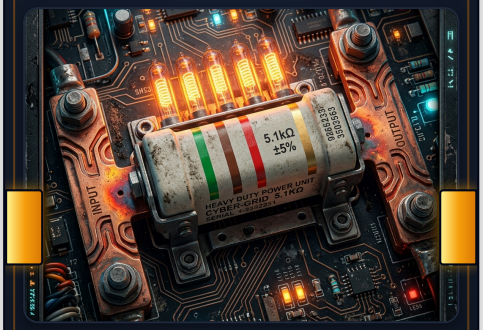

Divisor de Tensão: Adiciona **3 Blocos (3Ω)** ao ramo. Essencial para casar cargas de 3V e 4V.

■ ■ ■ 3Ω


3Ω RESISTOR PESADO — 3 OHMS

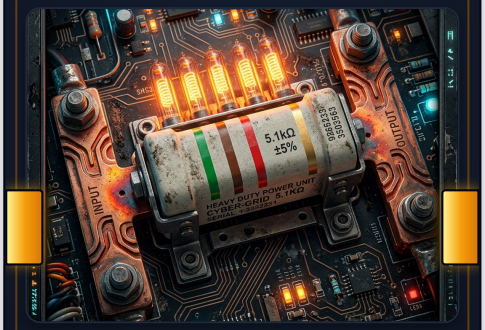

Divisor de Tensão: Adiciona **3 Blocos (3Ω)** ao ramo. Essencial para casar cargas de 3V e 4V.

■ ■ ■ 3Ω


3Ω RESISTOR PESADO — 3 OHMS

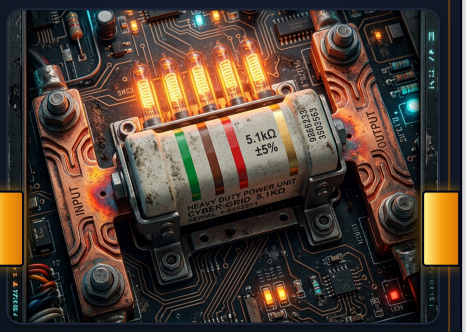

Divisor de Tensão: Adiciona **3 Blocos (3Ω)** ao ramo. Essencial para casar cargas de 3V e 4V.

■ ■ ■ 3Ω

3Ω RESISTOR PESADO — 3 OHMS

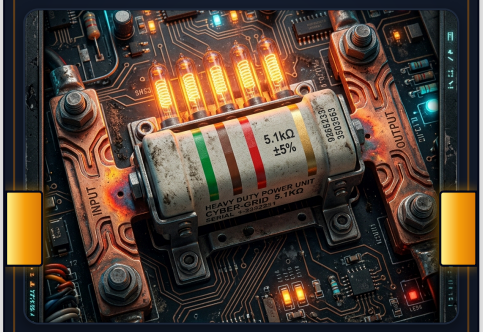

Divisor de Tensão: Adiciona **3 Blocos (3Ω)** ao ramo. Essencial para casar cargas de 3V e 4V.

■ ■ ■ 3Ω

3V LED PILOTO — CARGA 3V



Equipamento: Requer **Vnom = 3V** ($R=1Omega$). *Meta do Ramo:* 4 Blocos Totais ($12 ext{V} / 4 = 3 ext{V}$).

■ 3V

3V LED PILOTO — CARGA 3V



Equipamento: Requer **Vnom = 3V** ($R=1Omega$). *Meta do Ramo:* 4 Blocos Totais ($12 ext{V} / 4 = 3 ext{V}$).

■ 3V


3V LED PILOTO — CARGA 3V



Equipamento: Requer **Vnom = 3V** ($R=1Omega$). *Meta do Ramo:* 4 Blocos Totais ($12 ext{V} / 4 = 3 ext{V}$).

■ 3V


4V SERVIDOR CENTRAL — CARGA 4V

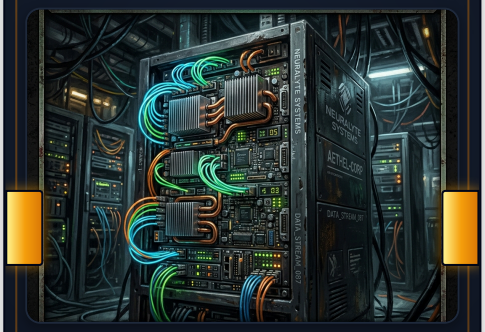

Equipamento: Requer **Vnom = 4V** ($R=1Omega$). *Meta do Ramo:* 3 Blocos Totais ($12 ext{V} / 3 = 4 ext{V}$).

■ 4V


4V SERVIDOR CENTRAL CARGA 4V

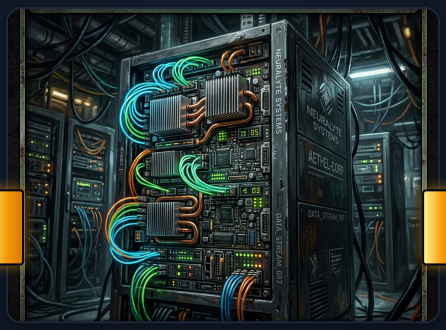

Equipamento: Requer **Vnom = 4V** ($R=10\Omega$). *Meta do Ramo:* 3 Blocos Totais ($12 ext{V} / 3 = 4 ext{V}$).

■ 4V

4V SERVIDOR CENTRAL CARGA 4V

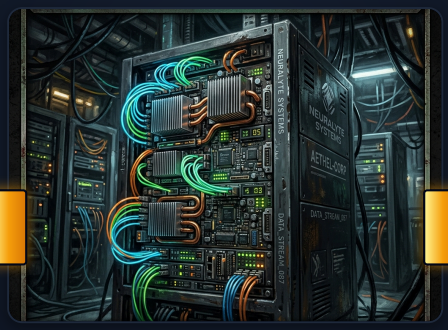

Equipamento: Requer **Vnom = 4V** ($R=10\Omega$). *Meta do Ramo:* 3 Blocos Totais ($12 ext{V} / 3 = 4 ext{V}$).

■ 4V

6V SIRENE DE ALARME CARGA 6V



Equipamento: Requer **Vnom = 6V** ($R=10\Omega$). *Meta do Ramo:* 2 Blocos Totais ($12 ext{V} / 2 = 6 ext{V}$).

■ 6V

6V SIRENE DE ALARME CARGA 6V



Equipamento: Requer **Vnom = 6V** ($R=10\Omega$). *Meta do Ramo:* 2 Blocos Totais ($12 ext{V} / 2 = 6 ext{V}$).

■ 6V


6V SIRENE DE ALARME CARGA 6V



Equipamento: Requer **Vnom = 6V** ($R=10\Omega$). *Meta do Ramo:* 2 Blocos Totais ($12 ext{V} / 2 = 6 ext{V}$).

■ 6V


6V MOTOR DE BOMBA CARGA 6V

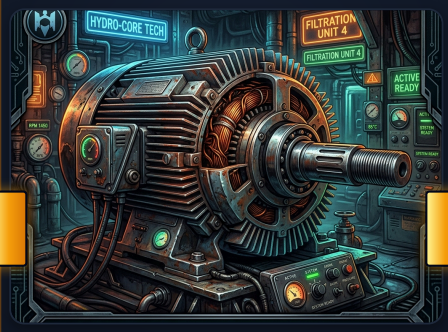

Equipamento: Requer **Vnom = 6V** ($R=20\Omega$). *Meta do Ramo:* 4 Blocos Totais ($12 ext{V} cdot 2/4 = 6 ext{V}$).

■ ■ 6V


6V MOTOR DE BOMBA CARGA 6V

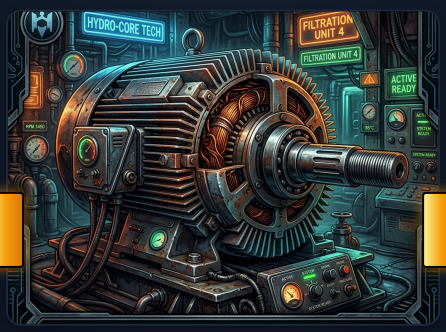

Equipamento: Requer **Vnom = 6V** ($R=20\Omega$). *Meta do Ramo:* 4 Blocos Totais ($12 ext{V} cdot 2/4 = 6 ext{V}$).

■ ■ 6V


6V MOTOR DE BOMBA CARGA 6V

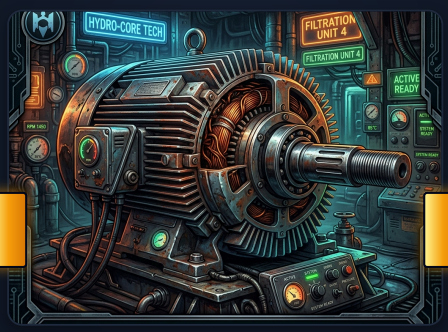

Equipamento: Requer **Vnom = 6V** ($R=20\Omega$). *Meta do Ramo:* 4 Blocos Totais ($12 ext{V} cdot 2/4 = 6 ext{V}$).

■ ■ 6V

12V TOMÓGRAFO UTI CARGA 12V

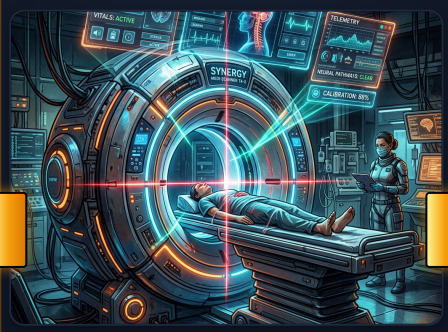


Equipamento Crítico: Requer **Vnom = 12V** ($R=40\Omega$). Liga direto na fonte de 12V com o Cabo Terra.

■ ■ ■ ■ 12V

12V TOMÓGRAFO UTI

CARGA 12V

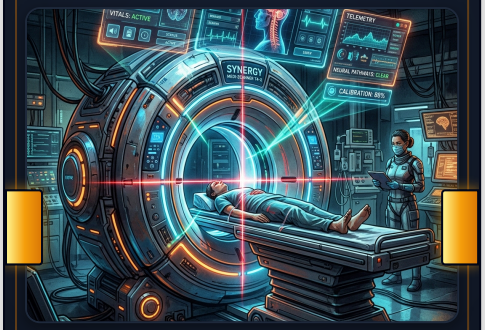


Equipamento Crítico: Requer **Vnom = 12V** ($R=4Omega$). Liga direto na fonte de 12V com o Cabo Terra.

12V

0V CABO TERRA

GND // 0V

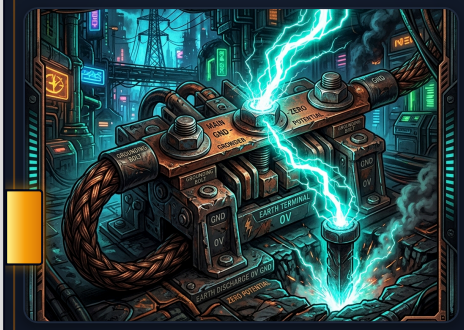

Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

0V

0V CABO TERRA

GND // 0V



Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

0V

0V CABO TERRA

GND // 0V



Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

0V

0V CABO TERRA

GND // 0V




Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

0V

1A FUSÍVEL IA

PROTEÇÃO

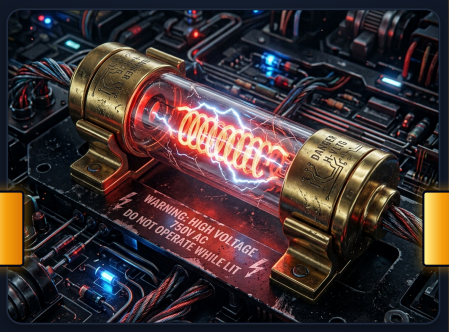


Proteção Térmica: Interrompe o circuito em caso de **Sobretensão**, salvando o equipamento conectado de queimar.

1A

1A FUSÍVEL IA

PROTEÇÃO

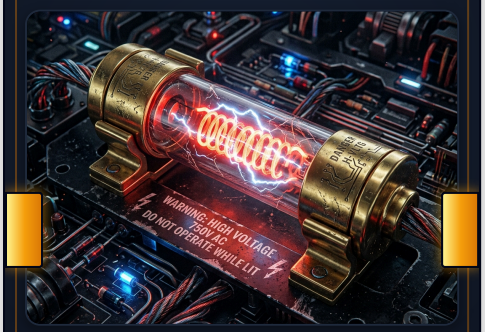


Proteção Térmica: Interrompe o circuito em caso de **Sobretensão**, salvando o equipamento conectado de queimar.

1A

1A FUSÍVEL IA

PROTEÇÃO

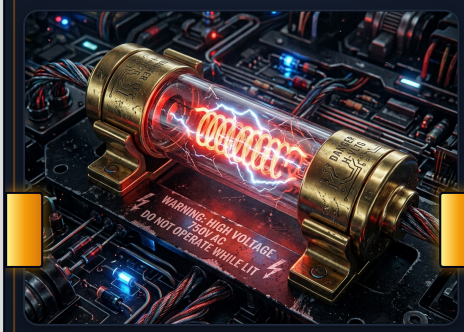


Proteção Térmica: Interrompe o circuito em caso de **Sobretensão**, salvando o equipamento conectado de queimar.

1A

1A FUSÍVEL IA

PROTEÇÃO

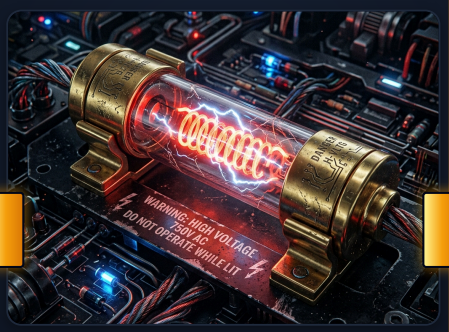


Proteção Térmica: Interrompe o circuito em caso de **Sobretensão**, salvando o equipamento conectado de queimar.

1A

⏚ 0V CABO TERRA

GND // 0V

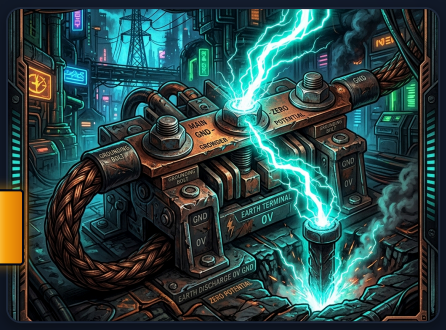

Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

⏚ 0V

⏚ 0V CABO TERRA

GND // 0V



Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

⏚ 0V

⏚ 0V CABO TERRA

GND // 0V



Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

⏚ 0V

⏚ 0V CABO TERRA

GND // 0V



Fechamento de Malha: Estabelece o potencial de referência **0V** e dispara o diagnóstico da Lei de Ohm.

⏚ 0V

Y NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO




Divisor de Ramo: Bifurca a trilha de 12V em duas linhas paralelas independentes na mesma zona da cidade.

Y

Y NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

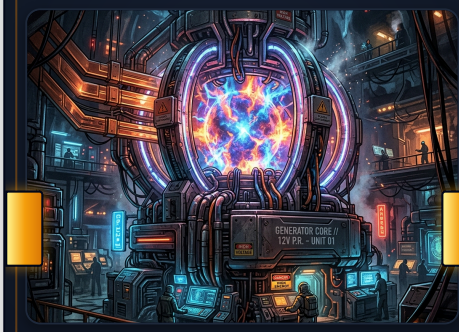


Divisor de Ramo: Bifurca a trilha de 12V em duas linhas paralelas independentes na mesma zona da cidade.

Y

Y NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

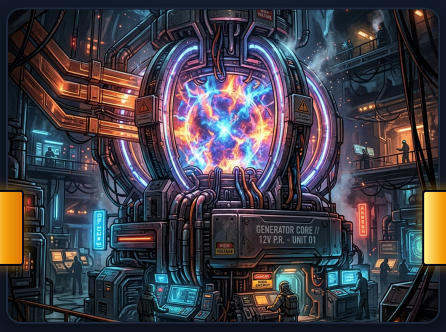

Divisor de Ramo: Bifurca a trilha de 12V em duas linhas paralelas independentes na mesma zona da cidade.

Y

Y NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO




Divisor de Ramo: Bifurca a trilha de 12V em duas linhas paralelas independentes na mesma zona da cidade.

Y

S1 HOSPITAL REGIONAL

SETOR 1

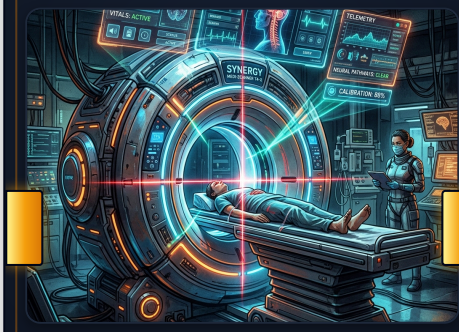

Zona da Metrópole em Apagão: Conecte o Tomógrafo UTI de 12V e aterre com o Cabo Terra para salvar o setor!

S1