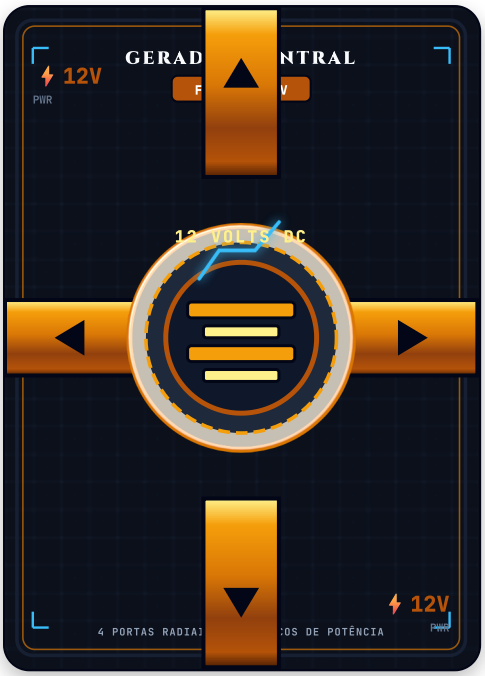
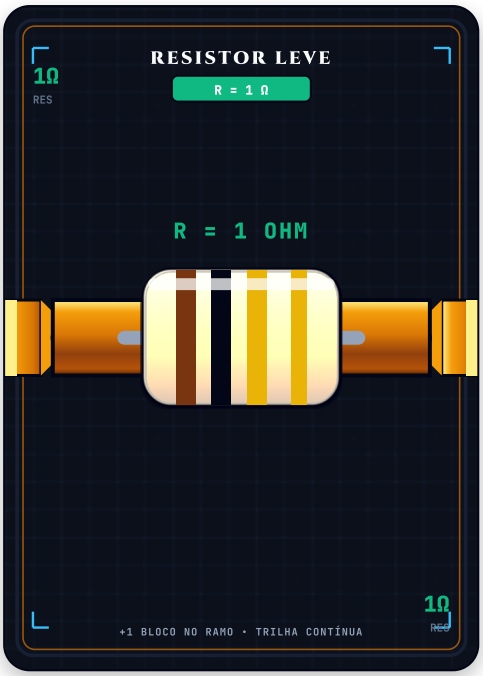
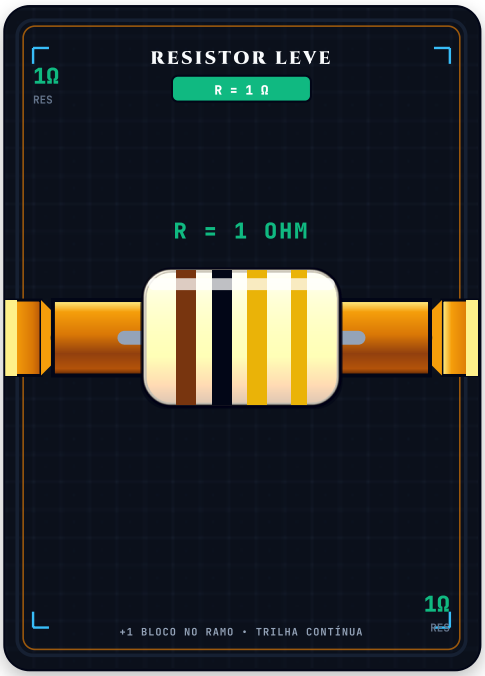
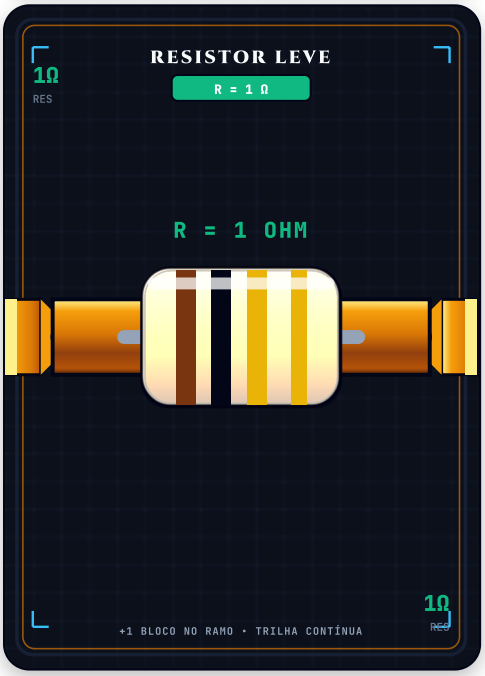
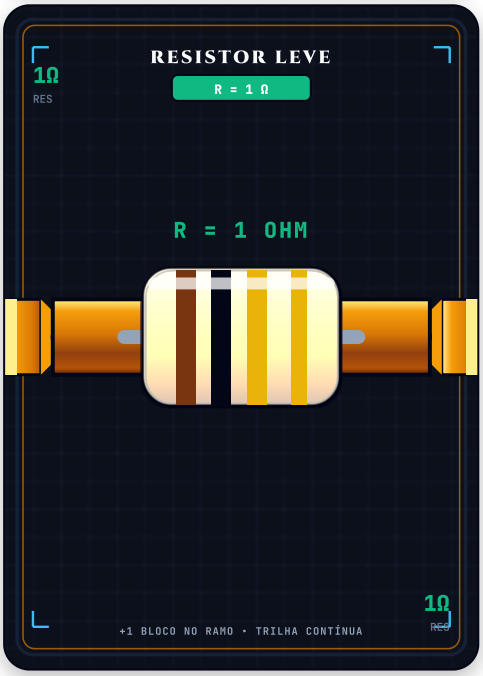
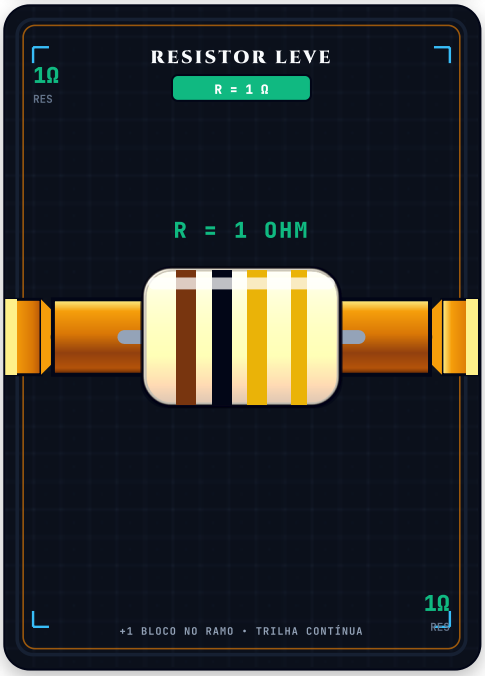

12V
PWR
12V

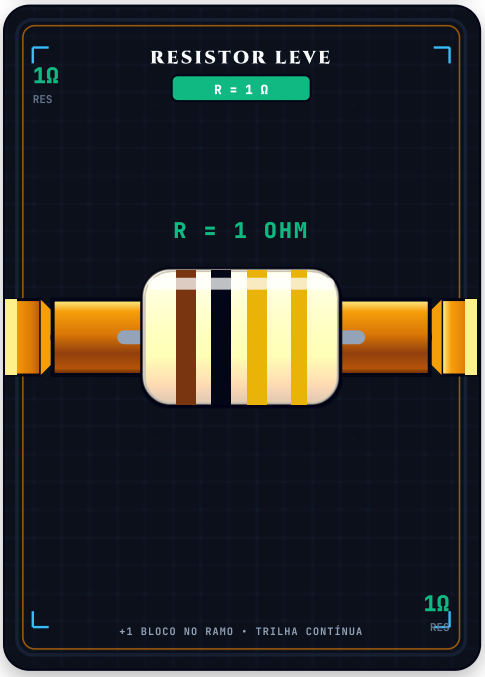

RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES

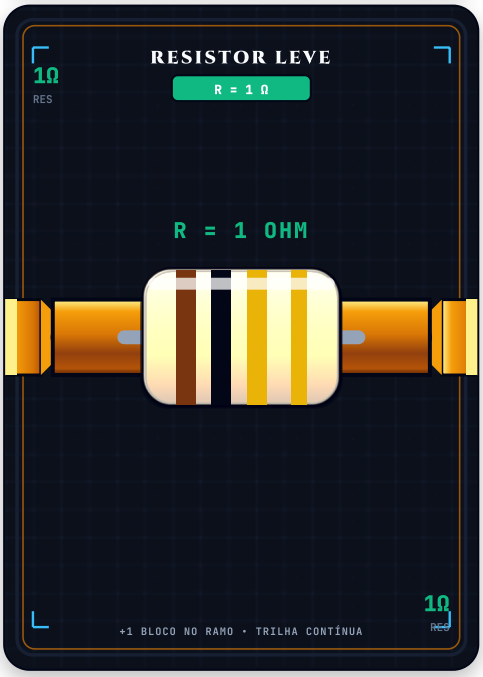

RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES

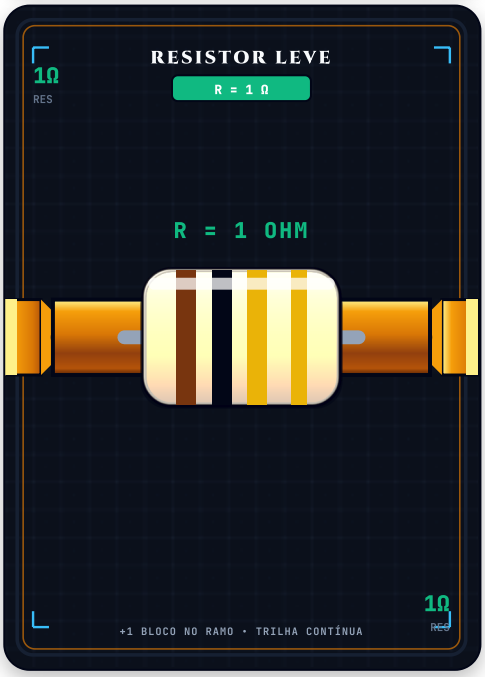

RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES

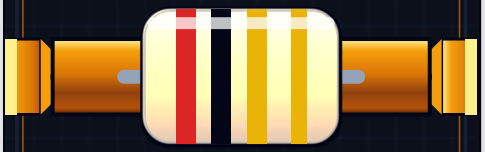

RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES

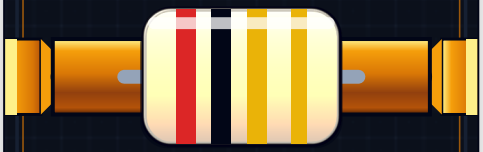

RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES


RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES


RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES

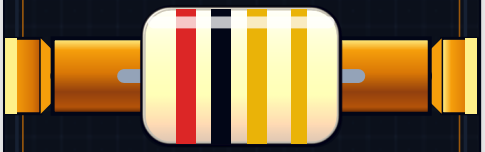

RESISTOR LEVE
1Ω
RES
R = 1 Ω
R = 1 OHM
+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
1Ω
RES

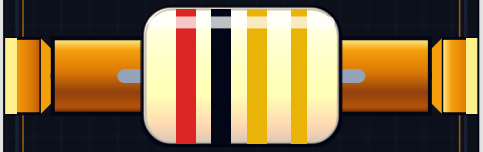
RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

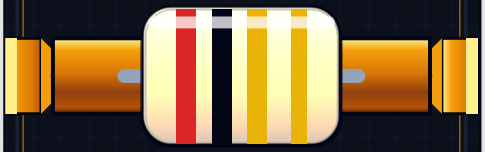
RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

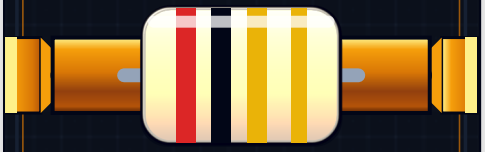
RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

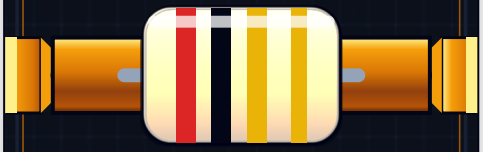
+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

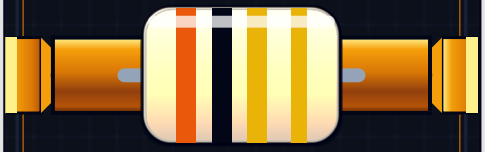
RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

RESISTOR MÉDIO
2Ω RES
R = 2 Ω
R = 2 OHMS

+2 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
2Ω RES

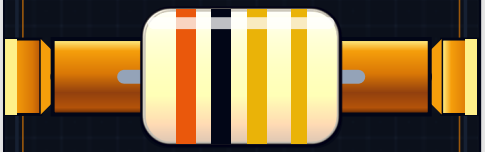
RESISTOR PESADO
3Ω RES
R = 3 Ω
R = 3 OHMS

+3 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA
3Ω RES

3Ω RES

RESISTOR PESADO

R = 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

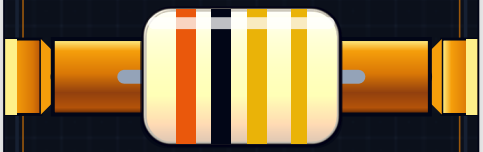
3Ω RES

3Ω RES

RESISTOR PESADO

R = 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

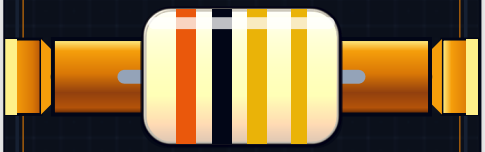
3Ω RES

3Ω RES

RESISTOR PESADO

R = 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

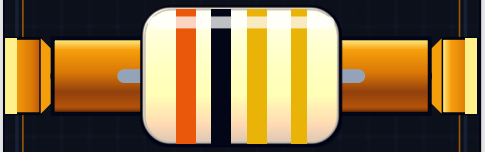
3Ω RES

3Ω RES

RESISTOR PESADO

R = 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

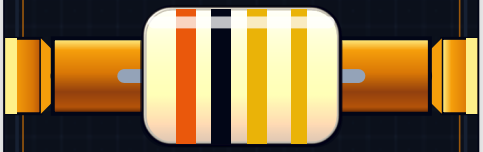
3Ω RES

3Ω RES

RESISTOR PESADO

R = 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

3V LOAD

LED PILOTO

3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

3V LOAD

3V LOAD

LED PILOTO

3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

3V LOAD

3V LOAD

LED PILOTO

3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

4V LOAD

SERVIDOR CENTRAL

4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL

4V // 1Ω

4V LOAD

Vnom = 4 VOLTS



META: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

4V LOAD

SERVIDOR CENTRAL

4V // 1Ω

4V LOAD

Vnom = 4 VOLTS



META: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

4V LOAD

SIRENE DE ALARME

6V // 1Ω

6V LOAD

Vnom = 6 VOLTS



META: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

6V LOAD

SIRENE DE ALARME

6V // 1Ω

6V LOAD

Vnom = 6 VOLTS



META: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

6V LOAD

SIRENE DE ALARME

6V // 1Ω

6V LOAD

Vnom = 6 VOLTS



META: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

6V LOAD

MOTOR DE BOMBA

6V // 2Ω

6V LOAD

Vnom = 6 VOLTS



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

6V LOAD

MOTOR DE BOMBA

6V // 2Ω

6V LOAD

Vnom = 6 VOLTS



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

6V LOAD

MOTOR DE BOMBA

6V // 2Ω

6V LOAD

Vnom = 6 VOLTS



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

6V LOAD

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4Ω

12V LOAD

Vnom = 12 VOLTS



META: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

12V LOAD

12V
LOAD

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS



12V
LOAD

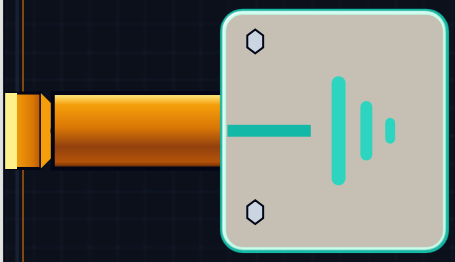
META: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

0V
GND

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V



0V
GND

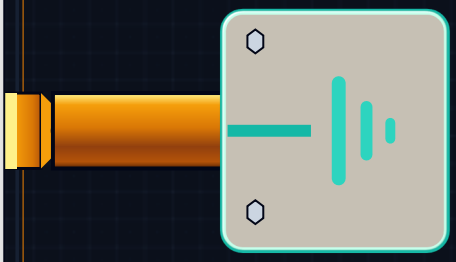
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

0V
GND

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V



0V
GND

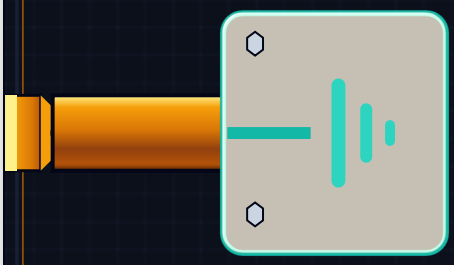
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

0V
GND

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V



0V
GND

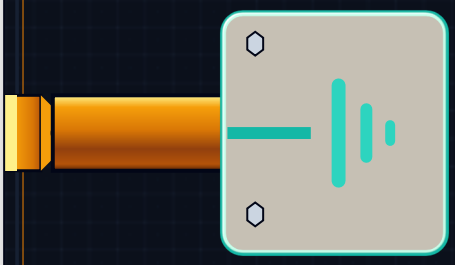
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

0V
GND

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V



0V
GND

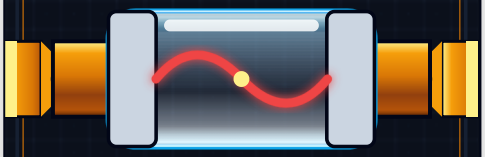
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

1A
SPEC

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 AMPÈRE



1A
SPEC

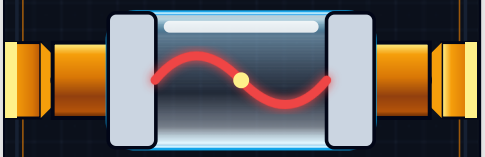
SALVA A CARGA EM SOBRETENSÃO

1A
SPEC

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 AMPÈRE



1A
SPEC

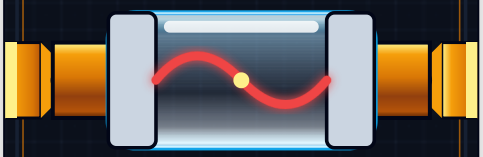
SALVA A CARGA EM SOBRETENSÃO

1A
SPEC

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 AMPÈRE



1A
SPEC

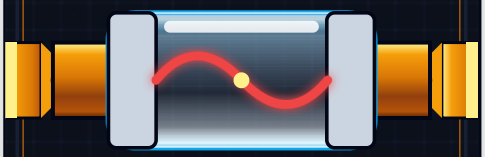
SALVA A CARGA EM SOBRETENSÃO

1A
SPEC

FUSÍVEL 1A

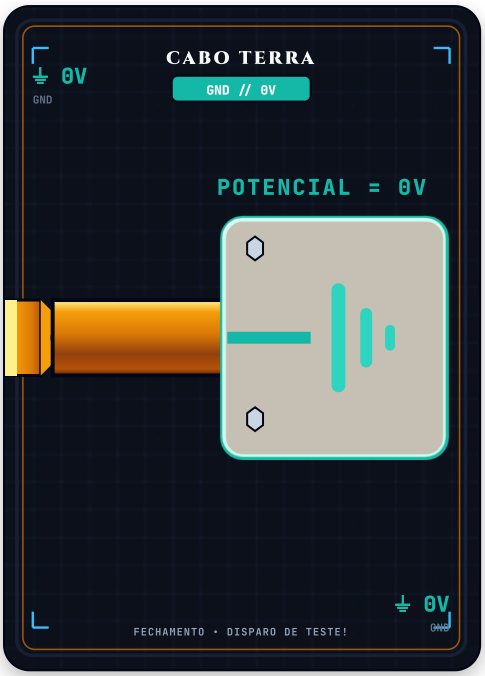
PROTEÇÃO

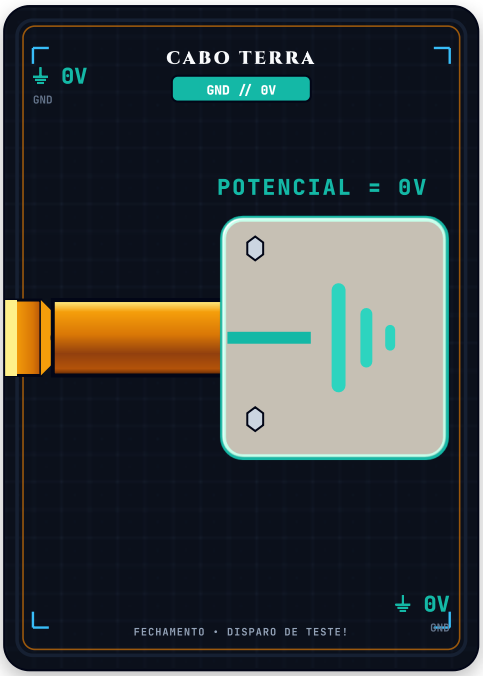
Imax = 1.0 AMPÈRE

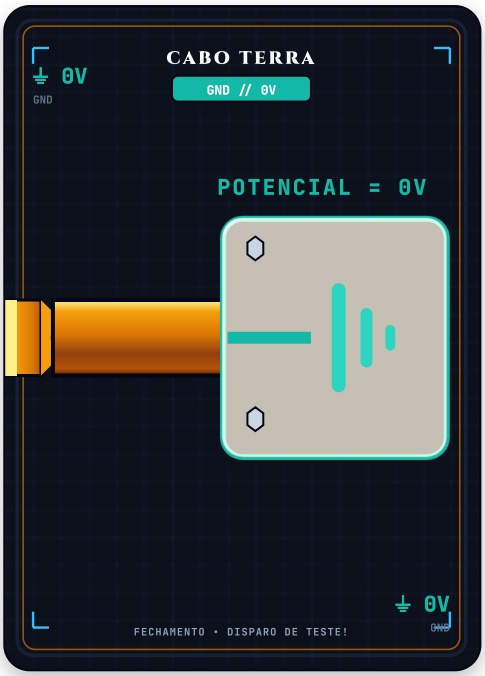


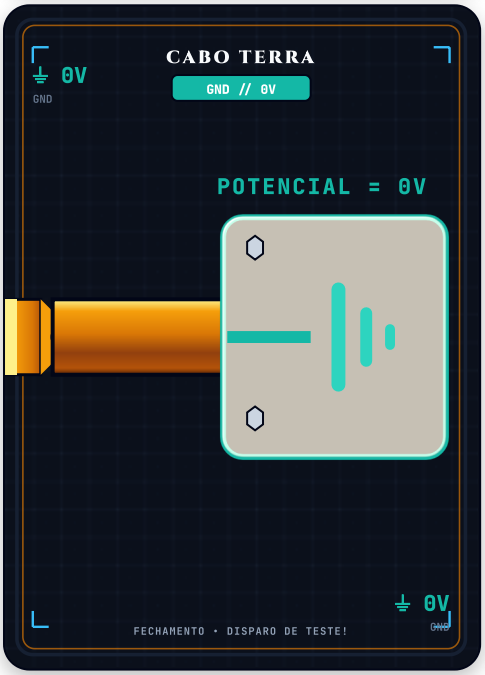
1A
SPEC

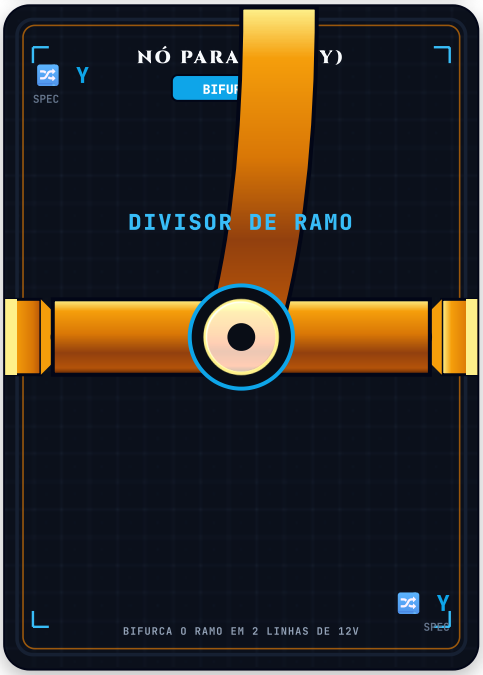
SALVA A CARGA EM SOBRETENSÃO

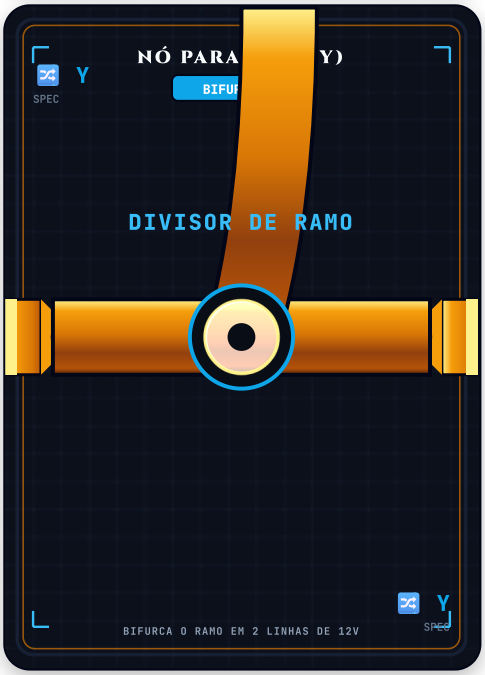

CABO TERRA
0V
GND
GND // 0V
POTENCIAL = 0V
0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!
GND

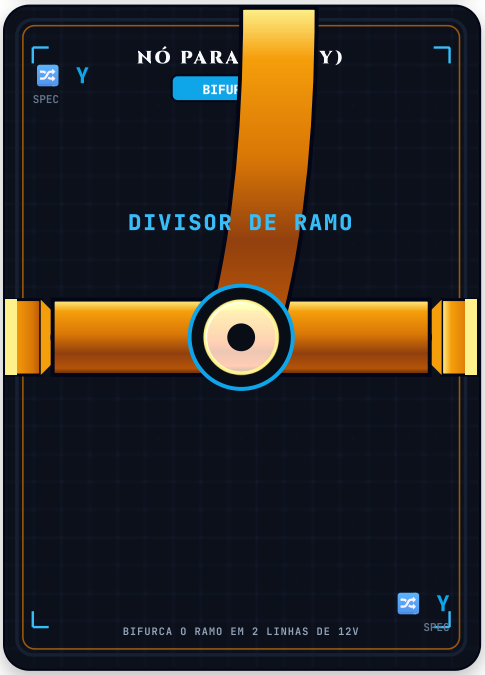

CABO TERRA
0V
GND
GND // 0V
POTENCIAL = 0V
0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!
GND

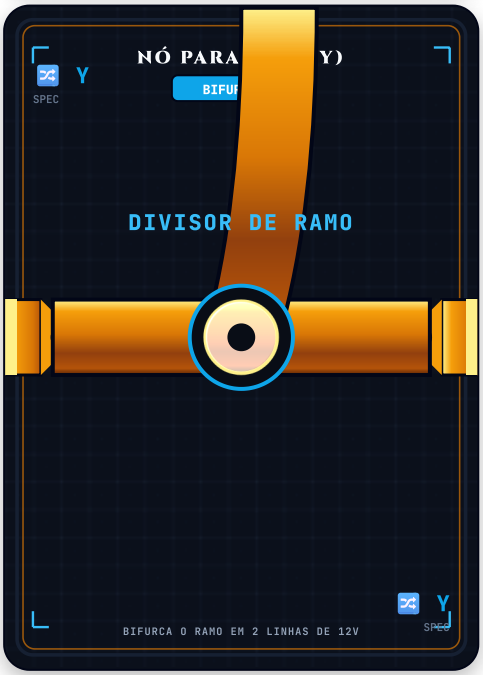

CABO TERRA
0V
GND
GND // 0V
POTENCIAL = 0V
0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!
GND


CABO TERRA
0V
GND
GND // 0V
POTENCIAL = 0V
0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!
GND


NÓ PARA
Y)
Y
SPEC
BIFUR
DIVISOR DE RAMO
Y
BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V
SPEC


NÓ PARA
Y)
Y
SPEC
BIFUR
DIVISOR DE RAMO
Y
BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V
SPEC


NÓ PARA
Y)
Y
SPEC
BIFUR
DIVISOR DE RAMO
Y
BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V
SPEC


NÓ PARA
Y)
Y
SPEC
BIFUR
DIVISOR DE RAMO
Y
BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V
SPEC


SETOR 1: HOSPITAL
S1
ZONE
APAGÃO
HOSPITAL REGIONAL
META: TOMÓGRAFO (12V)
S1
VIRE AO ENERGIZAR COM SUCESSO!
ZONE