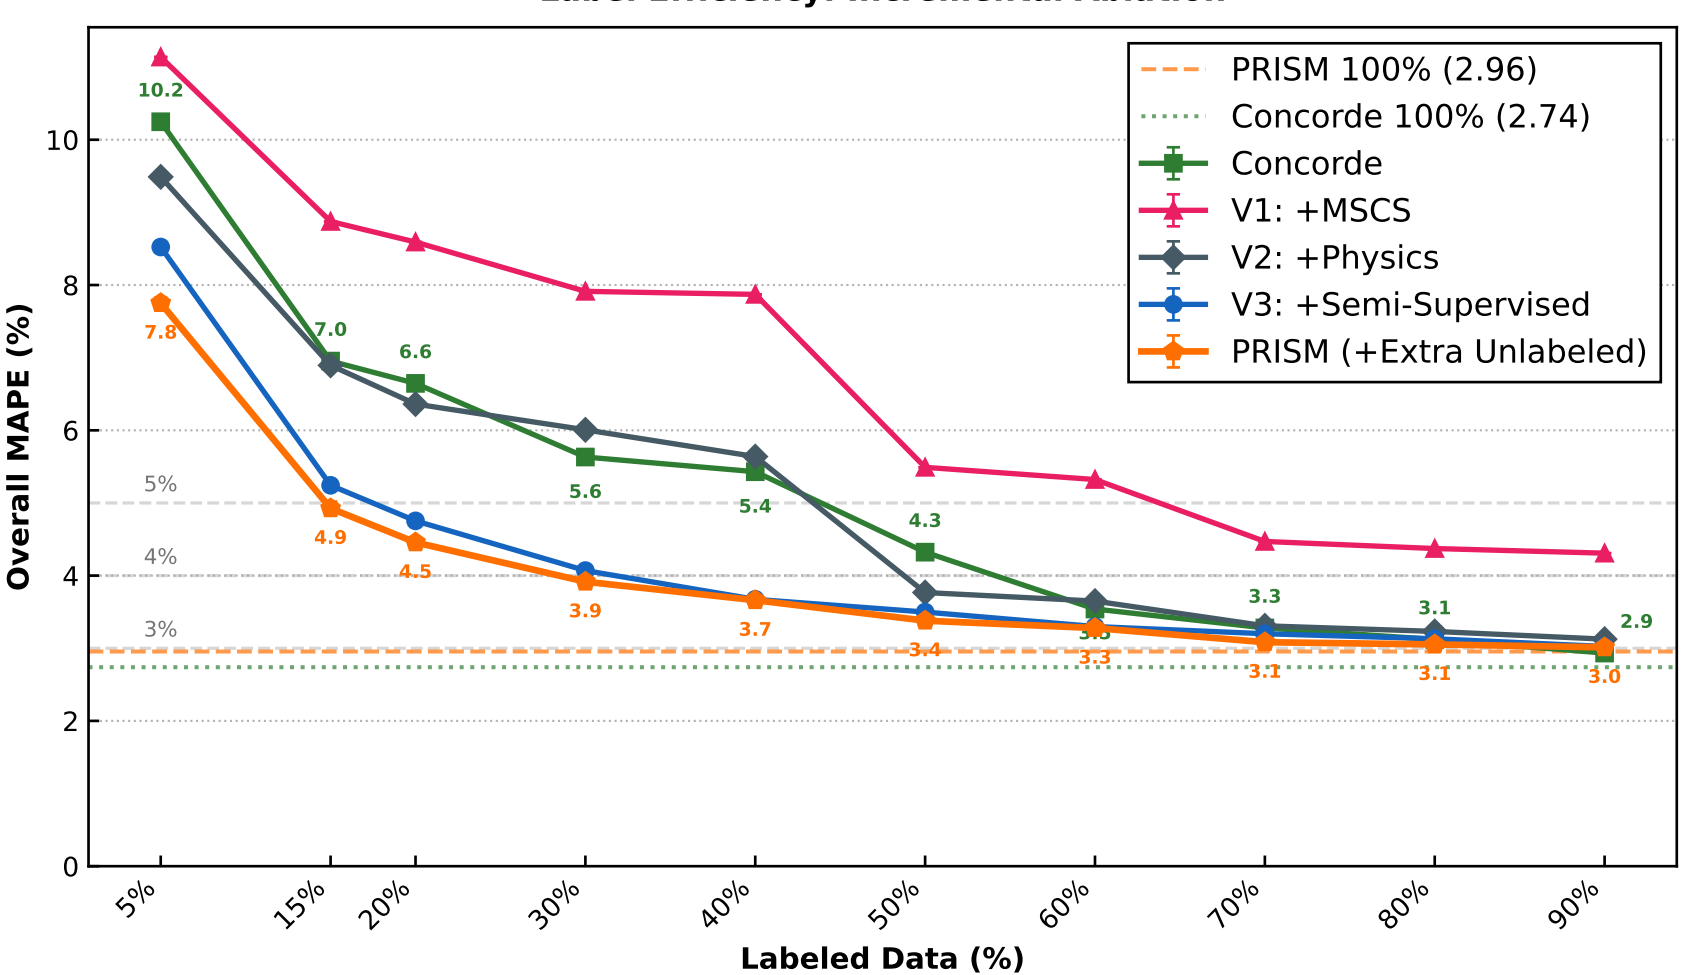
Label Efficiency: Incremental Ablation
PRISM 100% (2.96)
Concorde 100% (2.74)
Concorde
V1: +MSCS
V2: +Physics
V3: +Semi-Supervised
PRISM (+Extra Unlabeled)
Overall MAPE (%)
Labeled Data (%)
5%
4%
3%
0
2
4
6
8
10
5%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
10.2
7.0
6.6
5.6
5.4
4.3
3.3
3.1
2.9
7.8
4.9
4.5
3.9
3.7
3.4
3.3
3.1
3.1
3.0