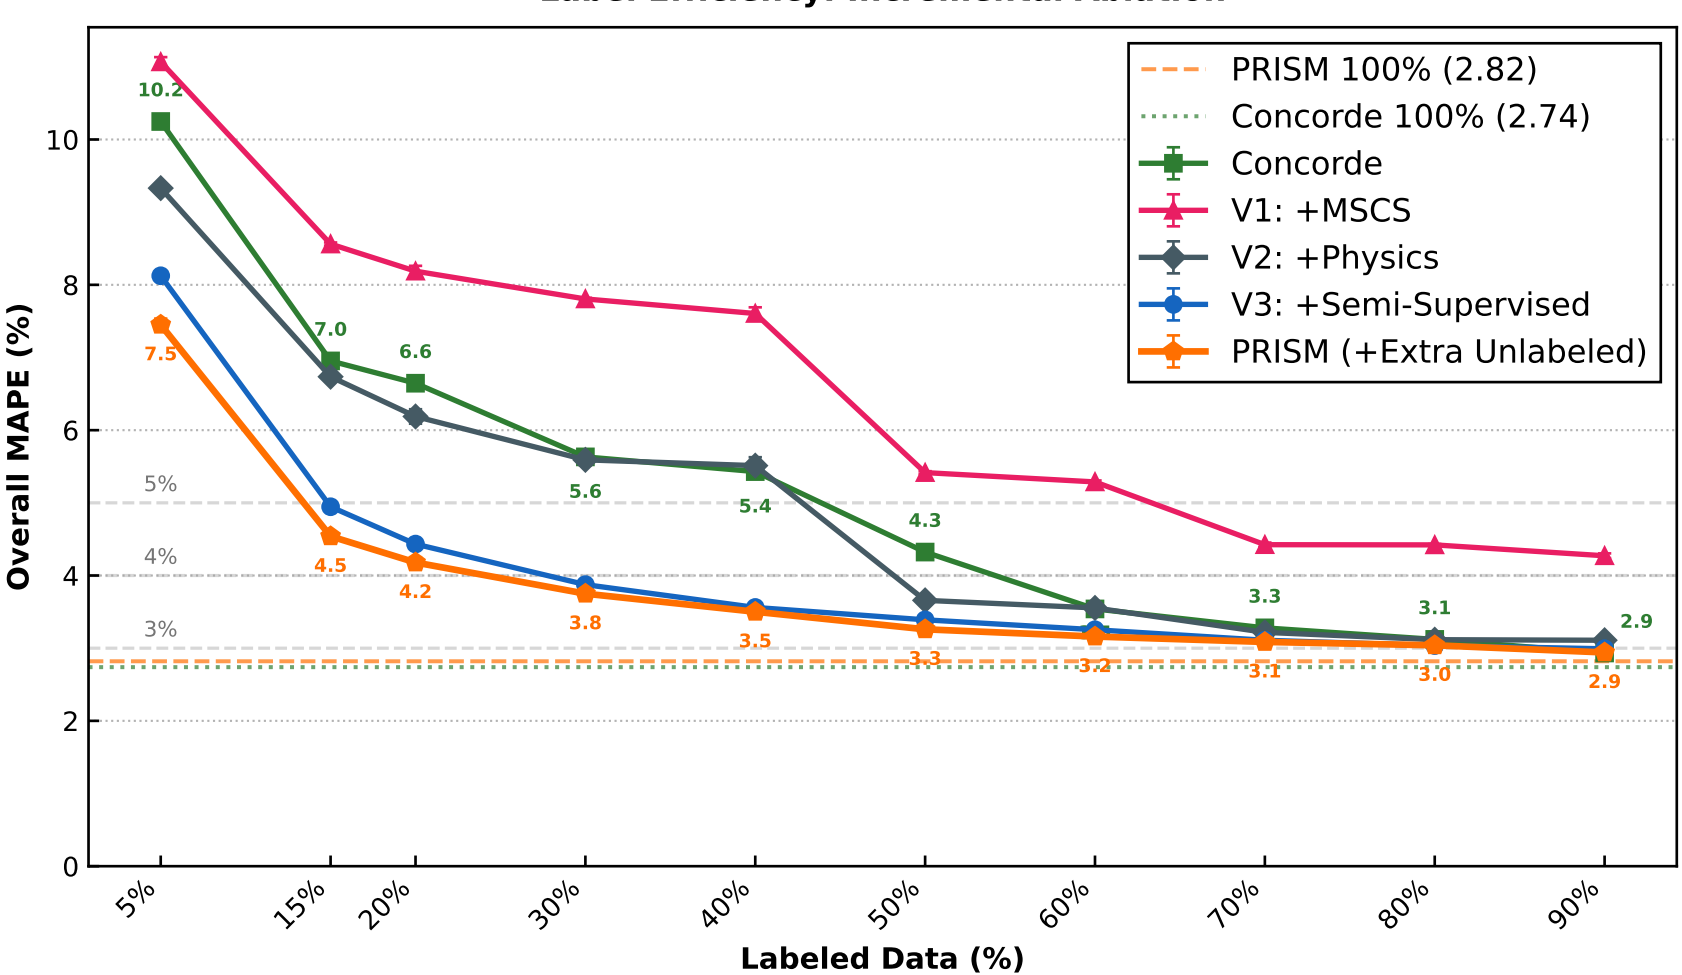
Label Efficiency: Incremental Ablation
PRISM 100% (2.82)
Concorde 100% (2.74)
Concorde
V1: +MSCS
V2: +Physics
V3: +Semi-Supervised
PRISM (+Extra Unlabeled)
Overall MAPE (%)
Labeled Data (%)
0
2
4
6
8
10
5%
4%
3%
5%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
10.2
7.0
6.6
5.6
5.4
4.3
3.3
3.1
2.9
7.5
4.5
4.2
3.8
3.5
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9