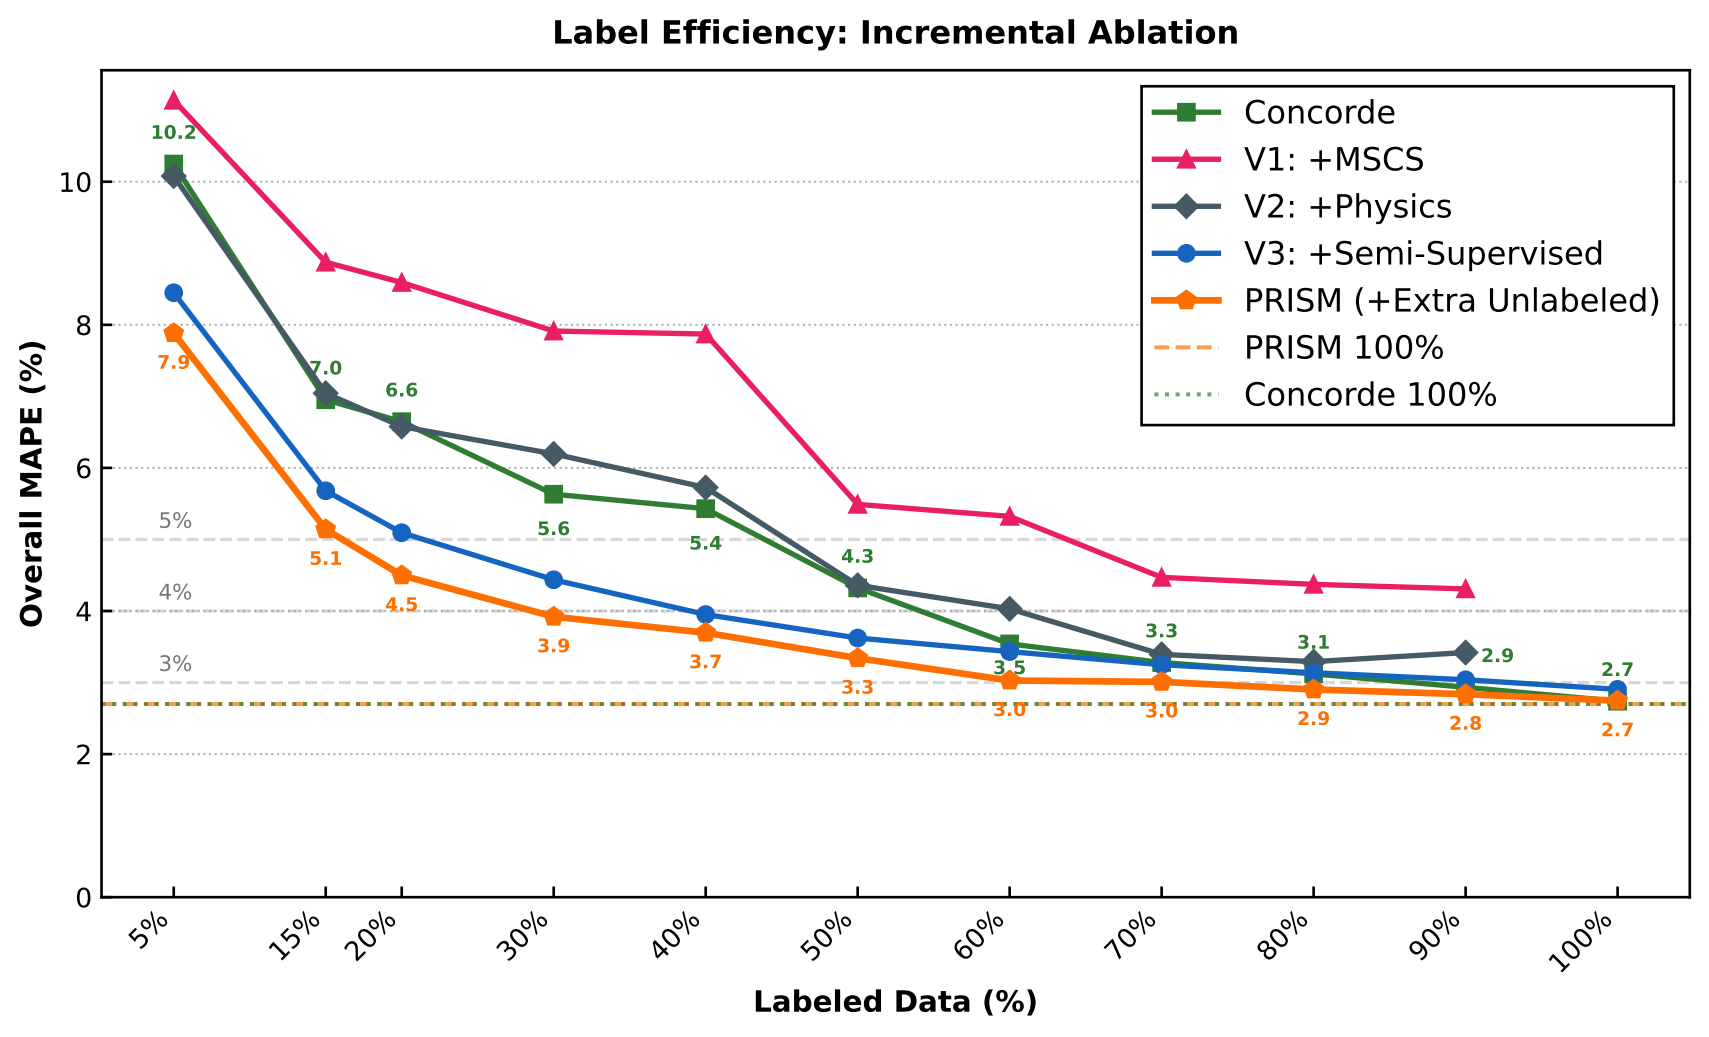
Label Efficiency: Incremental Ablation
Concorde
V1: +MSCS
V2: +Physics
V3: +Semi-Supervised
PRISM (+Extra Unlabeled)
PRISM 100%
Concorde 100%
Overall MAPE (%)
Labeled Data (%)
0
2
4
6
8
10
3%
4%
5%
5%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10.2
7.0
6.6
5.6
5.4
4.3
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
7.9
5.1
4.5
3.9
3.7
3.3
3.0
3.0
2.9
2.8
2.7