

Instrução para uso do PMDA eletrônico no Portal de Serviços.

01/07/2017	Versão Inicial
27/07/2017	Atualização tipo coordenada geográfica e acesso.

- 1) Acesse <http://www.defesacivil.mg.gov.br>, passe o mouse em “Defesa Civil” e clique em Portal de Serviços conforme Figura 1,

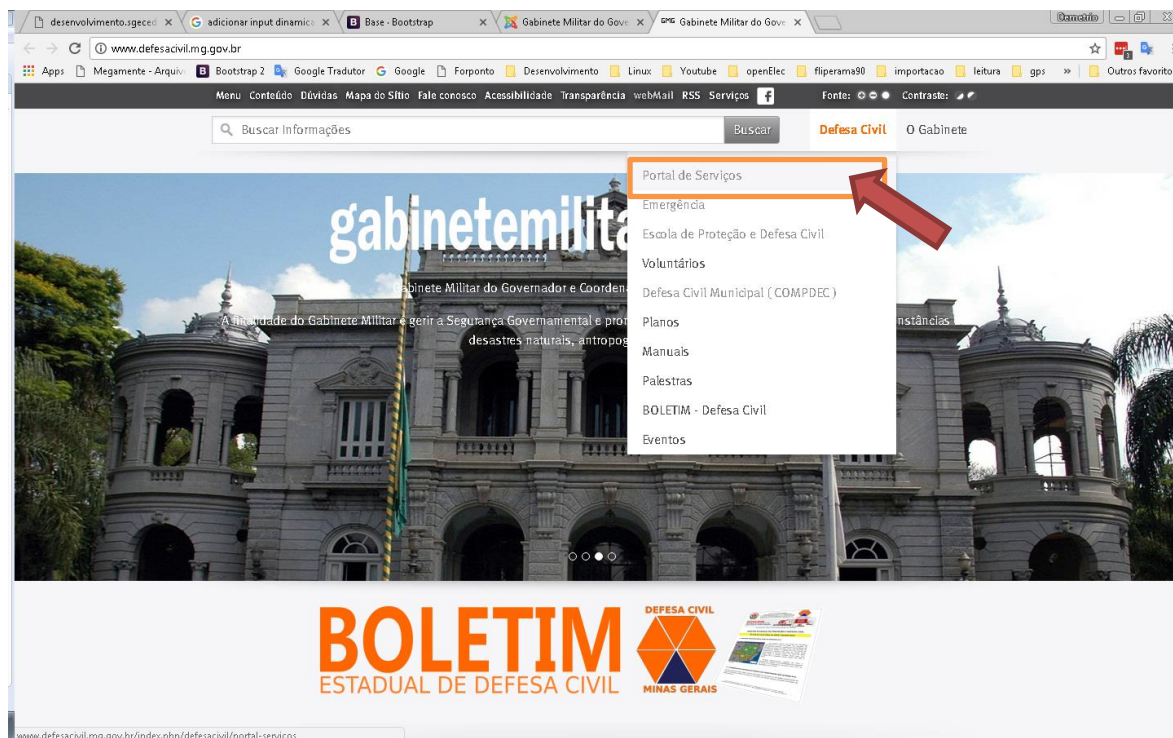


Figura 1

1. 2) Após clique em “Transporte e Distribuição de Água Potável”, conform figura 1.2



Figura 1.2

- 1.3) O usuário será redirecionado para a página de login, conforme figura 1.3.

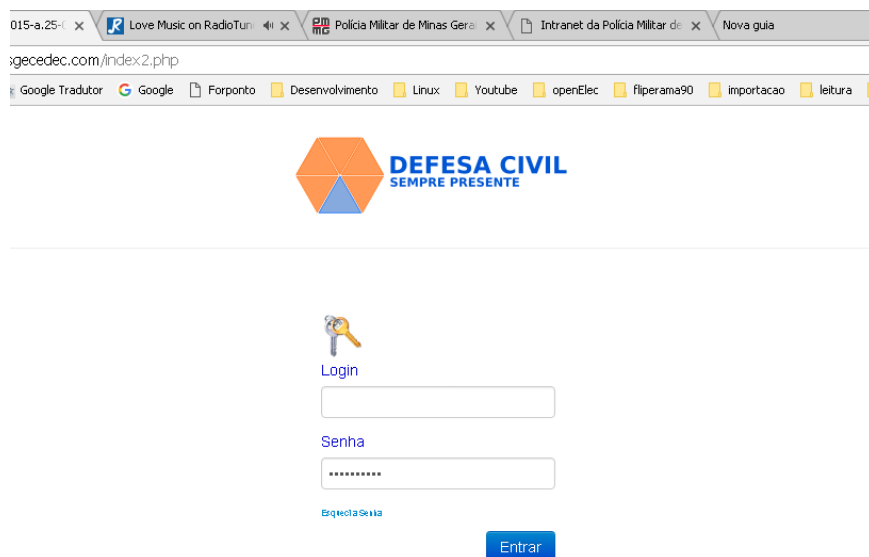


Figura 1.3

- 2) Ao logar pela primeira vez com a senha padrão que foi passada pela CEDEC, o usuário será redirecionado para a página de troca de senha, conforme figura 2.



Figura 2

Obs: Após a troca da senha, o usuário deverá fazer o login no sistema.

- 3) Após o login, o usuário será redirecionado para o menu principal com os serviços disponibilizados pela defesa Civil, conf. A figura 3 mostra o menu principal.

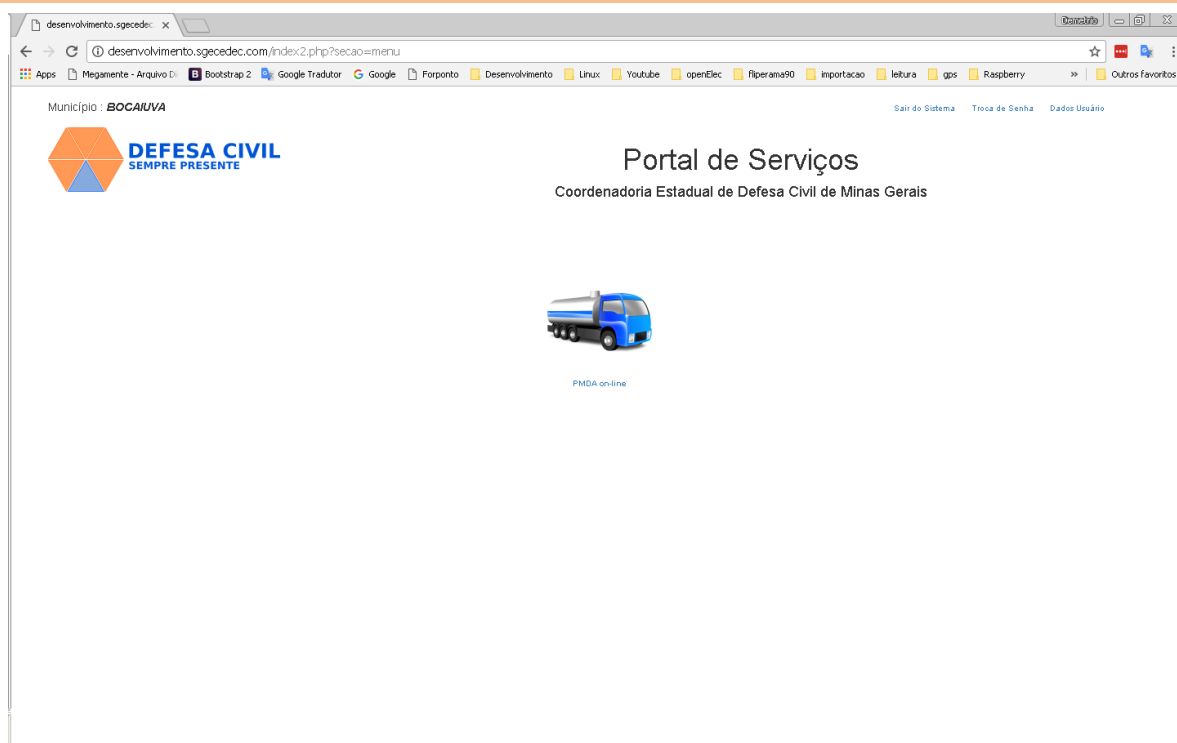


Figura 3

- 4) Barra de opções do usuário, o usuário poderá trocar a senha de acesso, sair com segurança do sistema e mudar os dados de recuperação de senha, conforme figura 4 abaixo.



Figura 4

- 5) Ao clicar no ícone do PMDA, o usuário será redirecionado para o menu do módulo PMDA, conforme figura 5.



Figura 5

- 6) na aba Início o compdec terá acesso ao histórico dos PMDA's já solicitados,
Obs: **Número de protocolo**, com este número o compdec pode acompanhar o status do PMDA, consulta e fazer a impressão do PMDA.

Data : data de confecção do PMDA.

Situação : O status do PMDA.

Incompleto : O processo de cadastro de comunidades e seus representantes não está conforme os padrões mínimos desejados. (ver instruções de preenchimento).

Completo : O processo de cadastro do PMDA atende ao mínimo desejado para homologação.

Homologação : O processo do PMDA está em fase de Homologação pela equipe da Defesa Civil.

Vencido : (à completar).

Opções :

O ícone  editar, serve para alterar as informações do PMDA.

Obs: para alterar o PMDA o status deverá ser "Incompleto" ou "Completo".

O ícone  visualização o usuário consegue previsualizar e fazer a impressão do PMDA.

O ícone  Solicitar alterações, só poderá ser visualizado e usado, na fase de Homologação, pois nessa fase o COMPDEC, não poderá realizar alterações, após a solicitação o processo de homologação do PMDA é interrompido para ajustes inclusões e exclusões de informações.

Município : **BOCAIUVA**

[Sair do Sistema](#) [Troca de Senha](#) [Dados Usuário](#)



TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

[Início](#) [Dados do Município](#) [Dados do Compdec](#) [Ponto Captação](#) [Locais de Distribuição](#) [Representantes](#) [Ações de Resposta](#) [Anexos](#) [Instruções Preenchimento](#)

[Novo PMDA](#)

Histórico dos PMDA			
Protocolo	Data	Situação	Opção
1720170510	10/05/2017	Homologação	
1920170516	16/05/2017	Completo	Enviar p/ Homologação Atualiza Status
2020170516	16/05/2017	Incompleto	Atualiza Status
2120170601	01/06/2017	Incompleto	Atualiza Status

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Figura 6

7) Tela de informações dos Municípios. Conforme Figura 7.

Obs: Os dados do MUNICÍPIO serão atualizados pelos servidores da CEDEC, assim os COMPDEC deverão repassar as informações solicitadas para atualização das informações.

Município : **BOCAIUVA**

[Sair do Sistema](#) [Troca de Senha](#) [Dados Usuário](#)



TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

[Início](#) [Dados do Município](#) [Dados do Compdec](#) [Ponto Captação](#) [Locais de Distribuição](#) [Representantes](#) [Ações de Resposta](#) [Anexos](#) [Instruções Preenchimento](#)

Protocolo Nº: 2120170601

Dados do Município

Nome do Prefeito	Telefone Gabinete	Celular
Endereço da Prefeitura	Bairro	
Cep	Email	
População Urbana	População Rural	Área Território (KM²)
42764	1	150

Figura 7

8) Aba “*Dados do COMPDEC*”, para cadastro dos membros da **Equipe do COMPDEC**. Conforme *figura 8*.

Obs: Os dados do COMPDEC serão atualizados pelos servidores da CEDEC, assim os COMPDEC deverão repassar as informações solicitadas para atualização das informações.

Município : **BOCAIUVA** Sair do Sistema Trocar de Senha Dados Usuário

DEFESA CIVIL
SEMPRE PRESENTE

TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

[Início](#) [Dados do Município](#) [Dados do Compdec](#) [Ponto Captação](#) [Locais de Distribuição](#) [Representantes](#) [Ações de Resposta](#) [Anexos](#) [Instruções Preenchimento](#)

Protocolo Nº: 2120170601

Informações do Compdec

Endereço ⓘ

Pça Benedito Valadares, 105, Centro, 39-390-000

Nome	Função	Telefone	Celular	Email
teste	Coordenador	(11)1111-1111	(11)1111-1111	jose@jose.com
787878	Coordenador	(78)8888-8888	(87)8787-8787	888888@JOSE.COM

Figura 8

9) Aba “*Ponto de Captação*”, para cadastro dos pontos de captação de água potável, os Campos Latitude e Longitude serão obrigatório ser preenchido no formato Decimal ex. “-17.123456” com 06(seis) casas após a vírgula. conforme figura 9.

Protocolo Nº: 2220170725

Dados Ponto Captação

Nome ⓘ **Tipo** ⓘ **Latitude** ⓘ **Longitude** ⓘ **Capacidade M³** ⓘ **Ação** ⓘ


Campo Obrigatório Seleccione o Tipo Campo Obrigatório Campo Obrigatório Opcional Adicionar

Nome	Tipo	Latitude	Longitude	Capacidade M³	Ação
COPASA MOC	COPASA	-19.123456	-18.123456	1024.00	 
RIO JAIBA	SAAE / DMAE	-17.012352	-17.158285	100.00	 

Figura9

10) Aba “*Locais de Distribuição*”, para cadastro dos Locais de Distribuição(Comunidades). Serão adicionadas as comunidades que necessitam de água potável.

- Clique no ícone para pesquisa de comunidades,  ⓘ, depois digite o nome da comunidade ou parte do nome.
- Clique no nome sugerido que Atenda a pesquisa e depois clique em adicionar.

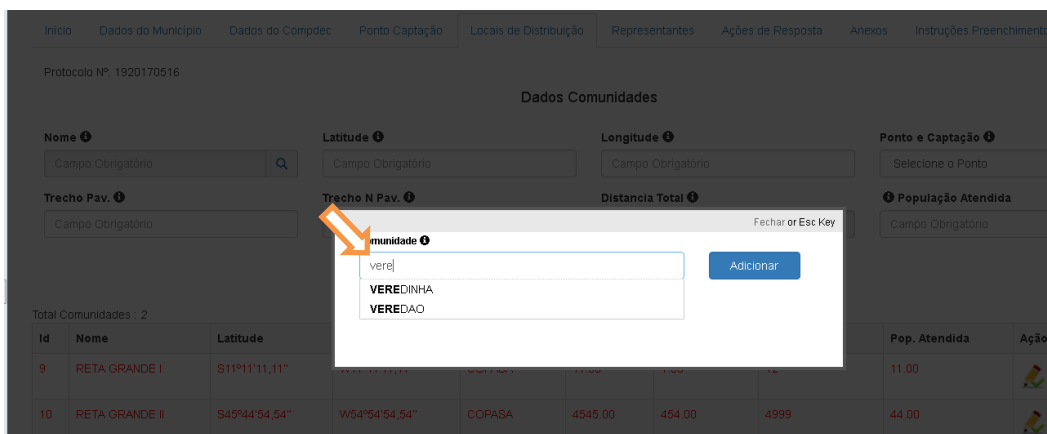

Protocolo Nº: 1920170516

Dados Comunidades

Nome [?]

Latitude [?]

Longitude [?]

Ponto e Captação [?]

Trecho Pav. [?]

Trecho N Pav. [?]

Distancia Total [?]

População Atendida [?]

Total Comunidades : 2

Id	Nome	Latitude	Longitude	Ponto Cap.	Trec.Pav	Trec.N Pav	Distância Tot.	Pop. Atendida	Ação
9	RETA GRANDE I	S11°11'11,11"	W54°54'54,54"	COPASA	4545,00	454,00	4999	11,00	
10	RETA GRANDE II	S45°44'54,54"	W54°54'54,54"	COPASA	4545,00	454,00	4999	44,00	

Os Campos Latitude e Longitude serão obrigatório ser preenchido no formato Decimal ex. “-17.123456” com 06(seis) casas após a vírgula.

Após o cadastro da comunidade é necessário adicionar 3 (três) representantes (fiscais) para cada

comunidade, clicando no ícone  ao lado do registro da comunidade, conforme *figura 10*.

Obs: Ao adicionar a comunidade a mesma ficará com a fonte em vermelho para sinalizar que, não possui seus 3 representantes/ fiscais sendo necessário para compor o PMDA de forma satisfatória.

Obs: Caso não encontre a comunidade na busca. Clique no

Município : **BOCAIRAMA**

DEFESA CIVIL
SEMPRE PRESENTE

TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

Protocolo Nº: 1920170516

Dados Comunidades

Nome [?]

Latitude [?]

Longitude [?]

Ponto e Captação [?]

Trecho Pav. [?]

Trecho N Pav. [?]

Distancia Total [?]

População Atendida [?]

Total Comunidades : 2

Listagem de Comunidades

Id	Nome	Latitude	Longitude	Ponto Cap.	Trec.Pav	Trec.N Pav	Distância Tot.	Pop. Atendida	Ação
9	RETA GRANDE I	-19.589580	-17.589580	COPASA	11.00	1.00	12	11.00	
10	RETA GRANDE II	-15.123456	-12.589580	COPASA	4.00	5.00	9	1000.00	
11	RETA GRANDE III	-10.589580	-19.589580	COPASA	2.00	2.00	4	2.00	

Figura 10

11) Aba “Representantes”, para cadastro de representantes dos locais de distribuição (Comunidades). Conforme *figura 11*.



Obs: o Acesso a esta aba se dá somente pela aba “Locais de Distribuição”, clicando no ícone _____, conforme mostrado na *figura 10*.

Somente será permitido o cadastro de 3(três) representantes por comunidades, sendo que um representante só poderá ser adicionado em uma comunidade apenas.

Município : **BOCAIRAMA** Sair do Sistema Troca de Senha Dados Usuário

DEFESA CIVIL
SEMPRE PRESENTE

TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

[Início](#)
[Dados do Município](#)
[Dados do Compdec](#)
[Ponto Captação](#)
[Locais de Distribuição](#)
[Representantes](#)
[Ações de Resposta](#)
[Anexos](#)
[Instruções Preenchimento](#)

Protocolo Nº: 1920170516
Comunidade: **RETA GRANDE I**

Dados Representantes

Representante ⓘ

CPF ⓘ

Telefone ⓘ

Esse Tel. Possui Whatsapp ? ⓘ

Endereço ⓘ

Bairro ⓘ

Email ⓘ

[Salvar](#)

#	Representante	CPF	Endereço	Bairro	Telefone	Whatsapp	Email	Ação
1	454	454.545.778-88			(87)7777-7777	Não		
2	7878787	998.778.899-99			(77)7878-8787	Não		
3	77778787	445.566.999-87			(88)8787-8787	Não		

Figura 11

12) Aba “Ações de Resposta”, O COMPDEC, irá descrever todas as ações/medidas de resposta promovidas pelo município no combate à seca. Conforme *figura 12*.

Município : **BOCAIUVA** Sair do Sistema Troca de Senha Dados Usuário

DEFESA CIVIL
SEMPRE PRESENTE

TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

[Início](#)
[Dados do Município](#)
[Dados do Compdec](#)
[Ponto Captação](#)
[Locais de Distribuição](#)
[Representantes](#)
[Ações de Resposta](#)
[Anexos](#)
[Instruções Preenchimento](#)

Protocolo Nº: 1920170516

Ações Executadas pelo Município para enfrentar a estiagem

Descreva as ações de respostas já adotadas tais como: Contratação de caminhão pipa, Distribuição de Ajuda Humanitária etc. ⓘ

Quantidade caminhões pipa pertencentes e ou contratados pelo município

[Salvar](#)

Figura 12

13) Aba “Anexo”, o COMPDEC poderá anexar documentos, para compor o PMDA. Conforme *figura 13*

Obs: somente será permitido arquivos no formato PDF. Com o tamanho máximo de 2Mb.(Mega Bytes).

Município : **BOCAIUA**[Sair do Sistema](#) [Troca de Senha](#) [Dados Usuário](#)

TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

[Início](#) [Dados do Município](#) [Dados do Compdec](#) [Ponto Captação](#) [Locais de Distribuição](#) [Representantes](#) [Ações de Resposta](#) [Anexos](#) [Instruções Preenchimento](#)

Protocolo Nº: 1920170516

Anexos de Documentação

Descrição

Campo Opcional

Upload

Anexar Documento (Arquivos em formato PDF) Tamanho Máximo **2Mb**[Escolher arquivo](#) Nenhum arquivo selecionado

#	Data	Arquivo	Descrição	Ação
1	2017-06-07 15:48:57	LAUDO DO RIACHO LOBOS.pdf	LAUDO COPASA 07-06-2017	 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

14) Aba Instruções de Preenchimento.

Município : **BOCAIUA**[Sair do Sistema](#) [Troca de Senha](#)

TDAP - Transporte e Distribuição de Água Potável

PMDA - Plano Municipal de Distribuição de Água

[Início](#) [Dados do Município](#) [Dados do Compdec](#) [Locais de Distribuição](#) [Ponto Captação](#) [Representantes](#) [Ações de Resposta](#) [Anexos](#) [Instruções Preenchimento](#)

Instruções de Preenchimento

Informações do Município

- Informar o nome do completo do prefeito.
- Os dados para contato do prefeito, endereço, bairro, cep e email da prefeitura.
- Quantidade de habitantes (zona urbana e rural) e área do município.
- No campo "Qtd de caminhões pipa pertencentes e ou contratados pelo município" deverão ser considerados aqueles que estejam em condições de utilização e os contratados de forma direta pela prefeitura.

Obs: alteração somente em caso de atualização dos dados do Prefeito e da Prefeitura.

Informações do Compdec

- Deverá ser preenchido com as informações da Coordenadoria Municipal de Proteção Defesa Civil, endereço, telefones de contato e endereço eletrônico de todos os integrantes da Compdec.
- As informações disponibilizadas comporão o banco de dados da CEDEC para futuros contatos.

Informações sobre Comunidades

- "Comunidade atendida" - refere-se ao nome do bairro, distrito, povoado, vila etc.
- "População atendida" - Neste campo, informar a quantidade (número de pessoas) que serão atendidas. Somente deverão ser consideradas aquelas pessoas que necessitam de abastecimento emergencial (Não lançar quantidade de famílias). Pessoas que residem em moradias que dispõe de poços artesanais ou qualquer sistema de fornecimento de água não deverão ser consideradas para atendimento emergencial.
- "Trecho": os campos deverão ser preenchidos com a distância em quilômetros a ser percorrido em cada tipo de pavimentação para o acesso à comunidade atendida. Deverá ser considerada apenas a distância do ponto de captação até a comunidade. O retorno deverá ser desconsiderado. Quanto à característica da via, considerará-se pavimentada a via asfaltada, com calçamento ou similares.
- "Distância total": somatório do trecho a ser percorrido até a comunidade, (pavimentado e não pavimentado). Deverá ser considerada apenas a distância do ponto de captação até a comunidade, o retorno deverá ser desconsiderado.
- "Coordenada Geográfica da comunidade": referenciamento da comunidade com a coordenada geográfica do ponto mais distante a ser atendido na comunidade no formato GRAUS, MINUTOS, SEGUNDOS.
- "Ponto de captação": Informar o órgão responsável pelo local de abastecimento do caminhão pipa e o nome da empresa concessionária Copasa, Coponar, SAAE, preferencialmente situada no município. Caso seja informada a captação em poço artesiano, manancial ou barragem, deverá descrever o nome do local e junto ao PMDA, anexar um laudo que ateste a boa qualidade da água para consumo humano (em conformidade com a PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, do Ministério da Saúde), sendo de responsabilidade do município a garantia da qualidade da água. O exame da qualidade da água deverá obrigatoriamente ocorrer mensalmente e o laudo ser enviado ao CEDEC/MS SOB PENA DE SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO. Caso a captação seja indicada em um município vizinho, deverá ser anexado ao PMDA, declaração da empresa concessionária, na qual deverá constar a permissão do abastecimento dos caminhões pipa que atenderão o município durante a vigência da operação (SERÁ INVALIDADO PMDA QUE NÃO CONSTAR A REFERIDA DECLARAÇÃO). O "laudo de potabilidade" da água e a "declaração da empresa concessionária" deverão ser enviados ao CEDEC ou através do endereço eletrônico: defesacivil@defesacivil.mg.gov.br "Coordenada Geográfica do Ponto de Captação": referenciamento através de coordenada geográfica de cada ponto de captação no formato GRAUS, MINUTOS, SEGUNDOS.

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves