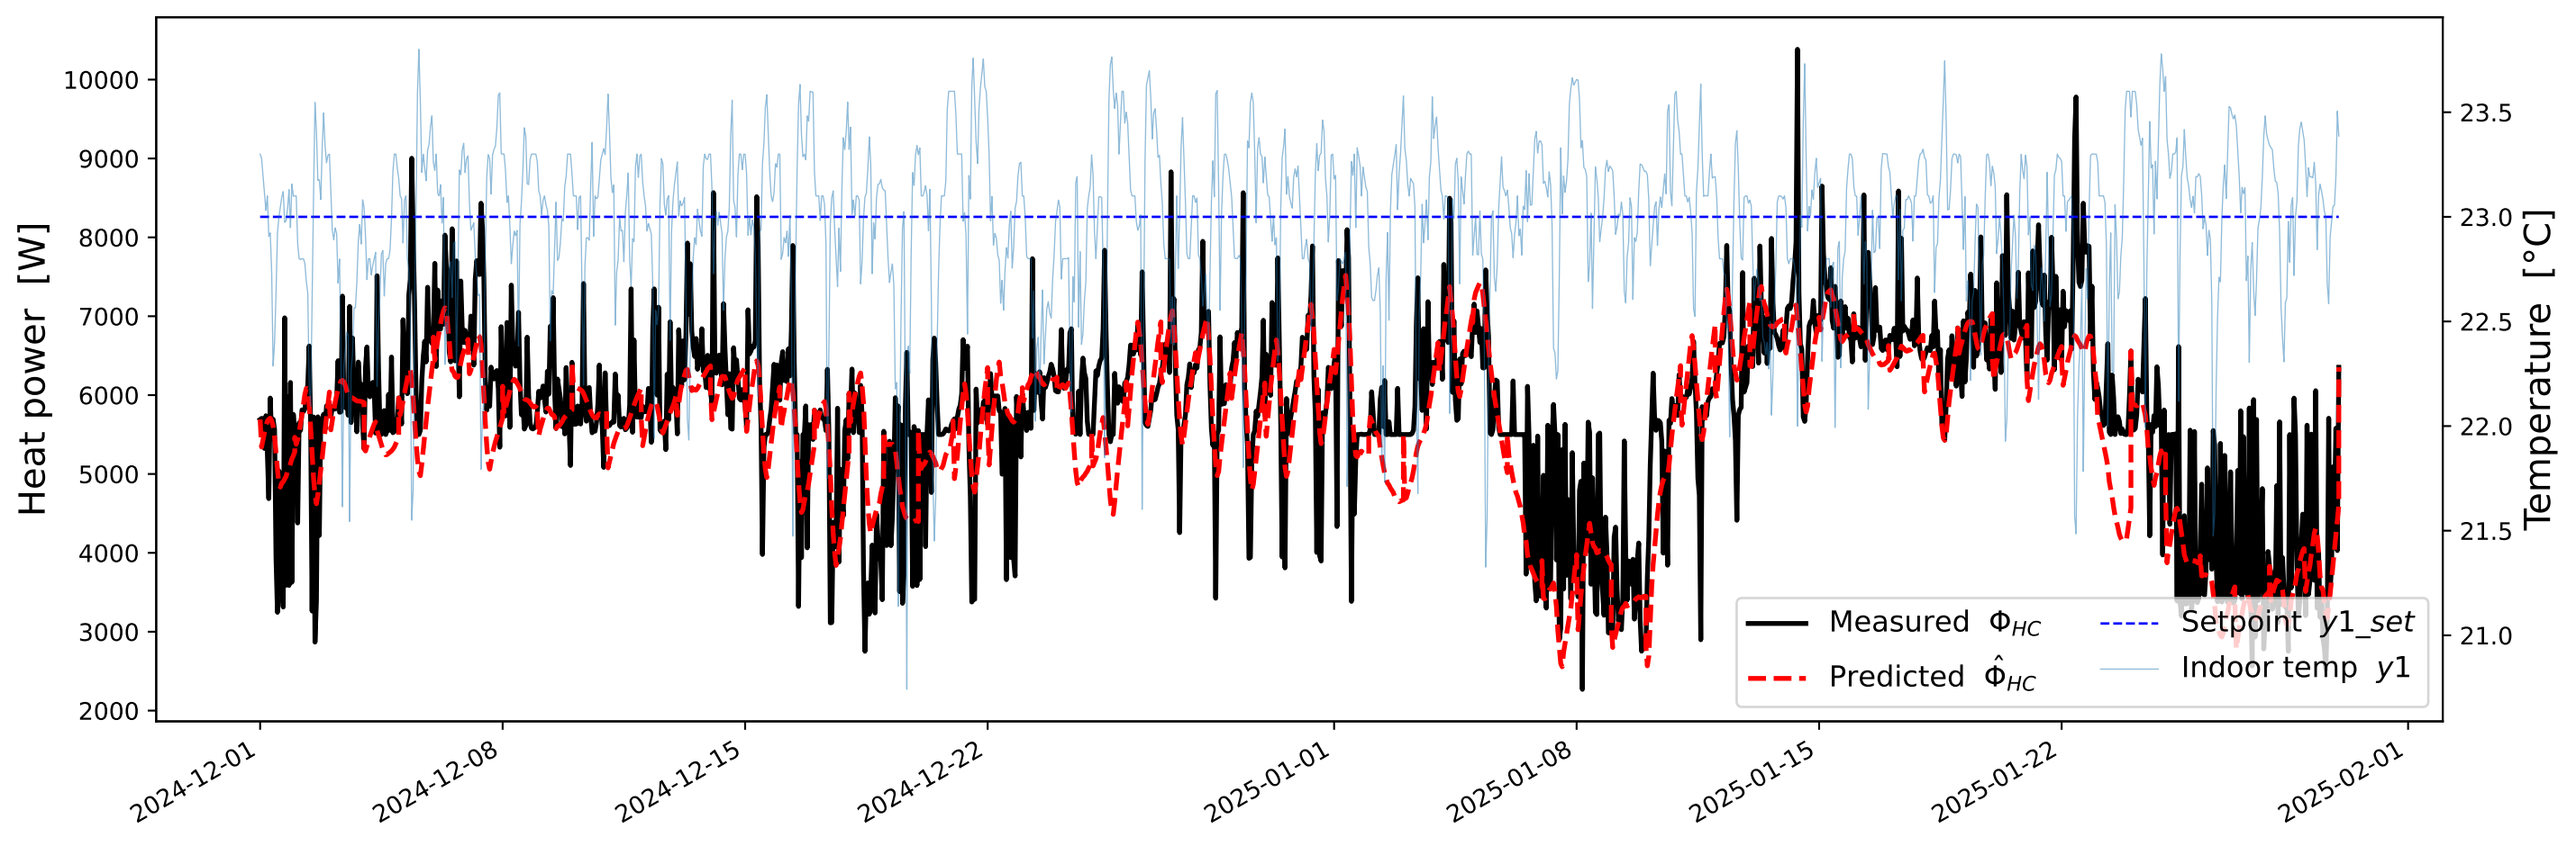

Heat power [W]
Temperature [°C]
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
2024-12-01
2024-12-08
2024-12-15
2024-12-22
2025-01-01
2025-01-08
2025-01-15
2025-01-22
2025-02-01
Measured Φ_{HC}
Predicted $\hat{\Phi}_{HC}$
Setpoint $y1_set$
Indoor temp $y1$